令 和 ５ 年 度

水 道 水 質 報 告 書

令和６年度水道・下水道ポスター　優秀賞

豊 田 市 上 下 水 道 局

～ はじめに ～

豊田市は平成１７年（２００５年）４月の市町村合併により７市町村が合併し、現在では人口約４２万人、市域約９１８㎢の広域都市となりました。

この合併に伴い、豊田市の水道事業は段階的に上水道事業への統合を行い、平成２９年（２０１７年）４月に完全統合しました。

今後も、『安全・安心な水道水』が供給できるように、新・豊田市水道ビジョンに掲げた『いつでも　たよれる　ライフライン　水道』の基本理念をもち、平成２６年（２０１４年）１月に、（公社）日本水道協会から認定を受けた水道水質優良試験所規範（水道 GLP）を運用しながら、市民の皆様が安心して御利用いただける水道水の水質確保に努めてまいります。

本冊子は、令和５年度の水道事業の水質検査結果をまとめたものです。

豊田市上下水道局
上水運用センター

目　　次

Ⅰ　水質検査の概要

１　豊田市の水道水質について …… 1

２　豊田市の水道事業概要 …… 2

３　水質検査区分及び概要 …… 3

４　水質基準等及び試験方法一覧 …… 5

Ⅱ　水質検査結果

１　水質検査結果一覧 …… １０

２　毎日の水質検査 …… １１

３　定期水質検査 …… １４

４　給水開始前の水質検査 …… １０９

５　検査の請求に基づく水質検査 …… １１０

６　原水の水質試験 …… １１１

７　その他の水質検査 …… １８１

Ⅲ　参考資料

１　水道配水系統図 …… １８８

２　水質基準等の設定概要 …… ２００

Ⅰ　水 質 検 査 の 概 要

１　豊田市の水道水質について …… 1

２　豊田市の水道事業概要 …… 2

３　水質検査区分及び概要 …… 3

（１）毎日の水質検査

（２）定期水質検査

（３）給水開始前の水質検査

（４）検査の請求に基づく水質検査

（５）原水の水質試験

（６）その他の水質検査

（７）定期の水質検査等地点数

４　水質基準等及び試験方法一覧 …… 5

（１）水質基準項目

（２）水質管理目標設定項目

（３）その他の項目

（４）要検討項目

１　豊田市の水道水質について

豊田市の水道事業は、昭和２９年（１９５４年）に創設され、度重なる拡張事業を経た後、平成１７年（２００５年）４月の市町村合併により、新たに表流水を始めとした多種多様な水道水源が加わりました。しかし、これらの自己水源だけでは市民の皆様が必要とする水量を確保できないため、水道水の約８０％を愛知県から受水して補っています。

水源の水質については、産業の高度化や生活の多様化に伴って増加した化学物質の使用・排出や、農地等における農薬散布等による地下水や河川への影響が懸念されています。

当市の地下水源のうち、有機化学物質の一つであるトリクロロエチレンが検出されている浄水場については、高度浄水処理装置を設置して水質を浄化し、かび臭物質が検出されている浄水場については、活性炭処理装置により水質を浄化しています。

浄水処理された水道水の水質については、色度・濁度をはじめとした水質基準項目（全５１項目）及び水質管理目標値設定項目（２７項目中２５項目）について定期的な水質検査を続けており、その中の１つである有機ふっ素化合物であるペルフルオロオクタンスルホン酸（ＰＦＯＳ）及びペルフルオロオクタン酸（ＰＦＯＡ）については、全ての浄水場等で検査を行い、国の目標値を下回っていることを確認しています。

また、水源についても定期的に水道水と同様の試験を行い、水質に異常が無いか確認しています。

令和５年度に実施した水道水質の定期検査結果は、年間を通して水質基準に適合する良好な水質でした。

2　豊田市の水道事業概要

（令和６年３月３１日現在）

面積	・・・・・・	９１８．３２　ｋｍ^2
給水面積	・・・・・・	５６７．６３　ｋｍ^2
人口	・・・・・・	４１５，８５３　人
給水人口	・・・・・・	４１５，８３４　人
給水戸数	・・・・・・	１７９，９３０　戸
普及率	・・・・・・	９９．９６　％
管路延長	・・・・・・	３，６９６　ｋｍ

３　水質検査区分及び概要

上水道の水質検査は、水道法第１３条、第１８条及び第２０条に基づき策定した「豊田市上下水道局水道水質検査計画」に従い、実施しました。

（１）毎日の水質検査

給水区域内の水道水が常に安全であることを確認するために、決められた地点で色、濁り及び消毒の残留効果を検査した結果、全ての地点において検査結果に異常はありませんでした。

（２）定期水質検査

配水系統ごとに検査を実施した結果、全ての地点において水質基準に適合していました。

（３）給水開始前の水質検査

令和５年度は給水開始前検査を実施していません。

（４）検査の請求に基づく水質検査

令和５年度におけるお客様からの水質に関する相談は２９件あり、その内水質検査を１８件実施しました。

（５）その他の水質検査等

その他の水質検査として、水質確認のための自主検査及び漏水検査など３２件実施しました。

（６）原水の水質試験

中切水源でトリクロロエチレン及びマンガンが検出されていますが、適切な浄水処理をしています。また、木瀬浄水場では、定期的にかび臭物質試験を行い、活性炭によるかび臭物質除去の効果を確認しています。

耐塩素性病原生物であるクリプトスポリジウム及びジアルジアについて水源の水質調査を実施しましたが、検出された水源はありませんでした。

（7）定期の水質検査等地点数

項目名	浄水場及び給水栓	原水
水質基準項目	６４地点	水源　４８地点 混和池　２地点
水質管理目標設定項目	６４地点	水源　４８地点 混和池　２地点
毎日検査項目	６６地点	
クリプトスポリジウム及びジアルジア		２３地点 （表流水、伏流水及び地下水）

４　水質基準等及び検査方法一覧（令和６年３月３１日現在）

（１）水質基準項目

水道水は、水道法第４条の規定に基づき、「水質基準に関する省令」で規定する水質基準に適合することが必要です。

No	項目名	基準値	検査方法	区分
1	一般細菌	100 個/mL 以下	標準寒天培地法	病原性微生物汚染の指標
2	大腸菌	検出されないこと	特定酵素基質培地法	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	ICP-MS法	無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	還元気化原子吸光光度法	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	ICP-MS法	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	イオンクロマトグラフ法	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	IC-ポストカラム吸光光度法	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	イオンクロマトグラフ法	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	ICP-MS法	
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	PT-GC-MS法	一般有機物
15	1,4 - ジオキサン	0.05 mg/L 以下		
16	シス及びトランス - 1，2 - ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下		
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下		
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	イオンクロマトグラフ法	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	LC-MS法	
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	PT-GC-MS法	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	LC-MS法	
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	PT-GC-MS法	
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	IC-ポストカラム吸光光度法	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	PT-GC-MS法	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	LC-MS法	
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	PT-GC-MS法	
30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	誘導体化 - HPLC法	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	ICP-MS法	着色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	イオンクロマトグラフ法	味
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	ICP-MS法	着色
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	イオンクロマトグラフ法	味
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下		
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	重量法	
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	固相抽出-HPLC法	発泡
42	ジェオスミン（別名）	0.00001 mg/L 以下	HS-GC-MS法 PT-GC-MS法	かび臭
43	2 - メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 mg/L 以下		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	固相抽出-HPLC法	発泡
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	固相抽出-誘導体化-GC-MS法	臭気
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L 以下	全有機炭素測定法	味
47	ｐH値	5.8以上8.6以下	ガラス電極法	基礎的性状
48	味	異常でないこと	官能法	
49	臭気	異常でないこと		
50	色度	5度以下	透過光測定法	
51	濁度	2度以下	積分球式光電光度法	

（２）水質管理目標設定項目
　　水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上留意すべき項目です。

No※1	項目名	目標値	検査方法	区分
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下	ICP-MS法	無機物/重金属
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下（暫定）		
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下	PT-GC-MS法	一般有機物
8	トルエン	0.4 mg/L 以下		
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 mg/L 以下	溶媒抽出-GC-MS法	
10	亜塩素酸	0.6 mg/L 以下	IC法※2	消毒副生成物
12	二酸化塩素	0.6 mg/L 以下		
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下（暫定）	溶媒抽出-GC-MS法	
14	抱水クロラール	0.02 mg/L 以下（暫定）		
15	農薬類（115項目）	1以下※3	（別表）対象農薬リスト参照	農薬
16	残留塩素	1 mg/L 以下	比色法	臭気
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下	イオンクロマトグラフ法	味
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	ICP-MS法	着色
19	遊離炭酸	20 mg/L 以下	滴定法	味
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下	PT-GC-MS法	臭気
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 mg/L 以下		一般有機物
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 mg/L 以下	滴定法	味
23	臭気強度（TON）	3以下	官能法	臭気
24	蒸発残留物	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下	重量法	味
25	濁度	1度以下	積分球式光電光度法	基礎的性状
26	ｐH値	7.5程度	ガラス電極法	腐食性
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1以上0以下※4	計算法	
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下（暫定）	R2A寒天培地法	水道施設の健全性の指標
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下	PT-GC-MS法	一般有機物
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下	ICP-MS法	着色
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	PFOS及びPFOAの量の和として 0.00005 mg/L 以下（暫定）	LC-MS法	有機化学物質

※1　No.4、6、7、11は欠番
※2　当市では消毒剤として二酸化塩素を使用していないため検査未実施
※3　検出値と目標値の比の和として、1以下
※4　ー1程度以上とし、極力0に近づける

（別表）農薬類（水質管理目標設定項目 15 ）の対象農薬リスト

No	項目名	目標値	検査方法	区分
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05 mg/L 以下	PT-GC-MS法	殺虫剤
2	2,2 -DPA（ダラポン）	0.08 mg/L 以下	LC-MS法	除草剤
3	2,4-D（2,4-PA）	0.02 mg/L 以下		
4	EPN	0.004 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
5	MCPA	0.005 mg/L 以下	LC-MS法	除草剤
6	アシュラム	0.9 mg/L 以下		
7	アセフェート	0.006 mg/L 以下		殺虫剤、殺菌剤
8	アトラジン	0.01 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS法	除草剤
9	アニロホス	0.003 mg/L 以下		
10	アミトラズ	0.006 mg/L 以下	LC-MS法	殺虫剤
11	アラクロール	0.03 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS法	除草剤
12	イソキサチオン	0.005 mg/L 以下		殺虫剤
13	イソフェンホス	0.001 mg/L 以下		殺菌剤

（別表）農薬類（水質管理目標設定項目 15 ）の対象農薬リスト（つづき）

No	項目名	目標値	検査方法	区分
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3 mg/L 以下		殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤
16	イプフェンカルバゾン	0.002 mg/L 以下	LC-MS法	除草剤
17	イプロベンホス（IBP）	0.09 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS法	殺菌剤
18	イミノクタジン	0.006 mg/L 以下	LC-MS法	殺虫剤、殺菌剤
19	インダノファン	0.009 mg/L 以下		除草剤
20	エスプロカルブ	0.03 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS法	
21	エトフェンプロックス	0.08 mg/L 以下		殺虫剤、殺菌剤
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01 mg/L 以下		殺虫剤
23	オキサジクロメホン	0.02 mg/L 以下	LC-MS法	除草剤
24	オキシン銅（有機銅）	0.03 mg/L 以下		殺虫剤、殺菌剤
25	オリサストロビン	0.1 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS法	
26	カズサホス	0.0006 mg/L 以下		殺虫剤
27	カフェンストロール	0.008 mg/L 以下		殺虫剤、殺菌剤
28	カルタップ	0.08 mg/L 以下	LC-MS法	殺虫剤、殺菌剤、除草剤
29	カルバリル（NAC）	0.02 mg/L 以下		殺虫剤
30	カルボフラン	0.0003 mg/L 以下		代謝物
31	キノクラミン（ACN）	0.005 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS法	除草剤
32	キャプタン	0.3 mg/L 以下		殺菌剤
33	クミルロン	0.03 mg/L 以下	LC-MS法	除草剤
34	グリホサート	2 mg/L 以下	誘導体化-HPLC法	
35	グルホシネート	0.02 mg/L 以下		除草剤、植物成長調整剤
36	クロメプロップ	0.02 mg/L 以下	LC-MS法	除草剤
37	クロルニトロフェン（CNP）	0.0001 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS法	
38	クロルピリホス	0.003 mg/L 以下		殺虫剤
39	クロロタロニル（TPN）	0.05 mg/L 以下		殺虫剤、殺菌剤
40	シアナジン	0.001 mg/L 以下	LC-MS法	除草剤
41	シアノホス（CYAP）	0.003 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
42	ジウロン（DCMU）	0.02 mg/L 以下	LC-MS法	除草剤
43	ジクロベニル（DBN）	0.03 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS法	
44	ジクロルボス（DDVP）	0.008 mg/L 以下		殺虫剤
45	ジクワット	0.01 mg/L 以下	LC-MS法	除草剤
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005 mg/L 以下	HS-GC-MS法	殺虫剤、殺菌剤
48	ジチオピル	0.009 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS法	除草剤
49	シハロホップブチル	0.006 mg/L 以下		
50	シマジン（CAT）	0.003 mg/L 以下		
51	ジメタメトリン	0.02 mg/L 以下		
52	ジメトエート	0.05 mg/L 以下		除草剤
53	シメトリン	0.03 mg/L 以下		
54	ダイアジノン	0.003 mg/L 以下		殺虫剤、殺菌剤
55	ダイムロン	0.8 mg/L 以下	LC-MS法	殺虫剤、殺菌剤、除草剤
56	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソシアネート	0.01 mg/L 以下	PT-GC-MS法	殺菌剤
57	チアジニル	0.1 mg/L 以下	LC-MS法	殺虫剤、殺菌剤
58	チウラム	0.02 mg/L 以下		
59	チオジカルブ	0.08 mg/L 以下	LC-MS法	殺虫剤
60	チオファネートメチル	0.3 mg/L 以下		殺虫剤、殺菌剤
61	チオベンカルブ	0.02 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS法	除草剤
62	テフリルトリオン	0.002 mg/L 以下	LC-MS法	
63	テルブカルブ（MBPMC）	0.02 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS法	
64	トリクロピル	0.006 mg/L 以下	LC-MS法	
65	トリクロルホン（DEP）	0.005 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
66	トリシクラゾール	0.1 mg/L 以下	LC-MS法	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤
67	トリフルラリン	0.06 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS法	除草剤
68	ナプロパミド	0.03 mg/L 以下		
69	パラコート	0.005 mg/L 以下	LC-MS法	
70	ピペロホス	0.0009 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS法	

（別表）農薬類（水質管理目標設定項目 15 ）の対象農薬リスト（つづき）

No	項目名	目標値	検査方法	区分
71	ピラクロニル	0.01 mg/L 以下	LC-MS法	除草剤
72	ピラゾキシフェン	0.004 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS法	
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02 mg/L 以下	LC-MS法	
74	ピリダフェンチオン	0.002 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
75	ピリブチカルブ	0.02 mg/L 以下		除草剤
76	ピロキロン	0.05 mg/L 以下		殺虫剤、殺菌剤
77	フィプロニル	0.0005 mg/L 以下	LC-MS法	
78	フェニトロチオン（MEP）	0.01 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤
79	フェノブカルブ（BPMC）	0.03 mg/L 以下		殺虫剤、殺菌剤
80	フェリムゾン	0.05 mg/L 以下	LC-MS法	
81	フェンチオン（MPP）	0.006 mg/L 以下		殺虫剤
82	フェントエート（PAP）	0.007 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤、殺菌剤
83	フェントラザミド	0.01 mg/L 以下	LC-MS法	除草剤
84	フサライド	0.1 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤、殺菌剤
85	ブタクロール	0.03 mg/L 以下		除草剤
86	ブタミホス	0.02 mg/L 以下		
87	ブプロフェジン	0.02 mg/L 以下		殺虫剤、殺菌剤
88	フルアジナム	0.03 mg/L 以下	LC-MS法	殺菌剤
89	プレチラクロール	0.05 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS法	除草剤
90	プロシミドン	0.09 mg/L 以下		殺菌剤
91	プロチオホス	0.007 mg/L 以下		殺虫剤
92	プロピコナゾール	0.05 mg/L 以下		殺菌剤
93	プロピザミド	0.05 mg/L 以下		除草剤
94	プロベナゾール	0.03 mg/L 以下	LC-MS法	殺虫剤、殺菌剤
95	ブロモブチド	0.1 mg mg/L 以下	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤、除草剤
96	ベノミル	0.02 mg/L 以下	LC-MS法	殺菌剤
97	ペンシクロン	0.1 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤、殺菌剤
98	ベンゾビシクロン	0.09 mg/L 以下	LC-MS法	除草剤
99	ベンゾフェナップ	0.005 mg/L 以下		
100	ベンタゾン	0.2 mg/L 以下		
101	ペンディメタリン	0.3 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS法	除草剤、植物成長調整剤
102	ベンフラカルブ	0.02 mg/L 以下	LC-MS/MS法	殺虫剤、殺菌剤
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS法	除草剤
104	ベンフレセート	0.07 mg/L 以下		
105	ホスチアゼート	0.003 mg/L 以下		殺虫剤
106	マラチオン（マラソン）	0.7 mg/L 以下		
107	メコプロップ（MCPP）	0.05 mg/L 以下	LC-MS法	除草剤
108	メソミル	0.03 mg/L 以下		殺虫剤
109	メタラキシル	0.2 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤、殺菌剤
110	メチダチオン（DMTP）	0.004 mg/L 以下		殺虫剤
111	メトミノストロビン	0.04 mg/L 以下	LC-MS法	殺虫剤、殺菌剤
112	メトリブジン	0.03 mg/L 以下		除草剤
113	メフェナセット	0.02 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS法	
114	メプロニル	0.1 mg/L 以下		殺虫剤、殺菌剤
115	モリネート	0.005 mg/L 以下		除草剤

（3）その他の項目

No	項目名	目標値	試験方法	区分
1	大腸菌	なし	特定酵素基質培地法	耐塩素性病原生物の指標
2	嫌気性芽胞菌	なし	ハンドフォード改良寒天培地法	
3	クリプトスポリジウム	検出されないこと	直接蛍光抗体法（外部委託）	耐塩素性病原生物
4	ジアルジア	検出されないこと		

（４）要検討項目

毒性評価が定まらないことや、浄水中の存在量が不明等の理由から水質基準項目、水質管理目標設定項目に分類できない項目です。

No	項目名	目標値	試験方法	区分
1	銀及びその化合物	－	未定義	金属
2	バリウム及びその化合物	0.7 mg/L 以下		
3	ビスマス及びその化合物	－		
4	モリブデン及びその化合物	0.07 mg/L 以下		
5	アクリルアミド	0.0005 mg/L 以下		有機化学物質
6	アクリル酸	－		
7	17-β-エストラジオール	0.00008 mg/L 以下(暫定)		
8	エチニル-エストラジオール	0.00002 mg/L 以下(暫定)		
9	エチレンジアミン四酢酸（EDTA）	0.5 mg/L 以下		
10	エピクロロヒドリン	0.0004 mg/L 以下（暫定）		
11	塩化ビニル	0.002 mg/L 以下		
12	酢酸ビニル	－		
13	2,4-トルエンジアミン	－		
14	2,6-トルエンジアミン	－		
15	N,N-ジメチルアニリン	－		
16	スチレン	0.02 mg/L 以下		
17	ダイオキシン類	1 pgTEQ/L 以下（暫定）		内分泌攪乱物質
18	トリエチレンテトラミン	－		有機化学物質
19	ノニルフェノール	0.3 mg/L 以下（暫定）		内分泌攪乱物質
20	ビスフェノールA	0.1 mg/L 以下（暫定）		
21	ヒドラジン	－		有機化学物質
22	1,2-ブタジエン	－		
23	1,3-ブタジエン	－		
24	フタル酸ジ（n-ブチル）	0.01 mg/L 以下		
25	フタル酸ブチルベンジル	0.5 mg/L 以下		
26	ミクロキスチン-LR	0.0008 mg/L 以下（暫定）		
27	有機すず化合物	0.0006 mg/L 以下（暫定）（TBTO）		内分泌攪乱物質
28	ブロモクロロ酢酸	－		消毒副生成物
29	ブロモジクロロ酢酸	－		
30	ジブロモクロロ酢酸	－		
31	ブロモ酢酸	－		
32	ジブロモ酢酸	－		
33	トリブロモ酢酸	－		
34	トリクロロアセトニトリル	－		
35	ブロモクロロアセトニトリル	－		
36	ジブロモアセトニトリル	0.06 mg/L 以下		
37	アセトアルデヒド	－		
38	MX	0.001 mg/L 以下		有機化学物質
39	キシレン	0.4 mg/L 以下		
40	過塩素酸	0.025 mg/L 以下		消毒副生成物
41	N-ニトロソジメチルアミン（NDMA）	0.0001 mg/L 以下		消毒副生成物
42	アニリン	0.02 mg/L 以下		有機化学物質
43	キノリン	0.0001 mg/L 以下		
44	1,2,3-トリクロロベンゼン	0.02 mg/L 以下		
45	ニトリロ三酢酸（NTA）	0.2 mg/L 以下		
46	ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）	－	LC-MS法	

Ⅱ　水 質 検 査 結 果

１　水質検査結果一覧 …… １０

２　毎日の水質検査 …… １１

３　定期水質検査 …… １４

（１）一般検査項目 …… １７

（２）農薬類 …… ８７

４　給水開始前の水質検査 …… １０９

５　検査の請求に基づく水質検査 …… １１０

６　原水の水質試験 …… １１１

（１）一般試験項目 …… １１３

（２）農薬類 …… １６３

７　その他の水質検査 …… １８１

1　水質検査結果一覧

（1）検査期間

令和５年４月 ～令和６年３月

（2）結果一覧

	検査項目	検査結果
法定検査	毎日の水質検査	異常なし
	定期水質検査※	水質基準に適合
	給水開始前の水質検査	水質基準に適合
	検査の請求に基づく水質検査 （水質相談等）	全て解決済み
	臨時水質検査 （水質基準に適合しない恐れがある場合に実施）	該当なし
自主調査	原水の水質試験※ （法定検査に準じて実施）	異常なし
	その他の水質検査	異常なし

※定期水質検査及び原水の水質試験は、水質基準項目のほかに「厚生労働省健康局長通知（平成 15 年 10 月 10 日付健発第 1010004 号)」で示された農薬類１１５項目を含む水質管理目標設定項目についても検査を実施しました。

２　毎日の水質検査

浄水場等を起点とする配水系統ごとに選定した６６地点において、残留塩素濃度及び外観（色、濁り）の検査を毎日実施した結果、各地点で全ての項目について良好でした。

	系統	No.	地点名	所在地	残留塩素濃度（年間平均）	外観
豊田地区	猿投	1	野入水質監視所	猿投町	0.43	○
		2	高町中継所	高町	0.67	○
		3	西広瀬水質監視所	西広瀬町	0.37	○
	豊田	4	豊田配水場	西山町	0.62	○
		5	駒場水質監視所	駒場町	0.47	○
		6	下林水質監視所	下林町	0.38	○
	川田	7	川田水源送水場	水間町	0.65	○
		8	芳友水質監視所	芳友町	0.47	○
		9	長沢水質監視所	長沢町	0.41	○
		10	坂上水質監視所	坂上町	0.45	○
		11	足助支所	足助町	0.36	○
		12	鍋田水質監視所	鍋田町	0.43	○
	高岡	13	高岡配水場	上丘町	0.62	○
		14	住吉水質監視所	住吉町	0.51	○
	中切	15	中切水源配水場	畝部東町	0.57	○
		16	若林水質監視所	若林東町	0.50	○
藤岡地区	北部第１	17	藤岡北部第１浄水場	大岩町	0.51	○
		18	西市野々水質監視所	西市野々町	0.36	○
	北部第２	19	藤岡北部第２浄水場	三箇町	0.52	○
		20	石畳水質監視所	白川町	0.34	○
	北曽木	21	折平公民館	折平町	0.44	○
	西中山	22	西中山水質監視所	西中山町	0.48	○
	深見	23	川口水質監視所	上川口町	0.37	○
	木瀬	24	木瀬浄水場	木瀬町	0.51	○
	石飛	25	木瀬水質監視所	木瀬町	0.40	○
旭地区	新時瀬	26	新時瀬浄水場	閑羅瀬町	0.66	○
		27	小渡こども園	下切町	0.53	○
	万町	28	万町浄水場	万町町	0.90	○
		29	ぬくもりの里	池島町	0.62	○
	日下部	30	日下部浄水場	日下部町	0.73	○
		31	旭高原元気村	旭八幡町	0.47	○
足助地区	後川	32	後川浄水場	御内町	0.77	○
		33	東大見第２配水場	東大見町	0.50	○
		34	飯盛コントロール室	足助町	0.56	○
	怒田沢	35	怒田沢浄水場	怒田沢町	0.69	○
		36	足助消防署	桑田和町	0.46	○
	上八木	37	上八木浄水場	上八木町	0.80	○
		38	葛配水ポンプ場※1	大河原町	0.40	○
		39	熊野神社	月原町	0.46	○
	大多賀	40	大多賀浄水場	大多賀町	0.66	○
		41	連谷集会所	連谷町	0.51	○

※１　配水系統の切替のため、令和５年７月から川田系統の検査をしています。

	系統	No.	地点名	所在地	残留塩素濃度（年間平均）	外観
稲武地区	野入	42	野入浄水場	野入町	0.75	○
		43	山の駅大野瀬	大野瀬町	0.49	○
	小田木	44	小田木浄水場	小田木町	0.93	○
		45	田津原公会堂	田津原町	0.60	○
	押川	46	押川浄水場	押山町	0.62	○
		47	川手消防詰所	川手町	0.48	○
小原地区	小原東	48	小原東部浄水場	大ケ蔵連町	0.74	○
		49	簗平減圧弁室	簗平町	0.49	○
	小原北	50	小原北部浄水場	小原田代町	0.68	○
		51	大ケ蔵連第２減圧弁室	大ケ蔵連町	0.45	○
	小原西	52	小原西部浄水場	大洞町	0.70	○
		53	喜佐平減圧弁室	喜佐平町	0.47	○
下山地区	大沼	54	大沼浄水場	大沼町	0.78	○
		55	平折配水場	平折町	0.56	○
		56	大洞ポンプ場	大沼町	0.51	○
	大沼梶	57	大沼梶浄水場	大沼町	0.81	○
		58	西ノ入配水場	花沢町	0.48	○
	野原	59	野原浄水場	野原町	0.83	○
		60	三河湖観光センター	羽布町	0.44	○
	黒坂	61	黒坂浄水場	黒坂町	0.75	○
		62	日月神社	小松野町	0.46	○
	阿蔵	63	阿蔵浄水場	阿蔵町	0.72	○
		64	三河高原キャンプ村	東大林町	0.59	○
	根山	65	根山浄水場	羽布町	0.44	○
		66	羽布町給水栓	羽布町	0.42	○

毎日の水質検査地点図

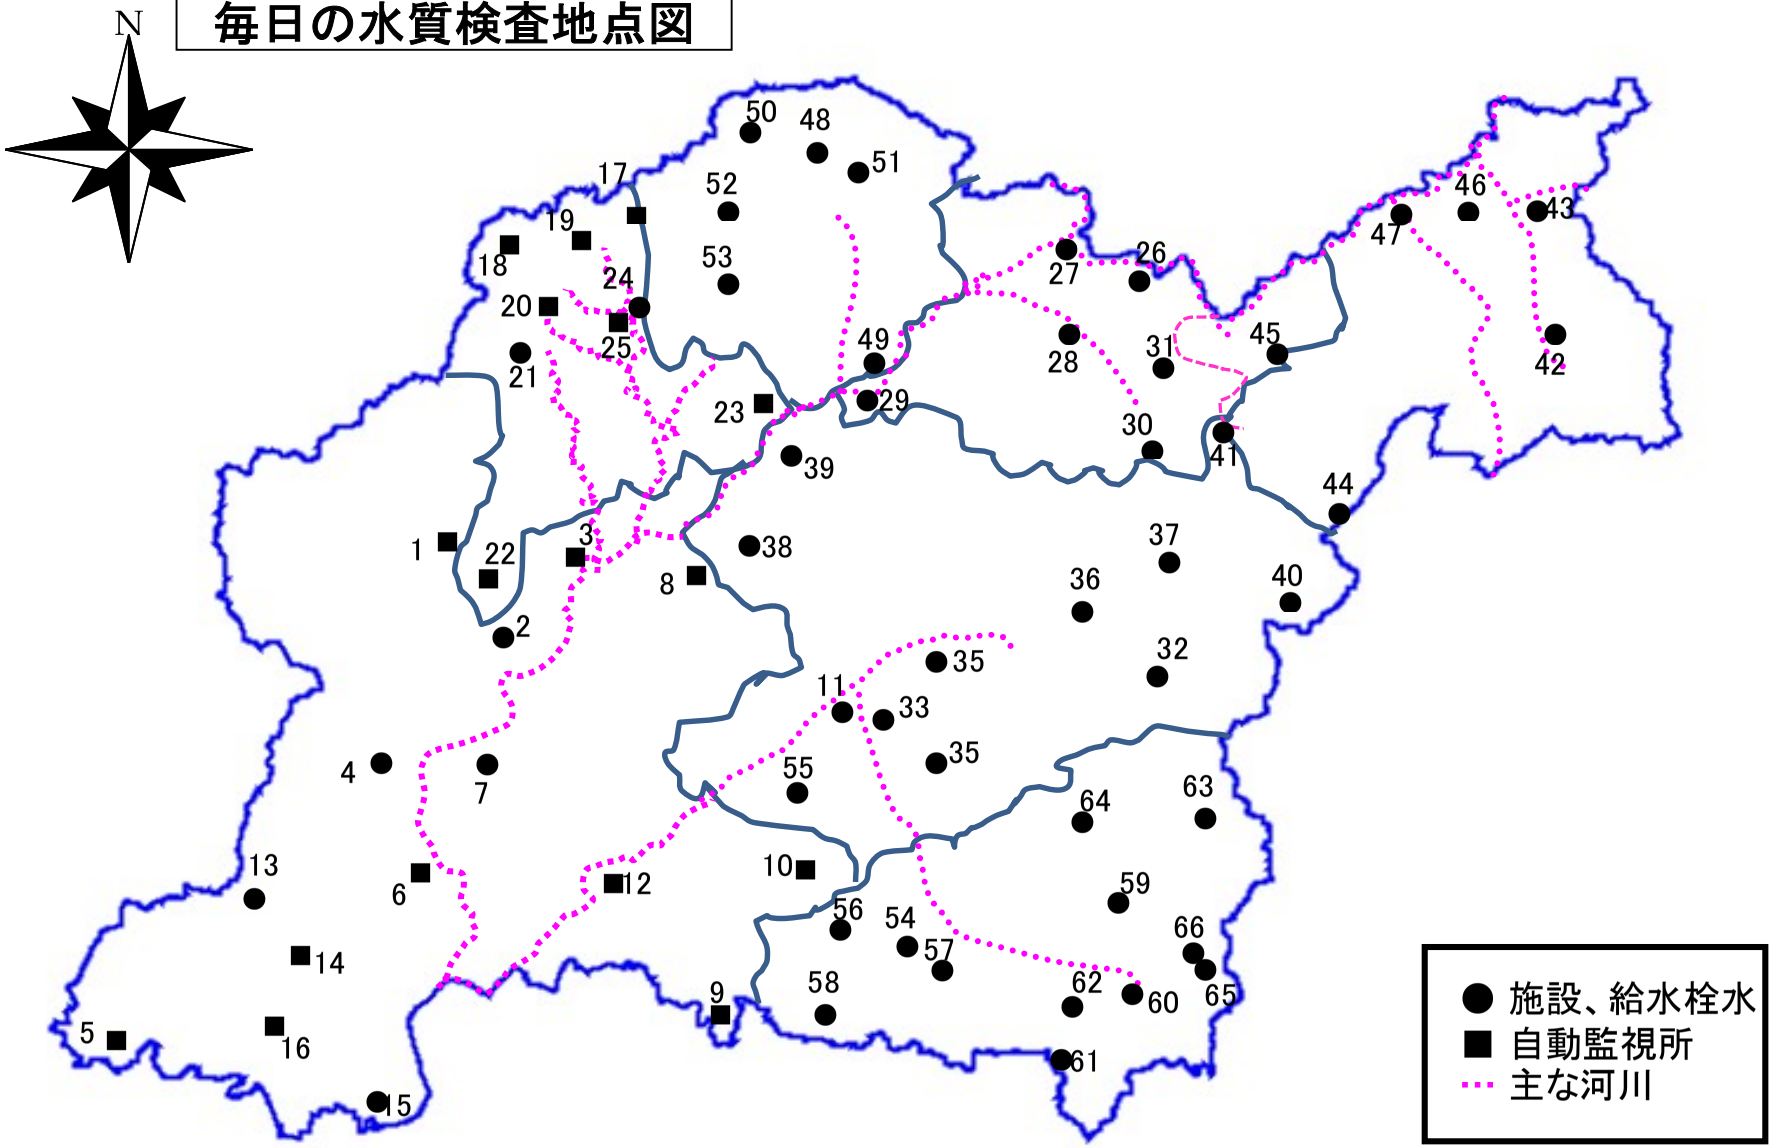

３　定期水質検査

浄水場等の送配水施設のほか、配水系統を代表する給水栓等において定期検査を実施しました。

全ての地点において水質基準に適合しており、良好な水質が保たれていました。

	系統	No.	検査地点名	所在地	掲載頁
豊田地区	中切	1	中切水源配水場	畝部東町	17
		2	若林こども園	若林東町	17
	川田	3	川田水源送水場	水間町	19
		4	長沢加圧所	長沢町	19
		5	日明集会場	坂上町	21
		6	足助支所倉庫※1	足助町	21
	志賀	7	鍋田加圧所	鍋田町	23
	豊田	8	豊田配水場	西山町	25
		9	中田団地ちびっこ広場	中田町	25
	猿投	10	猿投配水場	浄水町	27
		11	広幡消防団詰所	広幡町	27
		12	西広瀬公民館	西広瀬町	29
	高岡	13	高岡配水場	上丘町	31
		14	住吉こども園	住吉町	31
藤岡地区	北部第１	15	藤岡北部第１浄水場	大岩町	33
		16	西市野々生活改善センター	西市野々町	33
	北部第２	17	藤岡北部第２浄水場	三箇町	35
		18	石畳ふれあい広場	石畳町	35
	北曽木	19	折平公民館	折平町	37
	西中山	20	西中山送配水場	西中山町	39
		21	西中山水質監視所	西中山町	39
	深見	22	上川口公民館	上川口町	41
	木瀬	23	木瀬浄水場	木瀬町	43
	石飛	24	木瀬児童遊園	木瀬町	43
旭地区	新時瀬	25	新時瀬浄水場	閑羅瀬町	45
		26	小渡こども園	下切町	45
	万町	27	万町浄水場	万町町	47
		28	ぬくもりの里	池島町	47
	日下部	29	日下部浄水場	日下部町	49
		30	旭高原元気村	旭八幡町	49
足助地区	後川	31	後川浄水場	御内町	51
		32	東大見第２配水場	東大見町	51
		33	飯盛コントロール室	足助町	53
	怒田沢	34	怒田沢浄水場	怒田沢町	55
		35	足助消防署	桑田和町	55
	上八木	36	上八木浄水場	上八木町	57
		37	葛配水ポンプ場※2	大河原町	57
		38	熊野神社	月原町	59
	大多賀	39	大多賀浄水場	大多賀町	61
		40	連谷集会所	連谷町	61

※１　川田水源送水場から足助地区の一部に配水しています。

※２　配水系統の切替のため、令和５年７月から検査を実施していません。

	系統	No.	検査地点名	所在地	掲載頁
稲武地区	野入	41	野入浄水場	野入町	63
		42	山の駅大野瀬	大野瀬町	63
	小田木	43	小田木浄水場	小田木町	65
		44	田津原公会堂※1	田津原町	65
	押川	45	押川浄水場	押山町	67
		46	川手消防詰所	川手町	67
小原地区	小原東部	47	小原東部浄水場	大ケ蔵連町	69
		48	簗平減圧弁室	簗平町	69
	小原北部	49	小原北部浄水場	小原田代町	71
		50	大ケ蔵連第２減圧弁室	大ケ蔵連町	71
	小原西部	51	小原西部浄水場	大洞町	73
		52	喜佐平減圧弁室	喜佐平町	73
下山地区	大沼	53	大沼浄水場	大沼町	75
		54	上国谷送水ポンプ場※2	国谷町	75
	大沼梶	55	大沼梶浄水場	大沼町	77
		56	西ノ入配水場	花沢町	77
	野原	57	野原浄水場	野原町	79
		58	三河湖観光センター	羽布町	79
	黒坂	59	黒坂浄水場	黒坂町	81
		60	日月神社	小松野町	81
	阿蔵	61	阿蔵浄水場	阿蔵町	83
		62	三河高原キャンプ村	東大林町	83
	根山	63	根山浄水場	羽布町	85
		64	羽布町給水栓	羽布町	85

※１　小田木浄水場から旭地区の一部に配水しています。
※２　大沼浄水場から足助地区の一部に配水しています。

定期水質検査地点図

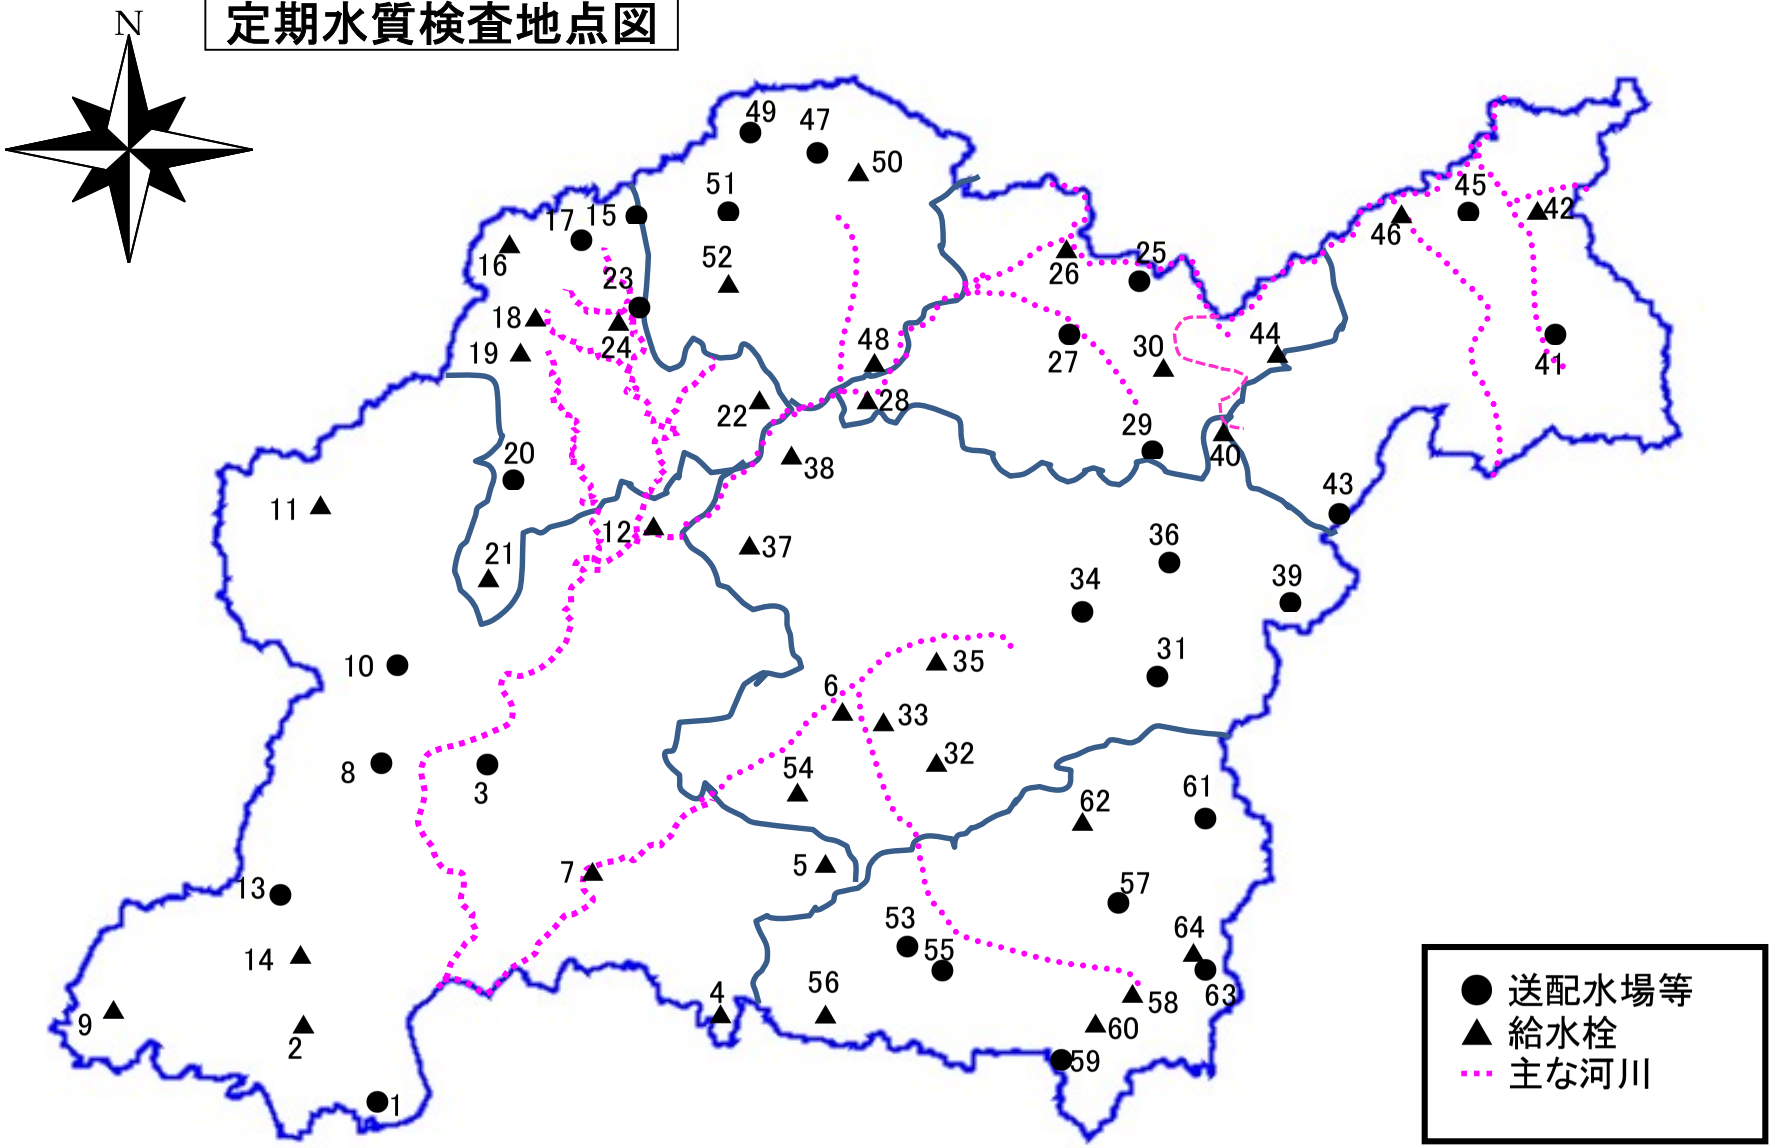

				中切水源配水場				若林こども園			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	35.4	6.6	21.5	12	33.3	6.9	19.7	12
	水温		℃	19.7	16.3	17.7	12	27.1	10.4	18.6	12
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	12	0	0	0	12
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 12 件	検出 0 件		12	不検出 12 件	検出 0 件		12
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	5	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	11	0.004未満	0.004未満	0.004未満	11
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.89	0.51	0.80	11	0.75	0.44	0.69	11
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.18	0.05未満	0.10	12	0.16	0.05未満	0.10	12
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.41	0.07	0.21	12	0.42	0.05未満	0.17	12
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.001	0.002	4
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001	0.001	4
	臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0.006	0.003	0.004	4
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002	0.002未満	0.002未満	4
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001	0.001	4
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.004	0.002	0.003	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.017	0.011	0.014	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	13.1	12.5	12.8	4	11.7	11.1	11.3	4
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	12.7	11.8	12.2	12	11.8	10.1	11.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	62.3	61.4	62.0	5	55.2	51.5	52.8	5
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	163	123	134	4	144	105	116.5	4
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	3	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	3
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	3	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	3
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.004	0.002未満	0.002	2	0.004	0.002未満	0.002	2
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	0.7	0.3	0.4	12	0.6	0.3	0.4	12
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	6.7	6.4	6.5	12	6.7	6.4	6.6	12
	味	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

			中切水源配水場				若林こども園			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	目標値	単位								
アンチモン及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
ウラン及びその化合物	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
ニッケル及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
1，2-ジクロロエタン	0.004 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
トルエン	0.4 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
亜塩素酸	0.6 以下	mg/L								
二酸化塩素	0.6 以下	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
抱水クロラール	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
農薬類（115項目）	1 以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
残留塩素	1 以下	mg/L	1.0	0.5	0.6	12	0.6	0.4	0.6	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	62.3	61.4	62.0	5	55.2	51.5	52.8	5
マンガン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
遊離炭酸	20 以下	mg/L	19.4	19.4	19.4	1	15.6	15.6	15.6	1
1，1，1-トリクロロエタン	0.3 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
メチル-t-ブチルエーテル	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 以下	mg/L	0.6	0.6	0.6	1	0.5	0.5	0.5	1
臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	163	123	134	4	144	105	116.5	4
濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
pH値	7.5 程	---	6.7	6.4	6.5	12	6.7	6.4	6.6	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---	-2.2	-2.2	-2.2	1	-2.2	-2.2	-2.2	1
従属栄養細菌	2000 以下	CFU/ml	0	0	0	1	0	0	0	1
1，1-ジクロロエチレン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000008	0.000008	0.000008	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目		単位								
総酸度		mg/L	22.1	22.1	22.1	1	17.7	17.7	17.7	1
総アルカリ度		mg/L	52.5	52.5	52.5	1	45.7	45.7	45.7	1
電気伝導度		mS/m	20.0	18.8	19.3	12	18.2	16.7	17.1	12
硝酸態窒素		mg/L	0.89	0.51	0.80	11	0.75	0.44	0.69	11
大腸菌（定量）		MPM/100mL								
嫌気性芽胞菌		個/mL								
クリプトスポリジウム	検出されないこと	---								
ジアルジア	検出されないこと	---								

				川田水源送水場				長沢加圧所			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	29.5	0.2	16.6	12	28.9	3.3	15.8	12
	水温		℃	23.4	7.9	15.9	12	27.5	9.1	18.3	12
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	12	0	0	0	12
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 12 件	検出 0 件		12	不検出 12 件	検出 0 件		12
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	11	0.004未満	0.004未満	0.004未満	11
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.80	0.40	0.60	11	0.53	0.44	0.50	11
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.12	0.05	0.07	12	0.08	0.05未満	0.06	12
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.08	0.05未満	0.05未満	12	0.10	0.05未満	0.05	12
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.010	0.004	0.007	4	0.018	0.008	0.012	4
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.005	0.003	0.004	4	0.003	0.002未満	0.002未満	4
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満	4
	臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.013	0.005	0.009	4	0.024	0.011	0.016	4
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.007	0.002	0.004	4	0.009	0.004	0.006	4
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.003	0.001	0.002	4	0.005	0.003	0.004	4
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.013	0.008	0.011	2	0.002	0.002未満	0.002未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.01	0.01未満	0.01未満	2	0.01	0.01未満	0.01未満	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.003	0.003	0.003	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	7.3	5.5	6.5	4	6.5	5.5	6.0	4
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.003	0.001未満	0.002	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	7.9	5.4	6.8	12	7.2	5.8	6.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	31.9	18.7	24.8	4	26.0	19.1	23.0	4
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	105	48	76	3	82	43	67	3
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.005	0.002未満	0.003	2	0.007	0.004	0.005	4
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	1.0	0.4	0.5	12	0.8	0.4	0.5	12
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.1	6.6	6.9	12	7.3	6.7	7.1	12
	味	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1	0.1未満	0.1未満	12

			川田水源送水場				長沢加圧所			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	目標値	単位								
アンチモン及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
ウラン及びその化合物	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
ニッケル及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
1，2-ジクロロエタン	0.004 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
トルエン	0.4 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
亜塩素酸	0.6 以下	mg/L								
二酸化塩素	0.6 以下	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
抱水クロラール	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.006	0.006	0.006	1
農薬類（115項目）	1 以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
残留塩素	1 以下	mg/L	1.0	0.6	0.8	12	0.5	0.3	0.4	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	31.9	18.7	24.8	4	26.0	19.1	23.0	4
マンガン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.003	0.001未満	0.002	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
遊離炭酸	20 以下	mg/L	7.6	7.6	7.6	1	3.9	3.9	3.9	1
1，1，1-トリクロロエタン	0.3 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
メチル-t-ブチルエーテル	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 以下	mg/L	0.6	0.6	0.6	1	0.9	0.9	0.9	1
臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	105	48	76	3	82	43	67	3
濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1	0.1未満	0.1未満	12
pH値	7.5 程	---	7.1	6.6	6.9	12	7.3	6.7	7.1	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---	-2.3	-2.3	-2.3	1	-2.3	-2.3	-2.3	1
従属栄養細菌	2000 以下	CFU/ml	0	0	0	1	0	0	0	1
1，1-ジクロロエチレン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	mg/L	0.01	0.01未満	0.01未満	2	0.01	0.01未満	0.01未満	2
PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目		単位								
総酸度		mg/L	8.6	8.6	8.6	1	4.4	4.4	4.4	1
総アルカリ度		mg/L	19.6	19.6	19.6	1	22.5	22.5	22.5	1
電気伝導度		mS/m	11.2	7.1	8.9	12	9.8	7.2	8.3	12
硝酸態窒素		mg/L	0.80	0.40	0.60	11	0.53	0.44	0.50	11
大腸菌（定量）		MPM/100mL								
嫌気性芽胞菌		個/mL								
クリプトスポリジウム	検出されないこと	---								
ジアルジア	検出されないこと	---								

			日明集会場				足助支所倉庫			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報		単位								
	気温	℃	30.3	1.1	15.5	12	30.3	6.1	17.9	12
	水温	℃	27.3	8.6	17.9	12	31.6	8.3	19.6	12
水質基準項目	基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	12	0	0	0	12
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 12 件	検出 0 件		12	不検出 12 件	検出 0 件		12
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	11	0.004未満	0.004未満	0.004未満	11
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.54	0.44	0.50	11	0.65	0.48	0.55	11
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.08	0.05	0.07	12	0.08	0.05	0.07	12
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.11	0.05未満	0.06	12	0.08	0.05未満	0.05未満	12
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.022	0.009	0.014	4	0.017	0.006	0.010	4
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.004	0.002未満	0.002未満	4	0.005	0.002未満	0.002未満	4
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.002	0.001	0.001	4	0.001	0.001未満	0.001未満	4
	臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.030	0.013	0.019	4	0.023	0.008	0.014	4
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.009	0.003	0.006	4	0.007	0.004	0.005	4
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.006	0.003	0.004	4	0.005	0.002	0.003	4
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.005	0.002	0.004	2	0.010	0.007	0.009	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.02	0.01	0.02	2	0.01	0.01未満	0.01未満	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.003	0.003	0.003	2	0.008	0.007	0.008	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	6.6	5.5	6.0	4	6.4	5.6	6.0	4
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	7.4	5.6	6.6	12	7.0	6.0	6.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	27.7	20.1	24.4	4	26.6	19.3	23.6	4
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	82	45	66	3	75	42	62	3
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.007	0.003	0.005	4	0.004	0.002未満	0.002	2
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	0.7	0.4	0.5	12	0.9	0.4	0.5	12
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.7	6.8	7.3	12	7.5	6.9	7.2	12
	味	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

			日明集会場				足助支所倉庫			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	目標値	単位								
アンチモン及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
ウラン及びその化合物	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
ニッケル及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
1，2-ジクロロエタン	0.004 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
トルエン	0.4 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
亜塩素酸	0.6 以下	mg/L								
二酸化塩素	0.6 以下	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
抱水クロラール	0.02 以下	mg/L	0.006	0.006	0.006	1	0.004	0.004	0.004	1
農薬類（115項目）	1 以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
残留塩素	1 以下	mg/L	0.8	0.4	0.6	12	0.6	0.4	0.5	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	27.7	20.1	24.4	4	26.6	19.3	23.6	4
マンガン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
遊離炭酸	20 以下	mg/L	2.9	2.9	2.9	1	7.0	7.0	7.0	1
1，1，1-トリクロロエタン	0.3 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
メチル-t-ブチルエーテル	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 以下	mg/L	0.7	0.7	0.7	1	0.9	0.9	0.9	1
臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	82	45	66	3	75	42	62	3
濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
pH値	7.5 程	---	7.7	6.8	7.3	12	7.5	6.9	7.2	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---	-2.1	-2.1	-2.1	1	-2.2	-2.2	-2.2	1
従属栄養細菌	2000 以下	CFU/ml	0	0	0	1	0	0	0	1
1，1-ジクロロエチレン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	mg/L	0.02	0.01	0.02	2	0.01	0.01未満	0.01未満	2
PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目		単位								
総酸度		mg/L	3.3	3.3	3.3	1	7.9	7.9	7.9	1
総アルカリ度		mg/L	23.1	23.1	23.1	1	21.9	21.9	21.9	1
電気伝導度		mS/m	10.2	7.4	8.5	12	10.2	7.3	8.5	12
硝酸態窒素		mg/L	0.54	0.44	0.50	11	0.65	0.48	0.55	11
大腸菌（定量）		MPM/100mL								
嫌気性芽胞菌		個/mL								
クリプトスポリジウム	検出されないこと	---								
ジアルジア	検出されないこと	---								

				鍋田加圧所			
				最高	最低	平均	回数
基本情報			単位				
	気温		℃	30.4	0.3	16.5	12
	水温		℃	31.5	10.9	20.9	12
水質基準項目		基準値	単位				
	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	12
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 12 件	検出 0 件		12
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	11
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.56	0.44	0.50	11
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.10	0.05未満	0.06	12
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.07	0.05未満	0.05未満	12
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.017	0.007	0.011	4
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003	0.002未満	0.002未満	4
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	4
	臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.023	0.010	0.015	4
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.008	0.004	0.006	4
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.005	0.003	0.004	4
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.004	0.003	0.004	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.01	0.01未満	0.01未満	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.007	0.005	0.006	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	6.2	5.5	5.8	4
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	7.1	5.8	6.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	25.2	18.3	22.2	4
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	77	40	62	3
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.006	0.002	0.003	4
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	0.5	0.4	0.4	12
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.2	6.8	7.0	12
	味	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

				鍋田加圧所			
				最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目		目標値	単位				
	アンチモン及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ウラン及びその化合物	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	ニッケル及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	1，2-ジクロロエタン	0.004 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	トルエン	0.4 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	亜塩素酸	0.6 以下	mg/L				
	二酸化塩素	0.6 以下	mg/L				
	ジクロロアセトニトリル	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	抱水クロラール	0.02 以下	mg/L	0.004	0.004	0.004	1
	農薬類（115項目）	1 以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素	1 以下	mg/L	0.5	0.4	0.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	25.2	18.3	22.2	4
	マンガン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	遊離炭酸	20 以下	mg/L	4.5	4.5	4.5	1
	1，1，1-トリクロロエタン	0.3 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 以下	mg/L	0.7	0.7	0.7	1
	臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1
	蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	77	40	62	3
	濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	pH値	7.5 程	---	7.2	6.8	7.0	12
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---	-2.4	-2.4	-2.4	1
	従属栄養細菌	2000 以下	CFU/ml	4	4	4	1
	1，1-ジクロロエチレン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	mg/L	0.01	0.01未満	0.01未満	2
	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目			単位				
	総酸度		mg/L	5.1	5.1	5.1	1
	総アルカリ度		mg/L	20.5	20.5	20.5	1
	電気伝導度		mS/m	9.6	7.0	8.1	12
	硝酸態窒素		mg/L	0.56	0.44	0.50	11
	大腸菌（定量）		MPM/100mL				
	嫌気性芽胞菌		個/mL				
	クリプトスポリジウム	検出されないこと	---				
	ジアルジア	検出されないこと	---				

				豊田配水場				中田団地ちびっこ広場			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	33.5	4.4	19.7	12	35.1	7.5	20.0	12
	水温		℃	23.7	6.1	15.0	12	28.6	9.0	18.3	12
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	12	0	0	0	12
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 12 件	検出 0 件		12	不検出 12 件	検出 0 件		12
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	11	0.004未満	0.004未満	0.004未満	11
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.28	0.21	0.24	11	0.28	0.20	0.24	11
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.10	0.05未満	0.05未満	12	0.09	0.05未満	0.05未満	12
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.06	0.05未満	0.05未満	12	0.05	0.05未満	0.05未満	12
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.013	0.005	0.009	4	0.015	0.006	0.010	4
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.008	0.004	0.006	4	0.005	0.002未満	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.015	0.007	0.011	4	0.019	0.008	0.013	4
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.006	0.003	0.005	4	0.008	0.004	0.006	4
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.003	0.002	0.002	4	0.004	0.002	0.003	4
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.008	0.008	0.008	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.02	0.01	0.02	2	0.02	0.01	0.02	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002	0.002未満	0.002未満	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	5.0	4.5	4.8	4	5.1	4.5	4.8	4
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	5.7	4.1	5.0	12	5.7	4.3	5.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	16.3	11.1	13.8	4	16.5	11.2	14.1	4
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	54	28	41	2	57	27	42	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000003	0.000001未満	0.000001	5	0.000002	0.000001未満	0.000001	5
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	5	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	5
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002	0.002未満	0.002未満	2	0.002	0.002未満	0.002未満	2
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	0.6	0.3	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.7	7.0	7.3	12	7.4	7.1	7.3	12
	味	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

			豊田配水場				中田団地ちびっこ広場			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	目標値	単位								
アンチモン及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
ウラン及びその化合物	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
ニッケル及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
1，2-ジクロロエタン	0.004 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
トルエン	0.4 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
亜塩素酸	0.6 以下	mg/L								
二酸化塩素	0.6 以下	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	0.01 以下	mg/L	0.001	0.001	0.001	1	0.002	0.002	0.002	1
抱水クロラール	0.02 以下	mg/L	0.004	0.004	0.004	1	0.006	0.006	0.006	1
農薬類（115項目）	1 以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
残留塩素	1 以下	mg/L	1.0	0.6	0.8	12	0.6	0.5	0.6	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	16.3	11.1	13.8	4	16.5	11.2	14.1	4
マンガン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
遊離炭酸	20 以下	mg/L	2.9	2.9	2.9	1	2.3	2.3	2.3	1
1，1，1-トリクロロエタン	0.3 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
メチル-t-ブチルエーテル	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 以下	mg/L	0.6	0.6	0.6	1	0.7	0.7	0.7	1
臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	54	28	41	2	57	27	42	2
濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
pH値	7.5 程	---	7.7	7.0	7.3	12	7.4	7.1	7.3	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---	-2.0	-2.0	-2.0	1	-2.6	-2.6	-2.6	1
従属栄養細菌	2000 以下	CFU/ml	0	0	0	1	0	0	0	1
1，1-ジクロロエチレン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	mg/L	0.02	0.01	0.02	2	0.02	0.01	0.02	2
PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目		単位								
総酸度		mg/L	3.3	3.3	3.3	1	2.6	2.6	2.6	1
総アルカリ度		mg/L	17.1	17.1	17.1	1	16.0	16.0	16.0	1
電気伝導度		mS/m	6.1	4.9	5.5	12	6.3	4.9	5.7	12
硝酸態窒素		mg/L	0.28	0.21	0.24	11	0.28	0.20	0.24	11
大腸菌（定量）		MPM/100mL								
嫌気性芽胞菌		個/mL								
クリプトスポリジウム	検出されないこと	---								
ジアルジア	検出されないこと	---								

				猿投配水場				広幡消防団詰所			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	30.5	3.1	17.0	12	32.8	1.5	17.7	12
	水温		℃	25.4	5.7	15.1	12	29.4	9.5	19.1	12
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	12	0	0	0	12
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 12 件	検出 0 件		12	不検出 12 件	検出 0 件		12
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	10	0.004未満	0.004未満	0.004未満	10
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.29	0.19	0.23	10	0.25	0.20	0.22	10
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.06	0.05未満	0.05未満	12	0.07	0.05未満	0.05未満	12
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.06	0.05未満	0.05未満	12	0.07	0.05未満	0.05未満	12
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.011	0.004	0.008	4	0.026	0.010	0.017	4
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.005	0.004	0.005	4	0.003	0.002未満	0.002未満	4
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.013	0.005	0.009	4	0.031	0.013	0.020	4
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.006	0.003	0.004	4	0.010	0.006	0.008	4
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.002	0.001	0.002	4	0.005	0.003	0.004	4
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.003	0.002未満	0.002未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.02	0.01	0.02	2	0.02	0.01	0.02	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.004	0.002	0.003	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	5.7	4.6	5.1	4	5.4	4.5	5.1	4
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	6.8	4.4	5.3	12	6.4	4.7	5.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	15.2	10.4	13.2	4	15.3	11.8	13.6	4
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	37	21	29	2	38	16	27	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000003	0.000002	0.000003	2	0.000002	0.000001	0.000002	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000002	0.000001未満	0.000001	2	0.000002	0.000001未満	0.000001	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.003	0.002未満	0.002未満	2	0.004	0.002未満	0.003	4
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	1.0	0.4	0.6	12	0.8	0.3	0.5	12
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.4	7.0	7.3	12	7.4	7.1	7.3	12
	味	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

			猿投配水場				広幡消防団詰所			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	目標値	単位								
アンチモン及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
ウラン及びその化合物	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
ニッケル及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
1，2-ジクロロエタン	0.004 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
トルエン	0.4 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
亜塩素酸	0.6 以下	mg/L								
二酸化塩素	0.6 以下	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	0.01 以下	mg/L	0.001	0.001	0.001	1	0.001	0.001	0.001	1
抱水クロラール	0.02 以下	mg/L	0.004	0.004	0.004	1	0.009	0.009	0.009	1
農薬類（115項目）	1 以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
残留塩素	1 以下	mg/L	0.8	0.6	0.7	12	0.6	0.4	0.5	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	15.2	10.4	13.2	4	15.3	11.8	13.6	4
マンガン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
遊離炭酸	20 以下	mg/L	2.5	2.5	2.5	1	2.8	2.8	2.8	1
1，1，1-トリクロロエタン	0.3 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
メチル-t-ブチルエーテル	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 以下	mg/L	0.9	0.9	0.9	1	0.7	0.7	0.7	1
臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	37	21	29	2	38	16	27	2
濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
pH値	7.5 程	---	7.4	7.0	7.3	12	7.4	7.1	7.3	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---	-2.5	-2.5	-2.5	1	-2.5	-2.5	-2.5	1
従属栄養細菌	2000 以下	CFU/ml	0	0	0	1	0	0	0	1
1，1-ジクロロエチレン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	mg/L	0.02	0.01	0.02	2	0.02	0.01	0.02	2
PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目		単位								
総酸度		mg/L	2.8	2.8	2.8	1	3.2	3.2	3.2	1
総アルカリ度		mg/L	16.6	16.6	16.6	1	16.0	16.0	16.0	1
電気伝導度		mS/m	6.5	4.9	5.6	12	6.6	5.2	5.8	12
硝酸態窒素		mg/L	0.29	0.19	0.23	10	0.25	0.20	0.22	10
大腸菌（定量）		MPM/100mL								
嫌気性芽胞菌		個/mL								
クリプトスポリジウム	検出されないこと	---								
ジアルジア	検出されないこと	---								

				西広瀬公民館			
				最高	最低	平均	回数
基本情報			単位				
	気温		℃	34.3	4.6	20.2	12
	水温		℃	29.9	5.9	18.7	12
水質基準項目		基準値	単位				
	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	12
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 12 件	検出 0 件		12
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	10
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.25	0.20	0.22	10
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.06	0.05未満	0.05未満	12
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.07	0.05未満	0.05未満	12
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.028	0.010	0.016	4
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.034	0.013	0.020	4
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.009	0.005	0.007	4
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.006	0.003	0.004	4
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002	0.002未満	0.002未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.01	0.01	0.01	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.005	0.005	0.005	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	5.8	5.0	5.4	4
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	7.2	4.4	5.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	16.2	11.2	14.0	4
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	40	25	33	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001	0.000001	0.000001	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000002	0.000001未満	0.000001	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.007	0.002未満	0.004	2
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	0.7	0.4	0.5	12
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.5	7.1	7.4	12
	味	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	色度	5 以下	度	0.6	0.5未満	0.5未満	12
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

				西広瀬公民館			
				最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目		目標値	単位				
	アンチモン及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ウラン及びその化合物	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	ニッケル及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	1，2-ジクロロエタン	0.004 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	トルエン	0.4 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	亜塩素酸	0.6 以下	mg/L				
	二酸化塩素	0.6 以下	mg/L				
	ジクロロアセトニトリル	0.01 以下	mg/L	0.002	0.002	0.002	1
	抱水クロラール	0.02 以下	mg/L	0.011	0.011	0.011	1
	農薬類（115項目）	1 以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素	1 以下	mg/L	0.5	0.3	0.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	16.2	11.2	14.0	4
	マンガン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	遊離炭酸	20 以下	mg/L	1.9	1.9	1.9	1
	1，1，1-トリクロロエタン	0.3 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 以下	mg/L	0.6	0.6	0.6	1
	臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1
	蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	40	25	33	2
	濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	pH値	7.5 程	---	7.5	7.1	7.4	12
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---	-2.2	-2.2	-2.2	1
	従属栄養細菌	2000 以下	CFU/ml	0	0	0	1
	1，1-ジクロロエチレン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	mg/L	0.01	0.01	0.01	2
	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目			単位				
	総酸度		mg/L	2.2	2.2	2.2	1
	総アルカリ度		mg/L	17.2	17.2	17.2	1
	電気伝導度		mS/m	6.9	5.5	5.9	12
	硝酸態窒素		mg/L	0.25	0.20	0.22	10
	大腸菌（定量）		MPM/100mL				
	嫌気性芽胞菌		個/mL				
	クリプトスポリジウム	検出されないこと	---				
	ジアルジア	検出されないこと	---				

				高岡配水場				住吉こども園			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	31.5	6.1	18.3	12	34.2	5.2	19.8	12
	水温		℃	25.8	8.1	15.9	12	29.0	8.5	17.4	12
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	12	0	0	0	12
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 12 件	検出 0 件		12	不検出 12 件	検出 0 件		12
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	11	0.004未満	0.004未満	0.004未満	11
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.27	0.14	0.22	11	0.27	0.14	0.21	11
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.12	0.05	0.09	12	0.12	0.05	0.09	12
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.02	0.01未満	0.01	2	0.02	0.01未満	0.01	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.11	0.05未満	0.07	12	0.12	0.05未満	0.07	12
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.017	0.004	0.010	4	0.017	0.004	0.010	4
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.011	0.005	0.008	4	0.007	0.004	0.005	4
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満	4
	臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.020	0.006	0.013	4	0.020	0.006	0.014	4
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.011	0.002	0.006	4	0.011	0.002	0.006	4
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.005	0.002	0.003	4	0.005	0.002	0.003	4
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.02	0.02	0.02	2	0.02	0.01	0.02	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002	0.002	0.002	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	5.2	4.5	4.9	4	5.1	4.5	4.8	4
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	6.9	5.3	6.0	12	6.9	5.2	6.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	18.9	12.6	15.7	4	18.9	12.7	15.7	4
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	58	32	45	2	50	31	41	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	5	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	5
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	5	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	5
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.003	0.002未満	0.002未満	4	0.002	0.002未満	0.002未満	2
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	1.0	0.4	0.6	12	0.9	0.4	0.6	12
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.3	6.8	7.2	12	7.2	6.8	7.1	12
	味	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

			高岡配水場				住吉こども園			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	目標値	単位								
アンチモン及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
ウラン及びその化合物	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
ニッケル及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
1，2-ジクロロエタン	0.004 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
トルエン	0.4 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
亜塩素酸	0.6 以下	mg/L								
二酸化塩素	0.6 以下	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
抱水クロラール	0.02 以下	mg/L	0.003	0.003	0.003	1	0.004	0.004	0.004	1
農薬類（115項目）	1 以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
残留塩素	1 以下	mg/L	0.8	0.6	0.7	12	0.8	0.4	0.6	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	18.9	12.6	15.7	4	18.9	12.7	15.7	4
マンガン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
遊離炭酸	20 以下	mg/L	2.4	2.4	2.4	1	1.6	1.6	1.6	1
1，1，1-トリクロロエタン	0.3 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
メチル-t-ブチルエーテル	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 以下	mg/L	0.8	0.8	0.8	1	0.9	0.9	0.9	1
臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	58	32	45	2	50	31	40.5	2
濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
pH値	7.5 程	---	7.3	6.8	7.2	12	7.2	6.8	7.1	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---	-2.7	-2.7	-2.7	1	-2.8	-2.8	-2.8	1
従属栄養細菌	2000 以下	CFU/ml	0	0	0	1	0	0	0	1
1，1-ジクロロエチレン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	mg/L	0.02	0.02	0.02	2	0.02	0.01	0.02	2
PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目		単位								
総酸度		mg/L	2.7	2.7	2.7	1	1.8	1.8	1.8	1
総アルカリ度		mg/L	15.2	15.2	15.2	1	15.2	15.2	15.2	1
電気伝導度		mS/m	8.4	5.4	6.9	12	8.4	5.3	6.9	12
硝酸態窒素		mg/L	0.27	0.14	0.22	11	0.27	0.14	0.21	11
大腸菌（定量）		MPM/100mL								
嫌気性芽胞菌		個/mL								
クリプトスポリジウム	検出されないこと	---								
ジアルジア	検出されないこと	---								

				藤岡北部第１浄水場				西市野々生活改善センター			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	27.3	3.3	15.8	12	31.3	5.0	17.5	12
	水温		℃	23.0	4.9	13.7	12	27.5	8.4	17.6	12
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	12	0	0	0	12
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 12 件	検出 0 件		12	不検出 12 件	検出 0 件		12
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	11	0.004未満	0.004未満	0.004未満	11
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.12	0.07	0.09	11	0.13	0.07	0.10	11
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.05	0.05未満	0.05未満	12	0.05	0.05未満	0.05未満	12
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	１，４−ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	シス及びトランス−１，２−ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12	0.05	0.05未満	0.05未満	12
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.003	0.001未満	0.002	4	0.010	0.003	0.006	4
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.002	0.002未満	0.002未満	4	0.002	0.002未満	0.002未満	4
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.004	0.001未満	0.002	4	0.013	0.003	0.007	4
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.004	0.002未満	0.002未満	4
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.001未満	0.001	4
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.006	0.002未満	0.003	4	0.006	0.003	0.004	4
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.006	0.003	0.004	4
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	6.1	5.2	5.7	4	6.3	5.5	5.9	4
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	5.6	2.7	3.9	12	5.6	2.8	4.2	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	6.1	5.1	5.7	4	6.5	5.4	6.1	4
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	38	21	30	2	50	24	37	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	２−メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	0.7	0.4	0.5	12	0.6	0.3	0.5	12
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.4	6.9	7.2	12	7.3	7.0	7.2	12
	味	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	色度	5 以下	度	0.9	0.5未満	0.5未満	12	0.6	0.5未満	0.5未満	12
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

			藤岡北部第１浄水場				西市野々生活改善センター			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	目標値	単位								
アンチモン及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
ウラン及びその化合物	0.002　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
ニッケル及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.003	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
１，２−ジクロロエタン	0.004　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
トルエン	0.4　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
フタル酸ジ（２−エチルヘキシル）	0.08　以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
亜塩素酸	0.6　以下	mg/L								
二酸化塩素	0.6　以下	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
抱水クロラール	0.02　以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
農薬類（115項目）	1 以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
残留塩素	1　以下	mg/L	0.8	0.4	0.6	12	0.5	0.3	0.4	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	6.1	5.1	5.7	4	6.5	5.4	6.1	4
マンガン及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
遊離炭酸	20　以下	mg/L	1.8	1.8	1.8	1	1.7	1.7	1.7	1
１，１，１−トリクロロエタン	0.3　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
メチル−ｔ−ブチルエーテル	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3　以下	mg/L	0.9	0.9	0.9	1	0.6	0.6	0.6	1
臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	38	21	30	2	50	24	37	2
濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
pH値	7.5 程	---	7.4	6.9	7.2	12	7.3	7.0	7.2	12
腐食性（ランゲリア指数）	−1 以上 0 以下	---	−3.5	−3.5	−3.5	1	−3.3	−3.3	−3.3	1
従属栄養細菌	2000　以下	CFU/ml	1	1	1	1	0	0	0	1
１，１−ジクロロエチレン	0.1　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
アルミニウム及びその化合物	0.1　以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
PFOS及びPFOA	0.00005　以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目		単位								
総酸度		mg/L	2.0	2.0	2.0	1	1.9	1.9	1.9	1
総アルカリ度		mg/L	10.1	10.1	10.1	1	9.9	9.9	9.9	1
電気伝導度		mS/m	5.2	3.2	3.9	12	5.3	3.4	4.1	12
硝酸態窒素		mg/L	0.12	0.07	0.09	11	0.13	0.07	0.10	11
大腸菌（定量）		MPM/100mL								
嫌気性芽胞菌		個/mL								
クリプトスポリジウム	検出されないこと	---								
ジアルジア	検出されないこと	---								

				藤岡北部第２浄水場				石畳ふれあい広場			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	31.5	4.1	17.9	12	32.0	5.0	18.4	12
	水温		℃	24.5	5.2	14.3	12	26.5	8.8	17.1	12
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100　以下	個/mL	0	0	0	12	0	0	0	12
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 12 件	検出 0 件		12	不検出 12 件	検出 0 件		12
	カドミウム及びその化合物	0.003　以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005　以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02　以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04　以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	11	0.004未満	0.004未満	0.004未満	11
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10　以下	mg/L	0.39	0.09	0.26	11	0.38	0.10	0.26	11
	フッ素及びその化合物	0.8　以下	mg/L	0.08	0.05未満	0.05未満	12	0.07	0.05未満	0.05未満	12
	ホウ素及びその化合物	1.0　以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	１，４−ジオキサン	0.05　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	シス及びトランス−１，２−ジクロロエチレン	0.04　以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	ジクロロメタン	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	テトラクロロエチレン	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	トリクロロエチレン	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ベンゼン	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	塩素酸	0.6　以下	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	クロロ酢酸	0.02　以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	クロロホルム	0.06　以下	mg/L	0.005	0.001未満	0.002	4	0.011	0.002	0.006	4
	ジクロロ酢酸	0.03　以下	mg/L	0.003	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	ジブロモクロロメタン	0.1　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満	4
	臭素酸	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	総トリハロメタン	0.1　以下	mg/L	0.008	0.001未満	0.003	4	0.016	0.003	0.008	4
	トリクロロ酢酸	0.03　以下	mg/L	0.003	0.002未満	0.002未満	4	0.004	0.002未満	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.03　以下	mg/L	0.003	0.001未満	0.001	4	0.004	0.001	0.002	4
	ブロモホルム	0.09　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ホルムアルデヒド	0.08　以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	亜鉛及びその化合物	1.0　以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2　以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	鉄及びその化合物	0.3　以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
	銅及びその化合物	1.0　以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.006	0.005	0.006	2
	ナトリウム及びその化合物	200　以下	mg/L	7.5	6.1	6.8	4	7.4	6.1	6.8	4
	マンガン及びその化合物	0.05　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩化物イオン	200　以下	mg/L	5.3	3.6	4.6	12	5.5	3.9	4.8	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300　以下	mg/L	6.8	3.0	4.8	4	6.9	3.1	4.9	4
	蒸発残留物	500　以下	mg/L	46	25	36	2	37	26	32	2
	陰イオン界面活性剤	0.2　以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001　以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	２−メチルイソボルネオール（別名）	0.00001　以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02　以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.006	0.002未満	0.003	4
	フェノール類	0.005　以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3　以下	mg/L	0.9	0.4	0.6	12	0.9	0.4	0.6	12
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.3	7.1	7.2	12	7.3	6.9	7.2	12
	味	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	色度	5　以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.6	0.5未満	0.5未満	12
	濁度	2　以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

			藤岡北部第２浄水場				石畳ふれあい広場			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	目標値	単位								
アンチモン及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
ウラン及びその化合物	0.002　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
ニッケル及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
1，2-ジクロロエタン	0.004　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
トルエン	0.4　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08　以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
亜塩素酸	0.6　以下	mg/L								
二酸化塩素	0.6　以下	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
抱水クロラール	0.02　以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002	0.002	0.002	1
農薬類（115項目）	1　以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
残留塩素	1　以下	mg/L	0.8	0.4	0.6	12	0.5	0.3	0.3	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	6.8	3.0	4.8	4	6.9	3.1	4.9	4
マンガン及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
遊離炭酸	20　以下	mg/L	1.1	1.1	1.1	1	1.1	1.1	1.1	1
1，1，1-トリクロロエタン	0.3　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
メチル-t-ブチルエーテル	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3　以下	mg/L	0.6	0.6	0.6	1	0.7	0.7	0.7	1
臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	46	25	35.5	2	37	26	31.5	2
濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
pH値	7.5 程	---	7.3	7.1	7.2	12	7.3	6.9	7.2	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---	-3.2	-3.2	-3.2	1	-3.3	-3.3	-3.3	1
従属栄養細菌	2000　以下	CFU/ml	0	0	0	1	0	0	0	1
1，1-ジクロロエチレン	0.1　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
アルミニウム及びその化合物	0.1　以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
PFOS及びPFOA	0.00005　以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目		単位								
総酸度		mg/L	1.3	1.3	1.3	1	1.3	1.3	1.3	1
総アルカリ度		mg/L	13.0	13.0	13.0	1	12.3	12.3	12.3	1
電気伝導度		mS/m	5.9	3.5	4.7	12	5.9	3.7	4.7	12
硝酸態窒素		mg/L	0.39	0.09	0.26	11	0.38	0.10	0.26	11
大腸菌（定量）		MPM/100mL								
嫌気性芽胞菌		個/mL								
クリプトスポリジウム	検出されないこと	---								
ジアルジア	検出されないこと	---								

			折平公民館			
			最高	最低	平均	回数
基本情報		単位				
気温		℃	31.8	3.8	18.1	12
水温		℃	29.4	9.0	18.6	12
水質基準項目	基準値	単位				
一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	12
大腸菌	検出されないこと	---	不検出 12 件	検出 0 件		12
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	10
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.29	0.18	0.23	10
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.10	0.05未満	0.06	12
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01	0.01未満	0.01未満	4
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.11	0.05未満	0.05未満	12
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.012	0.001未満	0.007	4
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003	0.002未満	0.002未満	4
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.015	0.001未満	0.009	4
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.008	0.004	0.006	4
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.003	0.001未満	0.002	4
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002	0.002未満	0.002未満	4
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.04	0.01未満	0.02	4
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.006	0.002	0.003	4
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	6.2	4.9	5.5	4
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
塩化物イオン	200 以下	mg/L	7.6	4.3	5.4	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	16.4	11.0	14.2	5
蒸発残留物	500 以下	mg/L	43	18	31	4
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001	0.000001	0.000001	2
2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000002	0.000001未満	0.000001	2
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.005	0.002未満	0.002	4
フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	0.9	0.3	0.5	12
pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.5	7.0	7.3	12
味	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
臭気	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
色度	5 以下	度	0.6	0.5未満	0.5未満	12
濁度	2 以下	度	0.2	0.1未満	0.1未満	12

			折平公民館			
			最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	目標値	単位				
アンチモン及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
ウラン及びその化合物	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
ニッケル及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
1，2-ジクロロエタン	0.004 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
トルエン	0.4 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
亜塩素酸	0.6 以下	mg/L				
二酸化塩素	0.6 以下	mg/L				
ジクロロアセトニトリル	0.01 以下	mg/L	0.001	0.001	0.001	1
抱水クロラール	0.02 以下	mg/L	0.006	0.006	0.006	1
農薬類（115項目）	1 以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
残留塩素	1 以下	mg/L	0.5	0.4	0.4	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	16.4	11.0	14.2	5
マンガン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
遊離炭酸	20 以下	mg/L	2.4	2.4	2.4	1
1，1，1-トリクロロエタン	0.3 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
メチル-t-ブチルエーテル	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 以下	mg/L	0.4	0.4	0.4	1
臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1
蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	43	18	31	4
濁度	1 以下	度	0.2	0.1未満	0.1未満	12
pH値	7.5 程	---	7.5	7.0	7.3	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---	-2.4	-2.4	-2.4	1
従属栄養細菌	2000 以下	CFU/ml	0	0	0	1
1，1-ジクロロエチレン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	mg/L	0.04	0.01未満	0.02	4
PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目		単位				
総酸度		mg/L	2.7	2.7	2.7	1
総アルカリ度		mg/L	15.3	15.3	15.3	1
電気伝導度		mS/m	7.2	5.2	6.1	12
硝酸態窒素		mg/L	0.29	0.18	0.23	10
大腸菌（定量）		MPM/100mL				
嫌気性芽胞菌		個/mL				
クリプトスポリジウム	検出されないこと	---				
ジアルジア	検出されないこと	---				

				西中山送配水場				西中山水質監視所			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	31.6	2.6	18.1	12	34.1	4.8	19.2	12
	水温		℃	26.8	6.9	16.3	12	30.6	8.8	19.4	12
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	12	0	0	0	12
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 12 件	検出 0 件		12	不検出 12 件	検出 0 件		12
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	10	0.004未満	0.004未満	0.004未満	10
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.28	0.17	0.22	10	0.28	0.17	0.22	10
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.11	0.05未満	0.06	12	0.11	0.05未満	0.06	12
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.09	0.05未満	0.05未満	12	0.09	0.05未満	0.05未満	12
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.015	0.004	0.009	4	0.011	0.003	0.006	4
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.004	0.003	0.004	4	0.004	0.002未満	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.019	0.006	0.012	4	0.013	0.003	0.008	4
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.005	0.003	0.004	4	0.006	0.003	0.005	4
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.004	0.002	0.003	4	0.002	0.001未満	0.002	4
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.01	0.01	0.01	2	0.02	0.01	0.02	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	5.7	4.6	5.1	4	5.6	4.6	5.1	4
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	6.5	4.3	5.4	12	6.3	4.4	5.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	21.2	10.8	15.1	4	20.9	10.6	15.0	4
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	41	28	35	2	50	30	40	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001	0.000001	0.000001	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000002	0.000001未満	0.000001	2	0.000002	0.000001未満	0.000001	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.003	0.002未満	0.002未満	2	0.004	0.002未満	0.002	2
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	0.8	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.4	7.0	7.3	12	7.4	7.1	7.3	12
	味	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1	0.1未満	0.1未満	12

			西中山送配水場				西中山水質監視所			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	目標値	単位								
アンチモン及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
ウラン及びその化合物	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
ニッケル及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
1，2-ジクロロエタン	0.004 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
トルエン	0.4 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
亜塩素酸	0.6 以下	mg/L								
二酸化塩素	0.6 以下	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	0.01 以下	mg/L	0.001	0.001	0.001	1	0.001	0.001	0.001	1
抱水クロラール	0.02 以下	mg/L	0.005	0.005	0.005	1	0.005	0.005	0.005	1
農薬類（115項目）	1 以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
残留塩素	1 以下	mg/L	0.8	0.5	0.6	12	0.6	0.4	0.5	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	21.2	10.8	15.1	4	20.9	10.6	15.0	4
マンガン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
遊離炭酸	20 以下	mg/L	3.4	3.4	3.4	1	2.8	2.8	2.8	1
1，1，1-トリクロロエタン	0.3 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
メチル-t-ブチルエーテル	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 以下	mg/L	0.8	0.8	0.8	1	0.8	0.8	0.8	1
臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	41	28	34.5	2	50	30	40	2
濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1	0.1未満	0.1未満	12
pH値	7.5 程	---	7.4	7.0	7.3	12	7.4	7.1	7.3	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---	-2.4	-2.4	-2.4	1	-2.4	-2.4	-2.4	1
従属栄養細菌	2000 以下	CFU/ml	0	0	0	1	0	0	0	1
1，1-ジクロロエチレン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	mg/L	0.01	0.01	0.01	2	0.02	0.01	0.02	2
PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目		単位								
総酸度		mg/L	3.9	3.9	3.9	1	3.2	3.2	3.2	1
総アルカリ度		mg/L	16.6	16.6	16.6	1	16.7	16.7	16.7	1
電気伝導度		mS/m	8.4	5.2	6.4	12	8.4	5.3	6.5	12
硝酸態窒素		mg/L	0.28	0.17	0.22	10	0.28	0.17	0.22	10
大腸菌（定量）		MPM/100mL								
嫌気性芽胞菌		個/mL								
クリプトスポリジウム	検出されないこと	---								
ジアルジア	検出されないこと	---								

				上川口公民館			
				最高	最低	平均	回数
基本情報			単位				
	気温		℃	33.6	4.1	19.8	12
	水温		℃	29.1	7.4	18.3	12
水質基準項目		基準値	単位				
	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	12
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 12 件	検出 0 件		12
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	10
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.27	0.20	0.23	10
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.09	0.05未満	0.05未満	12
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.10	0.05未満	0.05未満	12
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.019	0.007	0.011	4
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.024	0.010	0.014	4
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.009	0.004	0.007	4
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.005	0.002	0.003	4
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.004	0.002未満	0.002	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.02	0.01	0.02	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.008	0.003	0.006	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	6.2	5.1	5.6	4
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	7.9	4.4	5.8	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	17.3	10.2	13.7	4
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	46	32	39	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001	0.000001	0.000001	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.006	0.002未満	0.003	4
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	0.8	0.3	0.5	12
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.5	7.2	7.4	12
	味	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

				上川口公民館			
				最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目		目標値	単位				
	アンチモン及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ウラン及びその化合物	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	ニッケル及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	1，2-ジクロロエタン	0.004 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	トルエン	0.4 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	亜塩素酸	0.6 以下	mg/L				
	二酸化塩素	0.6 以下	mg/L				
	ジクロロアセトニトリル	0.01 以下	mg/L	0.002	0.002	0.002	1
	抱水クロラール	0.02 以下	mg/L	0.010	0.010	0.010	1
	農薬類（115項目）	1 以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素	1 以下	mg/L	0.5	0.3	0.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	17.3	10.2	13.7	4
	マンガン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	遊離炭酸	20 以下	mg/L	2.6	2.6	2.6	1
	1，1，1-トリクロロエタン	0.3 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 以下	mg/L	0.6	0.6	0.6	1
	臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1
	蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	46	32	39	2
	濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	pH値	7.5 程	---	7.5	7.2	7.4	12
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---	-2.4	-2.4	-2.4	1
	従属栄養細菌	2000 以下	CFU/ml	0	0	0	1
	1，1-ジクロロエチレン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	mg/L	0.02	0.01	0.02	2
	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目			単位				
	総酸度		mg/L	3.0	3.0	3.0	1
	総アルカリ度		mg/L	16.2	16.2	16.2	1
	電気伝導度		mS/m	7.6	5.5	6.4	12
	硝酸態窒素		mg/L	0.27	0.20	0.23	10
	大腸菌（定量）		MPM/100mL				
	嫌気性芽胞菌		個/mL				
	クリプトスポリジウム	検出されないこと	---				
	ジアルジア	検出されないこと	---				

				木瀬浄水場				木瀬児童遊園			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	31.2	4.0	17.6	12	29.8	3.2	17.2	12
	水温		℃	25.0	6.5	15.4	12	29.4	8.5	18.1	12
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	12	0	0	0	12
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 12 件	検出 0 件		12	不検出 12 件	検出 0 件		12
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	11	0.004未満	0.004未満	0.004未満	11
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.51	0.36	0.42	11	0.41	0.28	0.34	11
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.20	0.05未満	0.13	12	0.16	0.05未満	0.10	12
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.08	0.05未満	0.05未満	12	0.09	0.05未満	0.05未満	12
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.010	0.002	0.005	4	0.014	0.004	0.008	4
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002	0.002未満	0.002未満	4
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満	4
	臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.013	0.002	0.006	4	0.020	0.006	0.011	4
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.005	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.003	0.001未満	0.001	4	0.005	0.002	0.003	4
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.016	0.002未満	0.004	4	0.002	0.002未満	0.002未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.005	0.005	0.005	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	9.6	8.3	8.9	4	7.8	6.8	7.2	4
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	11.0	8.6	9.6	12	11.0	7.0	8.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	20.3	15.9	18.2	4	20.1	13.5	16.9	4
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	60	54	57	2	56	48	52	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	6	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	6
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000002	0.000001未満	0.000001	6	0.000002	0.000001未満	0.000001	6
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002	0.002未満	0.002未満	2
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	1.2	0.3	0.6	12	0.7	0.4	0.6	12
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.2	6.7	6.9	12	7.4	6.9	7.1	12
	味	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

			木瀬浄水場				木瀬児童遊園			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	目標値	単位								
アンチモン及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
ウラン及びその化合物	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
ニッケル及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
1，2-ジクロロエタン	0.004 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
トルエン	0.4 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
亜塩素酸	0.6 以下	mg/L								
二酸化塩素	0.6 以下	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
抱水クロラール	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.004	0.004	0.004	1
農薬類（115項目）	1 以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
残留塩素	1 以下	mg/L	0.6	0.5	0.6	12	0.5	0.4	0.5	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	20.3	15.9	18.2	4	20.1	13.5	16.9	4
マンガン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
遊離炭酸	20 以下	mg/L	2.1	2.1	2.1	1	2.6	2.6	2.6	1
1，1，1-トリクロロエタン	0.3 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
メチル-t-ブチルエーテル	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 以下	mg/L	0.4	0.4	0.4	1	0.8	0.8	0.8	1
臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	60	54	57	2	56	48	52	2
濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
pH値	7.5 程	---	7.2	6.7	6.9	12	7.4	6.9	7.1	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---	-2.8	-2.8	-2.8	1	-2.6	-2.6	-2.6	1
従属栄養細菌	2000 以下	CFU/ml	0	0	0	1	0	0	0	1
1，1-ジクロロエチレン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目		単位								
総酸度		mg/L	2.4	2.4	2.4	1	2.9	2.9	2.9	1
総アルカリ度		mg/L	23.1	23.1	23.1	1	21.1	21.1	21.1	1
電気伝導度		mS/m	10.2	8.0	9.2	12	9.1	6.8	8.1	12
硝酸態窒素		mg/L	0.51	0.36	0.42	11	0.41	0.28	0.34	11
大腸菌（定量）		MPM/100mL								
嫌気性芽胞菌		個/mL								
クリプトスポリジウム	検出されないこと	---								
ジアルジア	検出されないこと	---								

			新時瀬浄水場				小渡こども園			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報		単位								
	気温	℃	31.3	1.0	16.8	12	33.2	1.8	17.5	12
	水温	℃	25.1	11.9	18.0	12	32.3	8.5	20.0	12
水質基準項目	基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	12	0	0	0	12
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 12 件	検出 0 件		12	不検出 12 件	検出 0 件		12
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	10	0.004未満	0.004未満	0.004未満	10
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.49	0.33	0.40	10	0.52	0.34	0.41	10
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.10	0.05未満	0.06	12	0.10	0.05未満	0.07	12
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.20	0.05未満	0.08	12	0.21	0.05未満	0.08	12
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.002	0.001未満	0.001	4	0.006	0.001	0.004	4
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.003	0.002未満	0.002未満	4
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満	4
	臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.003	0.001未満	0.002	4	0.009	0.003	0.006	4
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.003	0.002未満	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.001	0.002	4
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.003	0.002	0.003	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.01	0.01	0.01	2	0.01	0.01	0.01	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.010	0.007	0.009	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	4.3	3.5	4.0	4	4.3	3.2	3.9	4
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	4.1	3.0	3.5	12	4.2	3.1	3.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	22.0	19.9	21.3	4	22.2	20.9	21.6	4
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	39	24	32	2	32	30	31	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.003	0.002未満	0.002未満	4	0.003	0.002	0.003	4
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	0.4	0.2未満	0.3	12	0.7	0.2	0.4	12
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.4	7.0	7.2	12	7.4	7.0	7.2	12
	味	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

			新時瀬浄水場				小渡こども園			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	目標値	単位								
アンチモン及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
ウラン及びその化合物	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
ニッケル及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
1，2-ジクロロエタン	0.004 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
トルエン	0.4 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
亜塩素酸	0.6 以下	mg/L								
二酸化塩素	0.6 以下	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
抱水クロラール	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002	0.002	0.002	1
農薬類（115項目）	1 以下	---	0.1未満	0.1未満	#DIV/0!	1	0.1未満	0.1未満	#DIV/0!	1
残留塩素	1 以下	mg/L	1.0	0.8	1.0	12	0.8	0.6	0.7	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	22.0	19.9	21.3	4	22.2	20.9	21.6	4
マンガン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
遊離炭酸	20 以下	mg/L	5.5	5.5	5.5	1	4.4	4.4	4.4	1
1，1，1-トリクロロエタン	0.3 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
メチル-t-ブチルエーテル	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5	1
臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	39	24	32	2	32	30	31	2
濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
pH値	7.5 程	---	7.4	7.0	7.2	12	7.4	7.0	7.2	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---	-2.1	-2.1	-2.1	1	-2.1	-2.1	-2.1	1
従属栄養細菌	2000 以下	CFU/ml	0	0	0	1	0	0	0	1
1，1-ジクロロエチレン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	mg/L	0.01	0.01	0.01	2	0.01	0.01	0.01	2
PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目		単位								
総酸度		mg/L	6.2	6.2	6.2	1	5.0	5.0	5.0	1
総アルカリ度		mg/L	22.0	22.0	22.0	1	22.5	22.5	22.5	1
電気伝導度		mS/m	8.4	6.0	6.9	12	8.3	5.9	7.0	12
硝酸態窒素		mg/L	0.49	0.33	0.40	10	0.52	0.34	0.41	10
大腸菌（定量）		MPM/100mL								
嫌気性芽胞菌		個/mL								
クリプトスポリジウム	検出されないこと	---								
ジアルジア	検出されないこと	---								

				万町浄水場				ぬくもりの里			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	29.8	-1.5	14.7	12	34.8	2.4	17.5	12
	水温		℃	24.8	6.7	15.1	12	30.2	9.2	20.1	12
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	12	0	0	0	12
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 12 件	検出 0 件		12	不検出 12 件	検出 0 件		12
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	10	0.004未満	0.004未満	0.004未満	10
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.52	0.35	0.41	10	0.54	0.36	0.41	10
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.14	0.05未満	0.09	12	0.13	0.05未満	0.09	12
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.29	0.05未満	0.09	12	0.27	0.05未満	0.10	12
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	11	0.002未満	0.002未満	0.002未満	11
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.016	0.002	0.007	4	0.019	0.004	0.010	4
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.011	0.002未満	0.006	11	0.016	0.002	0.009	11
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.018	0.002	0.008	4	0.022	0.005	0.012	4
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.013	0.002未満	0.007	11	0.030	0.003	0.015	11
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.002	0.001未満	0.001	4	0.003	0.001	0.002	4
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.017	0.002未満	0.004	4	0.003	0.002未満	0.002	4
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.05	0.02	0.03	4	0.05	0.01	0.03	4
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.004	0.002未満	0.002	4
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	6.5	5.5	6.0	4	6.5	5.2	5.9	4
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	5.9	4.7	5.2	12	6.2	4.8	5.3	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	25.1	20.7	23.2	4	25.1	20.0	23.0	4
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	40	39	40	2	45	30	38	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	0.8	0.3	0.5	12	1.4	0.3	0.6	12
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.5	7.1	7.3	12	7.6	6.9	7.3	12
	味	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.6	0.5未満	0.5未満	12
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

			万町浄水場				ぬくもりの里			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	目標値	単位								
アンチモン及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
ウラン及びその化合物	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
ニッケル及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
1，2-ジクロロエタン	0.004 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
トルエン	0.4 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
亜塩素酸	0.6 以下	mg/L								
二酸化塩素	0.6 以下	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001	0.001	0.001	1
抱水クロラール	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.005	0.005	0.005	1
農薬類（115項目）	1 以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
残留塩素	1 以下	mg/L	1.0	1.0	1.0	12	1.0	0.4	0.8	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	25.1	20.7	23.2	4	25.1	20.0	23.0	4
マンガン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
遊離炭酸	20 以下	mg/L	3.1	3.1	3.1	1	3.3	3.3	3.3	1
1，1，1-トリクロロエタン	0.3 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
メチル-t-ブチルエーテル	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 以下	mg/L	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.6	1
臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	40	39	40	2	45	30	38	2
濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
pH値	7.5 程	---	7.5	7.1	7.3	12	7.6	6.9	7.3	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---	-1.9	-1.9	-1.9	1	-2.0	-2.0	-2.0	1
従属栄養細菌	2000 以下	CFU/ml	0	0	0	1	0	0	0	1
1，1-ジクロロエチレン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	mg/L	0.05	0.02	0.03	4	0.05	0.01	0.03	4
PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目		単位								
総酸度		mg/L	3.5	3.5	3.5	1	3.7	3.7	3.7	1
総アルカリ度		mg/L	30.6	30.6	30.6	1	31.0	31.0	31.0	1
電気伝導度		mS/m	9.3	7.3	8.6	12	9.5	7.0	8.7	12
硝酸態窒素		mg/L	0.52	0.35	0.41	10	0.54	0.36	0.41	10
大腸菌（定量）		MPM/100mL								
嫌気性芽胞菌		個/mL								
クリプトスポリジウム	検出されないこと	---								
ジアルジア	検出されないこと	---								

				日下部浄水場				旭高原元気村			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	28.5	1.7	15.0	12	27.2	0.0	14.7	12
	水温		℃	20.7	4.1	12.4	12	25.5	5.5	15.0	12
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	12	0	0	0	12
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 12 件	検出 0 件		12	不検出 12 件	検出 0 件		12
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	10	0.004未満	0.004未満	0.004未満	10
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.24	0.15	0.19	10	0.23	0.14	0.19	10
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.10	0.05未満	0.05未満	12	0.08	0.05未満	0.05未満	12
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.18	0.05未満	0.06	12	0.21	0.05未満	0.09	12
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.007	0.002	0.005	4	0.024	0.008	0.016	4
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.007	0.003	0.005	4	0.011	0.003	0.007	4
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.009	0.002	0.006	4	0.027	0.010	0.019	4
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.008	0.003	0.006	4	0.015	0.006	0.010	4
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.002	0.001未満	0.001	4	0.005	0.002	0.003	4
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.004	0.003	0.004	2	0.006	0.004	0.005	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002	0.002未満	0.002未満	2	0.028	0.019	0.024	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	5.0	3.7	4.5	4	5.2	4.3	4.8	4
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	2.1	1.7	1.9	12	2.5	1.8	2.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	10.2	8.9	9.7	4	10.2	9.5	9.9	4
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	19	15	17	2	17	14	16	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	0.6	0.3	0.5	12	0.7	0.3	0.5	12
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.4	7.0	7.2	12	7.5	7.2	7.4	12
	味	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	色度	5 以下	度	1.0	0.6	0.7	12	0.6	0.5未満	0.5未満	12
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

			日下部浄水場				旭高原元気村			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	目標値	単位								
アンチモン及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
ウラン及びその化合物	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
ニッケル及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
1，2-ジクロロエタン	0.004 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
トルエン	0.4 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
亜塩素酸	0.6 以下	mg/L								
二酸化塩素	0.6 以下	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001	0.001	0.001	1
抱水クロラール	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.007	0.007	0.007	1
農薬類（115項目）	1 以下	---	0.1未満	0.1未満	#DIV/0!	1	0.1未満	0.1未満	#DIV/0!	1
残留塩素	1 以下	mg/L	1.0	0.8	1.0	12	0.8	0.4	0.6	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	10.2	8.9	9.7	4	10.2	9.5	9.9	4
マンガン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
遊離炭酸	20 以下	mg/L	3.0	3.0	3.0	1	2.8	2.8	2.8	1
1，1，1-トリクロロエタン	0.3 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
メチル-t-ブチルエーテル	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 以下	mg/L	0.7	0.7	0.7	1	1.2	1.2	1.2	1
臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	19	15	17	2	17	14	16	2
濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
pH値	7.5 程	---	7.4	7.0	7.2	12	7.5	7.2	7.4	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---	-2.7	-2.7	-2.7	1	-2.4	-2.4	-2.4	1
従属栄養細菌	2000 以下	CFU/ml	2	2	2	1	5	5	5	1
1，1-ジクロロエチレン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目		単位								
総酸度		mg/L	3.4	3.4	3.4	1	3.2	3.2	3.2	1
総アルカリ度		mg/L	16.4	16.4	16.4	1	16.3	16.3	16.3	1
電気伝導度		mS/m	4.8	3.8	4.4	12	4.7	4.1	4.4	12
硝酸態窒素		mg/L	0.24	0.15	0.19	10	0.23	0.14	0.19	10
大腸菌（定量）		MPM/100mL								
嫌気性芽胞菌		個/mL								
クリプトスポリジウム	検出されないこと	---								
ジアルジア	検出されないこと	---								

				後川浄水場				東大見第２配水場			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	26.2	2.0	14.1	12	29.8	5.1	17.4	12
	水温		℃	20.6	3.4	11.8	12	26.7	7.8	17.0	12
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	12	0	0	0	12
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 12 件	検出 0 件		12	不検出 12 件	検出 0 件		12
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	10	0.004未満	0.004未満	0.004未満	10
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.23	0.10	0.16	10	0.22	0.11	0.16	10
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.05	0.05未満	0.05未満	12	0.06	0.05未満	0.05未満	12
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.14	0.05未満	0.05	12	0.13	0.05未満	0.05未満	12
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	9	0.002未満	0.002未満	0.002未満	9
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.010	0.001未満	0.003	4	0.011	0.001	0.004	4
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.007	0.002未満	0.003	9	0.009	0.002未満	0.005	9
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.012	0.001未満	0.004	4	0.015	0.001	0.006	4
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.009	0.002未満	0.004	9	0.014	0.002未満	0.008	9
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.002	0.001未満	0.001未満	4	0.004	0.001未満	0.002	4
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.02	0.01	0.02	2	0.02	0.02	0.02	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	3.6	3.0	3.4	4	3.6	2.8	3.3	4
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	2.5	2.1	2.3	12	2.5	2.2	2.3	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	6.2	5.3	5.8	4	6.3	5.1	5.7	4
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	24	17	21	2	28	15	22	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	0.8	0.2未満	0.5	12	0.8	0.2	0.5	12
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.4	7.2	7.2	12	7.4	7.1	7.2	12
	味	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	色度	5 以下	度	0.8	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

			後川浄水場				東大見第２配水場			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	目標値	単位								
アンチモン及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
ウラン及びその化合物	0.002　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
ニッケル及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
1，2-ジクロロエタン	0.004　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
トルエン	0.4　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08　以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
亜塩素酸	0.6　以下	mg/L								
二酸化塩素	0.6　以下	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001	0.001	0.001	1
抱水クロラール	0.02　以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.004	0.004	0.004	1
農薬類（115項目）	1 以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
残留塩素	1　以下	mg/L	1.2	0.8	0.9	12	0.8	0.6	0.8	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	6.2	5.3	5.8	4	6.3	5.1	5.7	4
マンガン及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
遊離炭酸	20　以下	mg/L	2.6	2.6	2.6	1	2.3	2.3	2.3	1
1，1，1-トリクロロエタン	0.3　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
メチル-t-ブチルエーテル	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3　以下	mg/L	0.3	0.3	0.3	1	0.3	0.3	0.3	1
臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	24	17	21	2	28	15	22	2
濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
pH値	7.5 程	---	7.4	7.2	7.2	12	7.4	7.1	7.2	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---	-3.3	-3.3	-3.3	1	-3.4	-3.4	-3.4	1
従属栄養細菌	2000　以下	CFU/ml	0	0	0	1	0	0	0	1
1，1-ジクロロエチレン	0.1　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
アルミニウム及びその化合物	0.1　以下	mg/L	0.02	0.01	0.02	2	0.02	0.02	0.02	2
PFOS及びPFOA	0.00005　以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目		単位								
総酸度		mg/L	3.0	3.0	3.0	1	2.6	2.6	2.6	1
総アルカリ度		mg/L	8.9	8.9	8.9	1	8.8	8.8	8.8	1
電気伝導度		mS/m	3.1	2.4	2.9	12	3.1	2.4	2.9	12
硝酸態窒素		mg/L	0.23	0.10	0.16	10	0.22	0.11	0.16	10
大腸菌（定量）		MPM/100mL								
嫌気性芽胞菌		個/mL								
クリプトスポリジウム	検出されないこと	---								
ジアルジア	検出されないこと	---								

				飯盛コントロール室			
				最高	最低	平均	回数
基本情報			単位				
	気温		℃	28.8	3.6	16.5	12
	水温		℃	25.8	8.7	17.0	12
水質基準項目		基準値	単位				
	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	12
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 12 件	検出 0 件		12
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	10
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.21	0.11	0.16	10
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.06	0.05未満	0.05未満	12
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.13	0.05未満	0.05未満	12
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	9
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.013	0.002	0.006	4
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.010	0.002未満	0.004	9
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.017	0.003	0.009	4
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.016	0.002未満	0.009	9
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.004	0.001	0.002	4
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.02	0.01	0.02	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	3.6	2.7	3.3	4
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	2.6	2.2	2.3	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	6.3	5.0	5.7	4
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	24	15	20	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002	0.002未満	0.002未満	2
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	1.0	0.2未満	0.5	12
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.4	7.2	7.3	12
	味	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

			飯盛コントロール室			
			最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	目標値	単位				
アンチモン及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
ウラン及びその化合物	0.002　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
ニッケル及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
1，2-ジクロロエタン	0.004　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
トルエン	0.4　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08　以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
亜塩素酸	0.6　以下	mg/L				
二酸化塩素	0.6　以下	mg/L				
ジクロロアセトニトリル	0.01　以下	mg/L	0.001	0.001	0.001	1
抱水クロラール	0.02　以下	mg/L	0.004	0.004	0.004	1
農薬類（115項目）	1 以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
残留塩素	1　以下	mg/L	1.0	0.3	0.7	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	6.3	5.0	5.7	4
マンガン及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
遊離炭酸	20　以下	mg/L	1.7	1.7	1.7	1
1，1，1-トリクロロエタン	0.3　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
メチル-t-ブチルエーテル	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3　以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	1
臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1
蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	24	15	20	2
濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
pH値	7.5 程	---	7.4	7.2	7.3	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---	-3.0	-3.0	-3.0	1
従属栄養細菌	2000　以下	CFU/ml	0	0	0	1
1，1-ジクロロエチレン	0.1　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
アルミニウム及びその化合物	0.1　以下	mg/L	0.02	0.01	0.02	2
PFOS及びPFOA	0.00005　以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目		単位				
総酸度		mg/L	1.9	1.9	1.9	1
総アルカリ度		mg/L	8.9	8.9	8.9	1
電気伝導度		mS/m	3.2	2.4	2.9	12
硝酸態窒素		mg/L	0.21	0.11	0.16	10
大腸菌（定量）		MPM/100mL				
嫌気性芽胞菌		個/mL				
クリプトスポリジウム	検出されないこと	---				
ジアルジア	検出されないこと	---				

				怒田沢浄水場				足助消防署			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	28.5	3.0	15.9	12	30.5	2.8	17.6	12
	水温		℃	26.4	6.8	16.1	12	30.9	7.2	19.2	12
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	12	0	0	0	12
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 12 件	検出 0 件		12	不検出 12 件	検出 0 件		12
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	10	0.004未満	0.004未満	0.004未満	10
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.17	0.09	0.13	10	0.15	0.09	0.12	10
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.05	0.05未満	0.05未満	12	0.05	0.05未満	0.05未満	12
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.18	0.05未満	0.06	12	0.16	0.05未満	0.06	12
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	9	0.002未満	0.002未満	0.002未満	9
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.013	0.003	0.007	4	0.017	0.007	0.011	4
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.008	0.003	0.005	9	0.009	0.003	0.005	9
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.016	0.003	0.008	4	0.021	0.009	0.014	4
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.012	0.004	0.007	9	0.014	0.006	0.011	9
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.003	0.001未満	0.002	4	0.004	0.002	0.003	4
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.02	0.02	0.02	2	0.02	0.02	0.02	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.007	0.003	0.005	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	4.1	3.2	3.7	4	4.0	3.1	3.6	4
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	3.1	2.1	2.6	12	3.0	2.1	2.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	4.7	4.1	4.4	4	5.1	4.5	4.9	4
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	29	16	23	2	32	18	25	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	1.0	0.5	0.7	12	1.0	0.4	0.6	12
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.5	7.1	7.3	12	7.6	7.1	7.4	12
	味	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	色度	5 以下	度	0.8	0.5	0.6	12	0.7	0.5未満	0.5未満	12
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

			怒田沢浄水場				足助消防署			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	目標値	単位								
アンチモン及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
ウラン及びその化合物	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
ニッケル及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
1，2-ジクロロエタン	0.004 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
トルエン	0.4 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
亜塩素酸	0.6 以下	mg/L								
二酸化塩素	0.6 以下	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
抱水クロラール	0.02 以下	mg/L	0.002	0.002	0.002	1	0.002	0.002	0.002	1
農薬類（115項目）	1 以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
残留塩素	1 以下	mg/L	1.0	0.5	0.8	12	0.8	0.4	0.6	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	4.7	4.1	4.4	4	5.1	4.5	4.9	4
マンガン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
遊離炭酸	20 以下	mg/L	2.6	2.6	2.6	1	1.9	1.9	1.9	1
1，1，1-トリクロロエタン	0.3 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
メチル-t-ブチルエーテル	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 以下	mg/L	1.1	1.1	1.1	1	1.1	1.1	1.1	1
臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	29	16	23	2	32	18	25	2
濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
pH値	7.5 程	---	7.5	7.1	7.3	12	7.6	7.1	7.4	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---	-3.4	-3.4	-3.4	1	-3.1	-3.1	-3.1	1
従属栄養細菌	2000 以下	CFU/ml	0	0	0	1	0	0	0	1
1，1-ジクロロエチレン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	mg/L	0.02	0.02	0.02	2	0.02	0.02	0.02	2
PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目		単位								
総酸度		mg/L	2.9	2.9	2.9	1	2.2	2.2	2.2	1
総アルカリ度		mg/L	9.0	9.0	9.0	1	9.5	9.5	9.5	1
電気伝導度		mS/m	3.2	2.5	2.9	12	3.2	2.7	3.0	12
硝酸態窒素		mg/L	0.17	0.09	0.13	10	0.15	0.09	0.12	10
大腸菌（定量）		MPM/100mL								
嫌気性芽胞菌		個/mL								
クリプトスポリジウム	検出されないこと	---								
ジアルジア	検出されないこと	---								

				上八木浄水場				葛配水ポンプ場			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	29.9	2.9	16.1	12	19.6	12.5	16.0	3
	水温		℃	20.8	2.8	11.6	12	19.8	14.7	17.4	3
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	12	0	0	0	3
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 12 件	検出 0 件		12	不検出 3 件	検出 0 件		3
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	10	0.004未満	0.004未満	0.004未満	3
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.23	0.14	0.18	10	0.19	0.14	0.17	3
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.05	0.05未満	0.05未満	12	0.05未満	0.05未満	0.05未満	3
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.13	0.05未満	0.05未満	12	0.07	0.05未満	0.05未満	3
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	9	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.005	0.001未満	0.003	4	0.025	0.025	0.025	1
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003	0.002未満	0.002未満	9	0.008	0.005	0.006	4
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.007	0.001未満	0.003	4	0.029	0.029	0.029	1
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003	0.002未満	0.002未満	9	0.025	0.012	0.017	4
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.002	0.001未満	0.001未満	4	0.004	0.004	0.004	1
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.003	0.003	0.003	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	3.0	2.5	2.8	4	2.5	2.5	2.5	1
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	1.9	1.7	1.8	12	2.0	1.7	1.9	3
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	5.5	4.5	5.0	4	5.0	5.0	5.0	1
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	26	10	18	2	13	13	13	1
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2				0
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2				0
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	0.8	0.3	0.5	11	0.8	0.4	0.6	3
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.5	7.0	7.1	12	7.2	7.2	7.2	3
	味	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 3 件	異常あり 0 件		3
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 3 件	異常あり 0 件		3
	色度	5 以下	度	1.3	0.5未満	0.7	12	0.9	0.5未満	0.5未満	3
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	3

				上八木浄水場				葛配水ポンプ場			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目		目標値	単位								
	アンチモン及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	ウラン及びその化合物	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	ニッケル及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	1，2-ジクロロエタン	0.004 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	トルエン	0.4 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1				0
	亜塩素酸	0.6 以下	mg/L								
	二酸化塩素	0.6 以下	mg/L								
	ジクロロアセトニトリル	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0
	抱水クロラール	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1				0
	農薬類（115項目）	1 以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1				0
	残留塩素	1 以下	mg/L	1.0	0.8	1.0	12	0.6	0.5	0.6	3
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	5.5	4.5	5.0	4	5.0	5.0	5.0	1
	マンガン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	遊離炭酸	20 以下	mg/L	2.4	2.4	2.4	1				0
	1，1，1-トリクロロエタン	0.3 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 以下	mg/L	1.0	1.0	1.0	1				0
	臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1				0
	蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	26	10	18	2	13	13	13	1
	濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	3
	pH値	7.5 程	---	7.5	7.0	7.1	12	7.2	7.2	7.2	3
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---	-3.4	-3.4	-3.4	1				0
	従属栄養細菌	2000 以下	CFU/ml	0	0	0	1				0
	1，1-ジクロロエチレン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1				0
その他管理項目			単位								
	総酸度		mg/L	3.0	3.0	3.0	1				0
	総アルカリ度		mg/L	7.8	7.8	7.8	1				0
	電気伝導度		mS/m	2.8	2.3	2.6	12	2.6	2.4	2.5	3
	硝酸態窒素		mg/L	0.23	0.14	0.18	10	0.19	0.14	0.17	3
	大腸菌（定量）		MPM/100mL								
	嫌気性芽胞菌		個/mL								
	クリプトスポリジウム	検出されないこと	---								
	ジアルジア	検出されないこと	---								

				熊野神社			
				最高	最低	平均	回数
基本情報			単位				
	気温		℃	32.2	1.9	18.1	12
	水温		℃	29.3	10.5	19.6	12
水質基準項目		基準値	単位				
	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	12
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 12 件	検出 0 件		12
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	10
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.23	0.14	0.18	10
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.17	0.05未満	0.07	12
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	10
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.030	0.008	0.018	4
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.009	0.003	0.006	10
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.036	0.010	0.022	4
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.026	0.007	0.016	10
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.006	0.002	0.004	4
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002	0.002未満	0.002未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.005	0.004	0.005	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	3.2	2.4	2.9	4
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	2.3	1.7	2.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	5.6	4.9	5.2	4
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	26	15	21	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000002	0.000001未満	0.000001	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.006	0.002未満	0.003	4
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	0.9	0.2	0.6	12
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.4	7.0	7.2	12
	味	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	色度	5 以下	度	0.8	0.5未満	0.5未満	12
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

				熊野神社			
				最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目		目標値	単位				
	アンチモン及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ウラン及びその化合物	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	ニッケル及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	1，2-ジクロロエタン	0.004 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	トルエン	0.4 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	亜塩素酸	0.6 以下	mg/L				
	二酸化塩素	0.6 以下	mg/L				
	ジクロロアセトニトリル	0.01 以下	mg/L	0.002	0.002	0.002	1
	抱水クロラール	0.02 以下	mg/L	0.007	0.007	0.007	1
	農薬類（115項目）	1 以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素	1 以下	mg/L	0.8	0.5	0.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	5.6	4.9	5.2	4
	マンガン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	遊離炭酸	20 以下	mg/L	1.8	1.8	1.8	1
	1，1，1-トリクロロエタン	0.3 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 以下	mg/L	1.0	1.0	1.0	1
	臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1
	蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	26	15	20.5	2
	濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	pH値	7.5 程	---	7.4	7.0	7.2	12
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---	-3.2	-3.2	-3.2	1
	従属栄養細菌	2000 以下	CFU/ml	0	0	0	1
	1，1-ジクロロエチレン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目			単位				
	総酸度		mg/L	2.0	2.0	2.0	1
	総アルカリ度		mg/L	8.0	8.0	8.0	1
	電気伝導度		mS/m	2.9	2.4	2.7	12
	硝酸態窒素		mg/L	0.23	0.14	0.18	10
	大腸菌（定量）		MPM/100mL				
	嫌気性芽胞菌		個/mL				
	クリプトスポリジウム	検出されないこと	---				
	ジアルジア	検出されないこと	---				

				大多賀浄水場				連谷集会所			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	26.2	1.0	14.5	12	32.4	3.0	17.0	12
	水温		℃	21.9	4.1	12.5	12	24.1	5.7	14.8	12
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	12	0	0	0	12
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 12 件	検出 0 件		12	不検出 12 件	検出 0 件		12
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	10	0.004未満	0.004未満	0.004未満	10
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.20	0.10	0.15	10	0.19	0.10	0.15	10
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.06	0.05未満	0.05未満	12	0.06	0.05未満	0.05未満	12
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.15	0.05未満	0.05	12	0.13	0.05未満	0.05未満	12
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	9	0.002未満	0.002未満	0.002未満	9
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.015	0.002	0.009	4	0.015	0.003	0.008	4
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.010	0.003	0.006	9	0.012	0.002未満	0.006	9
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.019	0.002	0.011	4	0.020	0.005	0.011	4
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.016	0.004	0.007	9	0.020	0.003	0.013	9
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.004	0.001未満	0.002	4	0.005	0.002	0.003	4
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.005	0.002未満	0.003	2	0.004	0.002未満	0.002	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.007	0.003	0.005	2	0.004	0.003	0.004	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	3.2	2.7	3.0	4	3.3	2.6	3.0	4
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.002	0.001未満	0.001	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	1.9	1.5	1.7	12	1.9	1.5	1.7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	7.1	5.5	6.4	4	7.2	5.3	6.2	4
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	28	19	24	2	30	16	23	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000002	0.000001未満	0.000001	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.005	0.002未満	0.003	4
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	0.9	0.3	0.6	12	0.9	0.3	0.6	12
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.3	7.0	7.2	12	7.2	6.9	7.1	12
	味	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	色度	5 以下	度	1.4	0.5未満	0.7	12	0.8	0.5未満	0.5未満	12
	濁度	2 以下	度	0.2	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

			大多賀浄水場				連谷集会所			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	目標値	単位								
アンチモン及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
ウラン及びその化合物	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
ニッケル及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
1，2-ジクロロエタン	0.004 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
トルエン	0.4 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
亜塩素酸	0.6 以下	mg/L								
二酸化塩素	0.6 以下	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001	0.001	0.001	1
抱水クロラール	0.02 以下	mg/L	0.002	0.002	0.002	1	0.005	0.005	0.005	1
農薬類（115項目）	1 以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
残留塩素	1 以下	mg/L	1.0	0.8	0.9	12	0.8	0.4	0.7	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	7.1	5.5	6.4	4	7.2	5.3	6.2	4
マンガン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.002	0.001未満	0.001	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
遊離炭酸	20 以下	mg/L	2.7	2.7	2.7	1	2.0	2.0	2.0	1
1，1，1-トリクロロエタン	0.3 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
メチル-t-ブチルエーテル	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 以下	mg/L	0.7	0.7	0.7	1	0.9	0.9	0.9	1
臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	28	19	24	2	30	16	23	2
濁度	1 以下	度	0.2	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
pH値	7.5 程	---	7.3	7.0	7.2	12	7.2	6.9	7.1	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---	-3.2	-3.2	-3.2	1	-3.2	-3.2	-3.2	1
従属栄養細菌	2000 以下	CFU/ml	0	0	0	1	0	0	0	1
1，1-ジクロロエチレン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目		単位								
総酸度		mg/L	3.1	3.1	3.1	1	2.3	2.3	2.3	1
総アルカリ度		mg/L	10.0	10.0	10.0	1	9.7	9.7	9.7	1
電気伝導度		mS/m	3.2	2.4	2.9	12	3.3	2.4	2.9	12
硝酸態窒素		mg/L	0.20	0.10	0.15	10	0.19	0.10	0.15	10
大腸菌（定量）		MPM/100mL								
嫌気性芽胞菌		個/mL								
クリプトスポリジウム	検出されないこと	---								
ジアルジア	検出されないこと	---								

				野入浄水場				山の駅大野瀬			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	28.0	2.2	15.6	12	30.8	5.8	17.7	12
	水温		℃	20.4	2.3	11.6	12	27.9	5.8	16.6	12
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	12	0	0	0	12
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 12 件	検出 0 件		12	不検出 12 件	検出 0 件		12
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	10	0.004未満	0.004未満	0.004未満	10
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.11	0.08	0.10	10	0.12	0.07	0.10	10
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.10	0.05未満	0.05未満	12	0.09	0.05未満	0.05未満	12
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.006	0.001未満	0.003	4
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.003	0.002未満	0.002未満	4
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満	4
	臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.010	0.001	0.005	4
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.001	0.002	4
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.003	0.002未満	0.002未満	2	0.003	0.003	0.003	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01	0.01未満	0.01未満	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.08	0.06	0.07	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.004	0.004	0.004	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	3.2	3.0	3.1	4	3.3	3.0	3.1	4
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	3.1	2.7	2.9	12	3.2	2.9	3.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	5.3	4.7	5.0	4	8.7	6.8	8.0	4
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	30	11	20.5	2	36	16	26	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	0.6	0.2未満	0.3	12	0.5	0.2未満	0.3	12
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.9	7.2	7.6	12	7.8	7.1	7.5	12
	味	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	1.0	0.5未満	0.5未満	12
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

				野入浄水場				山の駅大野瀬			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目		目標値	単位								
	アンチモン及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ウラン及びその化合物	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	ニッケル及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	1，2-ジクロロエタン	0.004 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	トルエン	0.4 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	亜塩素酸	0.6 以下	mg/L								
	二酸化塩素	0.6 以下	mg/L								
	ジクロロアセトニトリル	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	抱水クロラール	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002	0.002	0.002	1
	農薬類（115項目）	1 以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素	1 以下	mg/L	1.0	0.6	0.8	12	0.6	0.5	0.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	5.3	4.7	5.0	4	8.7	6.8	8.0	4
	マンガン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	遊離炭酸	20 以下	mg/L	1.8	1.8	1.8	1	1.2	1.2	1.2	1
	1，1，1-トリクロロエタン	0.3 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 以下	mg/L	0.6	0.6	0.6	1	0.4	0.4	0.4	1
	臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
	蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	30	11	21	2	36	16	26	2
	濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	pH値	7.5 程	---	7.9	7.2	7.6	12	7.8	7.1	7.5	12
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---	-3.4	-3.4	-3.4	1	-3.1	-3.1	-3.1	1
	従属栄養細菌	2000 以下	CFU/ml	0	0	0	2	0	0	0	2
	1，1-ジクロロエチレン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01	0.01未満	0.01未満	2
	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目			単位								
	総酸度		mg/L	2.1	2.1	2.1	1	1.4	1.4	1.4	1
	総アルカリ度		mg/L	7.5	7.5	7.5	1	9.2	9.2	9.2	1
	電気伝導度		mS/m	3.1	2.8	2.9	12	3.9	3.0	3.4	12
	硝酸態窒素		mg/L	0.11	0.08	0.10	10	0.12	0.07	0.10	10
	大腸菌（定量）		MPM/100mL								
	嫌気性芽胞菌		個/mL								
	クリプトスポリジウム	検出されないこと	---								
	ジアルジア	検出されないこと	---								

			小田木浄水場				田津原公会堂			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報		単位								
	気温	℃	28.3	2.5	16.2	12	29.0	5.9	16.2	12
	水温	℃	21.3	3.1	12.5	12	27.1	5.8	16.0	12
水質基準項目	基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	12	0	0	0	12
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 12 件	検出 0 件		12	不検出 12 件	検出 0 件		12
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	3	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	3
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	10	0.004未満	0.004未満	0.004未満	10
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.22	0.14	0.17	10	0.23	0.14	0.17	10
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.15	0.05未満	0.07	12	0.16	0.05未満	0.06	12
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	9	0.002未満	0.002未満	0.002未満	9
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.002	0.001	0.002	4	0.014	0.006	0.009	4
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.008	0.002未満	0.002	9	0.012	0.004	0.007	9
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.003	0.001	0.002	4	0.018	0.007	0.011	4
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.010	0.002未満	0.003	9	0.021	0.006	0.011	9
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0.004	0.001	0.002	4
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002	0.002	0.002	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.07	0.01未満	0.04	2	0.05	0.01未満	0.03	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.004	0.003	0.004	2	0.003	0.003	0.003	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	9.4	7.0	8.2	4	5.9	4.6	5.3	4
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	6.7	1.5	4.2	12	5.1	1.5	3.2	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	5.6	4.3	5.0	4	6.2	5.1	5.6	4
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	33	27	30	3	34	22	27	3
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	3	0.02未満	0.02未満	0.02未満	3
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	1.1	0.3	0.5	12	1.1	0.3	0.6	12
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.4	7.0	7.2	12	7.8	6.6	7.3	12
	味	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	色度	5 以下	度	1.3	0.5未満	0.6	12	0.8	0.5未満	0.5未満	12
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

			小田木浄水場				田津原公会堂			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	目標値	単位								
アンチモン及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
ウラン及びその化合物	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
ニッケル及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
1，2-ジクロロエタン	0.004 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
トルエン	0.4 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
亜塩素酸	0.6 以下	mg/L								
二酸化塩素	0.6 以下	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
抱水クロラール	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.003	0.003	0.003	1
農薬類（115項目）	1 以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
残留塩素	1 以下	mg/L	1.0	0.8	1.0	12	0.8	0.5	0.7	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	5.6	4.3	5.0	4	6.2	5.1	5.6	4
マンガン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
遊離炭酸	20 以下	mg/L	2.1	2.1	2.1	1	1.8	1.8	1.8	1
1，1，1-トリクロロエタン	0.3 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
メチル-t-ブチルエーテル	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 以下	mg/L	1.3	1.3	1.3	1	1.5	1.5	1.5	1
臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	33	27	30	3	34	22	27	3
濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
pH値	7.5 程	---	7.4	7.0	7.2	12	7.8	6.6	7.3	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---	-3.5	-3.5	-3.5	1	-3.1	-3.1	-3.1	1
従属栄養細菌	2000 以下	CFU/ml	0	0	0	2	0	0	0	2
1，1-ジクロロエチレン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	mg/L	0.07	0.01未満	0.04	2	0.05	0.01未満	0.03	2
PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目		単位								
総酸度		mg/L	2.0	2.0	2.0	1	2.1	2.1	2.1	1
総アルカリ度		mg/L	7.9	7.9	7.9	1	7.2	7.2	7.2	1
電気伝導度		mS/m	6.0	2.3	4.0	12	4.6	2.3	3.4	12
硝酸態窒素		mg/L	0.22	0.14	0.17	10	0.23	0.14	0.17	10
大腸菌（定量）		MPM/100mL								
嫌気性芽胞菌		個/mL								
クリプトスポリジウム	検出されないこと	---								
ジアルジア	検出されないこと	---								

			押川浄水場				川手消防詰所			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報		単位								
	気温	℃	28.2	3.1	15.1	12	31.0	4.6	16.9	12
	水温	℃	19.7	4.0	11.8	12	25.2	7.5	16.4	12
水質基準項目	基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	12	0	0	0	12
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 12 件	検出 0 件		12	不検出 12 件	検出 0 件		12
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	10	0.004未満	0.004未満	0.004未満	10
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.38	0.23	0.27	10	0.43	0.24	0.29	10
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.07	0.05未満	0.05未満	12	0.07	0.05未満	0.05未満	12
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.27	0.05未満	0.13	12	0.25	0.05未満	0.13	12
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.003	0.001未満	0.001	4	0.008	0.002	0.004	4
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.005	0.002未満	0.002	4	0.003	0.002未満	0.002未満	4
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.004	0.001未満	0.002	4	0.010	0.002	0.005	4
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.007	0.002未満	0.003	4	0.009	0.002未満	0.004	4
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001未満	0.001	4
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.008	0.006	0.007	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.02	0.02	0.02	2	0.02	0.01	0.02	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	3.8	3.3	3.6	4	3.9	3.3	3.6	4
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.003	0.002	0.003	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	3.0	2.2	2.6	12	2.8	2.3	2.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	11.6	10.3	11.0	4	11.7	10.3	11.0	4
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	43	31	37	2	43	35	39	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	1.0	0.2	0.5	12	0.7	0.2	0.4	12
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.4	7.1	7.3	12	7.3	7.0	7.1	12
	味	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	色度	5 以下	度	0.5	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

			押川浄水場				川手消防詰所			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	目標値	単位								
アンチモン及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
ウラン及びその化合物	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
ニッケル及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
1，2-ジクロロエタン	0.004 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
トルエン	0.4 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
亜塩素酸	0.6 以下	mg/L								
二酸化塩素	0.6 以下	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001	0.001	0.001	1
抱水クロラール	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002	0.002	0.002	1
農薬類（115項目）	1 以下	---				0				0
残留塩素	1 以下	mg/L	1.0	0.6	0.8	12	0.8	0.5	0.6	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	11.6	10.3	11.0	4	11.7	10.3	11.0	4
マンガン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.003	0.002	0.003	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
遊離炭酸	20 以下	mg/L	2.7	2.7	2.7	1	2.0	2.0	2.0	1
1，1，1-トリクロロエタン	0.3 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
メチル-t-ブチルエーテル	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 以下	mg/L	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.6	1
臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	43	31	37	2	43	35	39	2
濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
pH値	7.5 程	---	7.4	7.1	7.3	12	7.3	7.0	7.1	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---	-2.7	-2.7	-2.7	1	-2.9	-2.9	-2.9	1
従属栄養細菌	2000 以下	CFU/ml	0	0	0	2	0	0	0	2
1，1-ジクロロエチレン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	mg/L	0.02	0.02	0.02	2	0.02	0.01	0.02	2
PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目		単位								
総酸度		mg/L	3.1	3.1	3.1	1	2.3	2.3	2.3	1
総アルカリ度		mg/L	14.7	14.7	14.7	1	15.1	15.1	15.1	1
電気伝導度		mS/m	4.9	4.1	4.5	12	4.9	4.1	4.5	12
硝酸態窒素		mg/L	0.38	0.23	0.27	10	0.43	0.24	0.29	10
大腸菌（定量）		MPM/100mL								
嫌気性芽胞菌		個/mL								
クリプトスポリジウム	検出されないこと	---								
ジアルジア	検出されないこと	---								

				小原東部浄水場				築平減圧弁室			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	30.8	2.9	16.0	12	28.9	8.4	18.4	12
	水温		℃	22.7	5.0	13.8	12	25.6	9.1	17.2	12
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	12	0	0	0	12
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 12 件	検出 0 件		12	不検出 12 件	検出 0 件		12
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	10	0.004未満	0.004未満	0.004未満	10
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.26	0.19	0.22	10	0.28	0.19	0.23	10
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.08	0.05未満	0.05未満	12	0.08	0.05未満	0.05未満	12
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.17	0.05未満	0.06	12	0.17	0.05未満	0.05	12
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	9	0.002未満	0.002未満	0.002未満	9
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.003	0.002	0.002	4	0.018	0.006	0.012	4
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.004	0.002未満	0.002未満	9	0.010	0.002未満	0.004	9
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.004	0.002	0.003	4	0.021	0.008	0.014	4
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.006	0.002未満	0.002未満	9	0.017	0.003	0.009	9
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.002	0.003	4
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.005	0.004	0.005	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.005	0.004	0.005	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	4.9	3.7	4.3	4	4.8	3.8	4.3	4
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	7.3	2.4	4.8	12	5.7	2.4	4.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	15.2	13.1	14.0	4	16.0	12.6	14.1	4
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	48	31	40	2	44	29	37	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.003	0.002未満	0.002未満	2	0.004	0.002未満	0.002	2
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	0.7	0.4	0.5	12	0.8	0.4	0.5	12
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.3	6.9	7.1	12	7.3	7.0	7.1	12
	味	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	色度	5 以下	度	1.3	0.5未満	0.5未満	12	1.0	0.5未満	0.5未満	12
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

			小原東部浄水場				築平減圧弁室			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	目標値	単位								
アンチモン及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
ウラン及びその化合物	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
ニッケル及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
1，2-ジクロロエタン	0.004 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
トルエン	0.4 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
亜塩素酸	0.6 以下	mg/L								
二酸化塩素	0.6 以下	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001	0.001	0.001	1
抱水クロラール	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
農薬類（115項目）	1 以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
残留塩素	1 以下	mg/L	1.0	0.8	1.0	12	0.8	0.6	0.7	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	15.2	13.1	14.0	4	16.0	12.6	14.1	4
マンガン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
遊離炭酸	20 以下	mg/L	1.9	1.9	1.9	1	1.7	1.7	1.7	1
1，1，1-トリクロロエタン	0.3 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
メチル-t-ブチルエーテル	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 以下	mg/L	1.1	1.1	1.1	1	0.9	0.9	0.9	1
臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	48	31	40	2	44	29	37	2
濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
pH値	7.5 程	---	7.3	6.9	7.1	12	7.3	7.0	7.1	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---	-2.5	-2.5	-2.5	1	-2.4	-2.4	-2.4	1
従属栄養細菌	2000 以下	CFU/ml	0	0	0	2	0	0	0	2
1，1-ジクロロエチレン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目		単位								
総酸度		mg/L	2.2	2.2	2.2	1	1.9	1.9	1.9	1
総アルカリ度		mg/L	19.6	19.6	19.6	1	18.7	18.7	18.7	1
電気伝導度		mS/m	6.3	4.6	5.3	12	6.1	4.6	5.4	12
硝酸態窒素		mg/L	0.26	0.19	0.22	10	0.28	0.19	0.23	10
大腸菌（定量）		MPM/100mL								
嫌気性芽胞菌		個/mL								
クリプトスポリジウム	検出されないこと	---								
ジアルジア	検出されないこと	---								

				小原北部浄水場				大ケ蔵連第２減圧弁室			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	28.5	3.3	15.1	12	30.9	4.6	17.3	12
	水温		℃	22.0	5.2	13.4	12	24.2	8.3	16.1	12
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100　以下	個/mL	0	0	0	12	0	0	0	12
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 12 件	検出 0 件		12	不検出 12 件	検出 0 件		12
	カドミウム及びその化合物	0.003　以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005　以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02　以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04　以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	10	0.004未満	0.004未満	0.004未満	10
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10　以下	mg/L	0.24	0.09	0.18	10	0.25	0.09	0.18	10
	フッ素及びその化合物	0.8　以下	mg/L	0.07	0.05未満	0.05未満	12	0.07	0.05未満	0.05未満	12
	ホウ素及びその化合物	1.0　以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	１，４-ジオキサン	0.05　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	シス及びトランス-１，２-ジクロロエチレン	0.04　以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	ジクロロメタン	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	テトラクロロエチレン	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	トリクロロエチレン	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ベンゼン	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	塩素酸	0.6　以下	mg/L	0.20	0.05未満	0.06	12	0.21	0.05未満	0.07	12
	クロロ酢酸	0.02　以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	9	0.002未満	0.002未満	0.002未満	10
	クロロホルム	0.06　以下	mg/L	0.012	0.006	0.009	4	0.022	0.010	0.016	4
	ジクロロ酢酸	0.03　以下	mg/L	0.011	0.004	0.006	9	0.014	0.002	0.004	10
	ジブロモクロロメタン	0.1　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	臭素酸	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	総トリハロメタン	0.1　以下	mg/L	0.014	0.006	0.010	4	0.024	0.012	0.018	4
	トリクロロ酢酸	0.03　以下	mg/L	0.014	0.005	0.009	9	0.025	0.005	0.015	10
	ブロモジクロロメタン	0.03　以下	mg/L	0.002	0.001未満	0.001	4	0.004	0.001	0.002	4
	ブロモホルム	0.09　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ホルムアルデヒド	0.08　以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	亜鉛及びその化合物	1.0　以下	mg/L	0.002	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2　以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	鉄及びその化合物	0.3　以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
	銅及びその化合物	1.0　以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	ナトリウム及びその化合物	200　以下	mg/L	4.6	3.7	4.2	4	4.6	3.6	4.2	4
	マンガン及びその化合物	0.05　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩化物イオン	200　以下	mg/L	5.9	1.9	4.0	12	5.5	2.1	3.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300　以下	mg/L	10.7	9.0	9.8	4	10.5	8.3	9.6	4
	蒸発残留物	500　以下	mg/L	38	19	29	2	42	22	32	2
	陰イオン界面活性剤	0.2　以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001　以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	２-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001　以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02　以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.004	0.002未満	0.002未満	4
	フェノール類	0.005　以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3　以下	mg/L	1.0	0.5	0.6	12	0.9	0.4	0.6	12
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.5	6.9	7.2	12	7.5	6.9	7.2	12
	味	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	色度	5　以下	度	1.7	0.5未満	0.6	12	1.4	0.5未満	0.7	12
	濁度	2　以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

			小原北部浄水場				大ケ蔵連第２減圧弁室			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目		目標値	単位							
	アンチモン及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ウラン及びその化合物	0.002　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	ニッケル及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	1，2-ジクロロエタン	0.004　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	トルエン	0.4　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08　以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	亜塩素酸	0.6　以下	mg/L								
	二酸化塩素	0.6　以下	mg/L								
	ジクロロアセトニトリル	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001	0.001	0.001	1
	抱水クロラール	0.02　以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.003	0.003	0.003	1
	農薬類（115項目）	1　以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素	1　以下	mg/L	1.0	0.8	0.9	12	0.8	0.5	0.7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	10.7	9.0	9.8	4	10.5	8.3	9.6	4
	マンガン及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	遊離炭酸	20　以下	mg/L	2.4	2.4	2.4	1	2.0	2.0	2.0	1
	1，1，1-トリクロロエタン	0.3　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3　以下	mg/L	1.9	1.9	1.9	1	1.9	1.9	1.9	1
	臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
	蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	38	19	29	2	42	22	32	2
	濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	pH値	7.5 程	---	7.5	6.9	7.2	12	7.5	6.9	7.2	12
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---	-2.8	-2.8	-2.8	1	-2.7	-2.7	-2.7	1
	従属栄養細菌	2000　以下	CFU/ml	0	0	0	2	0	0	0	2
	1，1-ジクロロエチレン	0.1　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	アルミニウム及びその化合物	0.1　以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	PFOS及びPFOA	0.00005　以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目			単位								
	総酸度		mg/L	2.7	2.7	2.7	1	2.1	2.1	2.1	1
	総アルカリ度		mg/L	14.1	14.1	14.1	1	14.0	14.0	14.0	1
	電気伝導度		mS/m	5.1	3.8	4.3	12	5.1	3.7	4.3	12
	硝酸態窒素		mg/L	0.24	0.09	0.18	10	0.25	0.09	0.18	10
	大腸菌（定量）		MPM/100mL								
	嫌気性芽胞菌		個/mL								
	クリプトスポリジウム	検出されないこと	---								
	ジアルジア	検出されないこと	---								

				小原西部浄水場				喜佐平減圧弁室			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	27.9	2.9	15.2	12	29.0	6.3	18.1	12
	水温		℃	23.1	6.0	14.7	12	25.8	8.2	16.7	12
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	12	0	0	0	12
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 12 件	検出 0 件		12	不検出 12 件	検出 0 件		12
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	10	0.004未満	0.004未満	0.004未満	10
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.14	0.07	0.11	10	0.13	0.07	0.11	10
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.07	0.05未満	0.05未満	12	0.07	0.05未満	0.05未満	12
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.15	0.05未満	0.06	12	0.18	0.05未満	0.07	12
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	9	0.002未満	0.002未満	0.002未満	9
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.004	0.001未満	0.003	4	0.021	0.008	0.015	4
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.007	0.002未満	0.002未満	9	0.010	0.003	0.005	9
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.004	0.001未満	0.003	4	0.023	0.010	0.017	4
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.010	0.002未満	0.003	9	0.022	0.007	0.015	9
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.001	0.002	4
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.004	0.004	0.004	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	5.2	4.0	4.6	4	5.1	4.0	4.6	4
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	5.9	2.1	4.0	12	4.5	2.1	3.3	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	10.5	9.2	9.7	4	10.3	8.1	9.2	4
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	44	28	36	2	45	29	37	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	0.8	0.3	0.5	12	0.8	0.4	0.6	12
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.4	7.0	7.2	12	7.3	7.0	7.2	12
	味	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	色度	5 以下	度	1.5	0.5未満	0.5未満	12	1.0	0.5未満	0.5未満	12
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

			小原西部浄水場				喜佐平減圧弁室			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目		目標値	単位							
	アンチモン及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ウラン及びその化合物	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	ニッケル及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	1，2-ジクロロエタン	0.004 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	トルエン	0.4 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	亜塩素酸	0.6 以下	mg/L								
	二酸化塩素	0.6 以下	mg/L								
	ジクロロアセトニトリル	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	抱水クロラール	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	農薬類（115項目）	1 以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素	1 以下	mg/L	1.0	0.8	0.9	12	1.0	0.5	0.7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	10.5	9.2	9.7	4	10.3	8.1	9.2	4
	マンガン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	遊離炭酸	20 以下	mg/L	1.1	1.1	1.1	1	2.3	2.3	2.3	1
	1，1，1-トリクロロエタン	0.3 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 以下	mg/L	1.3	1.3	1.3	1	0.8	0.8	0.8	1
	臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
	蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	44	28	36	2	45	29	37	2
	濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	pH値	7.5 程	---	7.4	7.0	7.2	12	7.3	7.0	7.2	12
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---	-2.8	-2.8	-2.8	1	-2.8	-2.8	-2.8	1
	従属栄養細菌	2000 以下	CFU/ml	0	0	0	2	0	0	0	2
	1，1-ジクロロエチレン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目			単位								
	総酸度		mg/L	1.3	1.3	1.3	1	2.6	2.6	2.6	1
	総アルカリ度		mg/L	15.3	15.3	15.3	1	15.1	15.1	15.1	1
	電気伝導度		mS/m	5.2	3.9	4.5	12	5.1	3.8	4.4	12
	硝酸態窒素		mg/L	0.14	0.07	0.11	10	0.13	0.07	0.11	10
	大腸菌（定量）		MPM/100mL								
	嫌気性芽胞菌		個/mL								
	クリプトスポリジウム	検出されないこと	---								
	ジアルジア	検出されないこと	---								

				大沼浄水場				上国谷送水ポンプ場			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	26.8	1.0	14.8	12	27.5	0.5	14.7	12
	水温		℃	25.2	5.9	15.7	12	28.0	9.0	18.1	12
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	12	0	0	0	12
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 12 件	検出 0 件		12	不検出 12 件	検出 0 件		12
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	11	0.004未満	0.004未満	0.004未満	11
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.31	0.22	0.27	11	0.30	0.23	0.27	11
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.24	0.06	0.12	12	0.29	0.07	0.14	12
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.016	0.004	0.010	4	0.026	0.006	0.015	4
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.015	0.002未満	0.006	4	0.008	0.004	0.006	4
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.020	0.005	0.012	4	0.031	0.008	0.019	4
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.017	0.002未満	0.007	4	0.019	0.004	0.011	4
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.004	0.001	0.002	4	0.005	0.002	0.003	4
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.006	0.005	0.006	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.02	0.01未満	0.01	2	0.01	0.01未満	0.01未満	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.004	0.004	0.004	2	0.002	0.002未満	0.002未満	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	4.3	3.8	4.0	4	4.7	3.8	4.3	4
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	6.4	4.9	5.4	12	6.1	4.9	5.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	12.2	10.6	11.5	4	13.3	11.1	12.2	4
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	54	27	41	2	51	29	40	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.003	0.002未満	0.002未満	4	0.004	0.002未満	0.002未満	4
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	0.9	0.4	0.6	12	1.0	0.4	0.6	12
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.2	6.9	7.1	12	7.9	6.9	7.2	12
	味	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

			大沼浄水場				上国谷送水ポンプ場			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	目標値	単位								
アンチモン及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
ウラン及びその化合物	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
ニッケル及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
1，2-ジクロロエタン	0.004 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
トルエン	0.4 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
亜塩素酸	0.6 以下	mg/L								
二酸化塩素	0.6 以下	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.002	0.002	0.002	1
抱水クロラール	0.02 以下	mg/L	0.003	0.003	0.003	1	0.007	0.007	0.007	1
農薬類（115項目）	1 以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
残留塩素	1 以下	mg/L	1.2	0.8	0.9	12	1.0	0.5	0.8	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	12.2	10.6	11.5	4	13.3	11.1	12.2	4
マンガン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
遊離炭酸	20 以下	mg/L	2.1	2.1	2.1	1	1.6	1.6	1.6	1
1，1，1-トリクロロエタン	0.3 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
メチル-t-ブチルエーテル	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 以下	mg/L	1.3	1.3	1.3	1	0.7	0.7	0.7	1
臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	54	27	41	2	51	29	40	2
濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
pH値	7.5 程	---	7.2	6.9	7.1	12	7.9	6.9	7.2	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---	-3.1	-3.1	-3.1	1	-3.0	-3.0	-3.0	1
従属栄養細菌	2000 以下	CFU/ml	0	0	0	1	0	0	0	1
1，1-ジクロロエチレン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	mg/L	0.02	0.01未満	0.01	2	0.01	0.01未満	0.01未満	2
PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目		単位								
総酸度		mg/L	2.4	2.4	2.4	1	1.8	1.8	1.8	1
総アルカリ度		mg/L	14.8	14.8	14.8	1	14.8	14.8	14.8	1
電気伝導度		mS/m	5.5	4.7	5.2	12	5.8	4.4	5.4	12
硝酸態窒素		mg/L	0.31	0.22	0.27	11	0.30	0.23	0.27	11
大腸菌（定量）		MPM/100mL								
嫌気性芽胞菌		個/mL								
クリプトスポリジウム	検出されないこと	---								
ジアルジア	検出されないこと	---								

				大沼梶浄水場				西ノ入配水場			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	28.1	5.0	16.4	12	28.8	6.0	18.1	12
	水温		℃	24.6	4.8	15.1	12	27.7	8.5	18.2	12
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	12	0	0	0	12
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 12 件	検出 0 件		12	不検出 12 件	検出 0 件		12
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	11	0.004未満	0.004未満	0.004未満	11
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.35	0.23	0.28	11	0.30	0.22	0.27	11
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.21	0.05未満	0.09	12	0.28	0.05未満	0.11	12
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.010	0.003	0.006	4	0.018	0.004	0.011	4
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003	0.002未満	0.002未満	4	0.004	0.002未満	0.003	4
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.013	0.003	0.008	4	0.023	0.006	0.014	4
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003	0.002未満	0.002未満	4	0.013	0.002	0.008	4
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.003	0.001未満	0.002	4	0.005	0.002	0.003	4
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.01	0.01未満	0.01未満	2	0.01	0.01未満	0.01未満	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.003	0.002	0.003	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	4.2	3.4	3.8	4	4.5	3.5	4.0	4
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	4.8	4.2	4.5	12	5.0	4.1	4.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	12.2	10.6	11.7	4	12.8	10.6	11.7	4
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	51	27	39	2	50	31	41	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002	0.002未満	0.002未満	4	0.002	0.002未満	0.002未満	2
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	1.1	0.5	0.7	12	0.7	0.3	0.5	12
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.3	6.9	7.1	12	7.0	6.6	6.8	12
	味	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	色度	5 以下	度	0.7	0.5未満	0.5未満	12	1.0	0.5未満	0.5未満	12
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.2	0.1未満	0.1未満	12

			大沼梶浄水場				西ノ入配水場			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目		目標値	単位							
	アンチモン及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ウラン及びその化合物	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	ニッケル及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	1，2-ジクロロエタン	0.004 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	トルエン	0.4 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	亜塩素酸	0.6 以下	mg/L								
	二酸化塩素	0.6 以下	mg/L								
	ジクロロアセトニトリル	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	抱水クロラール	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.004	0.004	0.004	1
	農薬類（115項目）	1 以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素	1 以下	mg/L	1.0	0.8	0.9	12	0.8	0.4	0.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	12.2	10.6	11.7	4	12.8	10.6	11.7	4
	マンガン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	遊離炭酸	20 以下	mg/L	2.7	2.7	2.7	1	2.1	2.1	2.1	1
	1，1，1-トリクロロエタン	0.3 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 以下	mg/L	1.7	1.7	1.7	1	1.0	1.0	1.0	1
	臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
	蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	51	27	39	2	50	31	41	2
	濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.2	0.1未満	0.1未満	12
	pH値	7.5 程	---	7.3	6.9	7.1	12	7.0	6.6	6.8	12
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---	-2.9	-2.9	-2.9	1	-3.0	-3.0	-3.0	1
	従属栄養細菌	2000 以下	CFU/ml	0	0	0	1	0	0	0	1
	1，1-ジクロロエチレン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	mg/L	0.01	0.01未満	0.01未満	2	0.01	0.01未満	0.01未満	2
	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目			単位								
	総酸度		mg/L	3.1	3.1	3.1	1	2.4	2.4	2.4	1
	総アルカリ度		mg/L	15.4	15.4	15.4	1	14.5	14.5	14.5	1
	電気伝導度		mS/m	5.4	4.4	5.0	12	5.5	4.2	5.1	12
	硝酸態窒素		mg/L	0.35	0.23	0.28	11	0.30	0.22	0.27	11
	大腸菌（定量）		MPM/100mL								
	嫌気性芽胞菌		個/mL								
	クリプトスポリジウム	検出されないこと	---								
	ジアルジア	検出されないこと	---								

				野原浄水場				三河湖観光センター			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	27.5	3.7	14.9	12	30.0	4.5	17.7	12
	水温		℃	22.4	4.7	12.8	12	24.4	7.2	16.0	12
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	12	0	0	0	12
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 12 件	検出 0 件		12	不検出 12 件	検出 0 件		12
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	10	0.004未満	0.004未満	0.004未満	10
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.18	0.05	0.10	10	0.17	0.05	0.09	10
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.29	0.07	0.15	12	0.30	0.05未満	0.15	12
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.012	0.006	0.009	4	0.020	0.011	0.015	4
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.003	0.002未満	0.002未満	4
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.015	0.007	0.011	4	0.024	0.013	0.018	4
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.005	0.003	0.004	4	0.008	0.004	0.006	4
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.003	0.001	0.002	4	0.004	0.002	0.003	4
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.004	0.003	0.004	2	0.002	0.002未満	0.002未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.005	0.004	0.005	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	7.0	6.2	6.7	4	7.0	3.6	6.1	4
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	7.5	6.9	7.3	12	7.6	2.8	7.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	4.3	4.0	4.2	4	25.3	4.4	9.7	4
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	13	8	11	2	16	12	14	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	0.7	0.2未満	0.3	12	0.7	0.2未満	0.4	12
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.1	6.8	7.0	12	7.0	6.7	6.8	12
	味	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

			野原浄水場				三河湖観光センター			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	目標値	単位								
アンチモン及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
ウラン及びその化合物	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
ニッケル及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
1，2-ジクロロエタン	0.004 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
トルエン	0.4 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
亜塩素酸	0.6 以下	mg/L								
二酸化塩素	0.6 以下	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001	0.001	0.001	1
抱水クロラール	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.003	0.003	0.003	1
農薬類（115項目）	1 以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
残留塩素	1 以下	mg/L	1.0	0.8	1.0	12	0.6	0.4	0.5	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	4.3	4.0	4.2	4	25.3	4.4	9.7	4
マンガン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
遊離炭酸	20 以下	mg/L	2.8	2.8	2.8	1	1.9	1.9	1.9	1
1，1，1-トリクロロエタン	0.3 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
メチル-t-ブチルエーテル	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 以下	mg/L	0.3	0.3	0.3	1	0.7	0.7	0.7	1
臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	13	8	10.5	2	16	12	14	2
濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
pH値	7.5 程	---	7.1	6.8	7.0	12	7.0	6.7	6.8	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---	-3.5	-3.5	-3.5	1	-3.6	-3.6	-3.6	1
従属栄養細菌	2000 以下	CFU/ml	7	7	7	1	2	2	2	1
1，1-ジクロロエチレン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目		単位								
総酸度		mg/L	3.2	3.2	3.2	1	2.2	2.2	2.2	1
総アルカリ度		mg/L	8.6	8.6	8.6	1	8.7	8.7	8.7	1
電気伝導度		mS/m	4.8	4.2	4.6	12	4.9	4.6	4.7	12
硝酸態窒素		mg/L	0.18	0.05	0.10	10	0.17	0.05	0.09	10
大腸菌（定量）		MPM/100mL								
嫌気性芽胞菌		個/mL								
クリプトスポリジウム	検出されないこと	---								
ジアルジア	検出されないこと	---								

				黒坂浄水場				日月神社			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	28.9	0.8	15.3	12	27.8	3.9	15.8	12
	水温		℃	22.7	3.5	13.6	12	28.1	6.4	17.3	12
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	12	0	0	0	12
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 12 件	検出 0 件		12	不検出 12 件	検出 0 件		12
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	11	0.004未満	0.004未満	0.004未満	11
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.10	0.02未満	0.03	11	0.06	0.02未満	0.03	11
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.24	0.05未満	0.09	12	0.22	0.05未満	0.09	12
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.014	0.003	0.008	4	0.025	0.006	0.015	4
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.002	0.002未満	0.002未満	4	0.013	0.002未満	0.006	4
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.016	0.003	0.009	4	0.029	0.007	0.018	4
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.013	0.002未満	0.007	4
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.002	0.001未満	0.001	4	0.004	0.001	0.002	4
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.003	0.002	0.003	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.006	0.004	0.005	2	0.019	0.012	0.016	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	5.5	4.9	5.2	4	5.8	5.2	5.6	4
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	4.8	3.9	4.4	12	5.0	4.2	4.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	3.9	2.4	2.9	4	3.5	2.5	2.9	4
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	32	18	25	2	36	18	27	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	1.4	0.2	0.6	12	1.0	0.2未満	0.5	12
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.5	7.0	7.2	12	7.5	7.0	7.3	12
	味	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	色度	5 以下	度	1.2	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

			黒坂浄水場				日月神社			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	目標値	単位								
アンチモン及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
ウラン及びその化合物	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
ニッケル及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
1，2-ジクロロエタン	0.004 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
トルエン	0.4 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
亜塩素酸	0.6 以下	mg/L								
二酸化塩素	0.6 以下	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
抱水クロラール	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.004	0.004	0.004	1
農薬類（115項目）	1 以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
残留塩素	1 以下	mg/L	1.2	0.8	1.0	12	0.8	0.3	0.6	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	3.9	2.4	2.9	4	3.5	2.5	2.9	4
マンガン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
遊離炭酸	20 以下	mg/L	2.3	2.3	2.3	1	1.8	1.8	1.8	1
1，1，1-トリクロロエタン	0.3 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
メチル-t-ブチルエーテル	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 以下	mg/L	0.9	0.9	0.9	1	0.8	0.8	0.8	1
臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	32	18	25	2	36	18	27	2
濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
pH値	7.5 程	---	7.5	7.0	7.2	12	7.5	7.0	7.3	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---	-3.8	-3.8	-3.8	1	-3.6	-3.6	-3.6	1
従属栄養細菌	2000 以下	CFU/ml	0	0	0	1	0	0	0	1
1，1-ジクロロエチレン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目		単位								
総酸度		mg/L	2.6	2.6	2.6	1	2.0	2.0	2.0	1
総アルカリ度		mg/L	6.9	6.9	6.9	1	7.4	7.4	7.4	1
電気伝導度		mS/m	3.8	3.1	3.4	12	3.8	3.2	3.5	12
硝酸態窒素		mg/L	0.10	0.00	0.03	11	0.06	0.00	0.03	11
大腸菌（定量）		MPM/100mL								
嫌気性芽胞菌		個/mL								
クリプトスポリジウム	検出されないこと	---								
ジアルジア	検出されないこと	---								

				阿蔵浄水場				三河高原キャンプ村			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	26.0	2.5	14.5	12	26.2	3.1	15.4	12
	水温		℃	25.0	4.0	12.7	12	29.3	8.0	17.7	12
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	12	0	0	0	12
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 12 件	検出 0 件		12	不検出 12 件	検出 0 件		12
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	10	0.004未満	0.004未満	0.004未満	10
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.23	0.14	0.19	10	0.23	0.14	0.18	10
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.14	0.05未満	0.06	12	0.14	0.05未満	0.06	12
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.003	0.001未満	0.001	4	0.007	0.001未満	0.003	4
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.002	0.002未満	0.002未満	4	0.005	0.002未満	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001未満	0.001未満	4
	臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.005	0.001未満	0.002	4	0.010	0.001未満	0.005	4
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003	0.002未満	0.002未満	4	0.004	0.002未満	0.002未満	4
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.002	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.001未満	0.002	4
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.013	0.007	0.010	2	0.002	0.002	0.002	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.01	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.019	0.009	0.014	2	0.004	0.004	0.004	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	3.2	2.8	3.1	4	3.2	2.8	3.1	4
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.004	0.001	0.003	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	3.5	3.1	3.2	12	3.4	3.1	3.3	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	6.6	5.0	5.9	4	6.6	5.4	6.0	4
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	12	9	11	2	12	10	11	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000003	0.000001未満	0.000002	2	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	0.7	0.2未満	0.4	12	1.0	0.2未満	0.3	12
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.2	6.8	7.1	12	7.4	7.0	7.2	12
	味	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	色度	5 以下	度	1.0	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

			阿蔵浄水場				三河高原キャンプ村			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	目標値	単位								
アンチモン及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
ウラン及びその化合物	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
ニッケル及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
1，2-ジクロロエタン	0.004 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
トルエン	0.4 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
亜塩素酸	0.6 以下	mg/L								
二酸化塩素	0.6 以下	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
抱水クロラール	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.003	0.003	0.003	1
農薬類（115項目）	1 以下	---	0.1未満	0.1未満	#DIV/0!	1	0.1未満	0.1未満	#DIV/0!	1
残留塩素	1 以下	mg/L	1.0	0.8	0.9	12	1.0	0.6	0.7	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	6.6	5.0	5.9	4	6.6	5.4	6.0	4
マンガン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.004	0.001	0.003	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
遊離炭酸	20 以下	mg/L	3.3	3.3	3.3	1	1.8	1.8	1.8	1
1，1，1-トリクロロエタン	0.3 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
メチル-t-ブチルエーテル	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 以下	mg/L	0.6	0.6	0.6	1	0.7	0.7	0.7	1
臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	12	9	10.5	2	12	10	11	2
濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
pH値	7.5 程	---	7.2	6.8	7.1	12	7.4	7.0	7.2	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---	-3.4	-3.4	-3.4	1	-3.1	-3.1	-3.1	1
従属栄養細菌	2000 以下	CFU/ml	0	0	0	1	0	0	0	1
1，1-ジクロロエチレン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	mg/L	0.01	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目		単位								
総酸度		mg/L	3.8	3.8	3.8	1	2.0	2.0	2.0	1
総アルカリ度		mg/L	7.9	7.9	7.9	1	7.4	7.4	7.4	1
電気伝導度		mS/m	3.3	2.7	3.1	12	3.3	2.8	3.1	12
硝酸態窒素		mg/L	0.23	0.14	0.19	10	0.23	0.14	0.18	10
大腸菌（定量）		MPM/100mL								
嫌気性芽胞菌		個/mL								
クリプトスポリジウム	検出されないこと	---								
ジアルジア	検出されないこと	---								

				根山浄水場				羽布町給水栓			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	25.2	1.8	14.8	12	28.0	3.1	15.7	12
	水温		℃	18.1	9.7	13.8	12	24.7	4.9	14.1	12
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	12	0	0	0	12
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 12 件	検出 0 件		12	不検出 12 件	検出 0 件		12
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.005	0.004	0.005	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	10	0.004未満	0.004未満	0.004未満	10
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.10	0.02未満	0.03	10	0.10	0.02未満	0.03	10
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.05	0.05未満	0.05未満	12	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.08	0.05未満	0.05未満	12	0.11	0.05未満	0.05未満	12
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満	4
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001未満	0.001未満	4
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満	4
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008	0.008未満	0.008未満	4
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.007	0.006	0.007	2	0.015	0.011	0.013	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.014	0.008	0.011	2	0.135	0.095	0.115	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	3.6	3.3	3.5	4	6.8	3.3	4.3	4
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	2.9	2.6	2.8	12	7.4	2.6	3.2	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	25.2	20.4	22.4	4	23.2	4.7	17.3	4
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	34	26	30	2	33	32	33	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	0.3	0.2未満	0.2未満	12	0.3	0.2未満	0.2未満	12
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	6.5	6.3	6.4	12	6.4	6.3	6.3	12
	味	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12	異常なし 12 件	異常あり 0 件		12
	色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

			根山浄水場				羽布町給水栓			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	目標値	単位								
アンチモン及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
ウラン及びその化合物	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
ニッケル及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
1，2-ジクロロエタン	0.004 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
トルエン	0.4 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
亜塩素酸	0.6 以下	mg/L								
二酸化塩素	0.6 以下	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
抱水クロラール	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
農薬類（115項目）	1 以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
残留塩素	1 以下	mg/L	0.6	0.5	0.6	12	0.6	0.4	0.5	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	25.2	20.4	22.4	4	23.2	4.7	17.3	4
マンガン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
遊離炭酸	20 以下	mg/L	22.7	22.7	22.7	1	24.6	24.6	24.6	1
1，1，1-トリクロロエタン	0.3 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
メチル-t-ブチルエーテル	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 以下	mg/L	0.6	0.6	0.6	1	0.3	0.3	0.3	1
臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	34	26	30	2	33	32	33	2
濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
pH値	7.5 程	---	6.5	6.3	6.4	12	6.4	6.3	6.3	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---	-2.8	-2.8	-2.8	1	-3.0	-3.0	-3.0	1
従属栄養細菌	2000 以下	CFU/ml	10	10	10	1	9	9	9	1
1，1-ジクロロエチレン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目		単位								
総酸度		mg/L	25.8	25.8	25.8	1	28.0	28.0	28.0	1
総アルカリ度		mg/L	22.5	22.5	22.5	1	22.7	22.7	22.7	1
電気伝導度		mS/m	7.0	5.4	6.1	12	7.1	5.4	6.1	12
硝酸態窒素		mg/L	0.10	0.00	0.03	10	0.10	0.00	0.03	10
大腸菌（定量）		MPM/100mL								
嫌気性芽胞菌		個/mL								
クリプトスポリジウム	検出されないこと	---								
ジアルジア	検出されないこと	---								

				中切水源配水場	若林こども園	川田水源送水場	長沢加圧所	日明集会所	足助支所倉庫
	農薬類（個別）	目標値	単位						
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
2	2,2-DPA（ダラポン）	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
4	EPN	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
5	MCPA	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
6	アシュラム	0.9 以下	mg/L	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満
7	アセフェート	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
8	アトラジン	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
9	アニロホス	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
10	アミトラズ	0.006 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
11	アラクロール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
12	イソキサチオン	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
13	イソフェンホス	0.001 以下	mg/L	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
16	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
17	イプロベンホス（IBP）	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
18	イミノクタジン	0.006 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
19	インダノファン	0.009 以下	mg/L	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満
20	エスプロカルブ	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
21	エトフェンプロックス	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
23	オキサジクロメホン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
24	オキシン銅（有機銅）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
25	オリサストロビン	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26	カズサホス	0.0006 以下	mg/L	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満
27	カフェンストロール	0.008 以下	mg/L	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満
28	カルタップ	0.08 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	カルバリル（NAC）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
30	カルボフラン	0.0003 以下	mg/L	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満
31	キノクラミン（ACN）	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
32	キャプタン	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
33	クミルロン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
34	グリホサート	2 以下	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
35	グルホシネート	0.02 以下	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
36	クロメプロップ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
37	クロルニトロフェン（CNP）	0.0001 以下	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
38	クロルピリホス	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
39	クロロタロニル（TPN）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
40	シアナジン	0.001 以下	mg/L	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
41	シアノホス（CYAP）	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
42	ジウロン（DCMU）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
43	ジクロベニル（DBN）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
44	ジクロルボス（DDVP）	0.008 以下	mg/L	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満
45	ジクワット	0.01 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00006	0.00005 未満
48	ジチオピル	0.009 以下	mg/L	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満
49	シハロホップブチル	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
50	シマジン（CAT）	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
51	ジメタメトリン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
52	ジメトエート	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
53	シメトリン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
54	ダイアジノン	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
55	ダイムロン	0.8 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
56	ダゾメット、メタム及びMIC	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
57	チアジニル	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
58	チウラム	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満

				中切水源配水場	若林こども園	川田水源送水場	長沢加圧所	日明集会所	足助支所倉庫
	農薬類（個別）	目標値	単位						
59	チオジカルブ	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
60	チオファネートメチル	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
61	チオベンカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
62	テフリルトリオン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
63	テルブカルブ（MBPMC）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
64	トリクロピル	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
65	トリクロルホン（DEP）	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
66	トリシクラゾール	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
67	トリフルラリン	0.06 以下	mg/L	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
68	ナプロパミド	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
69	パラコート	0.005 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
70	ピペロホス	0.0009 以下	mg/L	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満
71	ピラクロニル	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
72	ピラゾキシフェン	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
74	ピリダフェンチオン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
75	ピリブチカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
76	ピロキロン	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
77	フィプロニル	0.0005 以下	mg/L	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満
78	フェニトロチオン（MEP）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
79	フェノブカルブ（BPMC）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
80	フェリムゾン	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
81	フェンチオン（MPP）	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
82	フェントエート（PAP）	0.007 以下	mg/L	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満
83	フェントラザミド	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
84	フサライド	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
85	ブタクロール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
86	ブタミホス	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
87	ブプロフェジン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
88	フルアジナム	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
89	プレチラクロール	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
90	プロシミドン	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
91	プロチオホス	0.007 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
92	プロピコナゾール	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
93	プロピザミド	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
94	プロベナゾール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
95	ブロモブチド	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
96	ベノミル	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
97	ペンシクロン	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
98	ベンゾビシクロン	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
99	ベンゾフェナップ	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
100	ベンタゾン	0.2 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
101	ペンディメタリン	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
102	ベンフラカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
104	ベンフレセート	0.07 以下	mg/L	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満
105	ホスチアゼート	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
106	マラチオン（マラソン）	0.7 以下	mg/L	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満
107	メコプロップ（MCPP）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
108	メソミル	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
109	メタラキシル	0.2 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
110	メチダチオン（DMTP）	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
111	メトミノストロビン	0.04 以下	mg/L	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
112	メトリブジン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
113	メフェナセット	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
114	メプロニル	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
115	モリネート	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満

				鍋田加圧所	豊田配水場	中田団地 ちびっこ広場	猿投配水場	広幡消防団詰所	西広瀬公民館
	農薬類（個別）	目標値	単位						
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
2	2,2-DPA（ダラポン）	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
4	EPN	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
5	MCPA	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
6	アシュラム	0.9 以下	mg/L	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満
7	アセフェート	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
8	アトラジン	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
9	アニロホス	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
10	アミトラズ	0.006 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
11	アラクロール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
12	イソキサチオン	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
13	イソフェンホス	0.001 以下	mg/L	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
16	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
17	イプロベンホス（IBP）	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
18	イミノクタジン	0.006 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
19	インダノファン	0.009 以下	mg/L	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満
20	エスプロカルブ	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
21	エトフェンプロックス	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
23	オキサジクロメホン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
24	オキシン銅（有機銅）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
25	オリサストロビン	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26	カズサホス	0.0006 以下	mg/L	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満
27	カフェンストロール	0.008 以下	mg/L	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満
28	カルタップ	0.08 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	カルバリル（NAC）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
30	カルボフラン	0.0003 以下	mg/L	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満
31	キノクラミン（ACN）	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
32	キャプタン	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
33	クミルロン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
34	グリホサート	2 以下	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
35	グルホシネート	0.02 以下	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
36	クロメプロップ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
37	クロルニトロフェン（CNP）	0.0001 以下	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
38	クロルピリホス	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
39	クロロタロニル（TPN）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
40	シアナジン	0.001 以下	mg/L	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
41	シアノホス（CYAP）	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
42	ジウロン（DCMU）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
43	ジクロベニル（DBN）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
44	ジクロルボス（DDVP）	0.008 以下	mg/L	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満
45	ジクワット	0.01 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
48	ジチオピル	0.009 以下	mg/L	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満
49	シハロホップブチル	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
50	シマジン（CAT）	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
51	ジメタメトリン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
52	ジメトエート	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
53	シメトリン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
54	ダイアジノン	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
55	ダイムロン	0.8 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
56	ダゾメット、メタム及びMIC	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
57	チアジニル	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
58	チウラム	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満

				鍋田加圧所	豊田配水場	中田団地 ちびっこ広場	猿投配水場	広幡消防団詰所	西広瀬公民館
	農薬類（個別）	目標値	単位						
59	チオジカルブ	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
60	チオファネートメチル	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
61	チオベンカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
62	テフリルトリオン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
63	テルブカルブ（MBPMC）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
64	トリクロピル	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
65	トリクロルホン（DEP）	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
66	トリシクラゾール	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
67	トリフルラリン	0.06 以下	mg/L	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
68	ナプロパミド	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
69	パラコート	0.005 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
70	ピペロホス	0.0009 以下	mg/L	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満
71	ピラクロニル	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
72	ピラゾキシフェン	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
74	ピリダフェンチオン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
75	ピリブチカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
76	ピロキロン	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
77	フィプロニル	0.0005 以下	mg/L	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満
78	フェニトロチオン（MEP）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
79	フェノブカルブ（BPMC）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
80	フェリムゾン	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
81	フェンチオン（MPP）	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
82	フェントエート（PAP）	0.007 以下	mg/L	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満
83	フェントラザミド	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
84	フサライド	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
85	ブタクロール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
86	ブタミホス	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
87	ブプロフェジン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
88	フルアジナム	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
89	プレチラクロール	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
90	プロシミドン	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
91	プロチオホス	0.007 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
92	プロピコナゾール	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
93	プロピザミド	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
94	プロベナゾール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
95	ブロモブチド	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
96	ベノミル	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
97	ペンシクロン	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
98	ベンゾビシクロン	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
99	ベンゾフェナップ	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
100	ベンタゾン	0.2 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
101	ペンディメタリン	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
102	ベンフラカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
104	ベンフレセート	0.07 以下	mg/L	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満
105	ホスチアゼート	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
106	マラチオン（マラソン）	0.7 以下	mg/L	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満
107	メコプロップ（MCPP）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
108	メソミル	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
109	メタラキシル	0.2 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
110	メチダチオン（DMTP）	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
111	メトミノストロビン	0.04 以下	mg/L	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
112	メトリブジン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
113	メフェナセット	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
114	メプロニル	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
115	モリネート	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満

				高岡配水場	住吉こども園	藤岡北部第１浄水場	西市野々生活改善センター	藤岡北部第２浄水場	石畳ふれあい広場
	農薬類（個別）	目標値	単位						
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
2	2,2-DPA（ダラポン）	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
4	EPN	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
5	MCPA	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
6	アシュラム	0.9 以下	mg/L	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満
7	アセフェート	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
8	アトラジン	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
9	アニロホス	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
10	アミトラズ	0.006 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
11	アラクロール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
12	イソキサチオン	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
13	イソフェンホス	0.001 以下	mg/L	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
16	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
17	イプロベンホス（IBP）	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
18	イミノクタジン	0.006 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
19	インダノファン	0.009 以下	mg/L	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満
20	エスプロカルブ	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
21	エトフェンプロックス	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
23	オキサジクロメホン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
24	オキシン銅（有機銅）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
25	オリサストロビン	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26	カズサホス	0.0006 以下	mg/L	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満
27	カフェンストロール	0.008 以下	mg/L	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満
28	カルタップ	0.08 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	カルバリル（NAC）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
30	カルボフラン	0.0003 以下	mg/L	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満
31	キノクラミン（ACN）	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
32	キャプタン	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
33	クミルロン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
34	グリホサート	2 以下	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
35	グルホシネート	0.02 以下	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
36	クロメプロップ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
37	クロルニトロフェン（CNP）	0.0001 以下	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
38	クロルピリホス	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
39	クロロタロニル（TPN）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
40	シアナジン	0.001 以下	mg/L	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
41	シアノホス（CYAP）	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
42	ジウロン（DCMU）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
43	ジクロベニル（DBN）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
44	ジクロルボス（DDVP）	0.008 以下	mg/L	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満
45	ジクワット	0.01 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
48	ジチオピル	0.009 以下	mg/L	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満
49	シハロホップブチル	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
50	シマジン（CAT）	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
51	ジメタメトリン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
52	ジメトエート	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
53	シメトリン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
54	ダイアジノン	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
55	ダイムロン	0.8 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
56	ダゾメット、メタム及びMIC	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
57	チアジニル	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
58	チウラム	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満

				高岡配水場	住吉こども園	藤岡北部第１浄水場	西市野々生活改善センター	藤岡北部第２浄水場	石畳ふれあい広場
	農薬類（個別）	目標値	単位						
59	チオジカルブ	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
60	チオファネートメチル	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
61	チオベンカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
62	テフリルトリオン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
63	テルブカルブ（MBPMC）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
64	トリクロピル	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
65	トリクロルホン（DEP）	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
66	トリシクラゾール	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
67	トリフルラリン	0.06 以下	mg/L	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
68	ナプロパミド	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
69	パラコート	0.005 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
70	ピペロホス	0.0009 以下	mg/L	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満
71	ピラクロニル	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
72	ピラゾキシフェン	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
74	ピリダフェンチオン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
75	ピリブチカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
76	ピロキロン	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
77	フィプロニル	0.0005 以下	mg/L	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満
78	フェニトロチオン（MEP）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
79	フェノブカルブ（BPMC）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
80	フェリムゾン	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
81	フェンチオン（MPP）	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
82	フェントエート（PAP）	0.007 以下	mg/L	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満
83	フェントラザミド	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
84	フサライド	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
85	ブタクロール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
86	ブタミホス	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
87	ブプロフェジン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
88	フルアジナム	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
89	プレチラクロール	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
90	プロシミドン	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
91	プロチオホス	0.007 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
92	プロピコナゾール	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
93	プロピザミド	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
94	プロベナゾール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
95	ブロモブチド	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
96	ベノミル	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
97	ペンシクロン	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
98	ベンゾビシクロン	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
99	ベンゾフェナップ	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
100	ベンタゾン	0.2 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
101	ペンディメタリン	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
102	ベンフラカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
104	ベンフレセート	0.07 以下	mg/L	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満
105	ホスチアゼート	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
106	マラチオン（マラソン）	0.7 以下	mg/L	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満
107	メコプロップ（MCPP）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
108	メソミル	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
109	メタラキシル	0.2 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
110	メチダチオン（DMTP）	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
111	メトミノストロビン	0.04 以下	mg/L	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
112	メトリブジン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
113	メフェナセット	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
114	メプロニル	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
115	モリネート	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満

				折平公民館	西中山送配水場	西中山水質監視所	上川口公民館	木瀬浄水場	木瀬児童遊園
	農薬類（個別）	目標値	単位						
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
2	2,2-DPA（ダラポン）	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
4	EPN	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
5	MCPA	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
6	アシュラム	0.9 以下	mg/L	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満
7	アセフェート	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
8	アトラジン	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
9	アニロホス	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
10	アミトラズ	0.006 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
11	アラクロール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
12	イソキサチオン	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
13	イソフェンホス	0.001 以下	mg/L	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
16	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
17	イプロベンホス（IBP）	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
18	イミノクタジン	0.006 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
19	インダノファン	0.009 以下	mg/L	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満
20	エスプロカルブ	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
21	エトフェンプロックス	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
23	オキサジクロメホン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
24	オキシン銅（有機銅）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
25	オリサストロビン	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26	カズサホス	0.0006 以下	mg/L	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満
27	カフェンストロール	0.008 以下	mg/L	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満
28	カルタップ	0.08 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	カルバリル（NAC）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
30	カルボフラン	0.0003 以下	mg/L	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満
31	キノクラミン（ACN）	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
32	キャプタン	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
33	クミルロン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
34	グリホサート	2 以下	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
35	グルホシネート	0.02 以下	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
36	クロメプロップ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
37	クロルニトロフェン（CNP）	0.0001 以下	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
38	クロルピリホス	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
39	クロロタロニル（TPN）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
40	シアナジン	0.001 以下	mg/L	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
41	シアノホス（CYAP）	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
42	ジウロン（DCMU）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
43	ジクロベニル（DBN）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
44	ジクロルボス（DDVP）	0.008 以下	mg/L	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満
45	ジクワット	0.01 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
48	ジチオピル	0.009 以下	mg/L	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満
49	シハロホップブチル	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
50	シマジン（CAT）	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
51	ジメタメトリン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
52	ジメトエート	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
53	シメトリン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
54	ダイアジノン	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
55	ダイムロン	0.8 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
56	ダゾメット、メタム及びMIC	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
57	チアジニル	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
58	チウラム	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満

				折平公民館	西中山送配水場	西中山水質監視所	上川口公民館	木瀬浄水場	木瀬児童遊園
	農薬類（個別）	目標値	単位						
59	チオジカルブ	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
60	チオファネートメチル	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
61	チオベンカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
62	テフリルトリオン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
63	テルブカルブ（MBPMC）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
64	トリクロピル	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
65	トリクロルホン（DEP）	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
66	トリシクラゾール	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
67	トリフルラリン	0.06 以下	mg/L	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
68	ナプロパミド	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
69	パラコート	0.005 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
70	ピペロホス	0.0009 以下	mg/L	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満
71	ピラクロニル	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
72	ピラゾキシフェン	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
74	ピリダフェンチオン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
75	ピリブチカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
76	ピロキロン	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
77	フィプロニル	0.0005 以下	mg/L	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満
78	フェニトロチオン（MEP）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
79	フェノブカルブ（BPMC）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
80	フェリムゾン	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
81	フェンチオン（MPP）	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
82	フェントエート（PAP）	0.007 以下	mg/L	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満
83	フェントラザミド	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
84	フサライド	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
85	ブタクロール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
86	ブタミホス	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
87	ブプロフェジン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
88	フルアジナム	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
89	プレチラクロール	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
90	プロシミドン	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
91	プロチオホス	0.007 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
92	プロピコナゾール	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
93	プロピザミド	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
94	プロベナゾール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
95	ブロモブチド	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
96	ベノミル	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
97	ペンシクロン	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
98	ベンゾビシクロン	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
99	ベンゾフェナップ	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
100	ベンタゾン	0.2 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
101	ペンディメタリン	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
102	ベンフラカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
104	ベンフレセート	0.07 以下	mg/L	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満
105	ホスチアゼート	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
106	マラチオン（マラソン）	0.7 以下	mg/L	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満
107	メコプロップ（MCPP）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
108	メソミル	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
109	メタラキシル	0.2 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
110	メチダチオン（DMTP）	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
111	メトミノストロビン	0.04 以下	mg/L	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
112	メトリブジン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
113	メフェナセット	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
114	メプロニル	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
115	モリネート	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満

				新時瀬浄水場	小渡こども園	万町浄水場	ぬくもりの里	日下部浄水場	旭高原元気村
	農薬類（個別）	目標値	単位						
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
2	2,2-DPA（ダラポン）	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
4	EPN	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
5	MCPA	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
6	アシュラム	0.9 以下	mg/L	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満
7	アセフェート	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
8	アトラジン	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
9	アニロホス	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
10	アミトラズ	0.006 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
11	アラクロール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
12	イソキサチオン	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
13	イソフェンホス	0.001 以下	mg/L	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
16	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
17	イプロベンホス（IBP）	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
18	イミノクタジン	0.006 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
19	インダノファン	0.009 以下	mg/L	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満
20	エスプロカルブ	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
21	エトフェンプロックス	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
23	オキサジクロメホン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
24	オキシン銅（有機銅）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
25	オリサストロビン	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26	カズサホス	0.0006 以下	mg/L	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満
27	カフェンストロール	0.008 以下	mg/L	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満
28	カルタップ	0.08 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	カルバリル（NAC）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
30	カルボフラン	0.0003 以下	mg/L	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満
31	キノクラミン（ACN）	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
32	キャプタン	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
33	クミルロン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
34	グリホサート	2 以下	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
35	グルホシネート	0.02 以下	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
36	クロメプロップ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
37	クロルニトロフェン（CNP）	0.0001 以下	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
38	クロルピリホス	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
39	クロロタロニル（TPN）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
40	シアナジン	0.001 以下	mg/L	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
41	シアノホス（CYAP）	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
42	ジウロン（DCMU）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
43	ジクロベニル（DBN）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
44	ジクロルボス（DDVP）	0.008 以下	mg/L	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満
45	ジクワット	0.01 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
48	ジチオピル	0.009 以下	mg/L	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満
49	シハロホップブチル	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
50	シマジン（CAT）	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
51	ジメタメトリン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
52	ジメトエート	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
53	シメトリン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
54	ダイアジノン	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
55	ダイムロン	0.8 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
56	ダゾメット、メタム及びMIC	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
57	チアジニル	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
58	チウラム	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満

				新時瀬浄水場	小渡こども園	万町浄水場	ぬくもりの里	日下部浄水場	旭高原元気村
	農薬類（個別）	目標値	単位						
59	チオジカルブ	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
60	チオファネートメチル	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
61	チオベンカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
62	テフリルトリオン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
63	テルブカルブ（MBPMC）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
64	トリクロピル	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
65	トリクロルホン（DEP）	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
66	トリシクラゾール	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
67	トリフルラリン	0.06 以下	mg/L	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
68	ナプロパミド	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
69	パラコート	0.005 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
70	ピペロホス	0.0009 以下	mg/L	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満
71	ピラクロニル	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
72	ピラゾキシフェン	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
74	ピリダフェンチオン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
75	ピリブチカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
76	ピロキロン	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
77	フィプロニル	0.0005 以下	mg/L	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満
78	フェニトロチオン（MEP）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
79	フェノブカルブ（BPMC）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
80	フェリムゾン	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
81	フェンチオン（MPP）	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
82	フェントエート（PAP）	0.007 以下	mg/L	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満
83	フェントラザミド	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
84	フサライド	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
85	ブタクロール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
86	ブタミホス	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
87	ブプロフェジン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
88	フルアジナム	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
89	プレチラクロール	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
90	プロシミドン	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
91	プロチオホス	0.007 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
92	プロピコナゾール	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
93	プロピザミド	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
94	プロベナゾール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
95	ブロモブチド	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
96	ベノミル	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
97	ペンシクロン	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
98	ベンゾビシクロン	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
99	ベンゾフェナップ	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
100	ベンタゾン	0.2 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
101	ペンディメタリン	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
102	ベンフラカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
104	ベンフレセート	0.07 以下	mg/L	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満
105	ホスチアゼート	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
106	マラチオン（マラソン）	0.7 以下	mg/L	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満
107	メコプロップ（MCPP）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
108	メソミル	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
109	メタラキシル	0.2 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
110	メチダチオン（DMTP）	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
111	メトミノストロビン	0.04 以下	mg/L	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
112	メトリブジン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
113	メフェナセット	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
114	メプロニル	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
115	モリネート	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満

				後川浄水場	東大見第２配水場	飯盛コントロール室	怒田沢浄水場	足助消防署	上八木浄水場
	農薬類（個別）	目標値	単位						
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
2	2,2-DPA（ダラポン）	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
4	EPN	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
5	MCPA	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
6	アシュラム	0.9 以下	mg/L	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満
7	アセフェート	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
8	アトラジン	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
9	アニロホス	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
10	アミトラズ	0.006 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
11	アラクロール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
12	イソキサチオン	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
13	イソフェンホス	0.001 以下	mg/L	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
16	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
17	イプロベンホス（IBP）	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
18	イミノクタジン	0.006 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
19	インダノファン	0.009 以下	mg/L	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満
20	エスプロカルブ	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
21	エトフェンプロックス	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
23	オキサジクロメホン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
24	オキシン銅（有機銅）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
25	オリサストロビン	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26	カズサホス	0.0006 以下	mg/L	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満
27	カフェンストロール	0.008 以下	mg/L	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満
28	カルタップ	0.08 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	カルバリル（NAC）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
30	カルボフラン	0.0003 以下	mg/L	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満
31	キノクラミン（ACN）	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
32	キャプタン	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
33	クミルロン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
34	グリホサート	2 以下	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
35	グルホシネート	0.02 以下	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
36	クロメプロップ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
37	クロルニトロフェン（CNP）	0.0001 以下	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
38	クロルピリホス	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
39	クロロタロニル（TPN）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
40	シアナジン	0.001 以下	mg/L	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
41	シアノホス（CYAP）	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
42	ジウロン（DCMU）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
43	ジクロベニル（DBN）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
44	ジクロルボス（DDVP）	0.008 以下	mg/L	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満
45	ジクワット	0.01 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
48	ジチオピル	0.009 以下	mg/L	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満
49	シハロホップブチル	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
50	シマジン（CAT）	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
51	ジメタメトリン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
52	ジメトエート	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
53	シメトリン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
54	ダイアジノン	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
55	ダイムロン	0.8 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
56	ダゾメット、メタム及びMIC	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
57	チアジニル	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
58	チウラム	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満

				後川浄水場	東大見第２配水場	飯盛コントロール室	怒田沢浄水場	足助消防署	上八木浄水場
	農薬類（個別）	目標値	単位						
59	チオジカルブ	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
60	チオファネートメチル	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
61	チオベンカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
62	テフリルトリオン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
63	テルブカルブ（MBPMC）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
64	トリクロピル	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
65	トリクロルホン（DEP）	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
66	トリシクラゾール	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
67	トリフルラリン	0.06 以下	mg/L	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
68	ナプロパミド	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
69	パラコート	0.005 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
70	ピペロホス	0.0009 以下	mg/L	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満
71	ピラクロニル	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
72	ピラゾキシフェン	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
74	ピリダフェンチオン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
75	ピリブチカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
76	ピロキロン	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
77	フィプロニル	0.0005 以下	mg/L	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満
78	フェニトロチオン（MEP）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
79	フェノブカルブ（BPMC）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
80	フェリムゾン	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
81	フェンチオン（MPP）	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
82	フェントエート（PAP）	0.007 以下	mg/L	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満
83	フェントラザミド	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
84	フサライド	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
85	ブタクロール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
86	ブタミホス	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
87	ブプロフェジン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
88	フルアジナム	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
89	プレチラクロール	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
90	プロシミドン	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
91	プロチオホス	0.007 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
92	プロピコナゾール	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
93	プロピザミド	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
94	プロベナゾール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
95	ブロモブチド	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
96	ベノミル	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
97	ペンシクロン	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
98	ベンゾビシクロン	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
99	ベンゾフェナップ	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
100	ベンタゾン	0.2 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
101	ペンディメタリン	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
102	ベンフラカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
104	ベンフレセート	0.07 以下	mg/L	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満
105	ホスチアゼート	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
106	マラチオン（マラソン）	0.7 以下	mg/L	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満
107	メコプロップ（MCPP）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
108	メソミル	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
109	メタラキシル	0.2 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
110	メチダチオン（DMTP）	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
111	メトミノストロビン	0.04 以下	mg/L	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
112	メトリブジン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
113	メフェナセット	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
114	メプロニル	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
115	モリネート	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満

				熊野神社	大多賀浄水場	連谷集会所	野入浄水場	山の駅大野瀬	小田木浄水場
	農薬類（個別）	目標値	単位						
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
2	2,2-DPA（ダラポン）	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
4	EPN	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
5	MCPA	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
6	アシュラム	0.9 以下	mg/L	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満
7	アセフェート	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
8	アトラジン	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
9	アニロホス	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
10	アミトラズ	0.006 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
11	アラクロール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
12	イソキサチオン	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
13	イソフェンホス	0.001 以下	mg/L	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
16	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
17	イプロベンホス（IBP）	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
18	イミノクタジン	0.006 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
19	インダノファン	0.009 以下	mg/L	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満
20	エスプロカルブ	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
21	エトフェンプロックス	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
23	オキサジクロメホン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
24	オキシン銅（有機銅）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
25	オリサストロビン	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26	カズサホス	0.0006 以下	mg/L	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満
27	カフェンストロール	0.008 以下	mg/L	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満
28	カルタップ	0.08 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	カルバリル（NAC）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
30	カルボフラン	0.0003 以下	mg/L	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満
31	キノクラミン（ACN）	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
32	キャプタン	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
33	クミルロン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
34	グリホサート	2 以下	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
35	グルホシネート	0.02 以下	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
36	クロメプロップ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
37	クロルニトロフェン（CNP）	0.0001 以下	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
38	クロルピリホス	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
39	クロロタロニル（TPN）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
40	シアナジン	0.001 以下	mg/L	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
41	シアノホス（CYAP）	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
42	ジウロン（DCMU）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
43	ジクロベニル（DBN）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
44	ジクロルボス（DDVP）	0.008 以下	mg/L	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満
45	ジクワット	0.01 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
48	ジチオピル	0.009 以下	mg/L	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満
49	シハロホップブチル	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
50	シマジン（CAT）	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
51	ジメタメトリン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
52	ジメトエート	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
53	シメトリン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
54	ダイアジノン	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
55	ダイムロン	0.8 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
56	ダゾメット、メタム及びMIC	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
57	チアジニル	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
58	チウラム	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満

				熊野神社	大多賀浄水場	連谷集会所	野入浄水場	山の駅大野瀬	小田木浄水場
	農薬類（個別）	目標値	単位						
59	チオジカルブ	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
60	チオファネートメチル	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
61	チオベンカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
62	テフリルトリオン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
63	テルブカルブ（MBPMC）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
64	トリクロピル	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
65	トリクロルホン（DEP）	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
66	トリシクラゾール	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
67	トリフルラリン	0.06 以下	mg/L	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
68	ナプロパミド	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
69	パラコート	0.005 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
70	ピペロホス	0.0009 以下	mg/L	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満
71	ピラクロニル	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
72	ピラゾキシフェン	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
74	ピリダフェンチオン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
75	ピリブチカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
76	ピロキロン	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
77	フィプロニル	0.0005 以下	mg/L	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満
78	フェニトロチオン（MEP）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
79	フェノブカルブ（BPMC）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
80	フェリムゾン	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
81	フェンチオン（MPP）	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
82	フェントエート（PAP）	0.007 以下	mg/L	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満
83	フェントラザミド	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
84	フサライド	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
85	ブタクロール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
86	ブタミホス	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
87	ブプロフェジン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
88	フルアジナム	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
89	プレチラクロール	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
90	プロシミドン	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
91	プロチオホス	0.007 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
92	プロピコナゾール	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
93	プロピザミド	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
94	プロベナゾール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
95	ブロモブチド	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
96	ベノミル	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
97	ペンシクロン	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
98	ベンゾビシクロン	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
99	ベンゾフェナップ	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
100	ベンタゾン	0.2 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
101	ペンディメタリン	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
102	ベンフラカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
104	ベンフレセート	0.07 以下	mg/L	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満
105	ホスチアゼート	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
106	マラチオン（マラソン）	0.7 以下	mg/L	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満
107	メコプロップ（MCPP）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
108	メソミル	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
109	メタラキシル	0.2 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
110	メチダチオン（DMTP）	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
111	メトミノストロビン	0.04 以下	mg/L	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
112	メトリブジン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
113	メフェナセット	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
114	メプロニル	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
115	モリネート	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満

				田津原公会堂	押川浄水場	川手消防詰所	小原東部浄水場	築平減圧弁室	小原北部浄水場
	農薬類（個別）	目標値	単位						
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
2	2,2-DPA（ダラポン）	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
4	EPN	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
5	MCPA	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
6	アシュラム	0.9 以下	mg/L	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満
7	アセフェート	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
8	アトラジン	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
9	アニロホス	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
10	アミトラズ	0.006 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
11	アラクロール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
12	イソキサチオン	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
13	イソフェンホス	0.001 以下	mg/L	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
16	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
17	イプロベンホス（IBP）	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
18	イミノクタジン	0.006 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
19	インダノファン	0.009 以下	mg/L	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満
20	エスプロカルブ	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
21	エトフェンプロックス	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
23	オキサジクロメホン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
24	オキシン銅（有機銅）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
25	オリサストロビン	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26	カズサホス	0.0006 以下	mg/L	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満
27	カフェンストロール	0.008 以下	mg/L	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満
28	カルタップ	0.08 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	カルバリル（NAC）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
30	カルボフラン	0.0003 以下	mg/L	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満
31	キノクラミン（ACN）	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
32	キャプタン	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
33	クミルロン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
34	グリホサート	2 以下	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
35	グルホシネート	0.02 以下	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
36	クロメプロップ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
37	クロルニトロフェン（CNP）	0.0001 以下	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
38	クロルピリホス	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
39	クロロタロニル（TPN）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
40	シアナジン	0.001 以下	mg/L	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
41	シアノホス（CYAP）	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
42	ジウロン（DCMU）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
43	ジクロベニル（DBN）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
44	ジクロルボス（DDVP）	0.008 以下	mg/L	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満
45	ジクワット	0.01 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
48	ジチオピル	0.009 以下	mg/L	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満
49	シハロホップブチル	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
50	シマジン（CAT）	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
51	ジメタメトリン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
52	ジメトエート	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
53	シメトリン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
54	ダイアジノン	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
55	ダイムロン	0.8 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
56	ダゾメット、メタム及びMIC	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
57	チアジニル	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
58	チウラム	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満

				田津原公会堂	押川浄水場	川手消防詰所	小原東部浄水場	築平減圧弁室	小原北部浄水場
	農薬類（個別）	目標値	単位						
59	チオジカルブ	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
60	チオファネートメチル	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
61	チオベンカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
62	テフリルトリオン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
63	テルブカルブ（MBPMC）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
64	トリクロピル	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
65	トリクロルホン（DEP）	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
66	トリシクラゾール	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
67	トリフルラリン	0.06 以下	mg/L	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
68	ナプロパミド	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
69	パラコート	0.005 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
70	ピペロホス	0.0009 以下	mg/L	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満
71	ピラクロニル	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
72	ピラゾキシフェン	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
74	ピリダフェンチオン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
75	ピリブチカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
76	ピロキロン	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
77	フィプロニル	0.0005 以下	mg/L	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満
78	フェニトロチオン（MEP）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
79	フェノブカルブ（BPMC）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
80	フェリムゾン	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
81	フェンチオン（MPP）	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
82	フェントエート（PAP）	0.007 以下	mg/L	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満
83	フェントラザミド	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
84	フサライド	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
85	ブタクロール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
86	ブタミホス	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
87	ブプロフェジン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
88	フルアジナム	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
89	プレチラクロール	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
90	プロシミドン	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
91	プロチオホス	0.007 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
92	プロピコナゾール	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
93	プロピザミド	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
94	プロベナゾール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
95	ブロモブチド	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
96	ベノミル	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
97	ペンシクロン	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
98	ベンゾビシクロン	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
99	ベンゾフェナップ	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
100	ベンタゾン	0.2 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
101	ペンディメタリン	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
102	ベンフラカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
104	ベンフレセート	0.07 以下	mg/L	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満
105	ホスチアゼート	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
106	マラチオン（マラソン）	0.7 以下	mg/L	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満
107	メコプロップ（MCPP）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
108	メソミル	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
109	メタラキシル	0.2 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
110	メチダチオン（DMTP）	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
111	メトミノストロビン	0.04 以下	mg/L	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
112	メトリブジン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
113	メフェナセット	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
114	メプロニル	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
115	モリネート	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満

				大ケ蔵連 第２減圧弁室	小原西部浄水場	喜佐平減圧弁室	大沼浄水場	上国谷送水ポンプ場	大沼梶浄水場
	農薬類（個別）	目標値	単位						
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
2	2,2-DPA（ダラポン）	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
4	EPN	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
5	MCPA	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
6	アシュラム	0.9 以下	mg/L	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満
7	アセフェート	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
8	アトラジン	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
9	アニロホス	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
10	アミトラズ	0.006 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
11	アラクロール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
12	イソキサチオン	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
13	イソフェンホス	0.001 以下	mg/L	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
16	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
17	イプロベンホス（IBP）	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
18	イミノクタジン	0.006 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
19	インダノファン	0.009 以下	mg/L	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満
20	エスプロカルブ	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
21	エトフェンプロックス	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
23	オキサジクロメホン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
24	オキシン銅（有機銅）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
25	オリサストロビン	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26	カズサホス	0.0006 以下	mg/L	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満
27	カフェンストロール	0.008 以下	mg/L	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満
28	カルタップ	0.08 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	カルバリル（NAC）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
30	カルボフラン	0.0003 以下	mg/L	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満
31	キノクラミン（ACN）	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
32	キャプタン	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
33	クミルロン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
34	グリホサート	2 以下	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
35	グルホシネート	0.02 以下	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
36	クロメプロップ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
37	クロルニトロフェン（CNP）	0.0001 以下	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
38	クロルピリホス	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
39	クロロタロニル（TPN）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
40	シアナジン	0.001 以下	mg/L	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
41	シアノホス（CYAP）	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
42	ジウロン（DCMU）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
43	ジクロベニル（DBN）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
44	ジクロルボス（DDVP）	0.008 以下	mg/L	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満
45	ジクワット	0.01 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
48	ジチオピル	0.009 以下	mg/L	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満
49	シハロホップブチル	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
50	シマジン（CAT）	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
51	ジメタメトリン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
52	ジメトエート	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
53	シメトリン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
54	ダイアジノン	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
55	ダイムロン	0.8 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
56	ダゾメット、メタム及びMIC	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
57	チアジニル	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
58	チウラム	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満

				大ケ蔵連 第２減圧弁室	小原西部浄水場	喜佐平減圧弁室	大沼浄水場	上国谷送水ポンプ場	大沼梶浄水場
	農薬類（個別）	目標値	単位						
59	チオジカルブ	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
60	チオファネートメチル	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
61	チオベンカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
62	テフリルトリオン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
63	テルブカルブ（MBPMC）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
64	トリクロピル	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
65	トリクロルホン（DEP）	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
66	トリシクラゾール	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
67	トリフルラリン	0.06 以下	mg/L	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
68	ナプロパミド	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
69	パラコート	0.005 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
70	ピペロホス	0.0009 以下	mg/L	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満
71	ピラクロニル	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
72	ピラゾキシフェン	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
74	ピリダフェンチオン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
75	ピリブチカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
76	ピロキロン	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
77	フィプロニル	0.0005 以下	mg/L	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満
78	フェニトロチオン（MEP）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
79	フェノブカルブ（BPMC）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
80	フェリムゾン	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
81	フェンチオン（MPP）	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
82	フェントエート（PAP）	0.007 以下	mg/L	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満
83	フェントラザミド	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
84	フサライド	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
85	ブタクロール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
86	ブタミホス	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
87	ブプロフェジン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
88	フルアジナム	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
89	プレチラクロール	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
90	プロシミドン	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
91	プロチオホス	0.007 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
92	プロピコナゾール	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
93	プロピザミド	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
94	プロベナゾール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
95	ブロモブチド	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
96	ベノミル	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
97	ペンシクロン	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
98	ベンゾビシクロン	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
99	ベンゾフェナップ	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
100	ベンタゾン	0.2 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
101	ペンディメタリン	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
102	ベンフラカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
104	ベンフレセート	0.07 以下	mg/L	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満
105	ホスチアゼート	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
106	マラチオン（マラソン）	0.7 以下	mg/L	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満
107	メコプロップ（MCPP）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
108	メソミル	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
109	メタラキシル	0.2 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
110	メチダチオン（DMTP）	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
111	メトミノストロビン	0.04 以下	mg/L	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
112	メトリブジン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
113	メフェナセット	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
114	メプロニル	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
115	モリネート	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満

				西ノ入配水場	野原浄水場	三河湖観光センター	黒坂浄水場	日月神社	阿蔵浄水場
	農薬類（個別）	目標値	単位						
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
2	2,2-DPA（ダラポン）	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
4	EPN	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
5	MCPA	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
6	アシュラム	0.9 以下	mg/L	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満
7	アセフェート	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
8	アトラジン	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
9	アニロホス	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
10	アミトラズ	0.006 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
11	アラクロール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
12	イソキサチオン	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
13	イソフェンホス	0.001 以下	mg/L	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
16	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
17	イプロベンホス（IBP）	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
18	イミノクタジン	0.006 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
19	インダノファン	0.009 以下	mg/L	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満
20	エスプロカルブ	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
21	エトフェンプロックス	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
23	オキサジクロメホン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
24	オキシン銅（有機銅）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
25	オリサストロビン	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26	カズサホス	0.0006 以下	mg/L	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満
27	カフェンストロール	0.008 以下	mg/L	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満
28	カルタップ	0.08 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	カルバリル（NAC）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
30	カルボフラン	0.0003 以下	mg/L	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満
31	キノクラミン（ACN）	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
32	キャプタン	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
33	クミルロン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
34	グリホサート	2 以下	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
35	グルホシネート	0.02 以下	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
36	クロメプロップ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
37	クロルニトロフェン（CNP）	0.0001 以下	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
38	クロルピリホス	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
39	クロロタロニル（TPN）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
40	シアナジン	0.001 以下	mg/L	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
41	シアノホス（CYAP）	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
42	ジウロン（DCMU）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
43	ジクロベニル（DBN）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
44	ジクロルボス（DDVP）	0.008 以下	mg/L	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満
45	ジクワット	0.01 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
48	ジチオピル	0.009 以下	mg/L	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満
49	シハロホップブチル	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
50	シマジン（CAT）	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
51	ジメタメトリン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
52	ジメトエート	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
53	シメトリン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
54	ダイアジノン	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
55	ダイムロン	0.8 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
56	ダゾメット、メタム及びMIC	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
57	チアジニル	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
58	チウラム	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満

				西ノ入配水場	野原浄水場	三河湖観光センター	黒坂浄水場	日月神社	阿蔵浄水場
	農薬類（個別）	目標値	単位						
59	チオジカルブ	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
60	チオファネートメチル	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
61	チオベンカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
62	テフリルトリオン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
63	テルブカルブ（MBPMC）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
64	トリクロピル	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
65	トリクロルホン（DEP）	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
66	トリシクラゾール	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
67	トリフルラリン	0.06 以下	mg/L	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
68	ナプロパミド	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
69	パラコート	0.005 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
70	ピペロホス	0.0009 以下	mg/L	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満
71	ピラクロニル	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
72	ピラゾキシフェン	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
74	ピリダフェンチオン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
75	ピリブチカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
76	ピロキロン	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
77	フィプロニル	0.0005 以下	mg/L	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満
78	フェニトロチオン（MEP）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
79	フェノブカルブ（BPMC）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
80	フェリムゾン	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
81	フェンチオン（MPP）	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
82	フェントエート（PAP）	0.007 以下	mg/L	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満
83	フェントラザミド	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
84	フサライド	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
85	ブタクロール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
86	ブタミホス	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
87	ブプロフェジン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
88	フルアジナム	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
89	プレチラクロール	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
90	プロシミドン	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
91	プロチオホス	0.007 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
92	プロピコナゾール	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
93	プロピザミド	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
94	プロベナゾール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
95	ブロモブチド	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
96	ベノミル	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
97	ペンシクロン	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
98	ベンゾビシクロン	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
99	ベンゾフェナップ	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
100	ベンタゾン	0.2 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
101	ペンディメタリン	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
102	ベンフラカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
104	ベンフレセート	0.07 以下	mg/L	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満
105	ホスチアゼート	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
106	マラチオン（マラソン）	0.7 以下	mg/L	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満
107	メコプロップ（MCPP）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
108	メソミル	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
109	メタラキシル	0.2 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
110	メチダチオン（DMTP）	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
111	メトミノストロビン	0.04 以下	mg/L	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
112	メトリブジン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
113	メフェナセット	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
114	メプロニル	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
115	モリネート	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満

				三河高原キャンプ村	根山浄水場	羽布町給水栓
	農薬類（個別）	目標値	単位			
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
2	2,2-DPA（ダラポン）	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
4	EPN	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
5	MCPA	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
6	アシュラム	0.9 以下	mg/L	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満
7	アセフェート	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
8	アトラジン	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
9	アニロホス	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
10	アミトラズ	0.006 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
11	アラクロール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
12	イソキサチオン	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
13	イソフェンホス	0.001 以下	mg/L	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
16	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
17	イプロベンホス（IBP）	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
18	イミノクタジン	0.006 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
19	インダノファン	0.009 以下	mg/L	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満
20	エスプロカルブ	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
21	エトフェンプロックス	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
23	オキサジクロメホン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
24	オキシン銅（有機銅）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
25	オリサストロビン	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26	カズサホス	0.0006 以下	mg/L	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満
27	カフェンストロール	0.008 以下	mg/L	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満
28	カルタップ	0.08 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	カルバリル（NAC）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
30	カルボフラン	0.0003 以下	mg/L	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満
31	キノクラミン（ACN）	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
32	キャプタン	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
33	クミルロン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
34	グリホサート	2 以下	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
35	グルホシネート	0.02 以下	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
36	クロメプロップ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
37	クロルニトロフェン（CNP）	0.0001 以下	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
38	クロルピリホス	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
39	クロロタロニル（TPN）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
40	シアナジン	0.001 以下	mg/L	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
41	シアノホス（CYAP）	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
42	ジウロン（DCMU）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
43	ジクロベニル（DBN）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
44	ジクロルボス（DDVP）	0.008 以下	mg/L	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満
45	ジクワット	0.01 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
48	ジチオピル	0.009 以下	mg/L	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満
49	シハロホップブチル	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
50	シマジン（CAT）	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
51	ジメタメトリン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
52	ジメトエート	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
53	シメトリン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
54	ダイアジノン	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
55	ダイムロン	0.8 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
56	ダゾメット、メタム及びMIC	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
57	チアジニル	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
58	チウラム	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満

				三河高原キャンプ村	根山浄水場	羽布町給水栓
	農薬類（個別）	目標値	単位			
59	チオジカルブ	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
60	チオファネートメチル	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
61	チオベンカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
62	テフリルトリオン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
63	テルブカルブ（MBPMC）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
64	トリクロピル	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
65	トリクロルホン（DEP）	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
66	トリシクラゾール	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
67	トリフルラリン	0.06 以下	mg/L	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
68	ナプロパミド	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
69	パラコート	0.005 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
70	ピペロホス	0.0009 以下	mg/L	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満
71	ピラクロニル	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
72	ピラゾキシフェン	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
74	ピリダフェンチオン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
75	ピリブチカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
76	ピロキロン	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
77	フィプロニル	0.0005 以下	mg/L	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満
78	フェニトロチオン（MEP）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
79	フェノブカルブ（BPMC）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
80	フェリムゾン	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
81	フェンチオン（MPP）	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
82	フェントエート（PAP）	0.007 以下	mg/L	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満
83	フェントラザミド	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
84	フサライド	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
85	ブタクロール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
86	ブタミホス	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
87	ブプロフェジン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
88	フルアジナム	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
89	プレチラクロール	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
90	プロシミドン	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
91	プロチオホス	0.007 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
92	プロピコナゾール	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
93	プロピザミド	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
94	プロベナゾール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
95	ブロモブチド	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
96	ベノミル	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
97	ペンシクロン	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
98	ベンゾビシクロン	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
99	ベンゾフェナップ	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
100	ベンタゾン	0.2 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
101	ペンディメタリン	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
102	ベンフラカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
104	ベンフレセート	0.07 以下	mg/L	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満
105	ホスチアゼート	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
106	マラチオン（マラソン）	0.7 以下	mg/L	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満
107	メコプロップ（MCPP）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
108	メソミル	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
109	メタラキシル	0.2 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
110	メチダチオン（DMTP）	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
111	メトミノストロビン	0.04 以下	mg/L	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
112	メトリブジン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
113	メフェナセット	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
114	メプロニル	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
115	モリネート	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満

４　給水開始前の水質検査

令和５年度は給水開始前の水質検査を実施していません。

５　検査の請求に基づく水質検査

令和５年度におけるお客さまからの水質相談の件数は２９件でした。そのうち、検査の請求を受けて１８件の水質検査を実施しました。

令和５年度は、給湯器からの銅成分の溶出など、配管由来（主に宅内）と考えられる「濁り」や「着色」に関する相談や、異物流出に関する相談が多く寄せられましたが、いずれも水質に異常はありませんでした。

分類	主な相談内容（原因）	年間相談件数	検査件数
着色・濁り	工事等による一時的な濁り	1	0
	宅内設備由来のサビ等	5	5
	その他（水道水以外の原因）	6	3
	小計	12	8
異臭味	かび臭	1	1
	カルキ臭	1	0
	その他の臭い	3	1
	小計	5	2
異物混入	工事等による一時的な異物混入	1	1
	宅内設備由来のサビ等	3	3
	その他	1	0
	小計	5	4
残留塩素	残留塩素の管理	1	1
	小計	1	1
その他	水質不安	3	2
	情報収集	2	1
	その他	1	0
	小計	6	3
合計		29	18

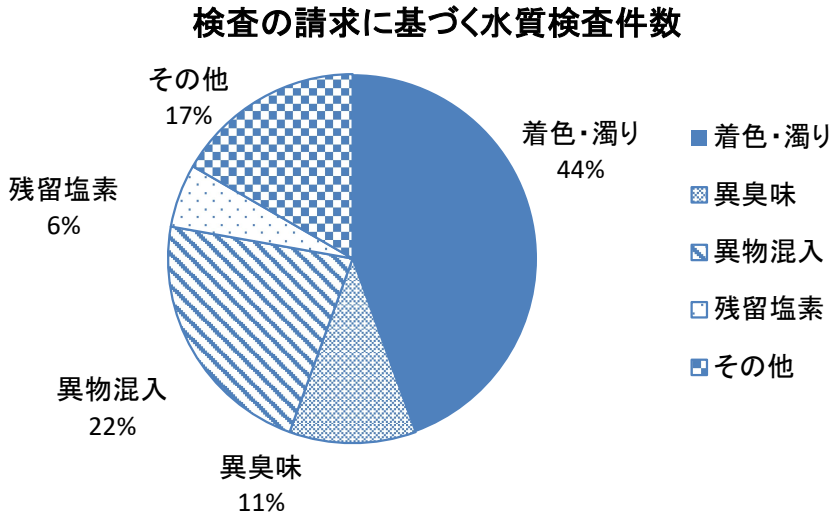

６　原水の水質試験

水道水源４８地点及び混和池２地点において水質試験を実施しました。

No.	地点名	所在地	掲載頁
豊田地区			
水道水源			
1	中切水源第１号井	畝部東町	113
2	中切水源第２号井※1	畝部東町	113
3	中切水源第３号井	畝部東町	115
4	中切水源第４号井	畝部東町	115
5	中切水源第５号井	畝部東町	117
6	中切水源第１０号井	畝部東町	117
7	中切水源第１１号井	畝部東町	119
8	中切水源第１２号井※1	畝部東町	119
－	中切水源第１３号井※2	畝部西町	－
9	中切水源第１４号井	桝塚東町	121
－	中切水源第１５号井※2	桝塚東町	－
10	中切水源第１６号井	桝塚東町	121
11	中切水源第１７号井※1	桝塚東町	123
12	中切水源第１８号井	桝塚西町	123
13	中切水源第２０号井	桝塚西町	125
－	中切水源第２１号井※2	上郷町	－
14	中切水源第２３号井※1	上郷町	125
15	中切水源第２４号井	上郷町	127
16	中切水源第２６号井	永覚町	127
17	中切水源第２７号井	永覚町	129
18	中切水源第２８号井	鴛鴨町	129
19	中切水源第２９号井※1	畝部西町	131
20	中切水源第３０号井	幸町	131
21	中切水源第３１号井	桝塚東町	133
22	川田水源第３号井	水間町	133
23	川田水源第４号井	川田町	135
混和池			
混１	川田水源混和池	水間町	135
混２	中切水源混和池	畝部東町	137

No.	地点名	所在地	掲載頁
藤岡地区			
水道水源			
24	藤岡北部第１水源	大岩町	137
25	藤岡北部第２水源	大岩町	139
26	藤岡北部第３水源	三箇町	139
27	藤岡南部第７水源	西中山町	141
28	藤岡南部第８水源	深見町	141
29	木瀬ダム水源	木瀬町	143

No.	地点名	所在地	掲載頁
旭地区			
水道水源			
30	時瀬水源	時瀬町	143
31	万町水源	万町町	145
32	日下部水源	日下部町	145
足助地区			
水道水源			
33	後川水源	御内町	147
34	怒田沢水源	怒田沢町	147
35	上八木水源	上八木町	149
36	大多賀水源	大多賀町	149
稲武地区			
水道水源			
37	野入水源	野入町	151
38	小田木水源	設楽町	151
39	押川第２水源	押山町	153
小原地区			
水道水源			
40	小原東部水源	大ケ蔵連町	153
41	小原北部水源	小原田代町	155
42	小原西部第１水源	大洞町	155
43	小原西部第２水源	大平町	157
下山地区			
水道水源			
44	平瀬水源	平瀬町	157
45	野原水源	野原町	159
46	黒坂水源	黒坂町	159
47	阿蔵水源	阿蔵町	161
48	根山水源	羽布町	161

※１　工事等により一定期間取水を停止をしており、試験回数が少なくなっています。
※２　試験予定井戸でしたが、ポンプ故障等により年間を通して井戸が停止していたため、試験を行っていません。

原水水質試験地点図

N
小原北部水源
藤岡北部水源(3)
小原東部水源
小原西部水源(2)
押川第2水源
時瀬水源
万町水源
野入水源
木瀬ダム水源
日下部水源
藤岡南部水源(2)
小田木水源
上八木水源
大多賀水源
怒田沢水源
後川水源
川田水源(2)
川田水源混和池
阿蔵水源
野原水源
根山水源
平瀬水源
中切水源(23)
黒坂水源
中切水源混和池
△ 水源(本数)
■ 混和池

				中切水源第１号井				中切水源第２号井			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	28.5	12.6	19.0	4	18.0	18.0	18.0	1
	水温		℃	18.1	17.1	17.7	4	18.9	18.9	18.9	1
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	2	0	0	0	1
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 4 件	検出 0 件		4	不検出 1 件	検出 0 件		1
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2				0
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2				0
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.013	0.004未満	0.007	2				0
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.92	0.87	0.90	2				0
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.12	0.05未満	0.06	2				0
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2				0
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	塩素酸	0.6 以下	mg/L								
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L								
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L								
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L								
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L								
	臭素酸	0.01 以下	mg/L								
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L								
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L								
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L								
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L								
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L								
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.009	0.009	0.009	2				0
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2				0
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2				0
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.010	0.009	0.010	2				0
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	12.3	12.0	12.2	2	12.3	12.3	12.3	1
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.296	0.277	0.287	2				0
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	12.3	10.2	11.3	2				0
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	59.2	58.9	59.0	2	59.0	59.0	59.0	1
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	125	117	121	2				0
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2				0
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2				0
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	0.5	0.4	0.5	2	0.5	0.5	0.5	1
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	6.4	6.3	6.4	2	6.2	6.2	6.2	1
	味	異常でないこと	---								
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 2 件	異常あり 0 件		2	異常なし 0 件	異常あり 1 件		1
	色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	2	9.7	9.7	9.7	1
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	3.5	3.5	3.5	1

				中切水源第１号井				中切水源第２号井			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目		目標値	単位								
	アンチモン及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0
	ウラン及びその化合物	0.002　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2				0
	ニッケル及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0
	1，2-ジクロロエタン	0.004　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	トルエン	0.4　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08　以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1				0
	亜塩素酸	0.6　以下	mg/L								
	二酸化塩素	0.6　以下	mg/L								
	ジクロロアセトニトリル	0.01　以下	mg/L								
	抱水クロラール	0.02　以下	mg/L								
	農薬類（114項目）	1　以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素	1　以下	mg/L								
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	59.2	58.9	59.0	2	59.0	59.0	59.0	1
	マンガン及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.296	0.277	0.287	2				0
	遊離炭酸	20　以下	mg/L	96.0	96.0	96.0	1				0
	1，1，1-トリクロロエタン	0.3　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3　以下	mg/L	1.1	1.1	1.1	1				0
	臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1				0
	蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	125	117	121	2				0
	濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	3.5	3.5	3.5	1
	pH値	7.5 程	---	6.4	6.3	6.4	2	6.2	6.2	6.2	1
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---								
	従属栄養細菌	2000　以下	CFU/ml	2	2	2	1				0
	1，1-ジクロロエチレン	0.1　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	アルミニウム及びその化合物	0.1　以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2				0
	PFOS及びPFOA	0.00005　以下	mg/L	0.000009	0.000009	0.000009	1				0
その他管理項目			単位								
	総酸度		mg/L	109.1	109.1	109.1	1				0
	総アルカリ度		mg/L								
	電気伝導度		mS/m	18.8	18.1	18.5	2	18.2	18.2	18.2	1
	硝酸態窒素		mg/L	0.92	0.86	0.89	2				0
	大腸菌（定量）		MPM/100mL				0				0
	嫌気性芽胞菌		個/mL	0	0	0	4	0	0	0	1
	クリプトスポリジウム	検出されないこと	---				0				0
	ジアルジア	検出されないこと	---				0				0

				中切水源第３号井				中切水源第４号井			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	25.5	11.5	18.0	4	27.0	11.3	18.6	4
	水温		℃	17.6	16.8	17.2	4	19.2	17.8	18.2	4
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100　以下	個/mL	0	0	0	2	0	0	0	2
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 4 件	検出 0 件		4	不検出 4 件	検出 0 件		4
	カドミウム及びその化合物	0.003　以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005　以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02　以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04　以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10　以下	mg/L	1.43	1.36	1.40	2	1.15	1.02	1.09	2
	フッ素及びその化合物	0.8　以下	mg/L	0.20	0.05未満	0.10	2	0.17	0.05未満	0.09	2
	ホウ素及びその化合物	1.0　以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	1，4-ジオキサン	0.05　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04　以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	ジクロロメタン	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	テトラクロロエチレン	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	トリクロロエチレン	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ベンゼン	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩素酸	0.6　以下	mg/L								
	クロロ酢酸	0.02　以下	mg/L								
	クロロホルム	0.06　以下	mg/L								
	ジクロロ酢酸	0.03　以下	mg/L								
	ジブロモクロロメタン	0.1　以下	mg/L								
	臭素酸	0.01　以下	mg/L								
	総トリハロメタン	0.1　以下	mg/L								
	トリクロロ酢酸	0.03　以下	mg/L								
	ブロモジクロロメタン	0.03　以下	mg/L								
	ブロモホルム	0.09　以下	mg/L								
	ホルムアルデヒド	0.08　以下	mg/L								
	亜鉛及びその化合物	1.0　以下	mg/L	0.009	0.005	0.007	2	0.004	0.003	0.004	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2　以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	鉄及びその化合物	0.3　以下	mg/L	0.05	0.05	0.05	2	0.04	0.03	0.04	2
	銅及びその化合物	1.0　以下	mg/L	0.002	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	ナトリウム及びその化合物	200　以下	mg/L	13.6	13.4	13.5	2	11.9	11.9	11.9	2
	マンガン及びその化合物	0.05　以下	mg/L	0.004	0.003	0.004	2	0.089	0.088	0.089	2
	塩化物イオン	200　以下	mg/L	12.1	12.0	12.1	2	11.2	9.8	10.5	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300　以下	mg/L	59.3	58.7	59.0	2	56.3	55.5	55.9	2
	蒸発残留物	500　以下	mg/L	137	117	127	2	122	107	115	2
	陰イオン界面活性剤	0.2　以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001　以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001　以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000002	0.000001未満	0.000001	2
	非イオン界面活性剤	0.02　以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	フェノール類	0.005　以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3　以下	mg/L	0.3	0.2未満	0.2	2	0.3	0.2	0.3	2
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	6.3	6.2	6.3	2	6.4	6.2	6.3	2
	味	異常でないこと	---								
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 2 件	異常あり 0 件		2	異常なし 2 件	異常あり 0 件		2
	色度	5　以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	2	0.5未満	0.5未満	0.5未満	2
	濁度	2　以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2

				中切水源第３号井				中切水源第４号井			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目		目標値	単位								
	アンチモン及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ウラン及びその化合物	0.002　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	ニッケル及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	1，2-ジクロロエタン	0.004　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	トルエン	0.4　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08　以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	亜塩素酸	0.6　以下	mg/L								
	二酸化塩素	0.6　以下	mg/L								
	ジクロロアセトニトリル	0.01　以下	mg/L								
	抱水クロラール	0.02　以下	mg/L								
	農薬類（114項目）	1　以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素	1　以下	mg/L								
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	59.3	58.7	59.0	2	56.3	55.5	55.9	2
	マンガン及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.004	0.003	0.004	2	0.089	0.088	0.089	2
	遊離炭酸	20　以下	mg/L	83.2	83.2	83.2	1	67.8	67.8	67.8	1
	1，1，1-トリクロロエタン	0.3　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3　以下	mg/L	0.8	0.8	0.8	1	0.6	0.6	0.6	1
	臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
	蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	137	117	127	2	122	107	115	2
	濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
	pH値	7.5 程	---	6.3	6.2	6.3	2	6.4	6.2	6.3	2
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---								
	従属栄養細菌	2000　以下	CFU/ml	3	3	3	1	37	37	37	1
	1，1-ジクロロエチレン	0.1　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.1　以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	PFOS及びPFOA	0.00005　以下	mg/L	0.000011	0.000011	0.000011	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目			単位								
	総酸度		mg/L	94.6	94.6	94.6	1	77.0	77.0	77.0	1
	総アルカリ度		mg/L								
	電気伝導度		mS/m	19.4	19.1	19.3	2	18.1	17.8	18.0	2
	硝酸態窒素		mg/L	1.43	1.36	1.40	2	1.15	1.02	1.09	2
	大腸菌（定量）		MPM/100mL				0				0
	嫌気性芽胞菌		個/mL	0	0	0	4	0	0	0	4
	クリプトスポリジウム	検出されないこと	---				0				0
	ジアルジア	検出されないこと	---				0				0

				中切水源第５号井				中切水源第１０号井			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	28.5	11.5	19.2	4	28.8	12.0	18.7	4
	水温		℃	18.7	17.2	18.0	4	20.8	18.4	19.2	4
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	1	0	1	2	1	0	1	2
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 4 件	検出 0 件		4	不検出 4 件	検出 0 件		4
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.09	0.08	0.09	2	0.65	0.51	0.58	2
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.14	0.05	0.10	2	0.25	0.06	0.16	2
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004	0.004未満	0.004未満	2
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩素酸	0.6 以下	mg/L								
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L								
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L								
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L								
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L								
	臭素酸	0.01 以下	mg/L								
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L								
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L								
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L								
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L								
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L								
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.010	0.006	0.008	2	0.016	0.013	0.015	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.04	0.03	0.04	2	0.28	0.17	0.23	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	14.1	14.0	14.1	2	14.4	14.0	14.2	2
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	2.314	1.680	1.997	2	0.119	0.088	0.104	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	14.1	12.9	13.5	2	13.5	12.0	12.8	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	82.8	79.4	81.1	2	68.7	66.7	67.7	2
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	146	136	141	2	176	145	161	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	0.6	0.5	0.6	2	0.3	0.2	0.3	2
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	6.3	6.2	6.3	2	6.2	6.2	6.2	2
	味	異常でないこと	---								
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 1 件	異常あり 1 件		2	異常なし 0 件	異常あり 2 件		2
	色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	2	0.5未満	0.5未満	0.5未満	2
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2

				中切水源第５号井				中切水源第１０号井			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目		目標値	単位								
	アンチモン及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ウラン及びその化合物	0.002　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	ニッケル及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	1，2-ジクロロエタン	0.004　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	トルエン	0.4　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08　以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	亜塩素酸	0.6　以下	mg/L								
	二酸化塩素	0.6　以下	mg/L								
	ジクロロアセトニトリル	0.01　以下	mg/L								
	抱水クロラール	0.02　以下	mg/L								
	農薬類（114項目）	1　以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素	1　以下	mg/L								
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	82.8	79.4	81.1	2	68.7	66.7	67.7	2
	マンガン及びその化合物	0.01　以下	mg/L	2.314	1.680	1.997	2	0.119	0.088	0.104	2
	遊離炭酸	20　以下	mg/L	103.0	103.0	103.0	1	92.3	92.3	92.3	1
	1，1，1-トリクロロエタン	0.3　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3　以下	mg/L	1.6	1.6	1.6	1	0.7	0.7	0.7	1
	臭気強度（TON）	3 以下	---	1	1	1	1	1未満	1未満	1未満	1
	蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	146	136	141	2	176	145	161	2
	濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
	pH値	7.5 程	---	6.3	6.2	6.3	2	6.2	6.2	6.2	2
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---								
	従属栄養細菌	2000　以下	CFU/ml	2	2	2	1	3	3	3	1
	1，1-ジクロロエチレン	0.1　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.1　以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	PFOS及びPFOA	0.00005　以下	mg/L	0.000011	0.000011	0.000011	1	0.000011	0.000011	0.000011	1
その他管理項目			単位								
	総酸度		mg/L	117.1	117.1	117.1	1	104.9	104.9	104.9	1
	総アルカリ度		mg/L								
	電気伝導度		mS/m	23.3	23.2	23.3	2	21.1	20.9	21.0	2
	硝酸態窒素		mg/L	0.09	0.08	0.09	2	0.65	0.51	0.58	2
	大腸菌（定量）		MPM/100mL				0				0
	嫌気性芽胞菌		個/mL	0	0	0	4	0	0	0	4
	クリプトスポリジウム	検出されないこと	---				0				0
	ジアルジア	検出されないこと	---				0				0

				中切水源第１１号井				中切水源第１２号井			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	29.5	12.2	20.2	4	26.5	13.5	19.3	3
	水温		℃	18.0	17.0	17.6	4	19.9	15.4	17.7	3
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	2	0	0	0	2
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 4 件	検出 0 件		4	不検出 4 件	検出 0 件		4
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.03	0.02未満	0.02未満	2	0.05	0.02未満	0.03	2
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.19	0.07	0.13	2	0.19	0.06	0.13	2
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	塩素酸	0.6 以下	mg/L								
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L								
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L								
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L								
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L								
	臭素酸	0.01 以下	mg/L								
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L								
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L								
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L								
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L								
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L								
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.008	0.006	0.007	2	0.003	0.003	0.003	1
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.06	0.04	0.05	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.005	0.005	0.005	1
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	11.3	11.3	11.3	2	11.4	11.4	11.4	2
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	2.320	2.292	2.306	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	11.3	10.9	11.1	2	10.6	9.6	10.1	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	75.0	74.1	74.6	2	59.4	58.1	58.7	2
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	151	143	147	2	136	136	136	1
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	0.5	0.4	0.5	2	0.4	0.3	0.4	2
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	6.2	6.1	6.2	2	6.4	6.2	6.3	3
	味	異常でないこと	---								
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 0 件	異常あり 2 件		2	異常なし 1 件	異常あり 1 件		2
	色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	2	3.0	0.5	1.8	2
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	1.1	0.1未満	0.6	2

			中切水源第１１号井				中切水源第１２号井			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目		目標値	単位							
	アンチモン及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	ウラン及びその化合物	0.002　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	ニッケル及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	1，2-ジクロロエタン	0.004　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	トルエン	0.4　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08　以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	亜塩素酸	0.6　以下	mg/L								
	二酸化塩素	0.6　以下	mg/L								
	ジクロロアセトニトリル	0.01　以下	mg/L								
	抱水クロラール	0.02　以下	mg/L								
	農薬類（114項目）	1　以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素	1　以下	mg/L								
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	75.0	74.1	74.6	2	59.4	58.1	58.7	2
	マンガン及びその化合物	0.01　以下	mg/L	2.320	2.292	2.306	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	遊離炭酸	20　以下	mg/L	98.5	98.5	98.5	1	115.7	115.7	115.7	1
	1，1，1-トリクロロエタン	0.3　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3　以下	mg/L	1.6	1.6	1.6	1	1.9	1.9	1.9	1
	臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1				0
	蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	151	143	147	2	136	136	136	1
	濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	1.1	0.1未満	0.6	2
	pH値	7.5 程	---	6.2	6.1	6.2	2	6.4	6.2	6.3	3
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---								
	従属栄養細菌	2000　以下	CFU/ml	5	5	5	1				0
	1，1-ジクロロエチレン	0.1　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	アルミニウム及びその化合物	0.1　以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	PFOS及びPFOA	0.00005　以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目			単位								
	総酸度		mg/L	111.9	111.9	111.9	1	131.5	131.5	131.5	1
	総アルカリ度		mg/L								
	電気伝導度		mS/m	21.4	20.9	21.2	2	20.9	18.8	19.9	2
	硝酸態窒素		mg/L	0.03	0.00	0.02	2	0.05	0.00	0.03	2
	大腸菌（定量）		MPM/100mL				0				0
	嫌気性芽胞菌		個/mL	0	0	0	4	0	0	0	3
	クリプトスポリジウム	検出されないこと	---				0				0
	ジアルジア	検出されないこと	---				0				0

				中切水源第１４号井				中切水源第１６号井			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	29.0	11.8	19.7	4	32.5	9.0	19.3	4
	水温		℃	17.9	17.0	17.5	4	17.9	16.7	17.3	4
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	2	0	0	0	2
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 4 件	検出 0 件		4	不検出 4 件	検出 0 件		4
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00006	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00010	0.00005未満	0.00005	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.003	0.002	0.003	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.09	0.07	0.08	2	0.99	0.62	0.81	2
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.19	0.05未満	0.10	2	0.18	0.05未満	0.09	2
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.002	0.002	0.002	2
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩素酸	0.6 以下	mg/L								
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L								
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L								
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L								
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L								
	臭素酸	0.01 以下	mg/L								
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L								
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L								
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L								
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L								
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L								
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.005	0.005	0.005	2	0.016	0.015	0.016	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.08	0.08	0.08	2	0.04	0.03未満	0.03未満	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	12.1	11.6	11.9	2	11.6	11.5	11.6	2
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.570	0.518	0.544	2	0.004	0.004	0.004	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	11.1	10.9	11.0	2	9.9	9.7	9.8	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	70.9	70.3	70.6	2	55.1	50.8	52.9	2
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	156	138	147	2	129	128	129	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	0.4	0.3	0.4	2	0.2	0.2未満	0.1	2
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	6.2	6.1	6.2	2	6.1	6.1	6.1	2
	味	異常でないこと	---								
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 1 件	異常あり 1 件		2	異常なし 2 件	異常あり 0 件		2
	色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	2	0.5未満	0.5未満	0.5未満	2
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2

			中切水源第１４号井				中切水源第１６号井			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目		目標値	単位							
	アンチモン及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ウラン及びその化合物	0.002　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	ニッケル及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001	0.001未満	0.001未満	2
	1，2-ジクロロエタン	0.004　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	トルエン	0.4　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08　以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	亜塩素酸	0.6　以下	mg/L								
	二酸化塩素	0.6　以下	mg/L								
	ジクロロアセトニトリル	0.01　以下	mg/L								
	抱水クロラール	0.02　以下	mg/L								
	農薬類（114項目）	1　以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素	1　以下	mg/L								
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	70.9	70.3	70.6	2	55.1	50.8	52.9	2
	マンガン及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.570	0.518	0.544	2	0.004	0.004	0.004	2
	遊離炭酸	20　以下	mg/L	141.2	141.2	141.2	1	24.6	24.6	24.6	1
	1，1，1-トリクロロエタン	0.3　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3　以下	mg/L	1.3	1.3	1.3	1	0.6	0.6	0.6	1
	臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	2
	蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	156	138	147	2	129	128	129	2
	濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
	pH値	7.5 程	---	6.2	6.1	6.2	2	6.1	6.1	6.1	2
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---								
	従属栄養細菌	2000　以下	CFU/ml	3	3	3	1				0
	1，1-ジクロロエチレン	0.1　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.1　以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	PFOS及びPFOA	0.00005　以下	mg/L	0.000009	0.000009	0.000009	1	0.000008	0.000008	0.000008	1
その他管理項目			単位								
	総酸度		mg/L	160.5	160.5	160.5	1	27.9	27.9	27.9	1
	総アルカリ度		mg/L								
	電気伝導度		mS/m	21.2	20.5	20.9	2	18.2	16.9	17.6	2
	硝酸態窒素		mg/L	0.09	0.07	0.08	2	0.99	0.62	0.81	2
	大腸菌（定量）		MPM/100mL				0				0
	嫌気性芽胞菌		個/mL	0	0	0	4	0	0	0	4
	クリプトスポリジウム	検出されないこと	---				0				0
	ジアルジア	検出されないこと	---				0				0

				中切水源第１７号井				中切水源第１８号井			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	31.9	7.9	18.8	4	29.0	8.5	19.2	4
	水温		℃	17.7	16.3	17.1	4	17.8	15.8	17.0	4
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	2	0	0	0	2
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 4 件	検出 0 件		4	不検出 4 件	検出 0 件		4
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.07	0.07	0.07	1	0.05	0.05	0.05	2
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1	0.06	0.05未満	0.05未満	2
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01	0.01	0.01	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩素酸	0.6 以下	mg/L								
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L								
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L								
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L								
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L								
	臭素酸	0.01 以下	mg/L								
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L								
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L								
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L								
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L								
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L								
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.004	0.004	0.004	2	0.032	0.005	0.019	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.08	0.07	0.07	2	0.06	0.03未満	0.03未満	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.003	0.002未満	0.002未満	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	11.2	11.2	11.2	1	11.1	10.8	11.0	2
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.418	0.403	0.411	2	1.188	1.158	1.173	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	11.4	11.4	11.4	1	11.0	10.3	10.7	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	70.7	70.7	70.7	1	68.9	66.0	67.5	2
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	134	128	131	2	126	120	123	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	0.4	0.4	0.4	1	0.4	0.4	0.4	2
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	6.1	6.1	6.1	1	6.2	6.1	6.2	2
	味	異常でないこと	---								
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 0 件	異常あり 1 件		1	異常なし 1 件	異常あり 1 件		2
	色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.6	0.6	0.6	2
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.2	0.1	0.2	2

				中切水源第１７号井				中切水源第１８号井			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目		目標値	単位								
	アンチモン及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ウラン及びその化合物	0.002　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	ニッケル及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001	0.001	0.001	2	0.005	0.001	0.003	2
	1，2-ジクロロエタン	0.004　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	トルエン	0.4　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08　以下	mg/L				0	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	亜塩素酸	0.6　以下	mg/L								
	二酸化塩素	0.6　以下	mg/L								
	ジクロロアセトニトリル	0.01　以下	mg/L								
	抱水クロラール	0.02　以下	mg/L								
	農薬類（114項目）	1　以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素	1　以下	mg/L								
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	70.7	70.7	70.7	1	68.9	66.0	67.5	2
	マンガン及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.418	0.403	0.411	2	1.188	1.158	1.173	2
	遊離炭酸	20　以下	mg/L				0	29.3	29.3	29.3	1
	1，1，1-トリクロロエタン	0.3　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3　以下	mg/L				0	1.3	1.3	1.3	1
	臭気強度（TON）	3　以下	---	1	1	1	1	1未満	1未満	1未満	1
	蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	134	128	131	2	126	120	123	2
	濁度	1　以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.2	0.1	0.2	2
	pH値	7.5　程	---	6.1	6.1	6.1	1	6.2	6.1	6.2	2
	腐食性（ランゲリア指数）	-1　以上　0　以下	---								
	従属栄養細菌	2000　以下	CFU/ml				0				0
	1，1-ジクロロエチレン	0.1　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.1　以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	PFOS及びPFOA	0.00005　以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000009	0.000009	0.000009	1
その他管理項目			単位								
	総酸度		mg/L				0	33.3	33.3	33.3	1
	総アルカリ度		mg/L								
	電気伝導度		mS/m	19.6	19.6	19.6	1	19.8	19.7	19.8	2
	硝酸態窒素		mg/L	0.07	0.07	0.07	1	0.05	0.05	0.05	2
	大腸菌（定量）		MPM/100mL				0				0
	嫌気性芽胞菌		個/mL	0	0	0	4	0	0	0	4
	クリプトスポリジウム	検出されないこと	---				0				0
	ジアルジア	検出されないこと	---				0				0

				中切水源第２０号井				中切水源第２３号井			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	28.8	8.7	17.9	4	30.1	25.0	27.6	2
	水温		℃	18.8	17.2	17.8	4	17.6	17.4	17.5	2
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100　以下	個/mL	0	0	0	2	0	0	0	1
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 4 件	検出 0 件		4	不検出 2 件	検出 0 件		2
	カドミウム及びその化合物	0.003　以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	水銀及びその化合物	0.0005　以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00007	0.00007	0.00007	1
	セレン及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	鉛及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	ヒ素及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	六価クロム化合物	0.02　以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	亜硝酸態窒素	0.04　以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10　以下	mg/L	0.84	0.80	0.82	2	1.61	1.61	1.61	1
	フッ素及びその化合物	0.8　以下	mg/L	0.18	0.05未満	0.09	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
	ホウ素及びその化合物	1.0　以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	四塩化炭素	0.002　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	1，4-ジオキサン	0.05　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04　以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
	ジクロロメタン	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	テトラクロロエチレン	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	トリクロロエチレン	0.01　以下	mg/L	0.004	0.003	0.004	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	ベンゼン	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	塩素酸	0.6　以下	mg/L								
	クロロ酢酸	0.02　以下	mg/L								
	クロロホルム	0.06　以下	mg/L								
	ジクロロ酢酸	0.03　以下	mg/L								
	ジブロモクロロメタン	0.1　以下	mg/L								
	臭素酸	0.01　以下	mg/L								
	総トリハロメタン	0.1　以下	mg/L								
	トリクロロ酢酸	0.03　以下	mg/L								
	ブロモジクロロメタン	0.03　以下	mg/L								
	ブロモホルム	0.09　以下	mg/L								
	ホルムアルデヒド	0.08　以下	mg/L								
	亜鉛及びその化合物	1.0　以下	mg/L	0.005	0.003	0.004	2	0.005	0.005	0.005	1
	アルミニウム及びその化合物	0.2　以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	鉄及びその化合物	0.3　以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.07	0.07	0.07	1
	銅及びその化合物	1.0　以下	mg/L	0.003	0.002	0.003	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	ナトリウム及びその化合物	200　以下	mg/L	11.6	11.2	11.4	2	11.9	11.9	11.9	1
	マンガン及びその化合物	0.05　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	塩化物イオン	200　以下	mg/L	10.4	9.4	9.9	2	14.6	14.6	14.6	1
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300　以下	mg/L	40.4	37.6	39.0	2	70.2	70.2	70.2	1
	蒸発残留物	500　以下	mg/L	113	113	113	2	159	159	159	1
	陰イオン界面活性剤	0.2　以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	ジェオスミン（別名）	0.00001　以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001　以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	非イオン界面活性剤	0.02　以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	フェノール類	0.005　以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3　以下	mg/L	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2	0.2	0.2	0.2	1
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	6.1	6.1	6.1	2	6.1	6.1	6.1	1
	味	異常でないこと	---								
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 2 件	異常あり 0 件		2	異常なし 1 件	異常あり 0 件		1
	色度	5　以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	2	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
	濁度	2　以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1

				中切水源第２０号井				中切水源第２３号井			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目		目標値	単位								
	アンチモン及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	ウラン及びその化合物	0.002　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	ニッケル及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	1，2-ジクロロエタン	0.004　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	トルエン	0.4　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08　以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1				0
	亜塩素酸	0.6　以下	mg/L								
	二酸化塩素	0.6　以下	mg/L								
	ジクロロアセトニトリル	0.01　以下	mg/L								
	抱水クロラール	0.02　以下	mg/L								
	農薬類（114項目）	1　以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素	1　以下	mg/L								
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	40.4	37.6	39.0	2	70.2	70.2	70.2	1
	マンガン及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	遊離炭酸	20　以下	mg/L	30.0	30.0	30.0	1				0
	1，1，1-トリクロロエタン	0.3　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3　以下	mg/L	0.6	0.6	0.6	1				0
	臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
	蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	113	113	113	2	159	159	159	1
	濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	pH値	7.5 程	---	6.1	6.1	6.1	2	6.1	6.1	6.1	1
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---								
	従属栄養細菌	2000　以下	CFU/ml				0				0
	1，1-ジクロロエチレン	0.1　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	アルミニウム及びその化合物	0.1　以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	PFOS及びPFOA	0.00005　以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1				0
その他管理項目			単位								
	総酸度		mg/L	33.7	33.7	33.7	1				0
	総アルカリ度		mg/L								
	電気伝導度		mS/m	15.2	14.0	14.6	2	14.4	14.4	14.4	1
	硝酸態窒素		mg/L	0.84	0.80	0.82	2	1.61	1.61	1.61	1
	大腸菌（定量）		MPM/100mL				0				0
	嫌気性芽胞菌		個/mL	0	0	0	4	0	0	0	2
	クリプトスポリジウム	検出されないこと	---				0				0
	ジアルジア	検出されないこと	---				0				0

				中切水源第２４号井				中切水源第２６号井			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	28.0	11.5	19.2	4	29.8	8.3	18.3	4
	水温		℃	27.0	15.2	21.1	4	18.1	15.9	17.0	4
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	1	0	1	2	1	0	1	2
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 4 件	検出 0 件		4	不検出 4 件	検出 0 件		4
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.002	0.001	0.002	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	2.99	0.39	1.69	2	1.93	1.83	1.88	2
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.12	0.05未満	0.06	2	0.16	0.05未満	0.08	2
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩素酸	0.6 以下	mg/L								
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L								
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L								
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L								
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L								
	臭素酸	0.01 以下	mg/L								
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L								
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L								
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L								
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L								
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L								
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.011	0.008	0.010	2	0.008	0.005	0.007	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.17	0.14	0.16	2	0.13	0.06	0.10	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.026	0.026	0.026	2	0.004	0.002未満	0.002	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	11.7	11.6	11.7	2	11.3	10.8	11.1	2
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.002	0.001	0.002	2	0.002	0.001未満	0.001	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	18.7	11.5	15.1	2	14.2	13.4	13.8	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	64.4	32.8	48.6	2	38.3	37.5	37.9	2
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	129	102	116	2	114	110	112	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.003	0.002未満	0.002未満	2
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	0.4	0.2未満	0.2	2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	6.2	6.2	6.2	2	6.0	6.0	6.0	2
	味	異常でないこと	---								
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 1 件	異常あり 1 件		2	異常なし 1 件	異常あり 1 件		2
	色度	5 以下	度	0.8	0.6	0.7	2	1.1	0.5未満	0.6	2
	濁度	2 以下	度	0.2	0.1未満	0.1	2	0.4	0.1未満	0.2	2

			中切水源第２４号井				中切水源第２６号井			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目		目標値	単位							
	アンチモン及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ウラン及びその化合物	0.002　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	ニッケル及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	1，2-ジクロロエタン	0.004　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	トルエン	0.4　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08　以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	亜塩素酸	0.6　以下	mg/L								
	二酸化塩素	0.6　以下	mg/L								
	ジクロロアセトニトリル	0.01　以下	mg/L								
	抱水クロラール	0.02　以下	mg/L								
	農薬類（114項目）	1　以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素	1　以下	mg/L								
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	64.4	32.8	48.6	2	38.3	37.5	37.9	2
	マンガン及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.002	0.001	0.002	2	0.002	0.001未満	0.001	2
	遊離炭酸	20　以下	mg/L	88.4	88.4	88.4	1	48.2	48.2	48.2	1
	1，1，1-トリクロロエタン	0.3　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3　以下	mg/L	0.4	0.4	0.4	1	0.7	0.7	0.7	1
	臭気強度（TON）	3　以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
	蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	129	102	116	2	114	110	112	2
	濁度	1　以下	度	0.2	0.1未満	0.1	2	0.4	0.1未満	0.2	2
	pH値	7.5　程	---	6.2	6.2	6.2	2	6.0	6.0	6.0	2
	腐食性（ランゲリア指数）	-1　以上　0　以下	---								
	従属栄養細菌	2000　以下	CFU/ml	128	128	128	1				0
	1，1-ジクロロエチレン	0.1　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.1　以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	PFOS及びPFOA	0.00005　以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目			単位								
	総酸度		mg/L	100.4	100.4	100.4	1	54.8	54.8	54.8	1
	総アルカリ度		mg/L								
	電気伝導度		mS/m	20.7	14.2	17.5	2	14.6	13.3	14.0	2
	硝酸態窒素		mg/L	2.99	0.39	1.69	2	1.93	1.83	1.88	2
	大腸菌（定量）		MPM/100mL				0				0
	嫌気性芽胞菌		個/mL	0	0	0	4	0	0	0	4
	クリプトスポリジウム	検出されないこと	---				0				0
	ジアルジア	検出されないこと	---				0				0

				中切水源第２７号井				中切水源第２８号井			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	27.0	8.6	17.6	4	27.0	6.6	17.4	4
	水温		℃	17.9	16.4	17.2	4	17.6	16.3	16.9	4
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	2	0	0	0	2
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 4 件	検出 0 件		4	不検出 4 件	検出 0 件		4
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	3.25	3.11	3.18	2	3.78	3.65	3.72	2
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.09	0.05未満	0.05未満	2	0.06	0.05未満	0.05未満	2
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001	0.001	0.001	2	0.001	0.001	0.001	2
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩素酸	0.6 以下	mg/L								
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L								
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L								
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L								
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L								
	臭素酸	0.01 以下	mg/L								
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L								
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L								
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L								
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L								
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L								
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.003	0.003	0.003	2	0.004	0.003	0.004	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03	0.03未満	0.03未満	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.008	0.005	0.007	2	0.005	0.004	0.005	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	11.4	11.2	11.3	2	12.7	12.2	12.5	2
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	11.4	10.3	10.9	2	12.0	11.9	12.0	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	29.6	29.4	29.5	2	31.5	30.5	31.0	2
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	105	101	103	2	112	103	108	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	0.2	0.2未満	0.2未満	2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	6.0	6.0	6.0	2	6.2	6.0	6.1	2
	味	異常でないこと	---								
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 2 件	異常あり 0 件		2	異常なし 1 件	異常あり 1 件		2
	色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	2	0.5未満	0.5未満	0.5未満	2
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2

			中切水源第２７号井				中切水源第２８号井			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目		目標値	単位							
	アンチモン及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ウラン及びその化合物	0.002　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	ニッケル及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	1，2-ジクロロエタン	0.004　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	トルエン	0.4　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08　以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	亜塩素酸	0.6　以下	mg/L								
	二酸化塩素	0.6　以下	mg/L								
	ジクロロアセトニトリル	0.01　以下	mg/L								
	抱水クロラール	0.02　以下	mg/L								
	農薬類（114項目）	1　以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素	1　以下	mg/L								
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	29.6	29.4	29.5	2	31.5	30.5	31.0	2
	マンガン及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	遊離炭酸	20　以下	mg/L	44.4	44.4	44.4	1	44.6	44.6	44.6	1
	1，1，1-トリクロロエタン	0.3　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3　以下	mg/L	0.6	0.6	0.6	1	0.4	0.4	0.4	1
	臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
	蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	105	101	103	2	112	103	108	2
	濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
	pH値	7.5 程	---	6.0	6.0	6.0	2	6.2	6.0	6.1	2
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---								
	従属栄養細菌	2000　以下	CFU/ml				0				0
	1，1-ジクロロエチレン	0.1　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.1　以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	PFOS及びPFOA	0.00005　以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000011	0.000011	0.000011	1
その他管理項目			単位								
	総酸度		mg/L	50.5	50.5	50.5	1	50.7	50.7	50.7	1
	総アルカリ度		mg/L								
	電気伝導度		mS/m	13.9	13.5	13.7	2	14.1	12.2	13.2	2
	硝酸態窒素		mg/L	3.25	3.11	3.18	2	3.78	3.65	3.72	2
	大腸菌（定量）		MPM/100mL				0				0
	嫌気性芽胞菌		個/mL	0	0	0	4	0	0	0	4
	クリプトスポリジウム	検出されないこと	---				0				0
	ジアルジア	検出されないこと	---				0				0

			中切水源第２９号井				中切水源第３０号井			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報		単位								
	気温	℃	30.5	9.1	22.0	3	92.0	9.2	34.4	4
	水温	℃	19.2	15.7	17.8	3	18.9	17.0	18.0	4
水質基準項目	基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	1	0	0	0	2
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 3 件	検出 0 件		3	不検出 4 件	検出 0 件		4
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.43	0.43	0.43	1	1.61	1.35	1.48	2
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1	0.07	0.06	0.07	2
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.02	0.02	0.02	2	0.02	0.02	0.02	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩素酸	0.6 以下	mg/L								
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L								
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L								
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L								
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L								
	臭素酸	0.01 以下	mg/L								
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L								
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L								
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L								
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L								
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L								
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.006	0.004	0.005	2	0.005	0.003	0.004	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.10	0.03未満	0.05	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	11.1	11.1	11.1	1	13.9	13.2	13.6	2
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.383	0.297	0.340	2	0.021	0.021	0.021	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	15.2	15.2	15.2	1	19.9	19.3	19.6	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	78.6	78.6	78.6	1	85.3	83.8	84.6	2
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	156	146	151	2	167	158	163	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	1	0.4	0.3	0.4	2
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	6.1	6.1	6.1	1	6.1	6.1	6.1	2
	味	異常でないこと	---								
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 1 件	異常あり 0 件		1	異常なし 1 件	異常あり 1 件		2
	色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	2
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2

				中切水源第２９号井				中切水源第３０号井			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目		目標値	単位								
	アンチモン及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ウラン及びその化合物	0.002　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	ニッケル及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001	0.001	0.001	2	0.001	0.001未満	0.001未満	2
	1，2-ジクロロエタン	0.004　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	トルエン	0.4　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08　以下	mg/L				0	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	亜塩素酸	0.6　以下	mg/L								
	二酸化塩素	0.6　以下	mg/L								
	ジクロロアセトニトリル	0.01　以下	mg/L								
	抱水クロラール	0.02　以下	mg/L								
	農薬類（114項目）	1　以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素	1　以下	mg/L								
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	78.6	78.6	78.6	1	85.3	83.8	84.6	2
	マンガン及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.383	0.297	0.340	2	0.021	0.021	0.021	2
	遊離炭酸	20　以下	mg/L				0	43.4	43.4	43.4	1
	1，1，1-トリクロロエタン	0.3　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3　以下	mg/L				0	0.6	0.6	0.6	1
	臭気強度（TON）	3 以下	---	1	1	1	1	1未満	1未満	1未満	1
	蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	156	146	151	2	167	158	163	2
	濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
	pH値	7.5 程	---	6.1	6.1	6.1	1	6.1	6.1	6.1	2
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---								
	従属栄養細菌	2000　以下	CFU/ml				0				0
	1，1-ジクロロエチレン	0.1　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.1　以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	PFOS及びPFOA	0.00005　以下	mg/L				0	0.000013	0.000013	0.000013	1
その他管理項目			単位								
	総酸度		mg/L				0	49.3	49.3	49.3	1
	総アルカリ度		mg/L								
	電気伝導度		mS/m	25.0	25.0	25.0	1	24.7	21.4	23.1	2
	硝酸態窒素		mg/L	0.43	0.43	0.43	1	1.61	1.35	1.48	2
	大腸菌（定量）		MPM/100mL				0				0
	嫌気性芽胞菌		個/mL	0	0	0	3	0	0	0	4
	クリプトスポリジウム	検出されないこと	---				0				0
	ジアルジア	検出されないこと	---				0				0

				中切水源第３１号井				川田水源第３号井			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	28.3	8.8	17.3	4	33.0	11.0	19.6	4
	水温		℃	19.2	16.7	18.1	4	20.0	16.0	18.3	4
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	2	5	0	3	2
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 4 件	検出 0 件		4	不検出 4 件	検出 0 件		4
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	1.04	0.88	0.96	2	2.59	2.00	2.30	2
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.19	0.16	0.18	2	0.16	0.12	0.14	2
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.02	0.02	0.02	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩素酸	0.6 以下	mg/L								
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L								
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L								
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L								
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L								
	臭素酸	0.01 以下	mg/L								
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L								
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L								
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L								
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L								
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L								
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.015	0.008	0.012	2	0.005	0.004	0.005	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.19	0.10	0.15	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.007	0.002未満	0.004	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	10.4	10.4	10.4	2	8.6	8.1	8.4	2
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.003	0.002	0.003	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	7.8	7.7	7.8	2	10.5	10.0	10.3	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	28.6	26.8	27.7	2	48.8	45.3	47.0	2
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	98	98	98	2	143	94	119	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	3
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2	0.3	0.3	0.3	2
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	6.3	6.1	6.2	2	6.2	6.2	6.2	2
	味	異常でないこと	---								
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 0 件	異常あり 2 件		2	異常なし 2 件	異常あり 0 件		2
	色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	2	5.3	0.5未満	2.7	2
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	1.6	0.1未満	0.8	2

				中切水源第３１号井				川田水源第３号井			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目		目標値	単位								
	アンチモン及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ウラン及びその化合物	0.002　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	ニッケル及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.002	0.002	0.002	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	1，2-ジクロロエタン	0.004　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	トルエン	0.4　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08　以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	亜塩素酸	0.6　以下	mg/L								
	二酸化塩素	0.6　以下	mg/L								
	ジクロロアセトニトリル	0.01　以下	mg/L								
	抱水クロラール	0.02　以下	mg/L								
	農薬類（114項目）	1　以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素	1　以下	mg/L								
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	28.6	26.8	27.7	2	48.8	45.3	47.0	2
	マンガン及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.003	0.002	0.003	2
	遊離炭酸	20　以下	mg/L	30.8	30.8	30.8	1	63.2	63.2	63.2	1
	1，1，1-トリクロロエタン	0.3　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3　以下	mg/L	0.6	0.6	0.6	1	0.8	0.8	0.8	1
	臭気強度（TON）	3　以下	---	1	1	1	2	1未満	1未満	1未満	1
	蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	98	98	98	2	143	94	119	2
	濁度	1　以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	1.6	0.1未満	0.8	2
	pH値	7.5　程	---	6.3	6.1	6.2	2	6.2	6.2	6.2	2
	腐食性（ランゲリア指数）	-1　以上　0　以下	---								
	従属栄養細菌	2000　以下	CFU/ml				0	38	38	38	1
	1，1-ジクロロエチレン	0.1　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.1　以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	PFOS及びPFOA	0.00005　以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目			単位								
	総酸度		mg/L	35.0	35.0	35.0	1	71.8	71.8	71.8	1
	総アルカリ度		mg/L								
	電気伝導度		mS/m	12.3	11.4	11.9	2	16.0	14.2	15.1	2
	硝酸態窒素		mg/L	1.04	0.88	0.96	2	2.59	2.00	2.30	2
	大腸菌（定量）		MPM/100mL				0				0
	嫌気性芽胞菌		個/mL	0	0	0	4	0	0	0	4
	クリプトスポリジウム	検出されないこと	---				0				0
	ジアルジア	検出されないこと	---				0				0

				川田水源第４号井				川田水源混和池			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	33.1	13.8	20.6	4	30.9	10.0	18.6	4
	水温		℃	18.3	15.7	17.3	4	19.0	16.1	17.8	4
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	1	0	1	2	2	0	1	2
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 4 件	検出 0 件		4	不検出 4 件	検出 0 件		4
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001	0.001	0.001	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.97	0.82	0.90	2	1.86	1.53	1.70	2
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.13	0.08	0.11	2	0.15	0.10	0.13	2
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.02	0.02	0.02	2	0.02	0.02	0.02	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩素酸	0.6 以下	mg/L								
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L								
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L								
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L								
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L								
	臭素酸	0.01 以下	mg/L								
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L								
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L								
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L								
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L								
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L								
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.006	0.004	0.005	2	0.008	0.008	0.008	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.013	0.006	0.010	2	0.004	0.002未満	0.002	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	8.5	7.6	8.1	2	8.1	7.9	8.0	2
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.042	0.021	0.032	2	0.012	0.008	0.010	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	9.0	8.9	9.0	2	12.0	11.3	11.7	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	46.8	32.6	39.7	2	47.9	38.6	43.3	2
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	105	92	99	2	127	93	110	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000002	0.000001未満	0.000001	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	0.4	0.4	0.4	2	0.6	0.4	0.5	2
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	6.2	6.2	6.2	2	6.4	6.3	6.4	2
	味	異常でないこと	---								
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 2 件	異常あり 0 件		2	異常なし 2 件	異常あり 0 件		2
	色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	2	0.5未満	0.5未満	0.5未満	2
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2

				川田水源第４号井				川田水源混和池			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目		目標値	単位								
	アンチモン及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ウラン及びその化合物	0.002　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	ニッケル及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.004	0.002	0.003	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	1，2-ジクロロエタン	0.004　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	トルエン	0.4　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08　以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	亜塩素酸	0.6　以下	mg/L								
	二酸化塩素	0.6　以下	mg/L								
	ジクロロアセトニトリル	0.01　以下	mg/L								
	抱水クロラール	0.02　以下	mg/L								
	農薬類（114項目）	1　以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素	1　以下	mg/L								
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	46.8	32.6	39.7	2	47.9	38.6	43.3	2
	マンガン及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.042	0.021	0.032	2	0.012	0.008	0.010	2
	遊離炭酸	20　以下	mg/L	64.0	64.0	64.0	1	66.6	66.6	66.6	1
	1，1，1-トリクロロエタン	0.3　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3　以下	mg/L	0.7	0.7	0.7	1	0.6	0.6	0.6	1
	臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
	蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	105	92	99	2	127	93	110	2
	濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
	pH値	7.5 程	---	6.2	6.2	6.2	2	6.4	6.3	6.4	2
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---								
	従属栄養細菌	2000　以下	CFU/ml	5	5	5	1	7	7	7	1
	1，1-ジクロロエチレン	0.1　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.1　以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	PFOS及びPFOA	0.00005　以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目			単位								
	総酸度		mg/L	72.7	72.7	72.7	1	75.7	75.7	75.7	1
	総アルカリ度		mg/L								
	電気伝導度		mS/m	15.2	11.3	13.3	2	15.6	12.7	14.2	2
	硝酸態窒素		mg/L	0.97	0.82	0.90	2	1.86	1.53	1.70	2
	大腸菌（定量）		MPM/100mL				0				0
	嫌気性芽胞菌		個/mL	0	0	0	4	0	0	0	4
	クリプトスポリジウム	検出されないこと	---				0				0
	ジアルジア	検出されないこと	---				0				0

				中切水源混和池				藤岡北部第１水源			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	27.5	10.0	18.6	4	25.4	4.9	13.9	4
	水温		℃	18.9	16.7	17.6	4	18.5	5.1	12.0	4
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100　以下	個/mL	6	0	3	2	91	85	88	2
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 4 件	検出 0 件		4	不検出 0 件	検出 2 件		2
	カドミウム及びその化合物	0.003　以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005　以下	mg/L	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	5	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02　以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04　以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10　以下	mg/L	0.83	0.80	0.82	2	0.13	0.09	0.11	2
	フッ素及びその化合物	0.8　以下	mg/L	0.20	0.05	0.13	2	0.08	0.05未満	0.05未満	2
	ホウ素及びその化合物	1.0　以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	1，4-ジオキサン	0.05　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04　以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	ジクロロメタン	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	テトラクロロエチレン	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	トリクロロエチレン	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ベンゼン	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩素酸	0.6　以下	mg/L								
	クロロ酢酸	0.02　以下	mg/L								
	クロロホルム	0.06　以下	mg/L								
	ジクロロ酢酸	0.03　以下	mg/L								
	ジブロモクロロメタン	0.1　以下	mg/L								
	臭素酸	0.01　以下	mg/L								
	総トリハロメタン	0.1　以下	mg/L								
	トリクロロ酢酸	0.03　以下	mg/L								
	ブロモジクロロメタン	0.03　以下	mg/L								
	ブロモホルム	0.09　以下	mg/L								
	ホルムアルデヒド	0.08　以下	mg/L								
	亜鉛及びその化合物	1.0　以下	mg/L	0.003	0.002	0.003	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2　以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.03	0.02	0.03	2
	鉄及びその化合物	0.3　以下	mg/L	0.12	0.03未満	0.06	2	0.07	0.05	0.06	2
	銅及びその化合物	1.0　以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	ナトリウム及びその化合物	200　以下	mg/L	12.7	12.6	12.7	2	4.0	3.6	3.8	2
	マンガン及びその化合物	0.05　以下	mg/L	0.888	0.807	0.848	2	0.025	0.015	0.020	2
	塩化物イオン	200　以下	mg/L	12.1	11.5	11.8	2	1.9	1.8	1.9	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300　以下	mg/L	66.3	65.5	65.9	2	5.8	5.5	5.6	2
	蒸発残留物	500　以下	mg/L	151	139	145	2	34	34	34	2
	陰イオン界面活性剤	0.2　以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001　以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001　以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02　以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	フェノール類	0.005　以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3　以下	mg/L	0.4	0.4	0.4	2	1.4	1.0	1.2	2
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	6.3	6.2	6.3	2	7.4	7.2	7.3	2
	味	異常でないこと	---								
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 2 件	異常あり 0 件		2	異常なし 2 件	異常あり 0 件		2
	色度	5　以下	度	5.5	0.5未満	2.8	2	8.1	7.5	7.8	2
	濁度	2　以下	度	2.3	0.1未満	1.2	2	1.6	1.2	1.4	2

				中切水源混和池				藤岡北部第１水源			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目		目標値	単位								
	アンチモン及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ウラン及びその化合物	0.002　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	ニッケル及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	1，2-ジクロロエタン	0.004　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	トルエン	0.4　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08　以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	亜塩素酸	0.6　以下	mg/L								
	二酸化塩素	0.6　以下	mg/L								
	ジクロロアセトニトリル	0.01　以下	mg/L								
	抱水クロラール	0.02　以下	mg/L								
	農薬類（114項目）	1　以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素	1　以下	mg/L								
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	66.3	65.5	65.9	2	5.8	5.5	5.6	2
	マンガン及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.888	0.807	0.848	2	0.025	0.015	0.020	2
	遊離炭酸	20　以下	mg/L	79.7	79.7	79.7	1	2.1	2.1	2.1	1
	1，1，1-トリクロロエタン	0.3　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3　以下	mg/L	1.8	1.8	1.8	1	3.0	3.0	3.0	1
	臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
	蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	151	139	145	2	34	34	34	2
	濁度	1 以下	度	2.3	0.1未満	1.2	2	1.6	1.2	1.4	2
	pH値	7.5 程	---	6.3	6.2	6.3	2	7.4	7.2	7.3	2
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---								
	従属栄養細菌	2000　以下	CFU/ml	8	8	8	1	1150	1150	1150	1
	1，1-ジクロロエチレン	0.1　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.1　以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.03	0.02	0.03	2
	PFOS及びPFOA	0.00005　以下	mg/L	0.000009	0.000009	0.000009	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目			単位								
	総酸度		mg/L	90.6	90.6	90.6	1	2.6	2.6	2.6	1
	総アルカリ度		mg/L								
	電気伝導度		mS/m	20.2	19.9	20.1	2	3.4	2.8	3.1	2
	硝酸態窒素		mg/L	0.83	0.80	0.82	2	0.13	0.09	0.11	2
	大腸菌（定量）		MPM/100mL				0	79.0	79.0	79.0	1
	嫌気性芽胞菌		個/mL	0	0	0	4	0	0	0	1
	クリプトスポリジウム	検出されないこと	---				0	不検出 1 件	検出 0 件		1
	ジアルジア	検出されないこと	---				0	不検出 1 件	検出 0 件		1

				藤岡北部第２水源				藤岡北部第３水源			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	25.4	4.9	13.9	4	29.0	8.7	16.3	4
	水温		℃	19.0	5.9	12.6	4	20.4	6.0	12.9	4
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100　以下	個/mL	178	110	144	2	490	140	315	2
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 0 件	検出 2 件		2	不検出 0 件	検出 2 件		2
	カドミウム及びその化合物	0.003　以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005　以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02　以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04　以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10　以下	mg/L	0.12	0.10	0.11	2	0.46	0.23	0.35	2
	フッ素及びその化合物	0.8　以下	mg/L	0.08	0.05未満	0.05未満	2	0.13	0.05未満	0.07	2
	ホウ素及びその化合物	1.0　以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	1，4-ジオキサン	0.05　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04　以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	ジクロロメタン	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	テトラクロロエチレン	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	トリクロロエチレン	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ベンゼン	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩素酸	0.6　以下	mg/L								
	クロロ酢酸	0.02　以下	mg/L								
	クロロホルム	0.06　以下	mg/L								
	ジクロロ酢酸	0.03　以下	mg/L								
	ジブロモクロロメタン	0.1　以下	mg/L								
	臭素酸	0.01　以下	mg/L								
	総トリハロメタン	0.1　以下	mg/L								
	トリクロロ酢酸	0.03　以下	mg/L								
	ブロモジクロロメタン	0.03　以下	mg/L								
	ブロモホルム	0.09　以下	mg/L								
	ホルムアルデヒド	0.08　以下	mg/L								
	亜鉛及びその化合物	1.0　以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2　以下	mg/L	0.08	0.02	0.05	2	0.09	0.03	0.06	2
	鉄及びその化合物	0.3　以下	mg/L	0.07	0.03未満	0.04	2	0.16	0.03未満	0.08	2
	銅及びその化合物	1.0　以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	ナトリウム及びその化合物	200　以下	mg/L	4.2	3.7	4.0	2	4.9	3.3	4.1	2
	マンガン及びその化合物	0.05　以下	mg/L	0.007	0.005	0.006	2	0.019	0.003	0.011	2
	塩化物イオン	200　以下	mg/L	1.7	1.6	1.7	2	2.3	1.8	2.1	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300　以下	mg/L	5.1	4.5	4.8	2	9.8	5.2	7.5	2
	蒸発残留物	500　以下	mg/L	37	33	35	2	41	33	37	2
	陰イオン界面活性剤	0.2　以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001　以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001　以下	mg/L	0.000002	0.000001未満	0.000001	2	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02　以下	mg/L	0.002	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	フェノール類	0.005　以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3　以下	mg/L	1.0	0.9	1.0	2	1.7	1.1	1.4	2
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.5	7.2	7.4	2	7.3	7.2	7.3	2
	味	異常でないこと	---								
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 2 件	異常あり 0 件		2	異常なし 2 件	異常あり 0 件		2
	色度	5　以下	度	7.5	5.6	6.6	2	10.0	5.4	7.7	2
	濁度	2　以下	度	2.4	0.6	1.5	2	2.3	1.2	1.8	2

				藤岡北部第２水源				藤岡北部第３水源			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目		目標値	単位								
	アンチモン及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ウラン及びその化合物	0.002　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	2
	ニッケル及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	1，2-ジクロロエタン	0.004　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	トルエン	0.4　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08　以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	亜塩素酸	0.6　以下	mg/L								
	二酸化塩素	0.6　以下	mg/L								
	ジクロロアセトニトリル	0.01　以下	mg/L								
	抱水クロラール	0.02　以下	mg/L								
	農薬類（114項目）	1　以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素	1　以下	mg/L								
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	5.1	4.5	4.8	2	9.8	5.2	7.5	2
	マンガン及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.007	0.005	0.006	2	0.019	0.003	0.011	2
	遊離炭酸	20　以下	mg/L	2.5	2.5	2.5	1	2.5	2.5	2.5	1
	1，1，1-トリクロロエタン	0.3　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3　以下	mg/L	5.4	5.4	5.4	1	5.1	5.1	5.1	1
	臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
	蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	37	33	35	2	41	33	37	2
	濁度	1 以下	度	2.4	0.6	1.5	2	2.3	1.2	1.8	2
	pH値	7.5 程	---	7.5	7.2	7.4	2	7.3	7.2	7.3	2
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---								
	従属栄養細菌	2000　以下	CFU/ml	720	720	720	1	1640	1640	1640	1
	1，1-ジクロロエチレン	0.1　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.1　以下	mg/L	0.08	0.02	0.05	2	0.09	0.03	0.06	2
	PFOS及びPFOA	0.00005　以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目			単位								
	総酸度		mg/L	3.1	3.1	3.1	1	3.1	3.1	3.1	1
	総アルカリ度		mg/L								
	電気伝導度		mS/m	3.4	2.7	3.1	2	5.0	2.8	3.9	2
	硝酸態窒素		mg/L	0.12	0.10	0.11	2	0.46	0.23	0.35	2
	大腸菌（定量）		MPM/100mL	34.0	34.0	34.0	1	49.0	49.0	49.0	1
	嫌気性芽胞菌		個/mL	0	0	0	1	0	0	0	1
	クリプトスポリジウム	検出されないこと	---	不検出 1 件	検出 0 件		1	不検出 1 件	検出 0 件		1
	ジアルジア	検出されないこと	---	不検出 1 件	検出 0 件		1	不検出 1 件	検出 0 件		1

				藤岡南部第７水源				藤岡南部第８水源			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	30.4	12.5	20.6	4	32.4	12.5	20.9	4
	水温		℃	16.9	16.3	16.8	4	19.4	14.9	17.4	4
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	1	0	1	2	0	0	0	2
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 4 件	検出 0 件		4	不検出 4 件	検出 0 件		4
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00024	0.00014	0.00020	4
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.03	0.03	0.03	2	0.26	0.26	0.26	2
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.16	0.10	0.13	2	0.16	0.10	0.13	2
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0003	0.0002未満	0.0002未満	2
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩素酸	0.6 以下	mg/L								
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L								
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L								
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L								
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L								
	臭素酸	0.01 以下	mg/L								
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L								
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L								
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L								
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L								
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L								
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.013	0.010	0.012	2	0.008	0.007	0.008	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.05	0.04	0.05	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	5.0	4.3	4.7	2	3.4	3.3	3.4	2
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.005	0.004	0.005	2	0.002	0.002	0.002	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	2.5	2.4	2.5	2	2.5	2.5	2.5	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	9.7	9.6	9.6	2	5.0	4.8	4.9	2
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	59	54	57	2	45	36	41	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	3
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	6.3	6.1	6.2	2	6.0	5.6	5.8	2
	味	異常でないこと	---								
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 0 件	異常あり 2 件		2	異常なし 2 件	異常あり 0 件		2
	色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	2	0.5未満	0.5未満	0.5未満	2
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2

				藤岡南部第７水源				藤岡南部第８水源			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目		目標値	単位								
	アンチモン及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ウラン及びその化合物	0.002　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	ニッケル及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.004	0.004	0.004	2	0.002	0.002	0.002	2
	1，2-ジクロロエタン	0.004　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	トルエン	0.4　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08　以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	亜塩素酸	0.6　以下	mg/L								
	二酸化塩素	0.6　以下	mg/L								
	ジクロロアセトニトリル	0.01　以下	mg/L								
	抱水クロラール	0.02　以下	mg/L								
	農薬類（114項目）	1　以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素	1　以下	mg/L								
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	9.7	9.6	9.6	2	5.0	4.8	4.9	2
	マンガン及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.005	0.004	0.005	2	0.002	0.002	0.002	2
	遊離炭酸	20　以下	mg/L	62.3	62.3	62.3	1	83.1	83.1	83.1	1
	1，1，1-トリクロロエタン	0.3　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3　以下	mg/L	0.6	0.6	0.6	1	0.7	0.7	0.7	1
	臭気強度（TON）	3 以下	---	1	1	1	1	1未満	1未満	1未満	1
	蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	59	54	57	2	45	36	41	2
	濁度	1 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
	pH値	7.5 程	---	6.3	6.1	6.2	2	6.0	5.6	5.8	2
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---								
	従属栄養細菌	2000　以下	CFU/ml	11	11	11	1	0	0	0	1
	1，1-ジクロロエチレン	0.1　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.1　以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	PFOS及びPFOA	0.00005　以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目			単位								
	総酸度		mg/L	70.8	70.8	70.8	1	94.4	94.4	94.4	1
	総アルカリ度		mg/L								
	電気伝導度		mS/m	5.1	5.1	5.1	2	3.8	3.7	3.8	2
	硝酸態窒素		mg/L	0.03	0.03	0.03	2	0.26	0.26	0.26	2
	大腸菌（定量）		MPM/100mL				0				0
	嫌気性芽胞菌		個/mL	0	0	0	4	0	0	0	4
	クリプトスポリジウム	検出されないこと	---				0				0
	ジアルジア	検出されないこと	---				0				0

				木瀬ダム水源				時瀬水源			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	26.9	4.9	15.3	7	26.5	8.9	18.4	5
	水温		℃	22.5	6.0	13.1	7	21.0	9.3	15.6	5
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	121	80	101	2	76	26	51	2
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 0 件	検出 2 件		2	不検出 0 件	検出 2 件		2
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.002	0.002	0.002	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004	0.004未満	0.004未満	5	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.50	0.39	0.44	5	0.52	0.32	0.42	2
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.26	0.13	0.20	5	0.12	0.06	0.09	2
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩素酸	0.6 以下	mg/L								
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L								
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L								
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L								
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L								
	臭素酸	0.01 以下	mg/L								
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L								
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L								
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L								
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L								
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L								
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002	0.002未満	0.002未満	2	0.008	0.007	0.008	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.51	0.06	0.29	2	0.01	0.01未満	0.01未満	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.53	0.22	0.38	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	5.1	4.4	4.8	2	3.8	3.3	3.6	2
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.149	0.130	0.140	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	3.1	2.3	2.6	5	2.1	2.1	2.1	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	20.4	18.0	19.2	2	24.2	23.9	24.0	2
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	62	54	58	2	56	52	54	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	5	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000005	0.000001	0.000003	5	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	1.9	1.2	1.5	4	0.4	0.4	0.4	2
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	6.9	6.9	6.9	2	7.2	7.0	7.1	2
	味	異常でないこと	---								
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 0 件	異常あり 2 件		2	異常なし 2 件	異常あり 0 件		2
	色度	5 以下	度	30.0	13.0	21.5	2	1.3	0.9	1.1	2
	濁度	2 以下	度	13.2	2.7	8.0	2	0.2	0.1未満	0.1	2

				木瀬ダム水源				時瀬水源			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目		目標値	単位								
	アンチモン及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ウラン及びその化合物	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	ニッケル及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	1，2-ジクロロエタン	0.004 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	トルエン	0.4 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	亜塩素酸	0.6 以下	mg/L								
	二酸化塩素	0.6 以下	mg/L								
	ジクロロアセトニトリル	0.01 以下	mg/L								
	抱水クロラール	0.02 以下	mg/L								
	農薬類（114項目）	1 以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素	1 以下	mg/L								
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	20.4	18.0	19.2	2	24.2	23.9	24.0	2
	マンガン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.149	0.130	0.140	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	遊離炭酸	20 以下	mg/L	3.0	3.0	3.0	1	6.9	6.9	6.9	1
	1，1，1-トリクロロエタン	0.3 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 以下	mg/L	7.0	7.0	7.0	1	1.4	1.4	1.4	1
	臭気強度（TON）	3 以下	---	1	1	1	1	1未満	1未満	1未満	1
	蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	62	54	58	2	56	52	54	2
	濁度	1 以下	度	13.2	2.7	8.0	2	0.2	0.1未満	0.1	2
	pH値	7.5 程	---	6.9	6.9	6.9	2	7.2	7.0	7.1	2
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---								
	従属栄養細菌	2000 以下	CFU/ml	15000	15000	15000	1	940	940	940	1
	1，1-ジクロロエチレン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	mg/L	0.51	0.06	0.29	2	0.01	0.01未満	0.01未満	2
	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目			単位								
	総酸度		mg/L	3.8	3.8	3.8	1	8.6	8.6	8.6	1
	総アルカリ度		mg/L								
	電気伝導度		mS/m	7.4	6.0	6.7	2	7.7	6.7	7.2	2
	硝酸態窒素		mg/L	0.50	0.39	0.44	5	0.52	0.32	0.42	2
	大腸菌（定量）		MPM/100mL	130.0	130.0	130.0	1	240.0	240.0	240.0	1
	嫌気性芽胞菌		個/mL	0	0	0	1	0	0	0	1
	クリプトスポリジウム	検出されないこと	---	不検出 1 件	検出 0 件		1	不検出 1 件	検出 0 件		1
	ジアルジア	検出されないこと	---	不検出 1 件	検出 0 件		1	不検出 1 件	検出 0 件		1

				万町水源				日下部水源			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	24.5	8.9	16.8	5	24.0	5.9	15.6	5
	水温		℃	19.4	7.1	14.1	5	18.1	6.0	13.1	5
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	205	79	142	2	111	65	88	2
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 0 件	検出 2 件		2	不検出 0 件	検出 2 件		2
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.41	0.37	0.39	2	0.17	0.16	0.17	2
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.15	0.07	0.11	2	0.10	0.05未満	0.05	2
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩素酸	0.6 以下	mg/L								
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L								
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L								
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L								
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L								
	臭素酸	0.01 以下	mg/L								
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L								
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L								
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L								
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L								
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L								
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.005	0.002	0.004	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.11	0.05	0.08	2	0.10	0.07	0.09	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.20	0.08	0.14	2	0.12	0.10	0.11	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	5.3	4.8	5.1	2	4.3	4.1	4.2	2
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.016	0.006	0.011	2	0.022	0.021	0.022	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	2.1	2.1	2.1	2	1.6	1.6	1.6	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	26.6	24.1	25.4	2	10.3	9.7	10.0	2
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	60	42	51	2	67	40	53.5	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.003	0.002未満	0.002未満	2
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	1.2	0.8	1.0	2	0.8	0.7	0.8	2
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.3	7.1	7.2	2	7.7	7.6	7.7	2
	味	異常でないこと	---								
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 2 件	異常あり 0 件		2	異常なし 2 件	異常あり 0 件		2
	色度	5 以下	度	5.3	4.0	4.7	2	8.4	7.3	7.9	2
	濁度	2 以下	度	1.7	1.0	1.4	2	3.0	2.6	2.8	2

				万町水源				日下部水源			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目		目標値	単位								
	アンチモン及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ウラン及びその化合物	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	ニッケル及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	1，2-ジクロロエタン	0.004 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	トルエン	0.4 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	亜塩素酸	0.6 以下	mg/L								
	二酸化塩素	0.6 以下	mg/L								
	ジクロロアセトニトリル	0.01 以下	mg/L								
	抱水クロラール	0.02 以下	mg/L								
	農薬類（114項目）	1 以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素	1 以下	mg/L								
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	26.6	24.1	25.4	2	10.3	9.7	10.0	2
	マンガン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.016	0.006	0.011	2	0.022	0.021	0.022	2
	遊離炭酸	20 以下	mg/L	1.4	1.4	1.4	1	3.0	3.0	3.0	1
	1，1，1-トリクロロエタン	0.3 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 以下	mg/L	2.7	2.7	2.7	1	5.1	5.1	5.1	1
	臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
	蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	60	42	51	2	67	40	54	2
	濁度	1 以下	度	1.7	1.0	1.4	2	3.0	2.6	2.8	2
	pH値	7.5 程	---	7.3	7.1	7.2	2	7.7	7.6	7.7	2
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---								
	従属栄養細菌	2000 以下	CFU/ml	6400	6400	6400	1	1100	1100	1100	1
	1，1-ジクロロエチレン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	mg/L	0.11	0.05	0.08	2	0.10	0.07	0.09	2
	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目			単位								
	総酸度		mg/L	1.7	1.7	1.7	1	3.8	3.8	3.8	1
	総アルカリ度		mg/L								
	電気伝導度		mS/m	8.5	7.2	7.9	2	4.6	4.0	4.3	2
	硝酸態窒素		mg/L	0.41	0.37	0.39	2	0.17	0.16	0.17	2
	大腸菌（定量）		MPM/100mL	540.0	540.0	540.0	1	350.0	350.0	350.0	1
	嫌気性芽胞菌		個/mL	0	0	0	1	0	0	0	1
	クリプトスポリジウム	検出されないこと	---	不検出 1 件	検出 0 件		1	不検出 1 件	検出 0 件		1
	ジアルジア	検出されないこと	---	不検出 1 件	検出 0 件		1	不検出 1 件	検出 0 件		1

				後川水源				怒田沢水源			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	21.1	4.1	11.3	5	22.1	6.3	13.0	5
	水温		℃	16.9	4.3	10.0	5	17.3	5.6	10.8	5
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	46	22	34	2	60	32	46	2
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 0 件	検出 2 件		2	不検出 0 件	検出 2 件		2
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.19	0.16	0.18	2	0.13	0.12	0.13	2
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.07	0.05未満	0.05未満	2	0.07	0.05未満	0.05未満	2
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩素酸	0.6 以下	mg/L								
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L								
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L								
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L								
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L								
	臭素酸	0.01 以下	mg/L								
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L								
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L								
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L								
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L								
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L								
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.04	0.02	0.03	2	0.04	0.02	0.03	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03	0.03未満	0.03未満	2	0.05	0.03未満	0.03未満	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	2.9	2.8	2.9	2	3.4	3.1	3.3	2
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.002	0.001未満	0.001	2	0.003	0.001未満	0.002	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	1.7	1.7	1.7	2	1.8	1.8	1.8	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	5.8	5.6	5.7	2	4.4	4.3	4.3	2
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	29	18	23.5	2	25	18	21.5	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	0.8	0.7	0.8	2	1.1	0.9	1.0	2
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.1	7.1	7.1	2	7.2	7.2	7.2	2
	味	異常でないこと	---								
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 2 件	異常あり 0 件		2	異常なし 2 件	異常あり 0 件		2
	色度	5 以下	度	4.1	2.8	3.5	2	6.6	4.8	5.7	2
	濁度	2 以下	度	0.5	0.2	0.4	2	0.8	0.5	0.7	2

				後川水源				怒田沢水源			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目		目標値	単位								
	アンチモン及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ウラン及びその化合物	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	ニッケル及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	1，2-ジクロロエタン	0.004 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	トルエン	0.4 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	亜塩素酸	0.6 以下	mg/L								
	二酸化塩素	0.6 以下	mg/L								
	ジクロロアセトニトリル	0.01 以下	mg/L								
	抱水クロラール	0.02 以下	mg/L								
	農薬類（114項目）	1 以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素	1 以下	mg/L								
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	5.8	5.6	5.7	2	4.4	4.3	4.3	2
	マンガン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.002	0.001未満	0.001	2	0.003	0.001未満	0.002	2
	遊離炭酸	20 以下	mg/L	2.5	2.5	2.5	1	2.2	2.2	2.2	1
	1，1，1-トリクロロエタン	0.3 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 以下	mg/L	4.3	4.3	4.3	1	5.7	5.7	5.7	1
	臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
	蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	29	18	24	2	25	18	22	2
	濁度	1 以下	度	0.5	0.2	0.4	2	0.8	0.5	0.7	2
	pH値	7.5 程	---	7.1	7.1	7.1	2	7.2	7.2	7.2	2
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---								
	従属栄養細菌	2000 以下	CFU/ml	560	560	560	1	1040	1040	1040	1
	1，1-ジクロロエチレン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	mg/L	0.04	0.02	0.03	2	0.04	0.02	0.03	2
	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目			単位								
	総酸度		mg/L	3.1	3.1	3.1	1	2.7	2.7	2.7	1
	総アルカリ度		mg/L								
	電気伝導度		mS/m	2.8	2.5	2.7	2	2.7	2.4	2.6	2
	硝酸態窒素		mg/L	0.19	0.16	0.18	2	0.13	0.12	0.13	2
	大腸菌（定量）		MPM/100mL	240.0	240.0	240.0	2	79.0	79.0	79.0	2
	嫌気性芽胞菌		個/mL	0	0	0	2	0	0	0	2
	クリプトスポリジウム	検出されないこと	---	不検出 1 件	検出 0 件		1	不検出 1 件	検出 0 件		1
	ジアルジア	検出されないこと	---	不検出 1 件	検出 0 件		1	不検出 1 件	検出 0 件		1

				上八木水源				大多賀水源			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	26.0	6.1	15.3	5	25.7	1.9	14.7	5
	水温		℃	18.2	4.9	11.0	5	17.2	4.1	10.6	5
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	56	31	44	2	62	48	55	2
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 0 件	検出 2 件		2	不検出 0 件	検出 2 件		2
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.21	0.18	0.20	2	0.17	0.15	0.16	2
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満	2	0.06	0.05未満	0.05未満	2
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩素酸	0.6 以下	mg/L								
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L								
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L								
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L								
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L								
	臭素酸	0.01 以下	mg/L								
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L								
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L								
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L								
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L								
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L								
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.03	0.01	0.02	2	0.06	0.03	0.05	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.07	0.04	0.06	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	2.3	2.2	2.3	2	2.6	2.5	2.6	2
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.002	0.001	0.002	2	0.005	0.005	0.005	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	1.5	1.5	1.5	2	1.3	1.3	1.3	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	4.9	4.7	4.8	2	6.8	6.4	6.6	2
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	22	16	19	2	29	20	24.5	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	0.7	0.7	0.7	2	0.7	0.7	0.7	2
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.3	7.2	7.3	2	7.2	7.1	7.2	2
	味	異常でないこと	---								
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 2 件	異常あり 0 件		2	異常なし 2 件	異常あり 0 件		2
	色度	5 以下	度	4.0	2.7	3.4	2	4.5	3.1	3.8	2
	濁度	2 以下	度	0.6	0.3	0.5	2	0.8	0.4	0.6	2

				上八木水源				大多賀水源			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目		目標値	単位								
	アンチモン及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ウラン及びその化合物	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	ニッケル及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	1，2-ジクロロエタン	0.004 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	トルエン	0.4 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	亜塩素酸	0.6 以下	mg/L								
	二酸化塩素	0.6 以下	mg/L								
	ジクロロアセトニトリル	0.01 以下	mg/L								
	抱水クロラール	0.02 以下	mg/L								
	農薬類（114項目）	1 以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素	1 以下	mg/L								
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	4.9	4.7	4.8	2	6.8	6.4	6.6	2
	マンガン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.002	0.001	0.002	2	0.005	0.005	0.005	2
	遊離炭酸	20 以下	mg/L	1.7	1.7	1.7	1	1.6	1.6	1.6	1
	1，1，1-トリクロロエタン	0.3 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 以下	mg/L	4.6	4.6	4.6	1	4.3	4.3	4.3	1
	臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
	蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	22	16	19	2	29	20	24.5	2
	濁度	1 以下	度	0.6	0.3	0.5	2	0.8	0.4	0.6	2
	pH値	7.5 程	---	7.3	7.2	7.3	2	7.2	7.1	7.2	2
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---								
	従属栄養細菌	2000 以下	CFU/ml	560	560	560	1	500	500	500	1
	1，1-ジクロロエチレン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	mg/L	0.03	0.01	0.02	2	0.06	0.03	0.05	2
	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目			単位								
	総酸度		mg/L	2.1	2.1	2.1	1	2.0	2.0	2.0	1
	総アルカリ度		mg/L								
	電気伝導度		mS/m	2.5	2.3	2.4	2	3.0	2.7	2.9	2
	硝酸態窒素		mg/L	0.21	0.18	0.20	2	0.17	0.15	0.16	2
	大腸菌（定量）		MPM/100mL	280.0	280.0	280.0	1	440.0	440.0	440.0	1
	嫌気性芽胞菌		個/mL	0	0	0	1	0	0	0	1
	クリプトスポリジウム	検出されないこと	---	不検出 1 件	検出 0 件		1	不検出 1 件	検出 0 件		1
	ジアルジア	検出されないこと	---	不検出 1 件	検出 0 件		1	不検出 1 件	検出 0 件		1

				野入水源				小田木水源			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	22.5	9.0	14.7	5	18.5	5.6	11.8	5
	水温		℃	16.6	5.6	10.7	5	17.3	4.4	10.4	5
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	89	41	65	2	64	52	58	2
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 0 件	検出 2 件		2	不検出 0 件	検出 2 件		2
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.10	0.09	0.10	2	0.17	0.16	0.17	2
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.06	0.05未満	0.05未満	2	0.06	0.05未満	0.05未満	2
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩素酸	0.6 以下	mg/L								
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L								
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L								
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L								
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L								
	臭素酸	0.01 以下	mg/L								
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L								
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L								
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L								
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L								
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L								
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.06	0.04	0.05	2	0.05	0.02	0.04	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.11	0.10	0.11	2	0.05	0.03未満	0.03未満	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	2.3	2.2	2.3	2	2.2	2.1	2.2	2
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.012	0.011	0.012	2	0.004	0.001	0.003	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	1.1	1.0	1.1	2	1.3	1.3	1.3	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	5.3	5.2	5.2	2	4.2	4.1	4.1	2
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	24	15	19.5	2	20	12	16	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000002	0.000001未満	0.000001	2	0.000002	0.000001未満	0.000001	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	0.9	0.6	0.8	2	1.1	0.8	1.0	2
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.5	7.4	7.5	2	7.4	7.3	7.4	2
	味	異常でないこと	---								
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 2 件	異常あり 0 件		2	異常なし 2 件	異常あり 0 件		2
	色度	5 以下	度	6.9	3.8	5.4	2	6.3	4.1	5.2	2
	濁度	2 以下	度	2.0	0.7	1.4	2	1.0	0.4	0.7	2

				野入水源				小田木水源			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目		目標値	単位								
	アンチモン及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ウラン及びその化合物	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	ニッケル及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	1，2-ジクロロエタン	0.004 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	トルエン	0.4 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	亜塩素酸	0.6 以下	mg/L								
	二酸化塩素	0.6 以下	mg/L								
	ジクロロアセトニトリル	0.01 以下	mg/L								
	抱水クロラール	0.02 以下	mg/L								
	農薬類（114項目）	1 以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素	1 以下	mg/L								
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	5.3	5.2	5.2	2	4.2	4.1	4.1	2
	マンガン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.012	0.011	0.012	2	0.004	0.001	0.003	2
	遊離炭酸	20 以下	mg/L	2.2	2.2	2.2	1	2.0	2.0	2.0	1
	1，1，1-トリクロロエタン	0.3 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 以下	mg/L	5.1	5.1	5.1	1	5.9	5.9	5.9	1
	臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
	蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	24	15	19.5	2	20	12	16	2
	濁度	1 以下	度	2.0	0.7	1.4	2	1.0	0.4	0.7	2
	pH値	7.5 程	---	7.5	7.4	7.5	2	7.4	7.3	7.4	2
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---								
	従属栄養細菌	2000 以下	CFU/ml	1240	1240	1240	1	660	660	660	1
	1，1-ジクロロエチレン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	mg/L	0.06	0.04	0.05	2	0.05	0.02	0.04	2
	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目			単位								
	総酸度		mg/L	2.8	2.8	2.8	1	2.5	2.5	2.5	1
	総アルカリ度		mg/L								
	電気伝導度		mS/m	2.6	2.3	2.5	2	2.3	2.0	2.2	2
	硝酸態窒素		mg/L	0.10	0.09	0.10	2	0.17	0.16	0.17	2
	大腸菌（定量）		MPM/100mL	1080.0	1080.0	1080.0	1	440.0	440.0	440.0	1
	嫌気性芽胞菌		個/mL	0	0	0	1	0	0	0	1
	クリプトスポリジウム	検出されないこと	---	不検出 1 件	検出 0 件		1	不検出 1 件	検出 0 件		1
	ジアルジア	検出されないこと	---	不検出 1 件	検出 0 件		1	不検出 1 件	検出 0 件		1

				押川第２水源				小原東部水源			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	21.7	9.1	14.1	5	22.5	8.5	14.4	4
	水温		℃	15.8	5.1	10.6	5	17.7	5.5	11.9	4
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	98	47	73	2	1050	16	533	2
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 0 件	検出 2 件		2	不検出 0 件	検出 2 件		2
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.27	0.23	0.25	2	0.20	0.20	0.20	2
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.10	0.05未満	0.05	2	0.10	0.05未満	0.05	2
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩素酸	0.6 以下	mg/L								
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L								
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L								
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L								
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L								
	臭素酸	0.01 以下	mg/L								
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L								
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L								
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L								
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L								
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L								
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.12	0.08	0.10	2	0.13	0.08	0.11	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.16	0.11	0.14	2	0.15	0.11	0.13	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	3.0	2.8	2.9	2	3.7	3.4	3.6	2
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.010	0.006	0.008	2	0.020	0.011	0.016	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	1.3	1.2	1.3	2	2.1	2.0	2.1	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	10.7	10.2	10.4	2	13.0	12.0	12.5	2
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	35	27	31	2	43	42	43	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	0.7	0.7	0.7	2	1.1	1.1	1.1	2
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.4	7.3	7.4	2	7.5	7.3	7.4	2
	味	異常でないこと	---								
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 2 件	異常あり 0 件		2	異常なし 2 件	異常あり 0 件		2
	色度	5 以下	度	6.5	3.8	5.2	2	9.8	6.1	8.0	2
	濁度	2 以下	度	1.7	0.7	1.2	2	3.0	1.3	2.2	2

				押川第２水源				小原東部水源			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目		目標値	単位								
	アンチモン及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ウラン及びその化合物	0.002　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	ニッケル及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	1，2-ジクロロエタン	0.004　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	トルエン	0.4　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08　以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	亜塩素酸	0.6　以下	mg/L								
	二酸化塩素	0.6　以下	mg/L								
	ジクロロアセトニトリル	0.01　以下	mg/L								
	抱水クロラール	0.02　以下	mg/L								
	農薬類（114項目）	1　以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素	1　以下	mg/L								
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	10.7	10.2	10.4	2	13.0	12.0	12.5	2
	マンガン及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.010	0.006	0.008	2	0.020	0.011	0.016	2
	遊離炭酸	20　以下	mg/L	2.5	2.5	2.5	1	2.5	2.5	2.5	1
	1，1，1-トリクロロエタン	0.3　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3　以下	mg/L	4.9	4.9	4.9	1	5.5	5.5	5.5	1
	臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
	蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	35	27	31	2	43	42	42.5	2
	濁度	1 以下	度	1.7	0.7	1.2	2	3.0	1.3	2.2	2
	pH値	7.5 程	---	7.4	7.3	7.4	2	7.5	7.3	7.4	2
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---								
	従属栄養細菌	2000　以下	CFU/ml	560	560	560	1	5200	5200	5200	1
	1，1-ジクロロエチレン	0.1　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.1　以下	mg/L	0.12	0.08	0.10	2	0.13	0.08	0.11	2
	PFOS及びPFOA	0.00005　以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目			単位								
	総酸度		mg/L	3.1	3.1	3.1	1	3.1	3.1	3.1	1
	総アルカリ度		mg/L								
	電気伝導度		mS/m	4.2	3.6	3.9	2	5.0	4.4	4.7	2
	硝酸態窒素		mg/L	0.27	0.23	0.25	2	0.20	0.20	0.20	2
	大腸菌（定量）		MPM/100mL	340.0	340.0	340.0	1	130.0	130.0	130.0	1
	嫌気性芽胞菌		個/mL	0	0	0	1	0	0	0	1
	クリプトスポリジウム	検出されないこと	---	不検出 1 件	検出 0 件		1	不検出 1 件	検出 0 件		1
	ジアルジア	検出されないこと	---	不検出 1 件	検出 0 件		1	不検出 1 件	検出 0 件		1

				小原北部水源				小原西部第１水源			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	23.3	6.8	14.2	4	21.8	6.0	14.0	4
	水温		℃	17.7	5.5	11.6	4	17.3	5.7	11.9	4
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100　以下	個/mL	900	340	620	2	350	48	199	2
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 0 件	検出 2 件		2	不検出 0 件	検出 2 件		2
	カドミウム及びその化合物	0.003　以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.001未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005　以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02　以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04　以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10　以下	mg/L	0.18	0.16	0.17	2	0.12	0.11	0.12	2
	フッ素及びその化合物	0.8　以下	mg/L	0.09	0.05未満	0.05未満	2	0.09	0.05未満	0.05未満	2
	ホウ素及びその化合物	1.0　以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	1，4-ジオキサン	0.05　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04　以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	ジクロロメタン	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	テトラクロロエチレン	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	トリクロロエチレン	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ベンゼン	0.01　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩素酸	0.6　以下	mg/L								
	クロロ酢酸	0.02　以下	mg/L								
	クロロホルム	0.06　以下	mg/L								
	ジクロロ酢酸	0.03　以下	mg/L								
	ジブロモクロロメタン	0.1　以下	mg/L								
	臭素酸	0.01　以下	mg/L								
	総トリハロメタン	0.1　以下	mg/L								
	トリクロロ酢酸	0.03　以下	mg/L								
	ブロモジクロロメタン	0.03　以下	mg/L								
	ブロモホルム	0.09　以下	mg/L								
	ホルムアルデヒド	0.08　以下	mg/L								
	亜鉛及びその化合物	1.0　以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2　以下	mg/L	0.15	0.11	0.13	2	0.10	0.07	0.09	2
	鉄及びその化合物	0.3　以下	mg/L	0.23	0.13	0.18	2	0.13	0.10	0.12	2
	銅及びその化合物	1.0　以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	ナトリウム及びその化合物	200　以下	mg/L	3.5	3.2	3.4	2	4.1	3.8	4.0	2
	マンガン及びその化合物	0.05　以下	mg/L	0.016	0.008	0.012	2	0.013	0.010	0.012	2
	塩化物イオン	200　以下	mg/L	1.7	1.7	1.7	2	1.8	1.8	1.8	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300　以下	mg/L	7.9	7.7	7.8	2	8.4	8.1	8.3	2
	蒸発残留物	500　以下	mg/L	38	37	38	2	42	37	40	2
	陰イオン界面活性剤	0.2　以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001　以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001　以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02　以下	mg/L	0.002	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	フェノール類	0.005　以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3　以下	mg/L	1.5	1.2	1.4	2	1.2	0.9	1.1	2
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.3	7.2	7.3	2	7.4	7.2	7.3	2
	味	異常でないこと	---								
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 2 件	異常あり 0 件		2	異常なし 2 件	異常あり 0 件		2
	色度	5　以下	度	13.6	8.8	11.2	2	7.9	6.8	7.4	2
	濁度	2　以下	度	3.4	1.5	2.5	2	2.2	1.5	1.9	2

			小原北部水源				小原西部第１水源			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	目標値	単位								
アンチモン及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
ウラン及びその化合物	0.002　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
ニッケル及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
１，２−ジクロロエタン	0.004　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
トルエン	0.4　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
フタル酸ジ（２−エチルヘキシル）	0.08　以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
亜塩素酸	0.6　以下	mg/L								
二酸化塩素	0.6　以下	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	0.01　以下	mg/L								
抱水クロラール	0.02　以下	mg/L								
農薬類（114項目）	1　以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
残留塩素	1　以下	mg/L								
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	7.9	7.7	7.8	2	8.4	8.1	8.3	2
マンガン及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.016	0.008	0.012	2	0.013	0.010	0.012	2
遊離炭酸	20　以下	mg/L	3.1	3.1	3.1	1	1.9	1.9	1.9	1
１，１，１−トリクロロエタン	0.3　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
メチル−ｔ−ブチルエーテル	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3　以下	mg/L	8.5	8.5	8.5	1	4.7	4.7	4.7	1
臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	38	37	38	2	42	37	40	2
濁度	1 以下	度	3.4	1.5	2.5	2	2.2	1.5	1.9	2
pH値	7.5 程	---	7.3	7.2	7.3	2	7.4	7.2	7.3	2
腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---								
従属栄養細菌	2000　以下	CFU/ml	1520	1520	1520	1	820	820	820	1
１，１−ジクロロエチレン	0.1　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
アルミニウム及びその化合物	0.1　以下	mg/L	0.15	0.11	0.13	2	0.10	0.07	0.09	2
PFOS及びPFOA	0.00005　以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目		単位								
総酸度		mg/L	3.9	3.9	3.9	1	2.4	2.4	2.4	1
総アルカリ度		mg/L								
電気伝導度		mS/m	3.7	3.5	3.6	2	4.0	2.9	3.5	2
硝酸態窒素		mg/L	0.18	0.16	0.17	2	0.12	0.11	0.12	2
大腸菌（定量）		MPM/100mL	540.0	540.0	540.0	1	79.0	79.0	79.0	1
嫌気性芽胞菌		個/mL	0	0	0	1	0	0	0	1
クリプトスポリジウム	検出されないこと	---	不検出 1 件	検出 0 件		1	不検出 1 件	検出 0 件		1
ジアルジア	検出されないこと	---	不検出 1 件	検出 0 件		1	不検出 1 件	検出 0 件		1

				小原西部第２水源				平瀬水源			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報			単位								
	気温		℃	22.2	7.0	14.3	4	27.9	6.9	16.6	5
	水温		℃	18.4	5.8	12.3	4	20.9	6.7	14.0	5
水質基準項目		基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	760	150	455	2	900	560	730	2
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 0 件	検出 2 件		2	不検出 0 件	検出 2 件		2
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.001未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.08	0.08	0.08	2	0.25	0.23	0.24	2
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.08	0.05未満	0.05未満	2	0.06	0.05未満	0.05未満	2
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩素酸	0.6 以下	mg/L								
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L								
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L								
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L								
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L								
	臭素酸	0.01 以下	mg/L								
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L								
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L								
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L								
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L								
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L								
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.09	0.06	0.08	2	0.09	0.06	0.08	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.22	0.15	0.19	2	0.13	0.12	0.13	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	3.6	3.2	3.4	2	3.1	3.0	3.1	2
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.022	0.018	0.020	2	0.031	0.019	0.025	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	1.8	1.8	1.8	2	2.3	2.2	2.3	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	6.0	5.9	6.0	2	11.9	11.6	11.8	2
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	33	32	33	2	32	28	30	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000002	0.000001未満	0.000001	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	1.2	1.2	1.2	2	1.4	1.3	1.4	2
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.4	7.2	7.3	2	7.1	7.0	7.1	2
	味	異常でないこと	---								
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 2 件	異常あり 0 件		2	異常なし 1 件	異常あり 1 件		2
	色度	5 以下	度	10.3	7.1	8.7	2	9.4	7.1	8.3	2
	濁度	2 以下	度	2.1	0.9	1.5	2	2.0	1.5	1.8	2

				小原西部第２水源				平瀬水源			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目		目標値	単位								
	アンチモン及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ウラン及びその化合物	0.002　以下	mg/L	0.0003	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	ニッケル及びその化合物	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	1，2-ジクロロエタン	0.004　以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	トルエン	0.4　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08　以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	亜塩素酸	0.6　以下	mg/L								
	二酸化塩素	0.6　以下	mg/L								
	ジクロロアセトニトリル	0.01　以下	mg/L								
	抱水クロラール	0.02　以下	mg/L								
	農薬類（114項目）	1　以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素	1　以下	mg/L								
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	6.0	5.9	6.0	2	11.9	11.6	11.8	2
	マンガン及びその化合物	0.01　以下	mg/L	0.022	0.018	0.020	2	0.031	0.019	0.025	2
	遊離炭酸	20　以下	mg/L	1.7	1.7	1.7	1	2.1	2.1	2.1	1
	1，1，1-トリクロロエタン	0.3　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3　以下	mg/L	6.5	6.5	6.5	1	6.6	6.6	6.6	1
	臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1	1	1	1
	蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	33	32	33	2	32	28	30	2
	濁度	1 以下	度	2.1	0.9	1.5	2	2.0	1.5	1.8	2
	pH値	7.5 程	---	7.4	7.2	7.3	2	7.1	7.0	7.1	2
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---								
	従属栄養細菌	2000　以下	CFU/ml	660	660	660	1	1620	1620	1620	1
	1，1-ジクロロエチレン	0.1　以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.1　以下	mg/L	0.09	0.06	0.08	2	0.09	0.06	0.08	2
	PFOS及びPFOA	0.00005　以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目			単位								
	総酸度		mg/L	2.1	2.1	2.1	1	2.6	2.6	2.6	1
	総アルカリ度		mg/L								
	電気伝導度		mS/m	4.3	3.4	3.9	2	4.4	4.0	4.2	2
	硝酸態窒素		mg/L	0.08	0.08	0.08	2	0.25	0.23	0.24	2
	大腸菌（定量）		MPM/100mL	130.0	130.0	130.0	1	110.0	110.0	110.0	2
	嫌気性芽胞菌		個/mL	0	0	0	1	0	0	0	1
	クリプトスポリジウム	検出されないこと	---	不検出 1 件	検出 0 件		1	不検出 1 件	検出 0 件		1
	ジアルジア	検出されないこと	---	不検出 1 件	検出 0 件		1	不検出 1 件	検出 0 件		1

			野原水源				黒坂水源			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報		単位								
	気温	℃	23.9	1.6	13.8	5	24.3	6.4	15.2	5
	水温	℃	17.7	5.2	11.2	5	18.7	4.3	11.4	5
水質基準項目	基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	32	24	28	2	72	50	61	2
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 0 件	検出 2 件		2	不検出 0 件	検出 2 件		2
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.13	0.10	0.12	2	0.04	0.03	0.04	2
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.06	0.05未満	0.05未満	2	0.05	0.05未満	0.05未満	2
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩素酸	0.6 以下	mg/L								
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L								
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L								
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L								
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L								
	臭素酸	0.01 以下	mg/L								
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L								
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L								
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L								
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L								
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L								
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.04	0.03	0.04	2	0.07	0.04	0.06	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.07	0.06	0.07	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	3.0	2.9	3.0	2	2.7	2.5	2.6	2
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.002	0.002	0.002	2	0.003	0.002	0.003	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	2.1	2.1	2.1	2	2.1	2.0	2.1	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	4.0	4.0	4.0	2	3.3	3.0	3.2	2
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	24	17	21	2	21	9	15	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000002	0.000001未満	0.000001	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	1.0	0.9	1.0	2	1.5	1.2	1.4	2
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.2	7.2	7.2	2	7.4	7.4	7.4	2
	味	異常でないこと	---								
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 2 件	異常あり 0 件		2	異常なし 2 件	異常あり 0 件		2
	色度	5 以下	度	6.3	4.5	5.4	2	9.5	7.1	8.3	2
	濁度	2 以下	度	1.1	0.9	1.0	2	0.7	0.3	0.5	2

			野原水源				黒坂水源			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目		目標値	単位							
	アンチモン及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ウラン及びその化合物	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	ニッケル及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	1，2-ジクロロエタン	0.004 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	トルエン	0.4 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	亜塩素酸	0.6 以下	mg/L								
	二酸化塩素	0.6 以下	mg/L								
	ジクロロアセトニトリル	0.01 以下	mg/L								
	抱水クロラール	0.02 以下	mg/L								
	農薬類（114項目）	1 以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素	1 以下	mg/L								
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	4.0	4.0	4.0	2	3.3	3.0	3.2	2
	マンガン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.002	0.002	0.002	2	0.003	0.002	0.003	2
	遊離炭酸	20 以下	mg/L	1.6	1.6	1.6	1	2.1	2.1	2.1	1
	1，1，1-トリクロロエタン	0.3 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 以下	mg/L	6.0	6.0	6.0	1	5.1	5.1	5.1	1
	臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
	蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	24	17	21	2	21	9	15	2
	濁度	1 以下	度	1.1	0.9	1.0	2	0.7	0.3	0.5	2
	pH値	7.5 程	---	7.2	7.2	7.2	2	7.4	7.4	7.4	2
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---								
	従属栄養細菌	2000 以下	CFU/ml	235	235	235	1	310	310	310	1
	1，1-ジクロロエチレン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	mg/L	0.04	0.03	0.04	2	0.07	0.04	0.06	2
	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目			単位								
	総酸度		mg/L	2.0	2.0	2.0	1	2.6	2.6	2.6	1
	総アルカリ度		mg/L								
	電気伝導度		mS/m	2.6	2.4	2.5	2	2.3	2.0	2.2	2
	硝酸態窒素		mg/L	0.13	0.10	0.12	2	0.04	0.03	0.04	2
	大腸菌（定量）		MPM/100mL	4.5	4.5	4.5	2	21.0	21.0	21.0	2
	嫌気性芽胞菌		個/mL	0	0	0	2	0	0	0	2
	クリプトスポリジウム	検出されないこと	---	不検出 1 件	検出 0 件		1	不検出 1 件	検出 0 件		1
	ジアルジア	検出されないこと	---	不検出 1 件	検出 0 件		1	不検出 1 件	検出 0 件		1

			阿蔵水源				根山水源			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
基本情報		単位								
	気温	℃	22.2	2.1	12.4	5	22.9	0.4	11.9	5
	水温	℃	16.9	4.5	10.3	5	15.3	11.5	13.0	5
水質基準項目	基準値	単位								
	一般細菌	100 以下	個/mL	34	20	27	2	21	0	11	2
	大腸菌	検出されないこと	---	不検出 0 件	検出 2 件		2	不検出 2 件	検出 0 件		2
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.22	0.20	0.21	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.05	0.05未満	0.05未満	2	0.05	0.05未満	0.05未満	2
	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	1，4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩素酸	0.6 以下	mg/L								
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L								
	クロロホルム	0.06 以下	mg/L								
	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L								
	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L								
	臭素酸	0.01 以下	mg/L								
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L								
	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L								
	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L								
	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L								
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L								
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002	0.002未満	0.002未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.04	0.01	0.03	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.05	0.03	0.04	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002	0.002未満	0.002未満	2
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	2.5	2.4	2.5	2	3.2	3.0	3.1	2
	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.005	0.004	0.005	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	塩化物イオン	200 以下	mg/L	1.8	1.8	1.8	2	2.6	2.4	2.5	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	5.9	5.7	5.8	2	20.8	20.4	20.6	2
	蒸発残留物	500 以下	mg/L	20	14	17	2	37	31	34	2
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	ジェオスミン（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	2
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	0.8	0.7	0.8	2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	---	7.1	7.0	7.1	2	6.4	6.3	6.4	2
	味	異常でないこと	---								
	臭気	異常でないこと	---	異常なし 2 件	異常あり 0 件		2	異常なし 2 件	異常あり 0 件		2
	色度	5 以下	度	4.8	3.5	4.2	2	0.5未満	0.5未満	0.5未満	2
	濁度	2 以下	度	0.7	0.5	0.6	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2

				阿蔵水源				根山水源			
				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目		目標値	単位								
	アンチモン及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	ウラン及びその化合物	0.002 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	ニッケル及びその化合物	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	1，2-ジクロロエタン	0.004 以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	トルエン	0.4 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	亜塩素酸	0.6 以下	mg/L								
	二酸化塩素	0.6 以下	mg/L								
	ジクロロアセトニトリル	0.01 以下	mg/L								
	抱水クロラール	0.02 以下	mg/L								
	農薬類（114項目）	1 以下	---	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素	1 以下	mg/L								
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上 100 以下	mg/L	5.9	5.7	5.8	2	20.8	20.4	20.6	2
	マンガン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.005	0.004	0.005	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	遊離炭酸	20 以下	mg/L	2.2	2.2	2.2	1	42.9	42.9	42.9	1
	1，1，1-トリクロロエタン	0.3 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 以下	mg/L	8.5	8.5	8.5	1	2.2	2.2	2.2	1
	臭気強度（TON）	3 以下	---	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
	蒸発残留物	30 以上 200 以下	mg/L	20	14	17	2	37	31	34	2
	濁度	1 以下	度	0.7	0.5	0.6	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
	pH値	7.5 程	---	7.1	7.0	7.1	2	6.4	6.3	6.4	2
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 以下	---								
	従属栄養細菌	2000 以下	CFU/ml	280	280	280	1	66	66	66	1
	1，1-ジクロロエチレン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	mg/L	0.04	0.01	0.03	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	PFOS及びPFOA	0.00005 以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
その他管理項目			単位								
	総酸度		mg/L	2.8	2.8	2.8	1	53.7	53.7	53.7	1
	総アルカリ度		mg/L								
	電気伝導度		mS/m	2.8	2.6	2.7	2	6.3	6.0	6.2	2
	硝酸態窒素		mg/L	0.22	0.20	0.21	2	0.00	0.00	0.00	2
	大腸菌（定量）		MPM/100mL	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	1
	嫌気性芽胞菌		個/mL	0	0	0	2	0	0	0	2
	クリプトスポリジウム	検出されないこと	---	不検出 1 件	検出 0 件		1	不検出 1 件	検出 0 件		1
	ジアルジア	検出されないこと	---	不検出 1 件	検出 0 件		1	不検出 1 件	検出 0 件		1

				中切水源第１号井	中切水源第３号井	中切水源第４号井	中切水源第５号井	中切水源第１０号井	中切水源第１１号井
	農薬類（個別）	目標値	単位						
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
2	2,2-DPA（ダラポン）	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
4	EPN	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
5	MCPA	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
6	アシュラム	0.9 以下	mg/L	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満
7	アセフェート	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
8	アトラジン	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
9	アニロホス	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
10	アミトラズ	0.006 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
11	アラクロール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
12	イソキサチオン	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
13	イソフェンホス	0.001 以下	mg/L	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
16	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
17	イプロベンホス（IBP）	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
18	イミノクタジン	0.006 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
19	インダノファン	0.009 以下	mg/L	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満
20	エスプロカルブ	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
21	エトフェンプロックス	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
23	オキサジクロメホン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
24	オキシン銅（有機銅）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
25	オリサストロビン	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26	カズサホス	0.0006 以下	mg/L	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満
27	カフェンストロール	0.008 以下	mg/L	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満
28	カルタップ	0.08 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	カルバリル（NAC）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
30	カルボフラン	0.0003 以下	mg/L	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満
31	キノクラミン（ACN）	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
32	キャプタン	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
33	クミルロン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
34	グリホサート	2 以下	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
35	グルホシネート	0.02 以下	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
36	クロメプロップ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
37	クロルニトロフェン（CNP）	0.0001 以下	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
38	クロルピリホス	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
39	クロロタロニル（TPN）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
40	シアナジン	0.001 以下	mg/L	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
41	シアノホス（CYAP）	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
42	ジウロン（DCMU）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
43	ジクロベニル（DBN）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
44	ジクロルボス（DDVP）	0.008 以下	mg/L	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満
45	ジクワット	0.01 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
48	ジチオピル	0.009 以下	mg/L	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満
49	シハロホップブチル	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
50	シマジン（CAT）	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
51	ジメタメトリン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
52	ジメトエート	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
53	シメトリン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
54	ダイアジノン	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
55	ダイムロン	0.8 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
56	ダゾメット、メタム及びMIC	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
57	チアジニル	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
58	チウラム	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満

				中切水源第１号井	中切水源第３号井	中切水源第４号井	中切水源第５号井	中切水源第１０号井	中切水源第１１号井
農薬類（個別）		目標値	単位						
59	チオジカルブ	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
60	チオファネートメチル	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
61	チオベンカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
62	テフリルトリオン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
63	テルブカルブ（MBPMC）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
64	トリクロピル	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
65	トリクロルホン（DEP）	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
66	トリシクラゾール	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
67	トリフルラリン	0.06 以下	mg/L	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
68	ナプロパミド	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
69	パラコート	0.005 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
70	ピペロホス	0.0009 以下	mg/L	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満
71	ピラクロニル	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
72	ピラゾキシフェン	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
74	ピリダフェンチオン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
75	ピリブチカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
76	ピロキロン	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
77	フィプロニル	0.0005 以下	mg/L	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満
78	フェニトロチオン（MEP）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
79	フェノブカルブ（BPMC）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
80	フェリムゾン	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
81	フェンチオン（MPP）	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
82	フェントエート（PAP）	0.007 以下	mg/L	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満
83	フェントラザミド	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
84	フサライド	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
85	ブタクロール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
86	ブタミホス	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
87	ブプロフェジン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
88	フルアジナム	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
89	プレチラクロール	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
90	プロシミドン	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
91	プロチオホス	0.007 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
92	プロピコナゾール	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
93	プロピザミド	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
94	プロベナゾール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
95	ブロモブチド	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
96	ベノミル	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
97	ペンシクロン	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
98	ベンゾビシクロン	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
99	ベンゾフェナップ	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
100	ベンタゾン	0.2 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
101	ペンディメタリン	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
102	ベンフラカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
104	ベンフレセート	0.07 以下	mg/L	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満
105	ホスチアゼート	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
106	マラチオン（マラソン）	0.7 以下	mg/L	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満
107	メコプロップ（MCPP）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
108	メソミル	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
109	メタラキシル	0.2 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
110	メチダチオン（DMTP）	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
111	メトミノストロビン	0.04 以下	mg/L	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
112	メトリブジン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
113	メフェナセット	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
114	メプロニル	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
115	モリネート	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満

				中切水源第１２号井	中切水源第１４号井	中切水源第１６号井	中切水源第１７号井	中切水源第１８号井	中切水源第２０号井
	農薬類（個別）	目標値	単位						
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
2	2,2-DPA（ダラポン）	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
4	EPN	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
5	MCPA	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
6	アシュラム	0.9 以下	mg/L	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満
7	アセフェート	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
8	アトラジン	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
9	アニロホス	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
10	アミトラズ	0.006 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
11	アラクロール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
12	イソキサチオン	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
13	イソフェンホス	0.001 以下	mg/L	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
16	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
17	イプロベンホス（IBP）	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
18	イミノクタジン	0.006 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
19	インダノファン	0.009 以下	mg/L	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満
20	エスプロカルブ	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
21	エトフェンプロックス	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
23	オキサジクロメホン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
24	オキシン銅（有機銅）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
25	オリサストロビン	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26	カズサホス	0.0006 以下	mg/L	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満
27	カフェンストロール	0.008 以下	mg/L	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満
28	カルタップ	0.08 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	カルバリル（NAC）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
30	カルボフラン	0.0003 以下	mg/L	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満
31	キノクラミン（ACN）	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
32	キャプタン	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
33	クミルロン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
34	グリホサート	2 以下	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
35	グルホシネート	0.02 以下	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
36	クロメプロップ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
37	クロルニトロフェン（CNP）	0.0001 以下	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
38	クロルピリホス	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
39	クロロタロニル（TPN）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
40	シアナジン	0.001 以下	mg/L	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
41	シアノホス（CYAP）	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
42	ジウロン（DCMU）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
43	ジクロベニル（DBN）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
44	ジクロルボス（DDVP）	0.008 以下	mg/L	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満
45	ジクワット	0.01 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
48	ジチオピル	0.009 以下	mg/L	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満
49	シハロホップブチル	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
50	シマジン（CAT）	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
51	ジメタメトリン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
52	ジメトエート	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
53	シメトリン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
54	ダイアジノン	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
55	ダイムロン	0.8 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
56	ダゾメット、メタム及びMIC	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
57	チアジニル	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
58	チウラム	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満

				中切水源第１２号井	中切水源第１４号井	中切水源第１６号井	中切水源第１７号井	中切水源第１８号井	中切水源第２０号井
農薬類（個別）		目標値	単位						
59	チオジカルブ	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
60	チオファネートメチル	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
61	チオベンカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
62	テフリルトリオン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
63	テルブカルブ（MBPMC）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
64	トリクロピル	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
65	トリクロルホン（DEP）	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
66	トリシクラゾール	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
67	トリフルラリン	0.06 以下	mg/L	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
68	ナプロパミド	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
69	パラコート	0.005 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
70	ピペロホス	0.0009 以下	mg/L	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満
71	ピラクロニル	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
72	ピラゾキシフェン	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
74	ピリダフェンチオン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
75	ピリブチカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
76	ピロキロン	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
77	フィプロニル	0.0005 以下	mg/L	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満
78	フェニトロチオン（MEP）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
79	フェノブカルブ（BPMC）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
80	フェリムゾン	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
81	フェンチオン（MPP）	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
82	フェントエート（PAP）	0.007 以下	mg/L	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満
83	フェントラザミド	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
84	フサライド	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
85	ブタクロール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
86	ブタミホス	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
87	ブプロフェジン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
88	フルアジナム	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
89	プレチラクロール	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
90	プロシミドン	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
91	プロチオホス	0.007 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
92	プロピコナゾール	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
93	プロピザミド	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
94	プロベナゾール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
95	ブロモブチド	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
96	ベノミル	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
97	ペンシクロン	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
98	ベンゾビシクロン	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
99	ベンゾフェナップ	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
100	ベンタゾン	0.2 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
101	ペンディメタリン	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
102	ベンフラカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
104	ベンフレセート	0.07 以下	mg/L	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満
105	ホスチアゼート	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
106	マラチオン（マラソン）	0.7 以下	mg/L	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満
107	メコプロップ（MCPP）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
108	メソミル	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
109	メタラキシル	0.2 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
110	メチダチオン（DMTP）	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
111	メトミノストロビン	0.04 以下	mg/L	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
112	メトリブジン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
113	メフェナセット	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
114	メプロニル	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
115	モリネート	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満

				中切水源第２３号井	中切水源第２４号井	中切水源第２６号井	中切水源第２７号井	中切水源第２８号井	中切水源第２９号井
	農薬類（個別）	目標値	単位						
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
2	2,2-DPA（ダラポン）	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
4	EPN	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
5	MCPA	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
6	アシュラム	0.9 以下	mg/L	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満
7	アセフェート	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
8	アトラジン	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
9	アニロホス	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
10	アミトラズ	0.006 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
11	アラクロール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
12	イソキサチオン	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
13	イソフェンホス	0.001 以下	mg/L	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
16	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
17	イプロベンホス（IBP）	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
18	イミノクタジン	0.006 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
19	インダノファン	0.009 以下	mg/L	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満
20	エスプロカルブ	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
21	エトフェンプロックス	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
23	オキサジクロメホン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
24	オキシン銅（有機銅）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
25	オリサストロビン	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26	カズサホス	0.0006 以下	mg/L	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満
27	カフェンストロール	0.008 以下	mg/L	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満
28	カルタップ	0.08 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	カルバリル（NAC）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
30	カルボフラン	0.0003 以下	mg/L	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満
31	キノクラミン（ACN）	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
32	キャプタン	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
33	クミルロン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
34	グリホサート	2 以下	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
35	グルホシネート	0.02 以下	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
36	クロメプロップ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
37	クロルニトロフェン（CNP）	0.0001 以下	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
38	クロルピリホス	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
39	クロロタロニル（TPN）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
40	シアナジン	0.001 以下	mg/L	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
41	シアノホス（CYAP）	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
42	ジウロン（DCMU）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
43	ジクロベニル（DBN）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
44	ジクロルボス（DDVP）	0.008 以下	mg/L	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満
45	ジクワット	0.01 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
48	ジチオピル	0.009 以下	mg/L	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満
49	シハロホップブチル	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
50	シマジン（CAT）	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
51	ジメタメトリン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
52	ジメトエート	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
53	シメトリン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
54	ダイアジノン	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
55	ダイムロン	0.8 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
56	ダゾメット、メタム及びMIC	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
57	チアジニル	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
58	チウラム	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満

				中切水源第２３号井	中切水源第２４号井	中切水源第２６号井	中切水源第２７号井	中切水源第２８号井	中切水源第２９号井
農薬類（個別）		目標値	単位						
59	チオジカルブ	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
60	チオファネートメチル	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
61	チオベンカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
62	テフリルトリオン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
63	テルブカルブ（MBPMC）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
64	トリクロピル	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
65	トリクロルホン（DEP）	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
66	トリシクラゾール	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
67	トリフルラリン	0.06 以下	mg/L	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
68	ナプロパミド	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
69	パラコート	0.005 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
70	ピペロホス	0.0009 以下	mg/L	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満
71	ピラクロニル	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
72	ピラゾキシフェン	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
74	ピリダフェンチオン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
75	ピリブチカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
76	ピロキロン	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
77	フィプロニル	0.0005 以下	mg/L	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満
78	フェニトロチオン（MEP）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
79	フェノブカルブ（BPMC）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
80	フェリムゾン	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
81	フェンチオン（MPP）	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
82	フェントエート（PAP）	0.007 以下	mg/L	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満
83	フェントラザミド	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
84	フサライド	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
85	ブタクロール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
86	ブタミホス	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
87	ブプロフェジン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
88	フルアジナム	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
89	プレチラクロール	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
90	プロシミドン	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
91	プロチオホス	0.007 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
92	プロピコナゾール	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
93	プロピザミド	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
94	プロベナゾール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
95	ブロモブチド	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
96	ベノミル	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
97	ペンシクロン	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
98	ベンゾビシクロン	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
99	ベンゾフェナップ	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
100	ベンタゾン	0.2 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
101	ペンディメタリン	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
102	ベンフラカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
104	ベンフレセート	0.07 以下	mg/L	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満
105	ホスチアゼート	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
106	マラチオン（マラソン）	0.7 以下	mg/L	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満
107	メコプロップ（MCPP）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
108	メソミル	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
109	メタラキシル	0.2 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
110	メチダチオン（DMTP）	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
111	メトミノストロビン	0.04 以下	mg/L	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
112	メトリブジン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
113	メフェナセット	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
114	メプロニル	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
115	モリネート	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満

				中切水源第３０号井	中切水源第３１号井	川田水源第３号井	川田水源第４号井	川田水源混和池	中切水源混和池
	農薬類（個別）	目標値	単位						
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
2	2,2-DPA（ダラポン）	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
4	EPN	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
5	MCPA	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
6	アシュラム	0.9 以下	mg/L	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満
7	アセフェート	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
8	アトラジン	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
9	アニロホス	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
10	アミトラズ	0.006 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
11	アラクロール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
12	イソキサチオン	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
13	イソフェンホス	0.001 以下	mg/L	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
16	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
17	イプロベンホス（IBP）	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
18	イミノクタジン	0.006 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
19	インダノファン	0.009 以下	mg/L	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満
20	エスプロカルブ	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
21	エトフェンプロックス	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
23	オキサジクロメホン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
24	オキシン銅（有機銅）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
25	オリサストロビン	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26	カズサホス	0.0006 以下	mg/L	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満
27	カフェンストロール	0.008 以下	mg/L	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満
28	カルタップ	0.08 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	カルバリル（NAC）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
30	カルボフラン	0.0003 以下	mg/L	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満
31	キノクラミン（ACN）	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
32	キャプタン	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
33	クミルロン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
34	グリホサート	2 以下	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
35	グルホシネート	0.02 以下	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
36	クロメプロップ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
37	クロルニトロフェン（CNP）	0.0001 以下	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
38	クロルピリホス	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
39	クロロタロニル（TPN）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
40	シアナジン	0.001 以下	mg/L	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
41	シアノホス（CYAP）	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
42	ジウロン（DCMU）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
43	ジクロベニル（DBN）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
44	ジクロルボス（DDVP）	0.008 以下	mg/L	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満
45	ジクワット	0.01 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
48	ジチオピル	0.009 以下	mg/L	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満
49	シハロホップブチル	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
50	シマジン（CAT）	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
51	ジメタメトリン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
52	ジメトエート	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
53	シメトリン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
54	ダイアジノン	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
55	ダイムロン	0.8 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
56	ダゾメット、メタム及びMIC	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
57	チアジニル	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
58	チウラム	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満

				中切水源第３０号井	中切水源第３１号井	川田水源第３号井	川田水源第４号井	川田水源混和池	中切水源混和池
農薬類（個別）		目標値	単位						
59	チオジカルブ	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
60	チオファネートメチル	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
61	チオベンカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
62	テフリルトリオン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
63	テルブカルブ（MBPMC）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
64	トリクロピル	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
65	トリクロルホン（DEP）	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
66	トリシクラゾール	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
67	トリフルラリン	0.06 以下	mg/L	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
68	ナプロパミド	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
69	パラコート	0.005 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
70	ピペロホス	0.0009 以下	mg/L	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満
71	ピラクロニル	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
72	ピラゾキシフェン	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
74	ピリダフェンチオン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
75	ピリブチカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
76	ピロキロン	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
77	フィプロニル	0.0005 以下	mg/L	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満
78	フェニトロチオン（MEP）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
79	フェノブカルブ（BPMC）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
80	フェリムゾン	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
81	フェンチオン（MPP）	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
82	フェントエート（PAP）	0.007 以下	mg/L	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満
83	フェントラザミド	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
84	フサライド	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
85	ブタクロール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
86	ブタミホス	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
87	ブプロフェジン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
88	フルアジナム	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
89	プレチラクロール	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
90	プロシミドン	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
91	プロチオホス	0.007 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
92	プロピコナゾール	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
93	プロピザミド	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
94	プロベナゾール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
95	ブロモブチド	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
96	ベノミル	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
97	ペンシクロン	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
98	ベンゾビシクロン	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
99	ベンゾフェナップ	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
100	ベンタゾン	0.2 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
101	ペンディメタリン	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
102	ベンフラカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
104	ベンフレセート	0.07 以下	mg/L	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満
105	ホスチアゼート	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
106	マラチオン（マラソン）	0.7 以下	mg/L	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満
107	メコプロップ（MCPP）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
108	メソミル	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
109	メタラキシル	0.2 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
110	メチダチオン（DMTP）	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
111	メトミノストロビン	0.04 以下	mg/L	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
112	メトリブジン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
113	メフェナセット	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
114	メプロニル	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
115	モリネート	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満

				藤岡北部第１水源	藤岡北部第２水源	藤岡北部第３水源	藤岡南部第７水源	藤岡南部第８水源	木瀬ダム水源
	農薬類（個別）	目標値	単位						
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
2	2,2-DPA（ダラポン）	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
4	EPN	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
5	MCPA	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
6	アシュラム	0.9 以下	mg/L	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満
7	アセフェート	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
8	アトラジン	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
9	アニロホス	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
10	アミトラズ	0.006 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
11	アラクロール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
12	イソキサチオン	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
13	イソフェンホス	0.001 以下	mg/L	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
16	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.0009	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
17	イプロベンホス（IBP）	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
18	イミノクタジン	0.006 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
19	インダノファン	0.009 以下	mg/L	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満
20	エスプロカルブ	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
21	エトフェンプロックス	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
23	オキサジクロメホン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
24	オキシン銅（有機銅）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
25	オリサストロビン	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26	カズサホス	0.0006 以下	mg/L	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満
27	カフェンストロール	0.008 以下	mg/L	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満
28	カルタップ	0.08 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	カルバリル（NAC）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
30	カルボフラン	0.0003 以下	mg/L	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満
31	キノクラミン（ACN）	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
32	キャプタン	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
33	クミルロン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
34	グリホサート	2 以下	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
35	グルホシネート	0.02 以下	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
36	クロメプロップ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
37	クロルニトロフェン（CNP）	0.0001 以下	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
38	クロルピリホス	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
39	クロロタロニル（TPN）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
40	シアナジン	0.001 以下	mg/L	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
41	シアノホス（CYAP）	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
42	ジウロン（DCMU）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
43	ジクロベニル（DBN）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
44	ジクロルボス（DDVP）	0.008 以下	mg/L	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満
45	ジクワット	0.01 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
48	ジチオピル	0.009 以下	mg/L	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満
49	シハロホップブチル	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
50	シマジン（CAT）	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
51	ジメタメトリン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
52	ジメトエート	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
53	シメトリン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
54	ダイアジノン	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
55	ダイムロン	0.8 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
56	ダゾメット、メタム及びMIC	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
57	チアジニル	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
58	チウラム	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満

				藤岡北部第１水源	藤岡北部第２水源	藤岡北部第３水源	藤岡南部第７水源	藤岡南部第８水源	木瀬ダム水源
	農薬類（個別）	目標値	単位						
59	チオジカルブ	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
60	チオファネートメチル	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
61	チオベンカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
62	テフリルトリオン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
63	テルブカルブ（MBPMC）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
64	トリクロピル	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
65	トリクロルホン（DEP）	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
66	トリシクラゾール	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
67	トリフルラリン	0.06 以下	mg/L	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
68	ナプロパミド	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
69	パラコート	0.005 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
70	ピペロホス	0.0009 以下	mg/L	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満
71	ピラクロニル	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
72	ピラゾキシフェン	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
74	ピリダフェンチオン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
75	ピリブチカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
76	ピロキロン	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
77	フィプロニル	0.0005 以下	mg/L	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満
78	フェニトロチオン（MEP）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
79	フェノブカルブ（BPMC）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
80	フェリムゾン	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
81	フェンチオン（MPP）	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
82	フェントエート（PAP）	0.007 以下	mg/L	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満
83	フェントラザミド	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
84	フサライド	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
85	ブタクロール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
86	ブタミホス	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
87	ブプロフェジン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
88	フルアジナム	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
89	プレチラクロール	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
90	プロシミドン	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
91	プロチオホス	0.007 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
92	プロピコナゾール	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
93	プロピザミド	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
94	プロベナゾール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
95	ブロモブチド	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
96	ベノミル	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
97	ペンシクロン	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
98	ベンゾビシクロン	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
99	ベンゾフェナップ	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
100	ベンタゾン	0.2 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
101	ペンディメタリン	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
102	ベンフラカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
104	ベンフレセート	0.07 以下	mg/L	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満
105	ホスチアゼート	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
106	マラチオン（マラソン）	0.7 以下	mg/L	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満
107	メコプロップ（MCPP）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
108	メソミル	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
109	メタラキシル	0.2 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
110	メチダチオン（DMTP）	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
111	メトミノストロビン	0.04 以下	mg/L	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
112	メトリブジン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
113	メフェナセット	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
114	メプロニル	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
115	モリネート	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満

				時瀬水源	万町水源	日下部水源	後川水源	怒田沢水源	上八木水源
	農薬類（個別）	目標値	単位						
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
2	2,2-DPA（ダラポン）	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
4	EPN	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
5	MCPA	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
6	アシュラム	0.9 以下	mg/L	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満
7	アセフェート	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
8	アトラジン	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
9	アニロホス	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
10	アミトラズ	0.006 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
11	アラクロール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
12	イソキサチオン	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
13	イソフェンホス	0.001 以下	mg/L	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
16	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
17	イプロベンホス（IBP）	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
18	イミノクタジン	0.006 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
19	インダノファン	0.009 以下	mg/L	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満
20	エスプロカルブ	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
21	エトフェンプロックス	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
23	オキサジクロメホン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
24	オキシン銅（有機銅）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
25	オリサストロビン	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26	カズサホス	0.0006 以下	mg/L	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満
27	カフェンストロール	0.008 以下	mg/L	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満
28	カルタップ	0.08 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	カルバリル（NAC）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
30	カルボフラン	0.0003 以下	mg/L	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満
31	キノクラミン（ACN）	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
32	キャプタン	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
33	クミルロン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
34	グリホサート	2 以下	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
35	グルホシネート	0.02 以下	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
36	クロメプロップ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
37	クロルニトロフェン（CNP）	0.0001 以下	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
38	クロルピリホス	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
39	クロロタロニル（TPN）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
40	シアナジン	0.001 以下	mg/L	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
41	シアノホス（CYAP）	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
42	ジウロン（DCMU）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
43	ジクロベニル（DBN）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
44	ジクロルボス（DDVP）	0.008 以下	mg/L	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満
45	ジクワット	0.01 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
48	ジチオピル	0.009 以下	mg/L	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満
49	シハロホップブチル	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
50	シマジン（CAT）	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
51	ジメタメトリン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
52	ジメトエート	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
53	シメトリン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
54	ダイアジノン	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
55	ダイムロン	0.8 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
56	ダゾメット、メタム及びMIC	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
57	チアジニル	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
58	チウラム	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満

				時瀬水源	万町水源	日下部水源	後川水源	怒田沢水源	上八木水源
	農薬類（個別）	目標値	単位						
59	チオジカルブ	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
60	チオファネートメチル	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
61	チオベンカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
62	テフリルトリオン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
63	テルブカルブ（MBPMC）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
64	トリクロピル	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
65	トリクロルホン（DEP）	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
66	トリシクラゾール	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
67	トリフルラリン	0.06 以下	mg/L	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
68	ナプロパミド	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
69	パラコート	0.005 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
70	ピペロホス	0.0009 以下	mg/L	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満
71	ピラクロニル	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
72	ピラゾキシフェン	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
74	ピリダフェンチオン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
75	ピリブチカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
76	ピロキロン	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
77	フィプロニル	0.0005 以下	mg/L	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満
78	フェニトロチオン（MEP）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
79	フェノブカルブ（BPMC）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
80	フェリムゾン	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
81	フェンチオン（MPP）	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
82	フェントエート（PAP）	0.007 以下	mg/L	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満
83	フェントラザミド	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
84	フサライド	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
85	ブタクロール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
86	ブタミホス	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
87	ブプロフェジン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
88	フルアジナム	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
89	プレチラクロール	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
90	プロシミドン	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
91	プロチオホス	0.007 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
92	プロピコナゾール	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
93	プロピザミド	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
94	プロベナゾール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
95	ブロモブチド	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
96	ベノミル	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
97	ペンシクロン	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
98	ベンゾビシクロン	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
99	ベンゾフェナップ	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
100	ベンタゾン	0.2 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
101	ペンディメタリン	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
102	ベンフラカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
104	ベンフレセート	0.07 以下	mg/L	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満
105	ホスチアゼート	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
106	マラチオン（マラソン）	0.7 以下	mg/L	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満
107	メコプロップ（MCPP）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
108	メソミル	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
109	メタラキシル	0.2 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
110	メチダチオン（DMTP）	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
111	メトミノストロビン	0.04 以下	mg/L	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
112	メトリブジン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
113	メフェナセット	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
114	メプロニル	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
115	モリネート	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満

				大多賀水源	野入水源	小田木水源	押川第２水源	小原東部水源	小原北部水源
	農薬類（個別）	目標値	単位						
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
2	2,2-DPA（ダラポン）	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
4	EPN	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
5	MCPA	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
6	アシュラム	0.9 以下	mg/L	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満
7	アセフェート	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
8	アトラジン	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
9	アニロホス	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
10	アミトラズ	0.006 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
11	アラクロール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
12	イソキサチオン	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
13	イソフェンホス	0.001 以下	mg/L	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
16	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
17	イプロベンホス（IBP）	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
18	イミノクタジン	0.006 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
19	インダノファン	0.009 以下	mg/L	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満
20	エスプロカルブ	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
21	エトフェンプロックス	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
23	オキサジクロメホン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
24	オキシン銅（有機銅）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
25	オリサストロビン	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26	カズサホス	0.0006 以下	mg/L	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満
27	カフェンストロール	0.008 以下	mg/L	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満
28	カルタップ	0.08 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	カルバリル（NAC）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
30	カルボフラン	0.0003 以下	mg/L	0.000003 未満	0.000006	0.000004	0.000008	0.000003 未満	0.000003 未満
31	キノクラミン（ACN）	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
32	キャプタン	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
33	クミルロン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
34	グリホサート	2 以下	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
35	グルホシネート	0.02 以下	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
36	クロメプロップ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
37	クロルニトロフェン（CNP）	0.0001 以下	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
38	クロルピリホス	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
39	クロロタロニル（TPN）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
40	シアナジン	0.001 以下	mg/L	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
41	シアノホス（CYAP）	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
42	ジウロン（DCMU）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
43	ジクロベニル（DBN）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
44	ジクロルボス（DDVP）	0.008 以下	mg/L	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満
45	ジクワット	0.01 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
48	ジチオピル	0.009 以下	mg/L	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満
49	シハロホップブチル	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
50	シマジン（CAT）	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
51	ジメタメトリン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
52	ジメトエート	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
53	シメトリン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
54	ダイアジノン	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
55	ダイムロン	0.8 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
56	ダゾメット、メタム及びMIC	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
57	チアジニル	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
58	チウラム	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満

				大多賀水源	野入水源	小田木水源	押川第２水源	小原東部水源	小原北部水源
	農薬類（個別）	目標値	単位						
59	チオジカルブ	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
60	チオファネートメチル	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
61	チオベンカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
62	テフリルトリオン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
63	テルブカルブ（MBPMC）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
64	トリクロピル	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
65	トリクロルホン（DEP）	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
66	トリシクラゾール	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
67	トリフルラリン	0.06 以下	mg/L	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
68	ナプロパミド	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
69	パラコート	0.005 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
70	ピペロホス	0.0009 以下	mg/L	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満
71	ピラクロニル	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
72	ピラゾキシフェン	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
74	ピリダフェンチオン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
75	ピリブチカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
76	ピロキロン	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
77	フィプロニル	0.0005 以下	mg/L	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満
78	フェニトロチオン（MEP）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
79	フェノブカルブ（BPMC）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
80	フェリムゾン	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
81	フェンチオン（MPP）	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
82	フェントエート（PAP）	0.007 以下	mg/L	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満
83	フェントラザミド	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
84	フサライド	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
85	ブタクロール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
86	ブタミホス	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
87	ブプロフェジン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
88	フルアジナム	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
89	プレチラクロール	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
90	プロシミドン	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
91	プロチオホス	0.007 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
92	プロピコナゾール	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
93	プロピザミド	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
94	プロベナゾール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
95	ブロモブチド	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
96	ベノミル	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
97	ペンシクロン	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
98	ベンゾビシクロン	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
99	ベンゾフェナップ	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
100	ベンタゾン	0.2 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
101	ペンディメタリン	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
102	ベンフラカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
104	ベンフレセート	0.07 以下	mg/L	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満
105	ホスチアゼート	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
106	マラチオン（マラソン）	0.7 以下	mg/L	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満
107	メコプロップ（MCPP）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
108	メソミル	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
109	メタラキシル	0.2 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
110	メチダチオン（DMTP）	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
111	メトミノストロビン	0.04 以下	mg/L	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
112	メトリブジン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
113	メフェナセット	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
114	メプロニル	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
115	モリネート	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満

				小原西部第１水源	小原西部第２水源	平瀬水源	野原水源	黒坂水源	阿蔵水源
	農薬類（個別）	目標値	単位						
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
2	2,2-DPA（ダラポン）	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
4	EPN	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
5	MCPA	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
6	アシュラム	0.9 以下	mg/L	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満
7	アセフェート	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
8	アトラジン	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
9	アニロホス	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
10	アミトラズ	0.006 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
11	アラクロール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
12	イソキサチオン	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
13	イソフェンホス	0.001 以下	mg/L	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
16	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.0082	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
17	イプロベンホス（IBP）	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
18	イミノクタジン	0.006 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
19	インダノファン	0.009 以下	mg/L	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満
20	エスプロカルブ	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
21	エトフェンプロックス	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
23	オキサジクロメホン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
24	オキシン銅（有機銅）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
25	オリサストロビン	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26	カズサホス	0.0006 以下	mg/L	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満
27	カフェンストロール	0.008 以下	mg/L	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満
28	カルタップ	0.08 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	カルバリル（NAC）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
30	カルボフラン	0.0003 以下	mg/L	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満
31	キノクラミン（ACN）	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
32	キャプタン	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
33	クミルロン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
34	グリホサート	2 以下	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
35	グルホシネート	0.02 以下	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
36	クロメプロップ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
37	クロルニトロフェン（CNP）	0.0001 以下	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
38	クロルピリホス	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
39	クロロタロニル（TPN）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
40	シアナジン	0.001 以下	mg/L	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
41	シアノホス（CYAP）	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
42	ジウロン（DCMU）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
43	ジクロベニル（DBN）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
44	ジクロルボス（DDVP）	0.008 以下	mg/L	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満
45	ジクワット	0.01 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
48	ジチオピル	0.009 以下	mg/L	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満
49	シハロホップブチル	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
50	シマジン（CAT）	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
51	ジメタメトリン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
52	ジメトエート	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
53	シメトリン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
54	ダイアジノン	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
55	ダイムロン	0.8 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
56	ダゾメット、メタム及びMIC	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
57	チアジニル	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
58	チウラム	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満

				小原西部第１水源	小原西部第２水源	平瀬水源	野原水源	黒坂水源	阿蔵水源
農薬類（個別）		目標値	単位						
59	チオジカルブ	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
60	チオファネートメチル	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
61	チオベンカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
62	テフリルトリオン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
63	テルブカルブ（MBPMC）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
64	トリクロピル	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
65	トリクロルホン（DEP）	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
66	トリシクラゾール	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
67	トリフルラリン	0.06 以下	mg/L	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
68	ナプロパミド	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
69	パラコート	0.005 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
70	ピペロホス	0.0009 以下	mg/L	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満
71	ピラクロニル	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
72	ピラゾキシフェン	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
74	ピリダフェンチオン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
75	ピリブチカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
76	ピロキロン	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
77	フィプロニル	0.0005 以下	mg/L	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満
78	フェニトロチオン（MEP）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
79	フェノブカルブ（BPMC）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
80	フェリムゾン	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
81	フェンチオン（MPP）	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
82	フェントエート（PAP）	0.007 以下	mg/L	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満
83	フェントラザミド	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
84	フサライド	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
85	ブタクロール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
86	ブタミホス	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
87	ブプロフェジン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
88	フルアジナム	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
89	プレチラクロール	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
90	プロシミドン	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
91	プロチオホス	0.007 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
92	プロピコナゾール	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
93	プロピザミド	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
94	プロベナゾール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
95	ブロモブチド	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
96	ベノミル	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
97	ペンシクロン	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
98	ベンゾビシクロン	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
99	ベンゾフェナップ	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
100	ベンタゾン	0.2 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
101	ペンディメタリン	0.3 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
102	ベンフラカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
104	ベンフレセート	0.07 以下	mg/L	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満
105	ホスチアゼート	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
106	マラチオン（マラソン）	0.7 以下	mg/L	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満
107	メコプロップ（MCPP）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
108	メソミル	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
109	メタラキシル	0.2 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
110	メチダチオン（DMTP）	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
111	メトミノストロビン	0.04 以下	mg/L	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
112	メトリブジン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
113	メフェナセット	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
114	メプロニル	0.1 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
115	モリネート	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満

				根山水源
	農薬類（個別）	目標値	単位	
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満
2	2,2-DPA（ダラポン）	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満
4	EPN	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満
5	MCPA	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満
6	アシュラム	0.9 以下	mg/L	0.009 未満
7	アセフェート	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満
8	アトラジン	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満
9	アニロホス	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満
10	アミトラズ	0.006 以下	mg/L	0.0005 未満
11	アラクロール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満
12	イソキサチオン	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満
13	イソフェンホス	0.001 以下	mg/L	0.00001 未満
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3 以下	mg/L	0.003 未満
16	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満
17	イプロベンホス（IBP）	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満
18	イミノクタジン	0.006 以下	mg/L	0.002 未満
19	インダノファン	0.009 以下	mg/L	0.00009 未満
20	エスプロカルブ	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満
21	エトフェンプロックス	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満
23	オキサジクロメホン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満
24	オキシン銅（有機銅）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満
25	オリサストロビン	0.1 以下	mg/L	0.001 未満
26	カズサホス	0.0006 以下	mg/L	0.000006 未満
27	カフェンストロール	0.008 以下	mg/L	0.00008 未満
28	カルタップ	0.08 以下	mg/L	0.003 未満
29	カルバリル（NAC）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満
30	カルボフラン	0.0003 以下	mg/L	0.000003 未満
31	キノクラミン（ACN）	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満
32	キャプタン	0.3 以下	mg/L	0.003 未満
33	クミルロン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満
34	グリホサート	2 以下	mg/L	0.02 未満
35	グルホシネート	0.02 以下	mg/L	0.02 未満
36	クロメプロップ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満
37	クロルニトロフェン（CNP）	0.0001 以下	mg/L	0.000001 未満
38	クロルピリホス	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満
39	クロロタロニル（TPN）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満
40	シアナジン	0.001 以下	mg/L	0.00001 未満
41	シアノホス（CYAP）	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満
42	ジウロン（DCMU）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満
43	ジクロベニル（DBN）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満
44	ジクロルボス（DDVP）	0.008 以下	mg/L	0.00008 未満
45	ジクワット	0.01 以下	mg/L	0.002 未満
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満
48	ジチオピル	0.009 以下	mg/L	0.00009 未満
49	シハロホップブチル	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満
50	シマジン（CAT）	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満
51	ジメタメトリン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満
52	ジメトエート	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満
53	シメトリン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満
54	ダイアジノン	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満
55	ダイムロン	0.8 以下	mg/L	0.008 未満
56	ダゾメット、メタム及びMIC	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満
57	チアジニル	0.1 以下	mg/L	0.001 未満
58	チウラム	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満

				根山水源
農薬類（個別）		目標値	単位	
59	チオジカルブ	0.08 以下	mg/L	0.0008 未満
60	チオファネートメチル	0.3 以下	mg/L	0.003 未満
61	チオベンカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満
62	テフリルトリオン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満
63	テルブカルブ（MBPMC）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満
64	トリクロピル	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満
65	トリクロルホン（DEP）	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満
66	トリシクラゾール	0.1 以下	mg/L	0.001 未満
67	トリフルラリン	0.06 以下	mg/L	0.0006 未満
68	ナプロパミド	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満
69	パラコート	0.005 以下	mg/L	0.002 未満
70	ピペロホス	0.0009 以下	mg/L	0.000009 未満
71	ピラクロニル	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満
72	ピラゾキシフェン	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満
74	ピリダフェンチオン	0.002 以下	mg/L	0.00002 未満
75	ピリブチカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満
76	ピロキロン	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満
77	フィプロニル	0.0005 以下	mg/L	0.000005 未満
78	フェニトロチオン（MEP）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満
79	フェノブカルブ（BPMC）	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満
80	フェリムゾン	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満
81	フェンチオン（MPP）	0.006 以下	mg/L	0.00006 未満
82	フェントエート（PAP）	0.007 以下	mg/L	0.00007 未満
83	フェントラザミド	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満
84	フサライド	0.1 以下	mg/L	0.001 未満
85	ブタクロール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満
86	ブタミホス	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満
87	ブプロフェジン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満
88	フルアジナム	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満
89	プレチラクロール	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満
90	プロシミドン	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満
91	プロチオホス	0.007 以下	mg/L	0.00004 未満
92	プロピコナゾール	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満
93	プロピザミド	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満
94	プロベナゾール	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満
95	ブロモブチド	0.1 以下	mg/L	0.001 未満
96	ベノミル	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満
97	ペンシクロン	0.1 以下	mg/L	0.001 未満
98	ベンゾビシクロン	0.09 以下	mg/L	0.0009 未満
99	ベンゾフェナップ	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満
100	ベンタゾン	0.2 以下	mg/L	0.002 未満
101	ペンディメタリン	0.3 以下	mg/L	0.003 未満
102	ベンフラカルブ	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01 以下	mg/L	0.0001 未満
104	ベンフレセート	0.07 以下	mg/L	0.0007 未満
105	ホスチアゼート	0.003 以下	mg/L	0.00003 未満
106	マラチオン（マラソン）	0.7 以下	mg/L	0.007 未満
107	メコプロップ（MCPP）	0.05 以下	mg/L	0.0005 未満
108	メソミル	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満
109	メタラキシル	0.2 以下	mg/L	0.002 未満
110	メチダチオン（DMTP）	0.004 以下	mg/L	0.00004 未満
111	メトミノストロビン	0.04 以下	mg/L	0.0004 未満
112	メトリブジン	0.03 以下	mg/L	0.0003 未満
113	メフェナセット	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満
114	メプロニル	0.1 以下	mg/L	0.001 未満
115	モリネート	0.005 以下	mg/L	0.00005 未満

７　その他の水質検査

令和５年度は３２件のその他の検査を実施しました。そのうち、水質確認のための自主検査は６件、漏水確認のための検査は２６件でした。

なお、自主検査の結果は次ページより掲載しています。

検査の目的	件数
≪水質確認のための自主検査≫	
・ 浄水施設の修繕等に伴う確認検査	2
・ 配水系統の切替に伴う確認検査	1
・ 井戸の修繕等に伴う確認検査	3
小計	6
≪漏水確認のための検査≫	
小計	26
合計	**32**

≪水質確認のための自主検査≫

①令和５年６月１９日　上八木浄水場
　浄水池の塗装修繕に伴う自主検査

	項目	基準値	検査結果
	気温	-	20.0
	水温	-	14.5
1	一般細菌	100個 / mL以下	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg / L以下	-
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg / L以下	-
5	セレン及びその化合物	0.01 mg / L以下	-
6	鉛及びその化合物	0.01 mg / L以下	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg / L以下	-
8	六価クロム化合物	0.02 mg / L以下	-
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg / L以下	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg / L以下	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg / L以下	0.25
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg / L以下	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg / L以下	-
14	四塩化炭素	0.002 mg / L以下	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg / L以下	0.001未満
16	シス及びトランス-１，２-ジクロロエチレン	0.04 mg / L以下	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02 mg / L以下	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg / L以下	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01 mg / L以下	0.001未満
20	ベンゼン	0.01 mg / L以下	0.001未満
21	塩素酸	0.6 mg / L以下	0.05未満
22	クロロ酢酸	0.02 mg / L以下	-
23	クロロホルム	0.06 mg / L以下	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg / L以下	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg / L以下	0.001未満
26	臭素酸	0.01 mg / L以下	-
27	総トリハロメタン	0.1 mg / L以下	0.001未満
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg / L以下	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg / L以下	0.001未満
30	ブロモホルム	0.09 mg / L以下	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg / L以下	-
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg / L以下	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg / L以下	-
34	鉄及びその化合物	0.3 mg / L以下	-
35	銅及びその化合物	1.0 mg / L以下	-
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg / L以下	2.1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg / L以下	-
38	塩化物イオン	200 mg / L以下	1.4
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg / L以下	5.7
40	蒸発残留物	500 mg / L以下	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg / L以下	-
42	ジェオスミン（別名）	0.00001 mg / L以下	-
43	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 mg / L以下	-
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg / L以下	-
45	フェノール類	0.005 mg / L以下	0.0005未満
46	有機物質（全有機炭素の量）	3 mg / L以下	0.7
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0
48	味	異常でないこと	-
49	臭気	異常でないこと	-
50	色度	5度以下	2.2
51	濁度	2度以下	0.1未満

②令和５年　７月１０日　葛配水ポンプ場
配水系統切替に伴う自主検査

	項目	基準値	検査結果
	気温	-	26.3
	水温	-	24.4
1	一般細菌	100個 / mL以下	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg / L以下	-
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg / L以下	-
5	セレン及びその化合物	0.01 mg / L以下	-
6	鉛及びその化合物	0.01 mg / L以下	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg / L以下	-
8	六価クロム化合物	0.02 mg / L以下	-
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg / L以下	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg / L以下	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg / L以下	0.58
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg / L以下	0.06
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg / L以下	-
14	四塩化炭素	0.002 mg / L以下	-
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg / L以下	-
16	シス及びトランス-１，２-ジクロロエチレン	0.04 mg / L以下	-
17	ジクロロメタン	0.02 mg / L以下	-
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg / L以下	-
19	トリクロロエチレン	0.01 mg / L以下	-
20	ベンゼン	0.01 mg / L以下	-
21	塩素酸	0.6 mg / L以下	-
22	クロロ酢酸	0.02 mg / L以下	0.002未満
23	クロロホルム	0.06 mg / L以下	-
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg / L以下	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg / L以下	-
26	臭素酸	0.01 mg / L以下	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg / L以下	-
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg / L以下	0.008
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg / L以下	-
30	ブロモホルム	0.09 mg / L以下	-
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg / L以下	-
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg / L以下	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg / L以下	-
34	鉄及びその化合物	0.3 mg / L以下	-
35	銅及びその化合物	1.0 mg / L以下	-
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg / L以下	-
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg / L以下	-
38	塩化物イオン	200 mg / L以下	6.3
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg / L以下	-
40	蒸発残留物	500 mg / L以下	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg / L以下	-
42	ジェオスミン（別名）	0.00001 mg / L以下	-
43	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 mg / L以下	-
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg / L以下	-
45	フェノール類	0.005 mg / L以下	-
46	有機物質（全有機炭素(TOC)の量）	3 mg / L以下	0.5
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満

③令和５年１０月１２日　中切水源第１２号井
ポンプ故障工事に伴う自主検査

	項目	基準値	検査結果
	気温	-	19.3
	水温	-	21.2
1	一般細菌	100個 / mL以下	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg / L以下	-
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg / L以下	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01 mg / L以下	-
6	鉛及びその化合物	0.01 mg / L以下	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg / L以下	-
8	六価クロム化合物	0.02 mg / L以下	-
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg / L以下	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg / L以下	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg / L以下	-
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg / L以下	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg / L以下	-
14	四塩化炭素	0.002 mg / L以下	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg / L以下	0.001未満
16	シス及びトランス-１，２-ジクロロエチレン	0.04 mg / L以下	0.002未満
17	ジクロロメタン	0.02 mg / L以下	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg / L以下	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01 mg / L以下	0.001未満
20	ベンゼン	0.01 mg / L以下	0.001未満
21	塩素酸	0.6 mg / L以下	-
22	クロロ酢酸	0.02 mg / L以下	-
23	クロロホルム	0.06 mg / L以下	-
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg / L以下	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg / L以下	-
26	臭素酸	0.01 mg / L以下	-
27	総トリハロメタン	0.1 mg / L以下	-
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg / L以下	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg / L以下	-
30	ブロモホルム	0.09 mg / L以下	-
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg / L以下	-
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg / L以下	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg / L以下	-
34	鉄及びその化合物	0.3 mg / L以下	-
35	銅及びその化合物	1.0 mg / L以下	-
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg / L以下	-
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg / L以下	-
38	塩化物イオン	200 mg / L以下	-
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg / L以下	-
40	蒸発残留物	500 mg / L以下	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg / L以下	-
42	ジェオスミン（別名）	0.00001 mg / L以下	-
43	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 mg / L以下	-
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg / L以下	-
45	フェノール類	0.005 mg / L以下	-
46	有機物質（全有機炭素(TOC)の量）	3 mg / L以下	-
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.4
48	味	異常でないこと	-
49	臭気	異常でないこと	-
50	色度	5度以下	2.9
51	濁度	2度以下	0.8

④令和５年１１月２８日　木瀬浄水場活性炭２号棟
活性炭交換に伴う自主検査

	項目	基準値	検査結果
	気温	-	13.6
	水温	-	12.2
1	一般細菌	100個 / mL以下	8
2	大腸菌	検出されないこと	-
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg / L以下	-
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg / L以下	-
5	セレン及びその化合物	0.01 mg / L以下	-
6	鉛及びその化合物	0.01 mg / L以下	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg / L以下	-
8	六価クロム化合物	0.02 mg / L以下	-
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg / L以下	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg / L以下	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg / L以下	-
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg / L以下	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg / L以下	-
14	四塩化炭素	0.002 mg / L以下	-
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg / L以下	-
16	シス及びトランス-１，２-ジクロロエチレン	0.04 mg / L以下	-
17	ジクロロメタン	0.02 mg / L以下	-
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg / L以下	-
19	トリクロロエチレン	0.01 mg / L以下	-
20	ベンゼン	0.01 mg / L以下	-
21	塩素酸	0.6 mg / L以下	-
22	クロロ酢酸	0.02 mg / L以下	-
23	クロロホルム	0.06 mg / L以下	-
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg / L以下	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg / L以下	-
26	臭素酸	0.01 mg / L以下	-
27	総トリハロメタン	0.1 mg / L以下	-
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg / L以下	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg / L以下	-
30	ブロモホルム	0.09 mg / L以下	-
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg / L以下	-
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg / L以下	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg / L以下	-
34	鉄及びその化合物	0.3 mg / L以下	-
35	銅及びその化合物	1.0 mg / L以下	-
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg / L以下	-
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg / L以下	-
38	塩化物イオン	200 mg / L以下	-
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg / L以下	-
40	蒸発残留物	500 mg / L以下	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg / L以下	-
42	ジェオスミン（別名）	0.00001 mg / L以下	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 mg / L以下	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg / L以下	-
45	フェノール類	0.005 mg / L以下	-
46	有機物質（全有機炭素(TOC)の量）	3 mg / L以下	-
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2
48	味	異常でないこと	-
49	臭気	異常でないこと	異常なし
50	色度	5度以下	-
51	濁度	2度以下	-

⑤令和６年１月１０日　中切水源第１７号井
漏水工事に伴う自主検査

	項目	基準値	検査結果
	気温	-	9.4
	水温	-	16.5
1	一般細菌	100個 / mL以下	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg / L以下	-
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg / L以下	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01 mg / L以下	-
6	鉛及びその化合物	0.01 mg / L以下	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg / L以下	-
8	六価クロム化合物	0.02 mg / L以下	-
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg / L以下	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg / L以下	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg / L以下	-
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg / L以下	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg / L以下	-
14	四塩化炭素	0.002 mg / L以下	-
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg / L以下	-
16	シス及びトランス-１，２-ジクロロエチレン	0.04 mg / L以下	-
17	ジクロロメタン	0.02 mg / L以下	-
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg / L以下	-
19	トリクロロエチレン	0.01 mg / L以下	-
20	ベンゼン	0.01 mg / L以下	-
21	塩素酸	0.6 mg / L以下	-
22	クロロ酢酸	0.02 mg / L以下	-
23	クロロホルム	0.06 mg / L以下	-
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg / L以下	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg / L以下	-
26	臭素酸	0.01 mg / L以下	-
27	総トリハロメタン	0.1 mg / L以下	-
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg / L以下	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg / L以下	-
30	ブロモホルム	0.09 mg / L以下	-
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg / L以下	-
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg / L以下	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg / L以下	-
34	鉄及びその化合物	0.3 mg / L以下	-
35	銅及びその化合物	1.0 mg / L以下	-
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg / L以下	-
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg / L以下	-
38	塩化物イオン	200 mg / L以下	-
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg / L以下	-
40	蒸発残留物	500 mg / L以下	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg / L以下	-
42	ジェオスミン（別名）	0.00001 mg / L以下	-
43	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 mg / L以下	-
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg / L以下	-
45	フェノール類	0.005 mg / L以下	-
46	有機物質（全有機炭素(TOC)の量）	3 mg / L以下	-
47	pH値	5.8以上8.6以下	-
48	味	異常でないこと	-
49	臭気	異常でないこと	-
50	色度	5度以下	-
51	濁度	2度以下	-

⑥令和６年３月１３日　中切水源第２９号井
ポンプ交換に伴う自主検査

	項目	基準値	検査結果
	気温	-	9.1
	水温	-	15.7
1	一般細菌	100個 / mL以下	-
2	大腸菌	検出されないこと	-
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg / L以下	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg / L以下	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01 mg / L以下	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01 mg / L以下	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg / L以下	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02 mg / L以下	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg / L以下	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg / L以下	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg / L以下	-
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg / L以下	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg / L以下	-
14	四塩化炭素	0.002 mg / L以下	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg / L以下	0.001未満
16	シス及びトランス-１，２-ジクロロエチレン	0.04 mg / L以下	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02 mg / L以下	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg / L以下	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01 mg / L以下	0.001未満
20	ベンゼン	0.01 mg / L以下	0.001未満
21	塩素酸	0.6 mg / L以下	-
22	クロロ酢酸	0.02 mg / L以下	-
23	クロロホルム	0.06 mg / L以下	-
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg / L以下	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg / L以下	-
26	臭素酸	0.01 mg / L以下	-
27	総トリハロメタン	0.1 mg / L以下	-
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg / L以下	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg / L以下	-
30	ブロモホルム	0.09 mg / L以下	-
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg / L以下	-
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg / L以下	0.006
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg / L以下	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3 mg / L以下	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0 mg / L以下	0.002未満
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg / L以下	
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg / L以下	0.38
38	塩化物イオン	200 mg / L以下	-
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg / L以下	-
40	蒸発残留物	500 mg / L以下	146
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg / L以下	0.02未満
42	ジェオスミン（別名）	0.00001 mg / L以下	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール（別名）	0.00001 mg / L以下	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg / L以下	-
45	フェノール類	0.005 mg / L以下	-
46	有機物質（全有機炭素(TOC)の量）	3 mg / L以下	-
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.2
48	味	異常でないこと	-
49	臭気	異常でないこと	-
50	色度	5度以下	-
51	濁度	2度以下	-

Ⅲ　参 考 資 料

１　水道配水系統図

（１）豊田・高岡・中切配水系統図 …… １８８
（２）猿投系配水系統図 …… １８８
（３）川田系配水系統図 …… １８９
（４）松平系配水系統図 …… １９０
（５）藤岡系配水系統図 …… １９１
（６）旭系配水系統図 …… １９２
（７）足助系配水系統図 …… １９３
（８）稲武系配水系統図 …… １９６
（９）小原系配水系統図 …… １９７
（10）下山系配水系統図 …… １９８

２　水質基準等の設定概要 …… ２００

1　水道配水系統図

（１）豊田・中切・秋葉系配水系統図

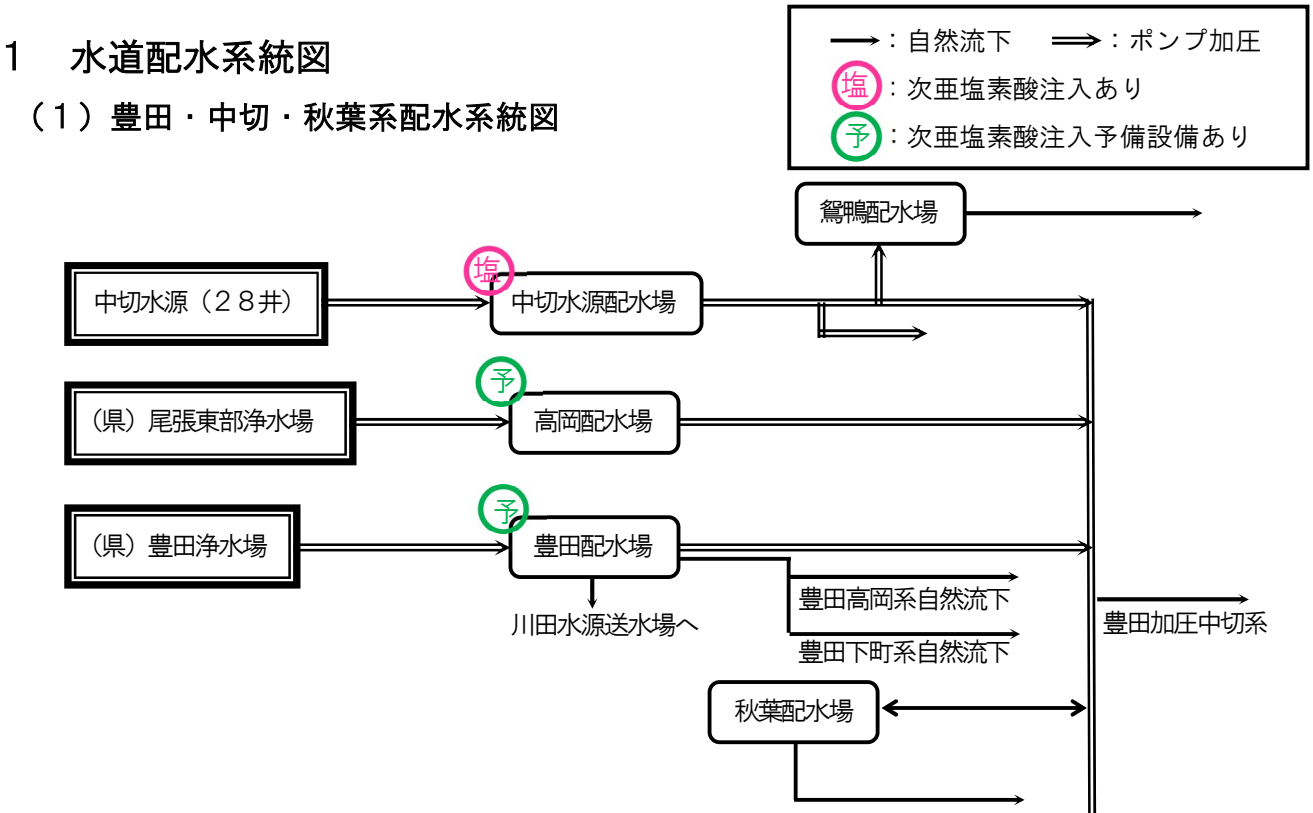

（２）猿投系配水系統図

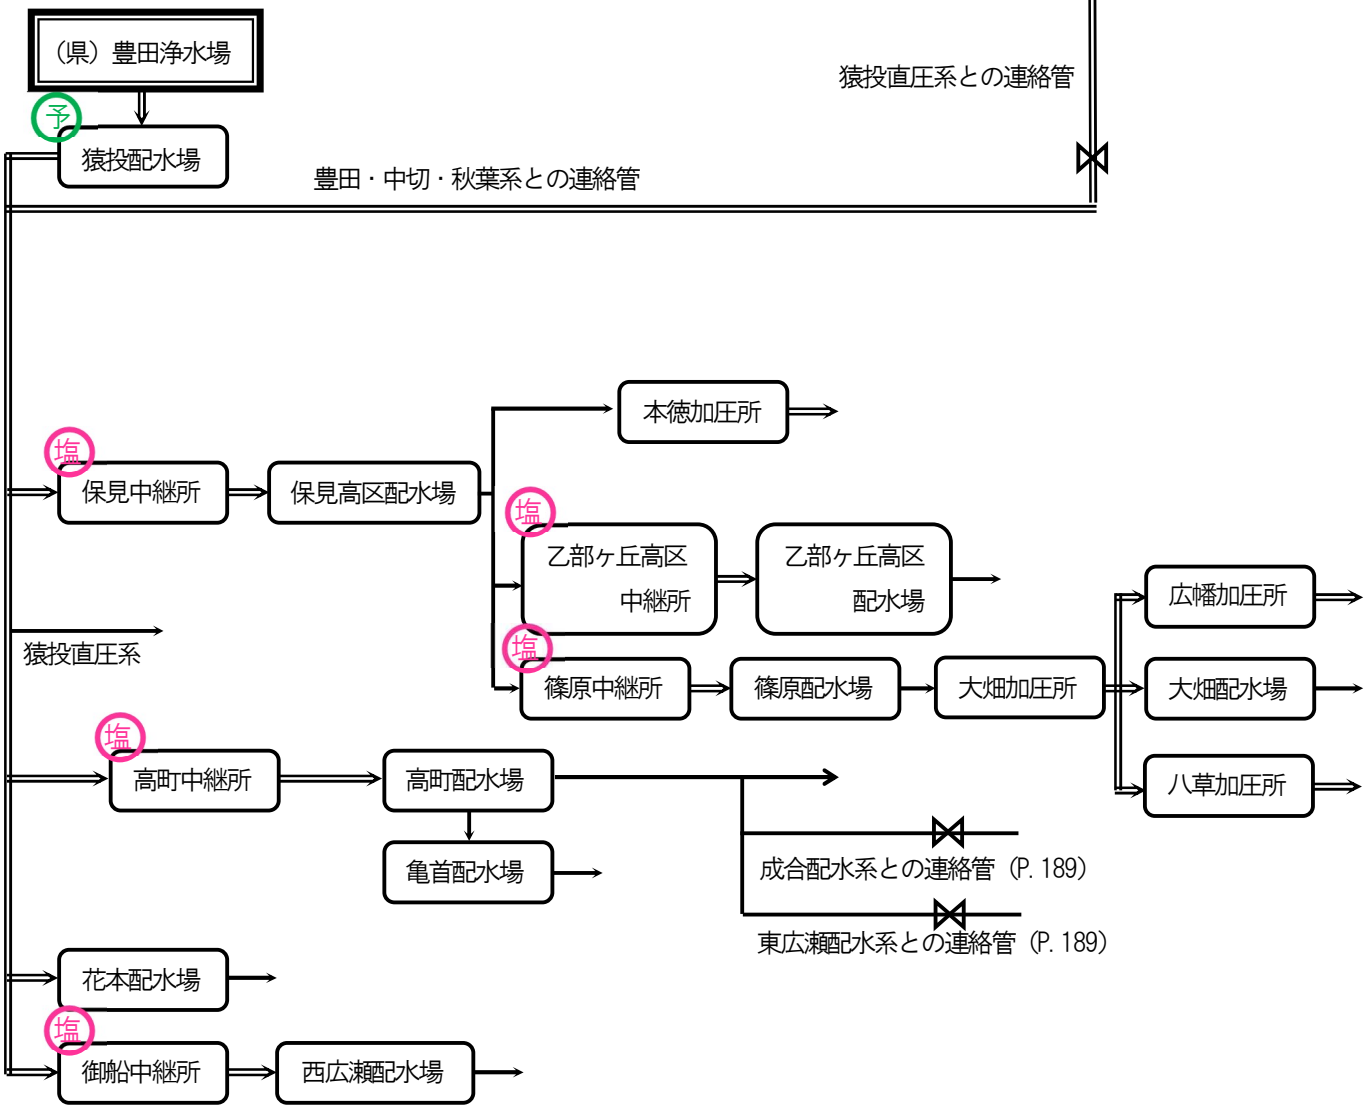

（３）川田系配水系統図

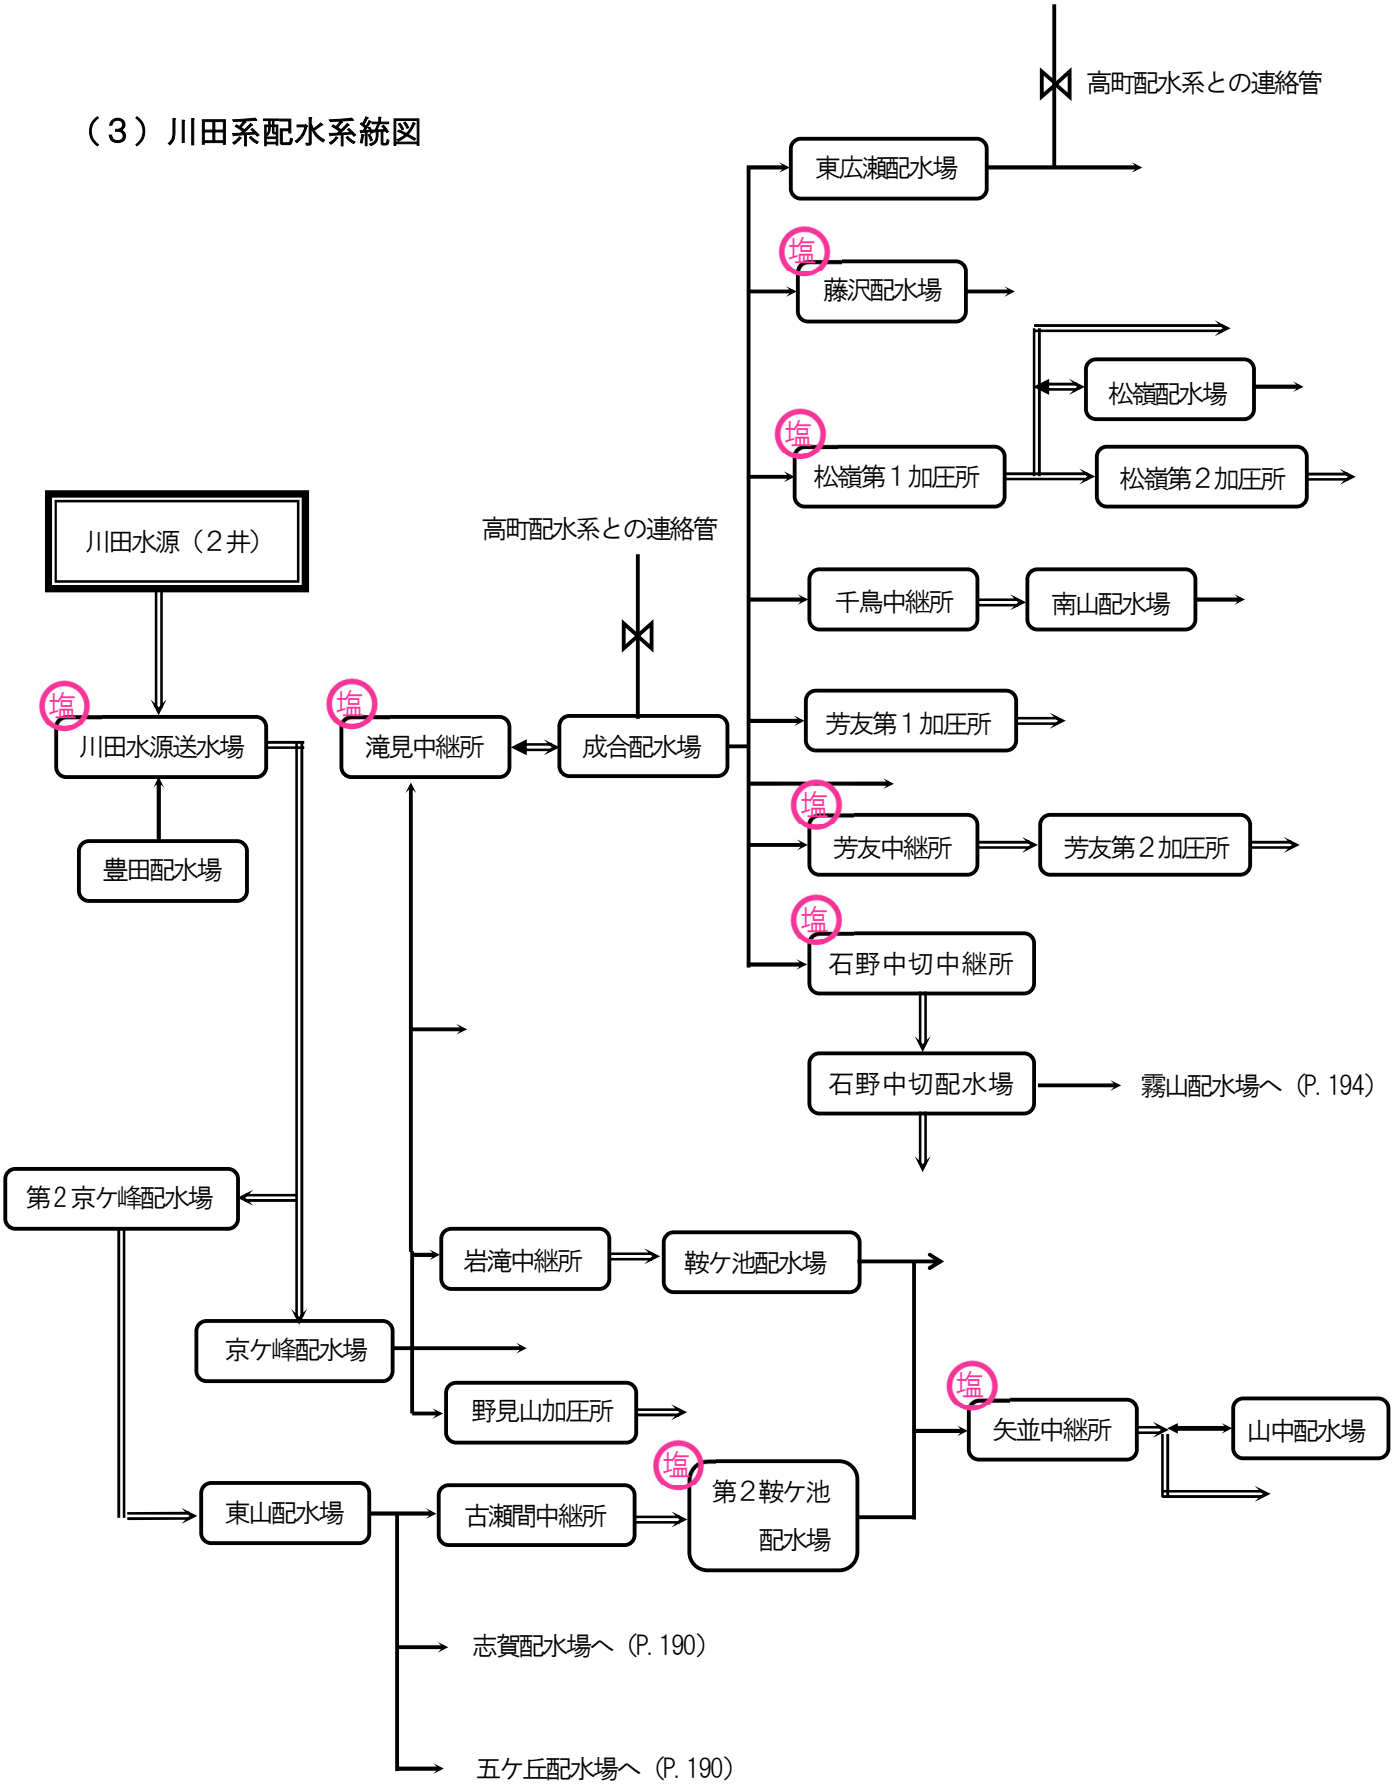
高町配水系との連絡管
東広瀬配水場
塩
藤沢配水場
松嶺配水場
塩
松嶺第１加圧所
松嶺第２加圧所
川田水源（２井）
高町配水系との連絡管
千鳥中継所
南山配水場
塩
川田水源送水場
塩
滝見中継所
成合配水場
芳友第１加圧所
塩
芳友中継所
芳友第２加圧所
豊田配水場
塩
石野中切中継所
石野中切配水場
霧山配水場へ（P. 194）
第２京ケ峰配水場
岩滝中継所
鞍ケ池配水場
京ケ峰配水場
野見山加圧所
塩
矢並中継所
山中配水場
東山配水場
古瀬間中継所
塩
第２鞍ケ池
配水場
志賀配水場へ（P. 190）
五ケ丘配水場へ（P. 190）

（４）松平系配水系統図

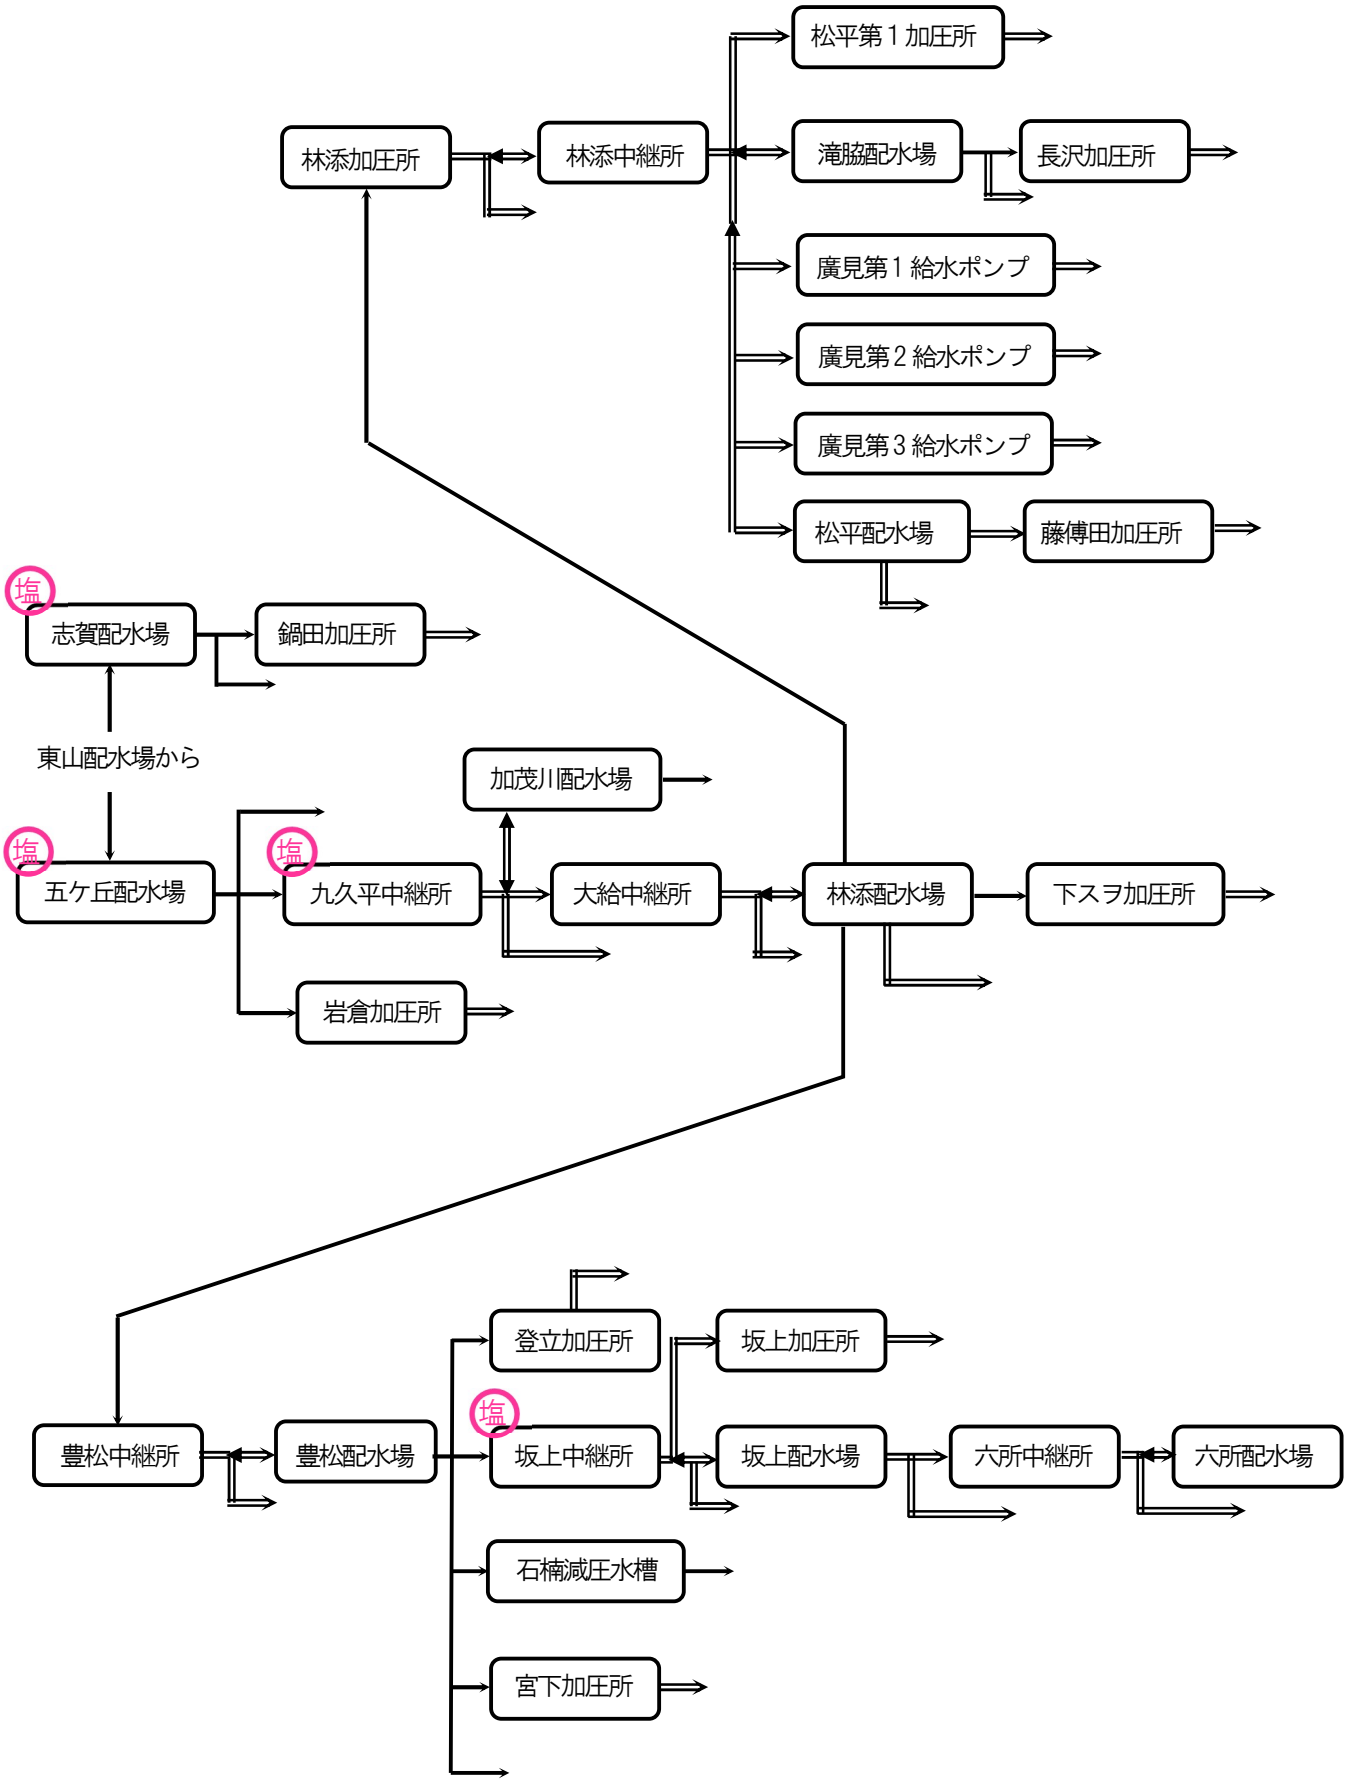
松平第１加圧所
林添加圧所
林添中継所
滝脇配水場
長沢加圧所
廣見第１給水ポンプ
廣見第２給水ポンプ
廣見第３給水ポンプ
松平配水場
藤傳田加圧所
塩
志賀配水場
鍋田加圧所
東山配水場から
加茂川配水場
塩
五ケ丘配水場
塩
九久平中継所
大給中継所
林添配水場
下スヲ加圧所
岩倉加圧所
登立加圧所
坂上加圧所
豊松中継所
豊松配水場
塩
坂上中継所
坂上配水場
六所中継所
六所配水場
石楠減圧水槽
宮下加圧所

（５）藤岡系配水系統図

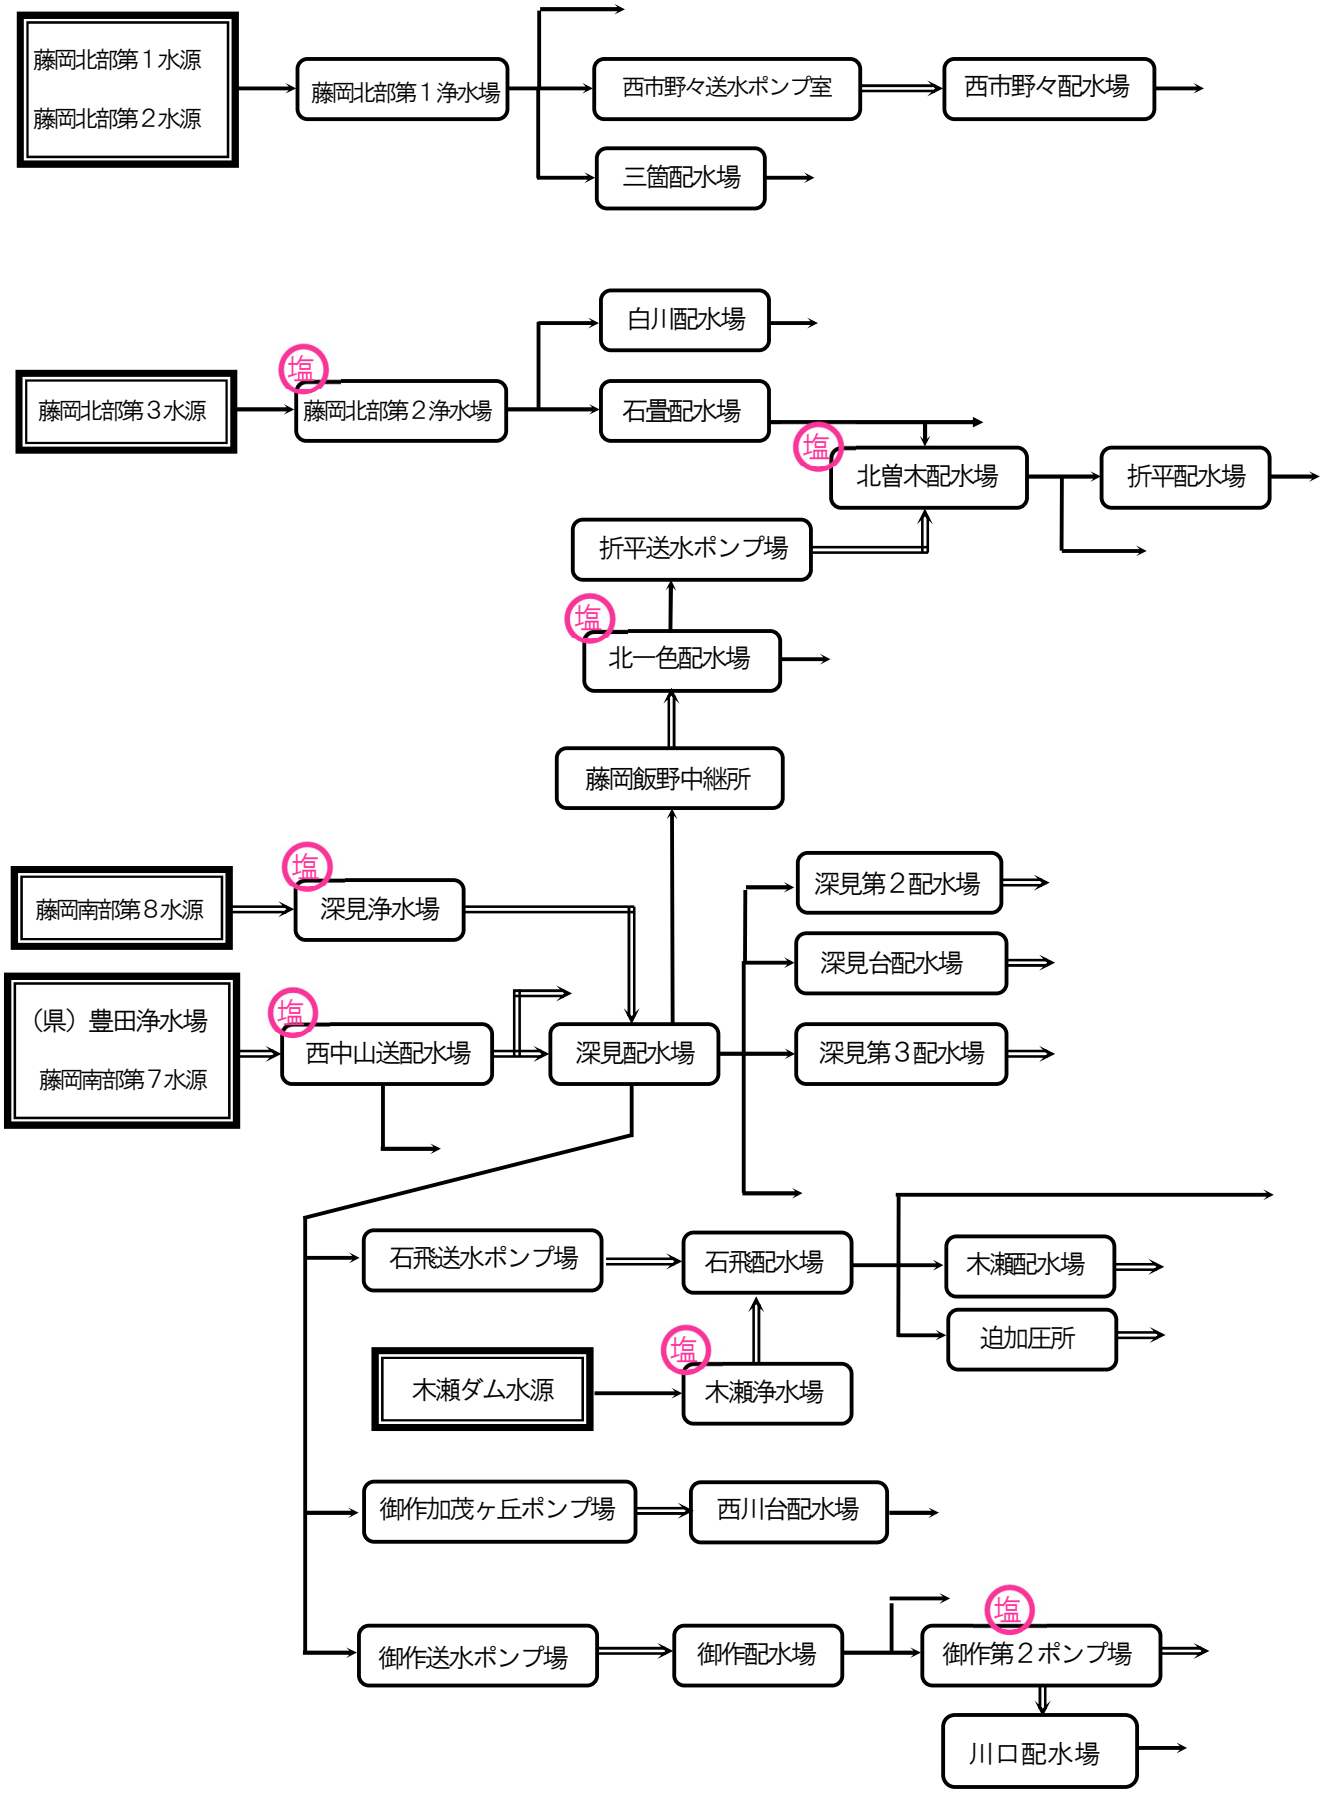
藤岡北部第１水源
藤岡北部第２水源
藤岡北部第１浄水場
西市野々送水ポンプ室
西市野々配水場
三箇配水場
藤岡北部第３水源
塩
藤岡北部第２浄水場
白川配水場
石畳配水場
塩
北曽木配水場
折平配水場
折平送水ポンプ場
塩
北一色配水場
藤岡飯野中継所
藤岡南部第８水源
塩
深見浄水場
深見第２配水場
深見台配水場
（県）豊田浄水場
藤岡南部第７水源
塩
西中山送配水場
深見配水場
深見第３配水場
石飛送水ポンプ場
石飛配水場
木瀬配水場
迫加圧所
木瀬ダム水源
塩
木瀬浄水場
御作加茂ヶ丘ポンプ場
西川台配水場
御作送水ポンプ場
御作配水場
塩
御作第２ポンプ場
川口配水場

（６）旭系配水系統図

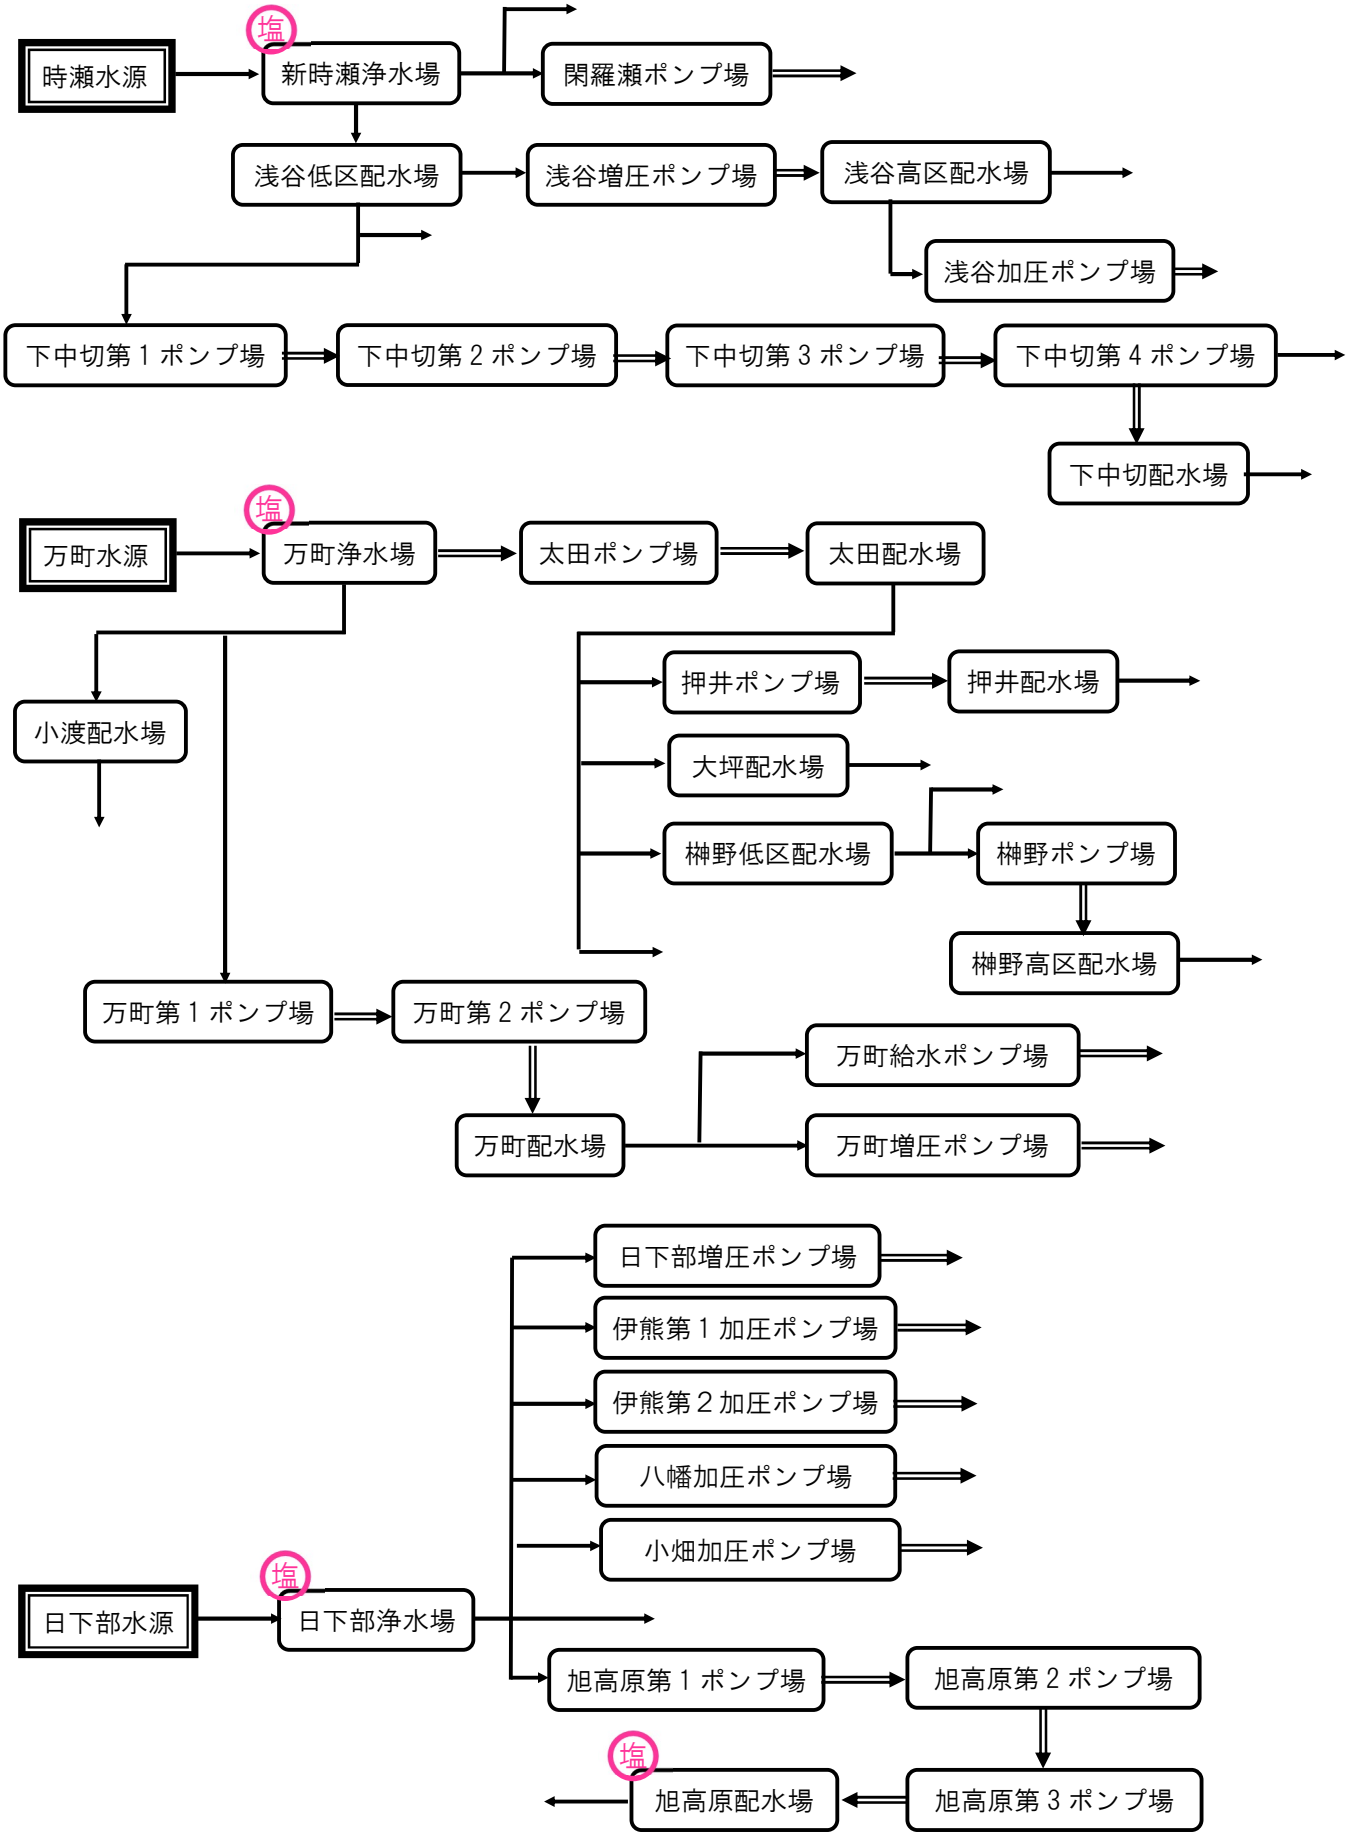
塩
時瀬水源
新時瀬浄水場
閑羅瀬ポンプ場
浅谷低区配水場
浅谷増圧ポンプ場
浅谷高区配水場
浅谷加圧ポンプ場
下中切第１ポンプ場
下中切第２ポンプ場
下中切第３ポンプ場
下中切第４ポンプ場
下中切配水場
塩
万町水源
万町浄水場
太田ポンプ場
太田配水場
小渡配水場
押井ポンプ場
押井配水場
大坪配水場
榊野低区配水場
榊野ポンプ場
榊野高区配水場
万町第１ポンプ場
万町第２ポンプ場
万町給水ポンプ場
万町配水場
万町増圧ポンプ場
日下部増圧ポンプ場
伊熊第１加圧ポンプ場
伊熊第２加圧ポンプ場
八幡加圧ポンプ場
小畑加圧ポンプ場
塩
日下部水源
日下部浄水場
旭高原第１ポンプ場
旭高原第２ポンプ場
塩
旭高原配水場
旭高原第３ポンプ場

（７）足助系配水系統図

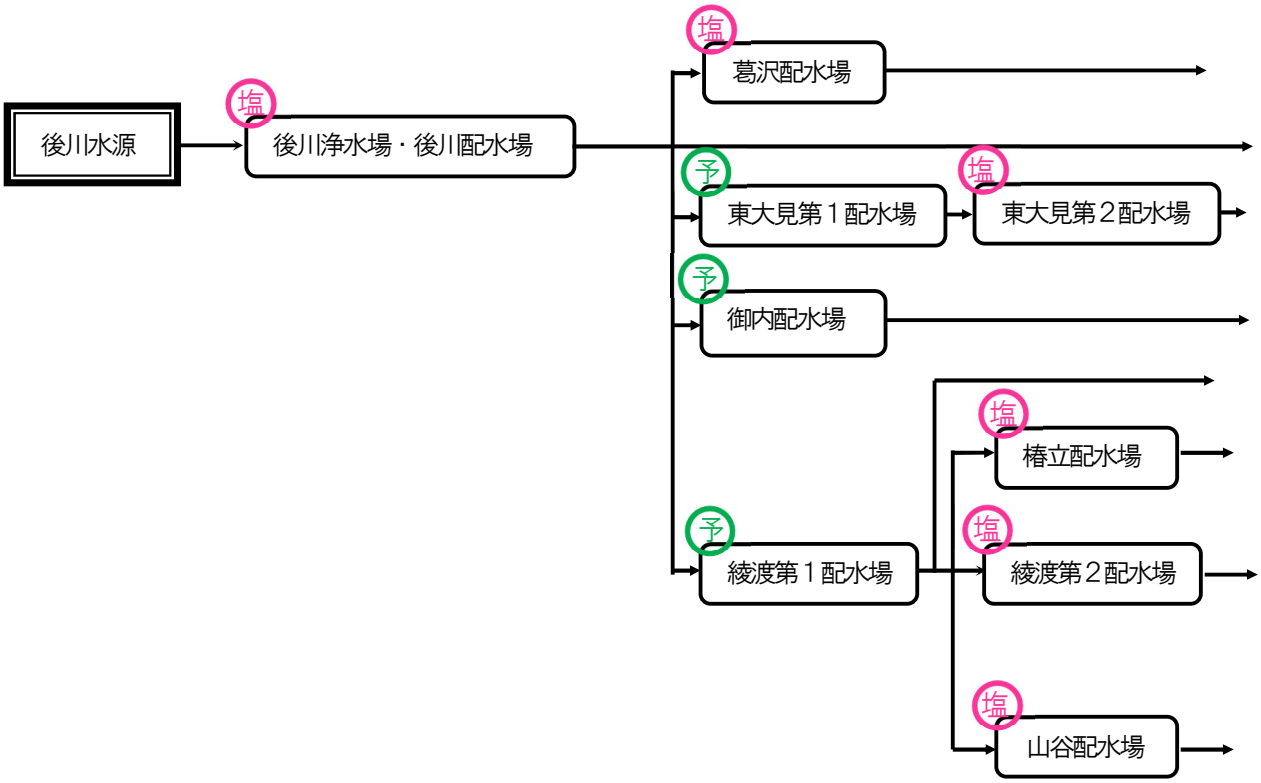
後川水源
塩
後川浄水場・後川配水場
塩
葛沢配水場
予
東大見第１配水場
塩
東大見第２配水場
予
御内配水場
塩
椿立配水場
予
綾渡第１配水場
塩
綾渡第２配水場
塩
山谷配水場

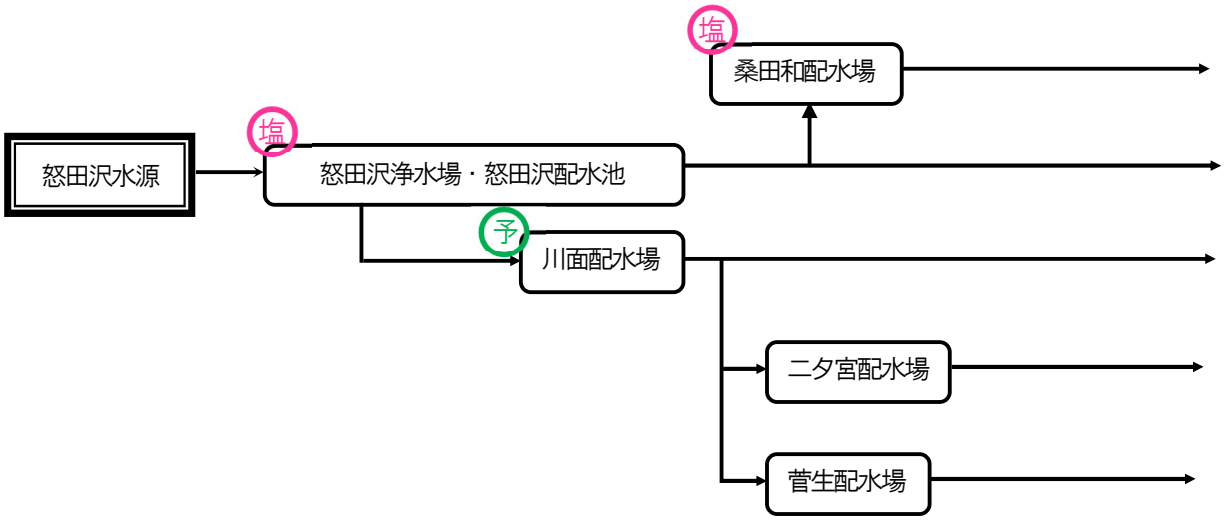
怒田沢水源
塩
怒田沢浄水場・怒田沢配水池
塩
桑田和配水場
予
川面配水場
二夕宮配水場
菅生配水場

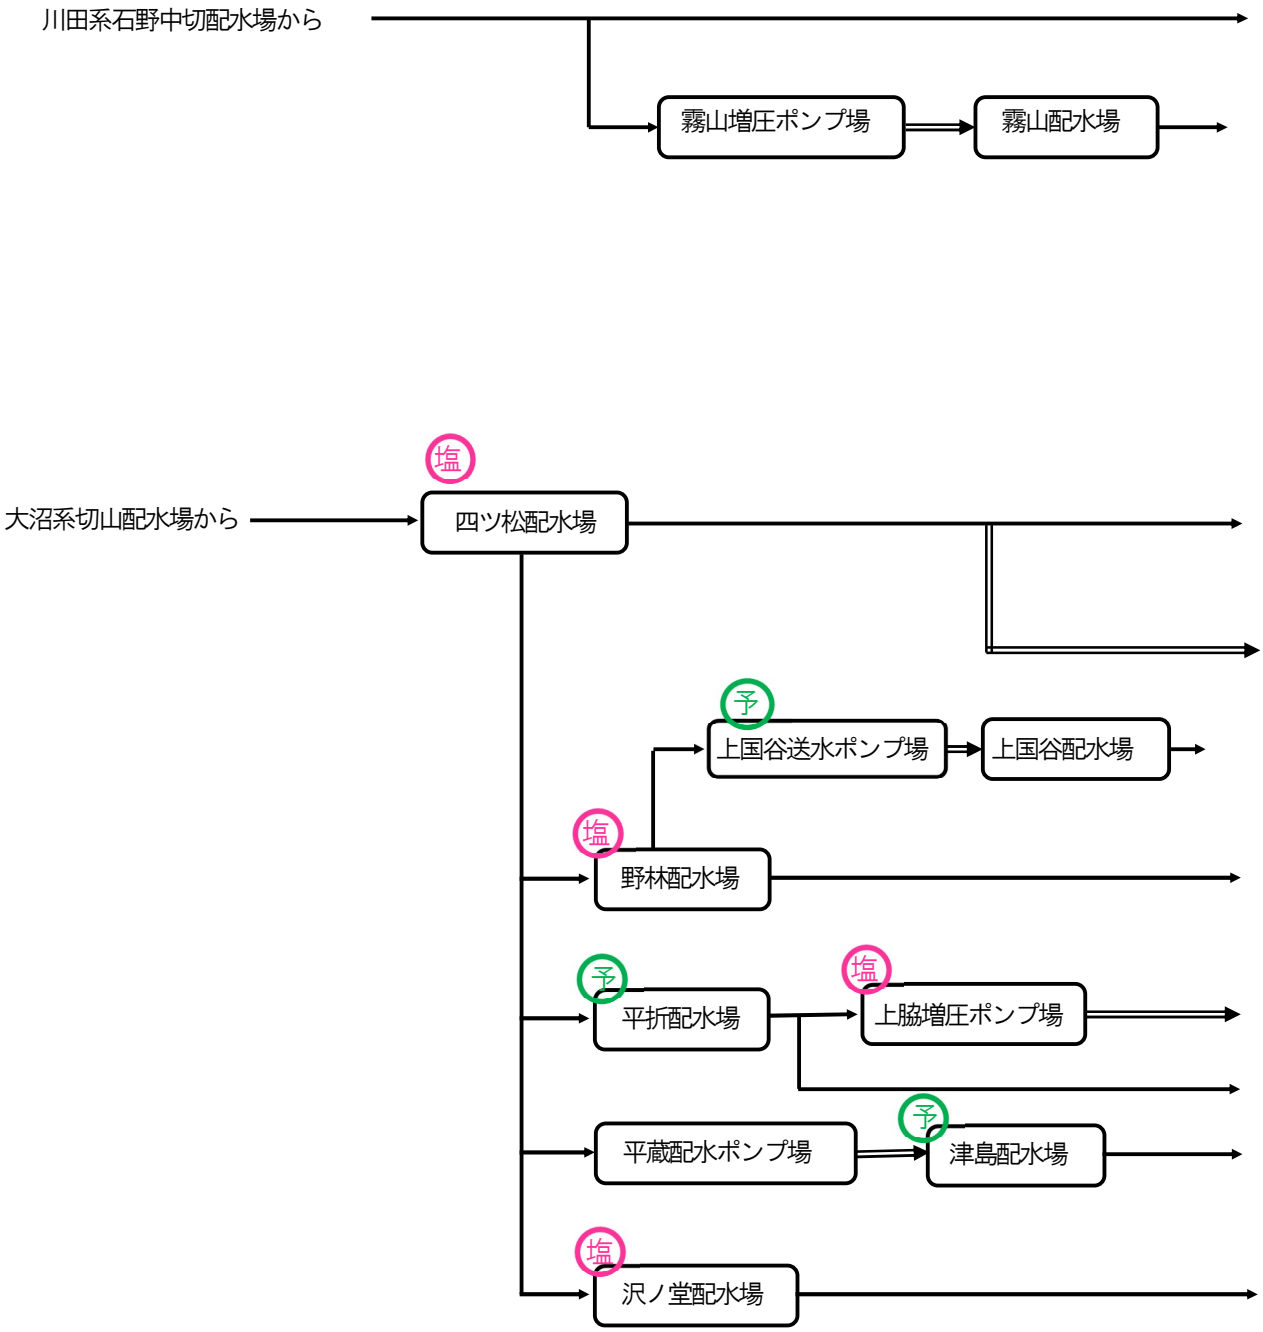
川田系石野中切配水場から
霧山増圧ポンプ場
霧山配水場
塩
大沼系切山配水場から
四ツ松配水場
予
上国谷送水ポンプ場
上国谷配水場
塩
野林配水場
予
平折配水場
塩
上脇増圧ポンプ場
平蔵配水ポンプ場
予
津島配水場
塩
沢ノ堂配水場

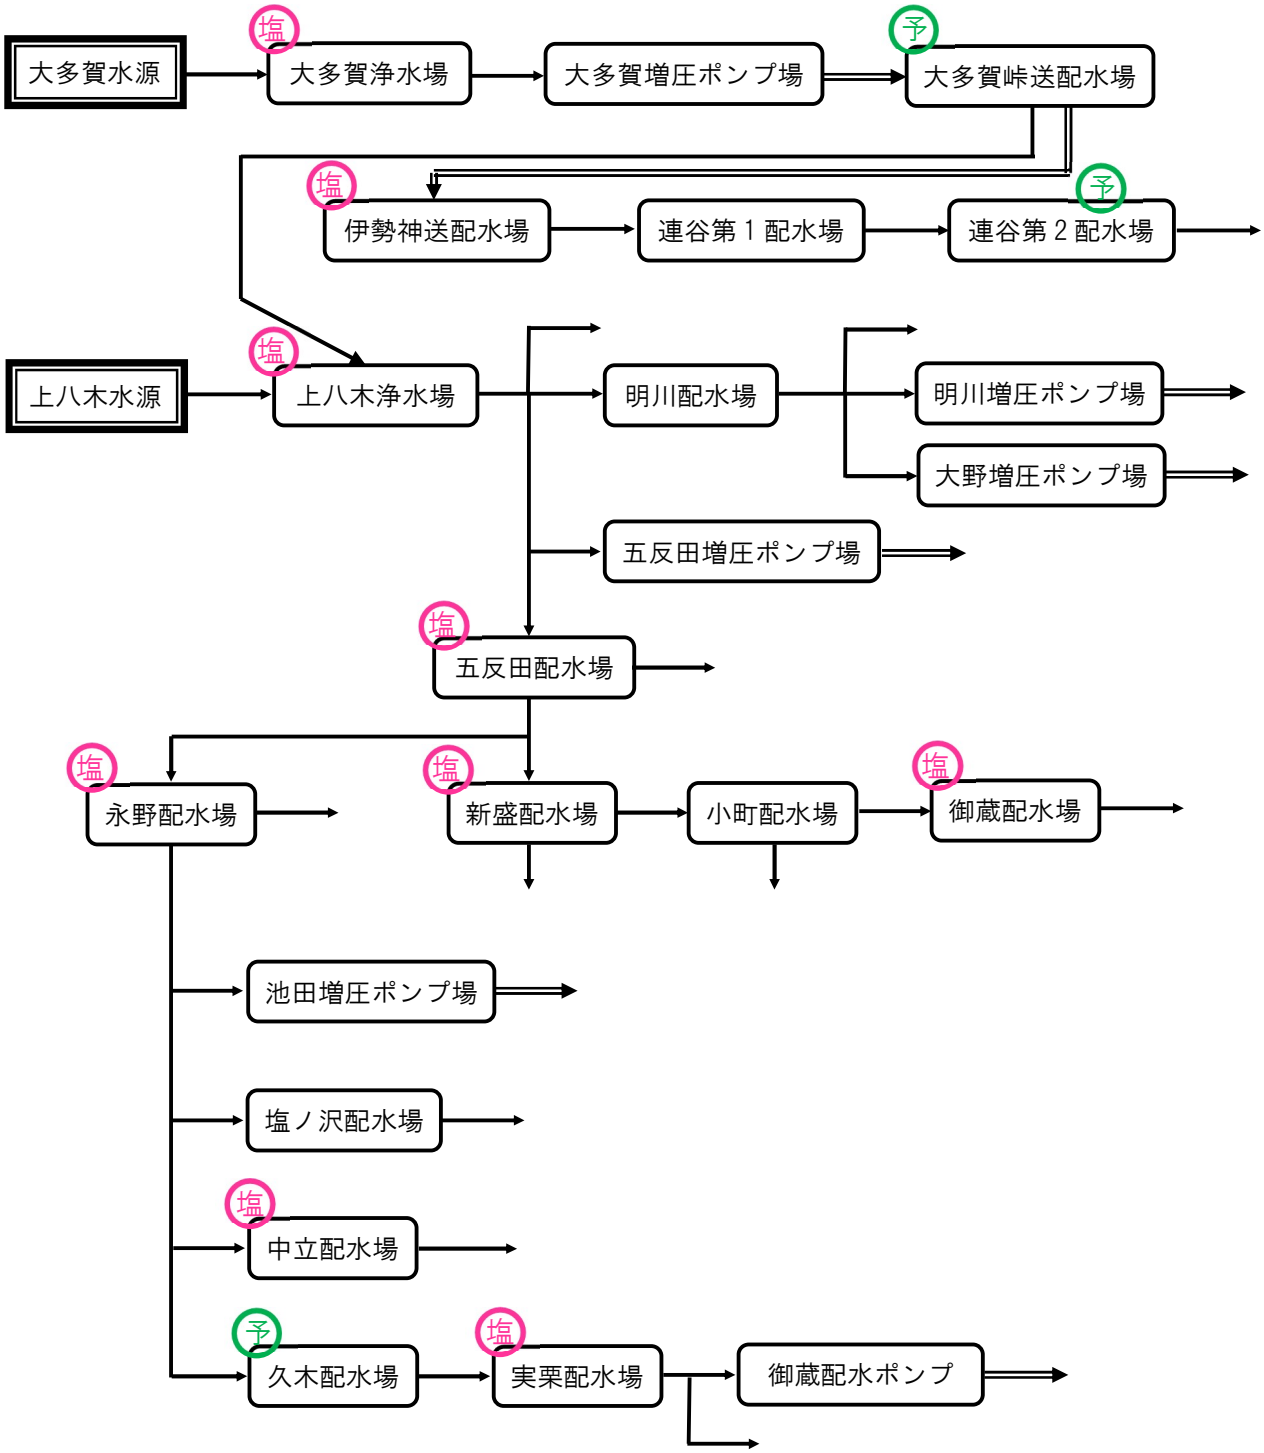
大多賀水源
塩
大多賀浄水場
大多賀増圧ポンプ場
予
大多賀峠送配水場
塩
伊勢神送配水場
連谷第１配水場
予
連谷第２配水場
上八木水源
塩
上八木浄水場
明川配水場
明川増圧ポンプ場
大野増圧ポンプ場
五反田増圧ポンプ場
塩
五反田配水場
塩
永野配水場
塩
新盛配水場
小町配水場
塩
御蔵配水場
池田増圧ポンプ場
塩ノ沢配水場
塩
中立配水場
予
久木配水場
塩
実栗配水場
御蔵配水ポンプ

（８）稲武系配水系統図

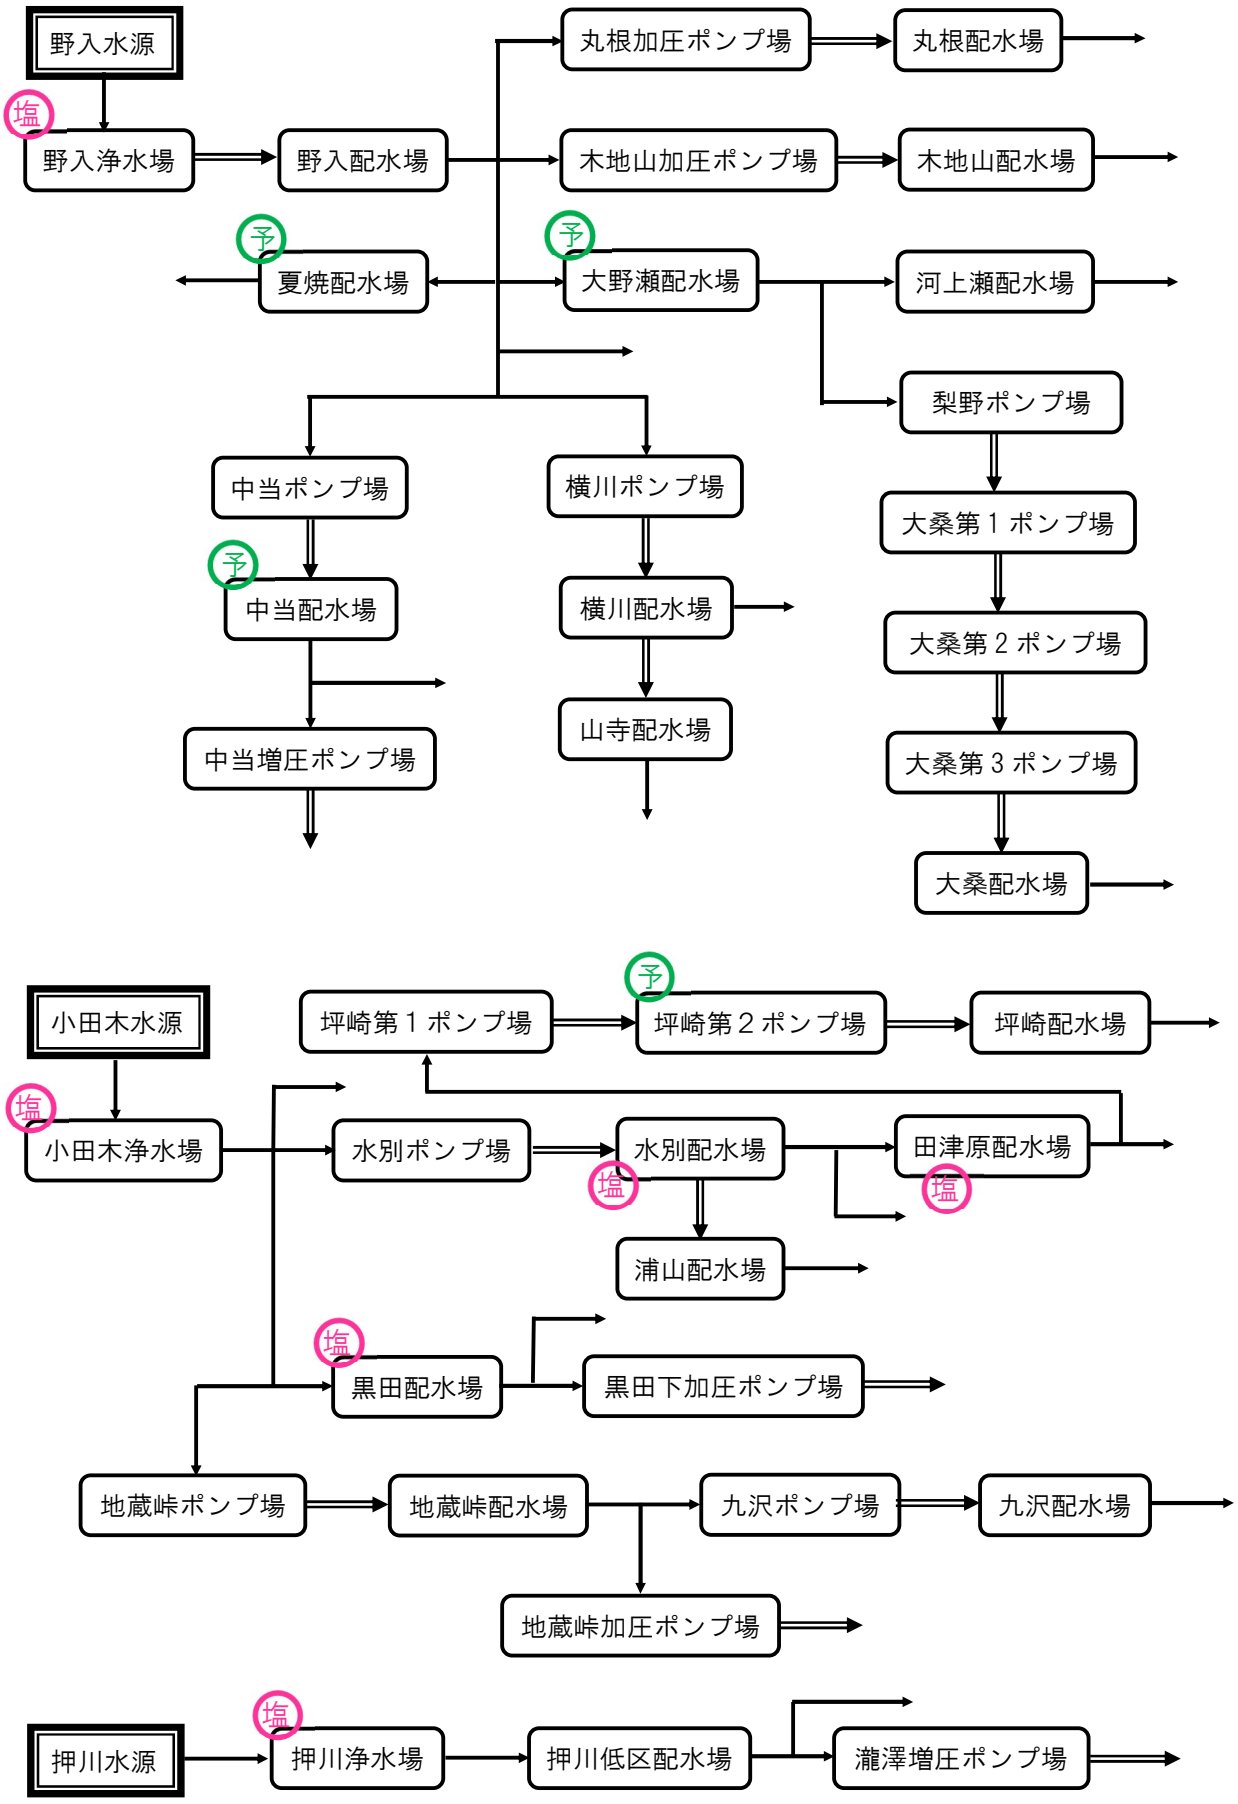
野入水源
塩
野入浄水場
野入配水場
丸根加圧ポンプ場
丸根配水場
木地山加圧ポンプ場
木地山配水場
予
夏焼配水場
予
大野瀬配水場
河上瀬配水場
梨野ポンプ場
中当ポンプ場
横川ポンプ場
大桑第１ポンプ場
予
中当配水場
横川配水場
大桑第２ポンプ場
山寺配水場
中当増圧ポンプ場
大桑第３ポンプ場
大桑配水場
小田木水源
予
坪崎第１ポンプ場
坪崎第２ポンプ場
坪崎配水場
塩
小田木浄水場
水別ポンプ場
水別配水場
田津原配水場
塩
塩
浦山配水場
塩
黒田配水場
黒田下加圧ポンプ場
地蔵峠ポンプ場
地蔵峠配水場
九沢ポンプ場
九沢配水場
地蔵峠加圧ポンプ場
塩
押川水源
押川浄水場
押川低区配水場
瀧澤増圧ポンプ場

（９）小原系配水系統図

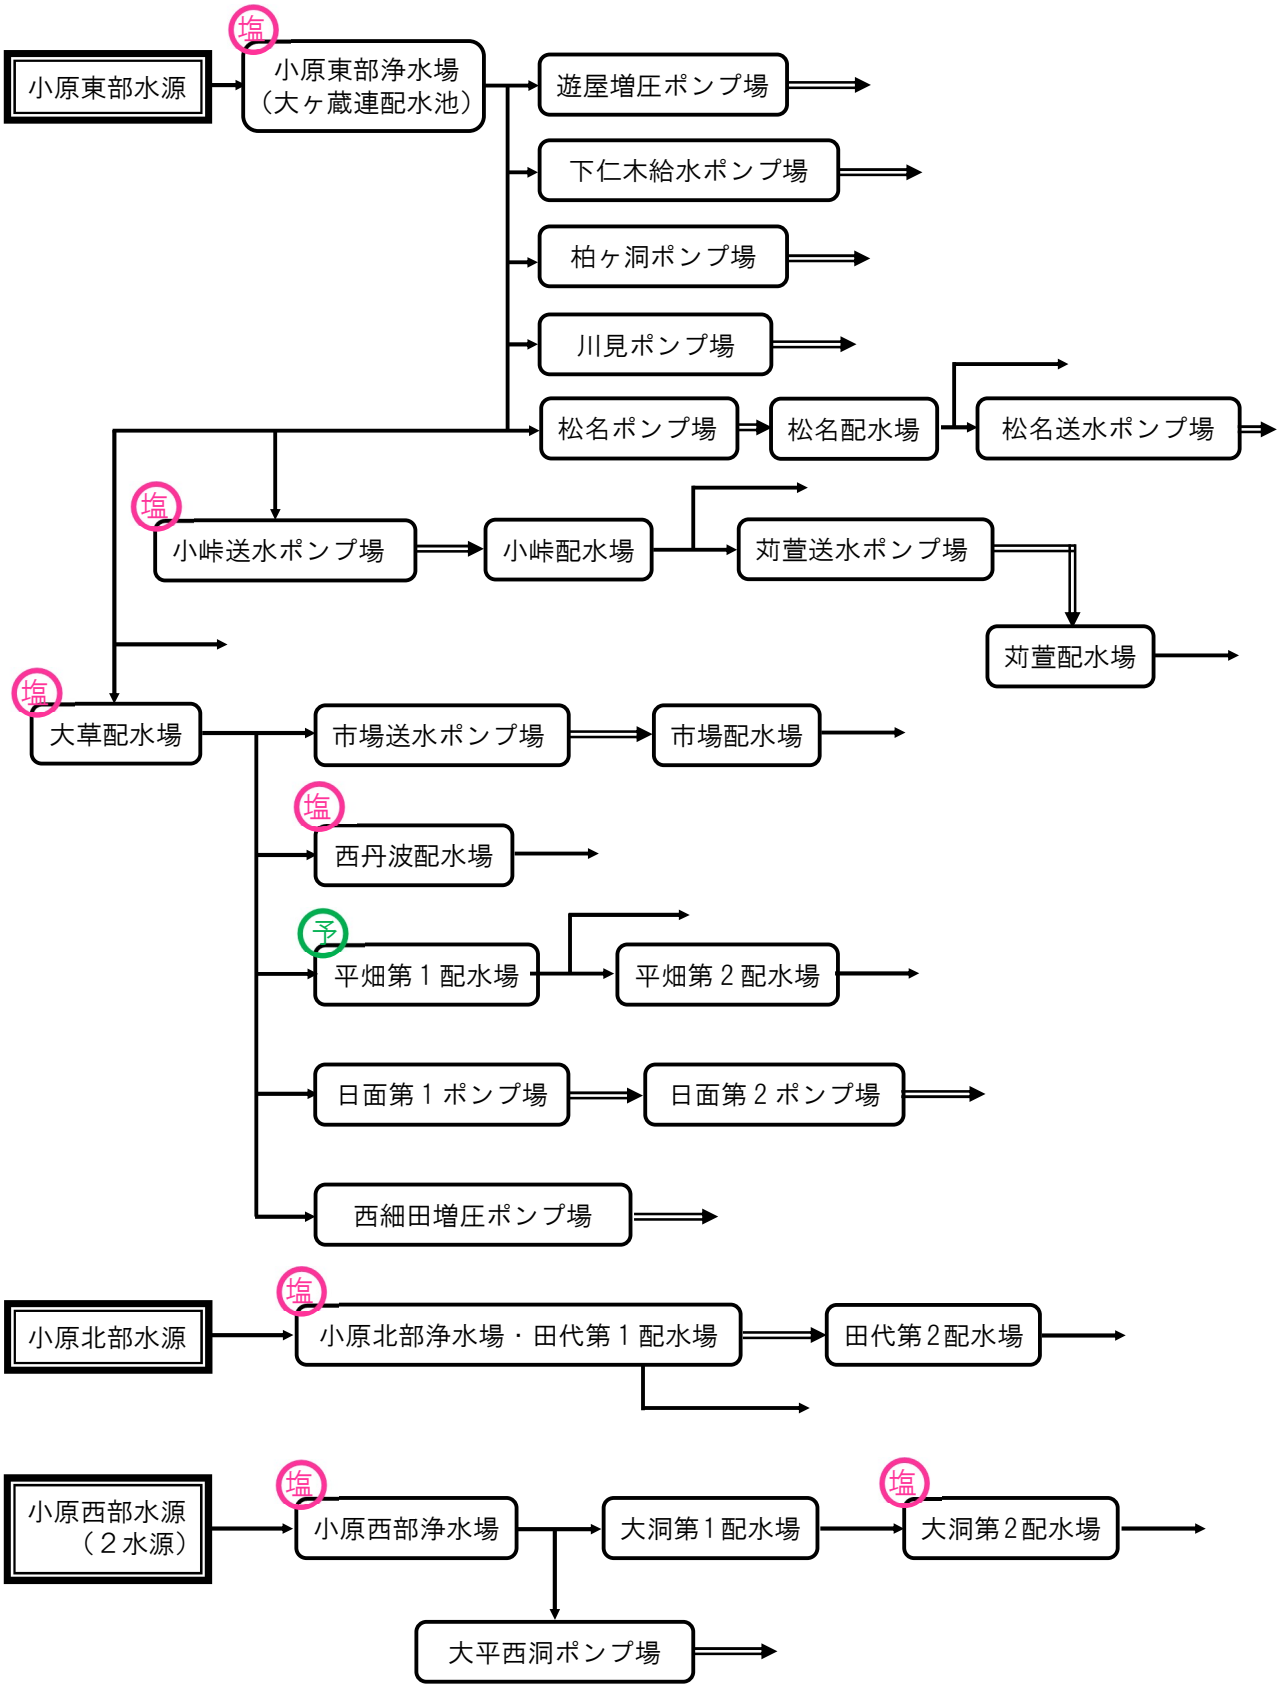
塩
小原東部水源
小原東部浄水場
（大ヶ蔵連配水池）
遊屋増圧ポンプ場
下仁木給水ポンプ場
柏ヶ洞ポンプ場
川見ポンプ場
松名ポンプ場
松名配水場
松名送水ポンプ場
塩
小峠送水ポンプ場
小峠配水場
苅萱送水ポンプ場
苅萱配水場
塩
大草配水場
市場送水ポンプ場
市場配水場
塩
西丹波配水場
予
平畑第１配水場
平畑第２配水場
日面第１ポンプ場
日面第２ポンプ場
西細田増圧ポンプ場
塩
小原北部水源
小原北部浄水場・田代第１配水場
田代第２配水場
塩
小原西部水源
（２水源）
小原西部浄水場
大洞第１配水場
塩
大洞第２配水場
大平西洞ポンプ場

（１０）下山系配水系統図

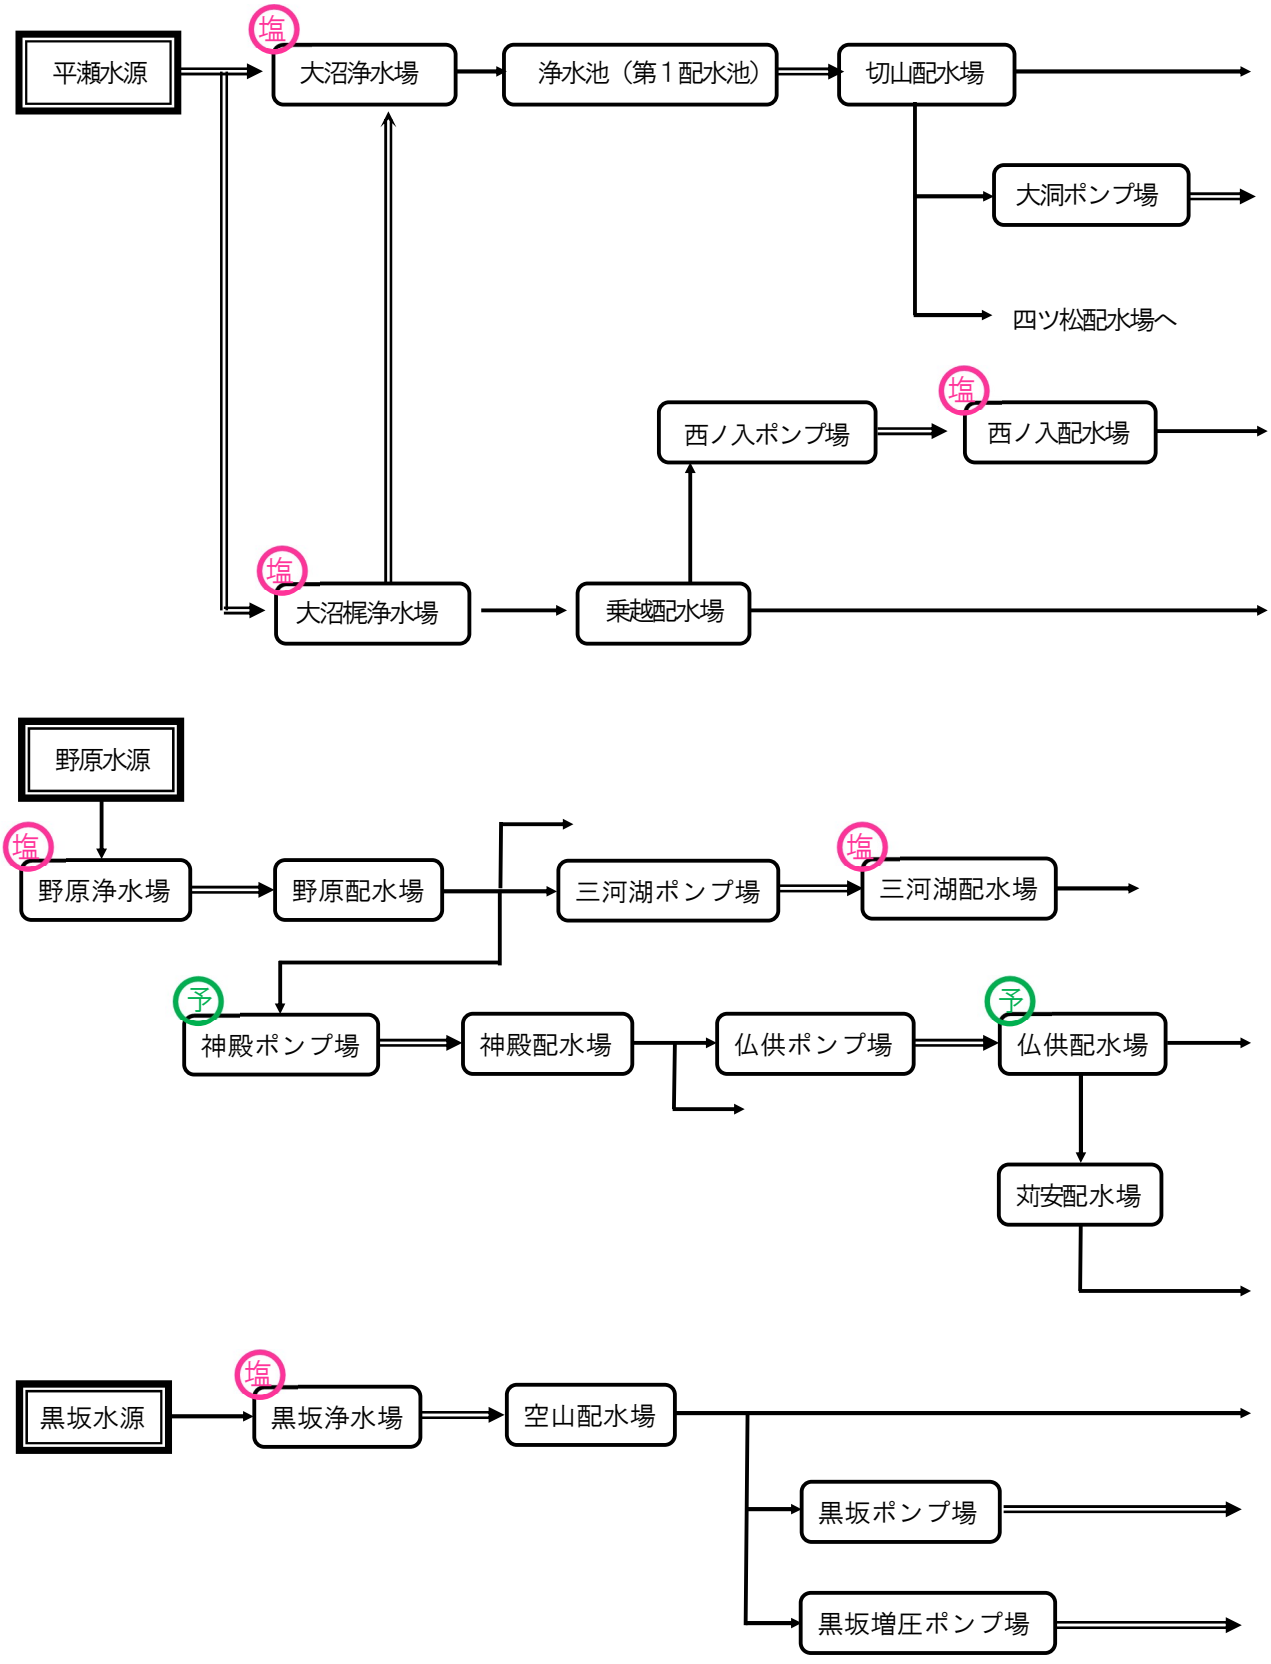
塩
平瀬水源
大沼浄水場
浄水池（第１配水池）
切山配水場
大洞ポンプ場
四ツ松配水場へ
塩
西ノ入ポンプ場
西ノ入配水場
塩
大沼梶浄水場
乗越配水場
野原水源
塩
野原浄水場
野原配水場
三河湖ポンプ場
塩
三河湖配水場
予
神殿ポンプ場
神殿配水場
仏供ポンプ場
予
仏供配水場
苅安配水場
塩
黒坂水源
黒坂浄水場
空山配水場
黒坂ポンプ場
黒坂増圧ポンプ場

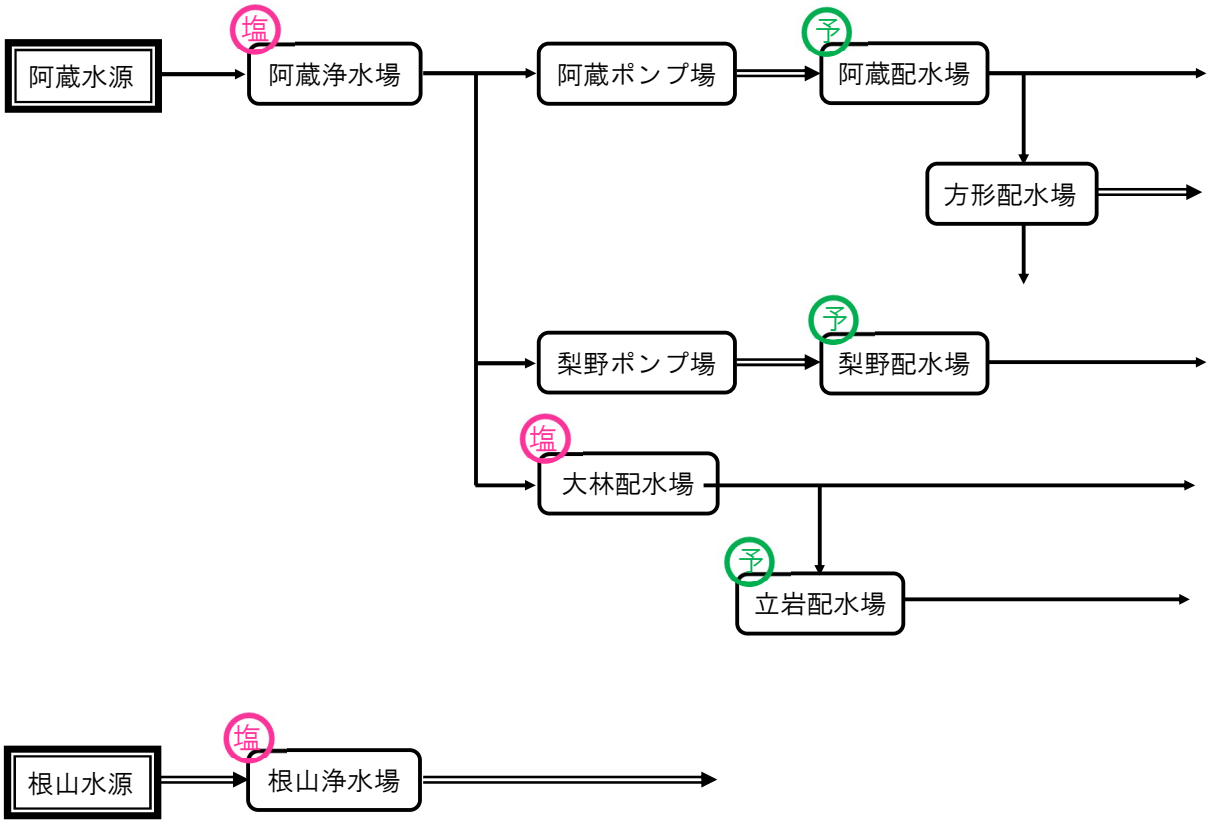
阿蔵水源
塩
阿蔵浄水場
阿蔵ポンプ場
予
阿蔵配水場
方形配水場
梨野ポンプ場
予
梨野配水場
塩
大林配水場
予
立岩配水場

根山水源
塩
根山浄水場

２　水質基準等の設定概要

昭和３２年 （１９５７年）		水道法制定
昭和３３年 （１９５８年）		水質基準の設定　［厚生省令］
昭和５３年 （１９７８年）		水質基準の改定　［厚生省令］
平成４年 （１９９２年）		「水質基準に関する省令」の全面的改正 ①水質基準項目４６項目 ・健康に関連する項目２９項目 ・水道水が有すべき性状に関連する項目１７項目） ②快適水質項目１３項目 ・おいしい水を供給するための目標 ③監視項目２６項目 ・新たな化学物質による汚染状況の把握等
平成１０年 （１９９８年）		監視項目の追加 ・ウラン　・硝酸性窒素
平成１１年 （１９９９年）	６月 １２月	監視項目の追加 ・農薬４項目　・ダイオキシン類
平成１２年 （２０００年）		監視項目の追加 ・二酸化塩素等２項目
平成１５年 （２００３年）	５月	「水質基準に関する省令」の全面的改正 ①水質基準項目５０項目 ・健康に関連する項目３１項目 ・性状に関連する項目１９項目 ②水質管理目標設定項目２７項目 ・水道水の水質管理上留意すべきもの ③要検討項目４０項目 ・毒性評価が定まらないが、データを集めていくもの
平成１６年 （２００４年）	４月	新基準施行
平成２０年 （２００８年）	４月	①水質基準項目の追加 ・塩素酸（0.6mg/L） ②水質管理目標設定項目の追加 ・農薬１項目（フィプロニル）、従属栄養細菌 ③水質管理目標設定項目の削除 ・塩素酸

平成２１年 （２００９年）	４月	①水質基準項目について幾何異性体を追加 ・シス－1,2－ジクロロエチレン ⇒シス－及びトランス－1,2－ジクロロエチレン ②水質基準項目における水質基準値の変更 ・有機物質（全有機炭素（TOC）の量）（3mg/L） ③水質基準項目の削除 ・1,1－ジクロロエチレン ④水質管理目標設定項目の追加 ・1,1－ジクロロエチレン ⑤水質管理目標設定項目の変更 ・ジクロロアセトニトリル、抱水クロラール ⑥農薬類の対象農薬リストにおける目標値の変更 ・EPN　・クロルピリホス
平成２２年 （２０１０年）	４月	①水質基準項目における水質基準値の変更 ・カドミウム及びその化合物（0.003mg/L） ②水質管理目標設定項目の削除 ・1,1,2-トリクロロエタン ③農薬類の対象農薬リストにおける目標値の変更 ・イソプロチオラン　・ジチオピル　・メフェナセット ・ブロモブチド　・エスプロカルブ　・ピリプロキシフェン
平成２３年 （２０１１年）	４月	①水質基準項目における水質基準値の変更 ・トリクロロエチレン ②水質管理目標設定項目における目標値の変更 ・トルエン ③農薬類の対象農薬リストにおける目標値の変更 ・ペンシクロン　・メタラキシル　・ブタミホス ・プレチラクロール
平成２５年 （２０１３年）	４月	農薬類の対象農薬リスト分類の見直し ・３３項目追加、１５項目削除
平成２６年 （２０１４年）	４月	①水質基準項目の追加 ・亜硝酸態窒素（0.04mg/L） ②水質管理目標設定項目における目標値の変更 ・アンチモン及びその化合物　・ニッケル及びその化合物 ③農薬類の対象農薬リストにおける目標値の変更 ・オキサジクロメホン　・オリサストロビン　・カズサホス ・グルホシネート　・ジチオカルバメート系農薬 ・チアジニル　・トリクロルホン(DEP)　・ピラクロニル ・フェントラザミド　・ベンゾビシクロン

		・メコプロップ(MCPP)　・メタム(カーバム))
平成２７年 （２０１５年）	４月	①水質基準項目における水質基準値の変更 ・ジクロロ酢酸（0.03mg/L） ・トリクロロ酢酸（0.03mg/L） ②水質管理目標設定項目における目標値の変更 ・フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） ③農薬類の対象農薬リストにおける目標値の変更 ・１，３-ジクロロプロペン（D－D）　・オキシン銅
平成２８年年 （２０１６年）	４月	①農薬類の対象農薬リストにおける目標値の変更 ・アシュラム　・ジクロベニル　・ダイアノジン ・トリシクラゾール　・フェニトロチオン　・マラチオン
平成２９年 （２０１７年）	４月	①農薬類の対象農薬リストの追加 ・テフリルトリオン ②農薬類の対象農薬リストにおける目標値の変更 ・ピロキロン　・ベンゾフェナップ ③農薬類の統合及び目標値変更 ・ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート（MITC）
平成３０年 （２０１８年）	４月	①農薬類の対象農薬リストの追加（オキソン体濃度測定追加） ・プロチオホス ②農薬類の削除 ・ジチアノン　・ジメピペレート ③農薬類の対象農薬リストにおける目標値の変更 ・2,4-D　・イソキサチオン　・シアナジン
平成３１年 （２０１９年）	４月	①農薬類の対象農薬リストの追加（代謝物測定追加） ・（５Ｚ）ーオリサストロビン（オリサストロビン代謝物） ②農薬類の削除 ・エディフェンホス　・エトリジアゾール　・カルプロパミド ・メチルダイムロン ③農薬類の対象農薬リストにおける目標値の変更 ・カルバリル（NAC）　・プロベナゾール　・メタラキシル
令和２年 （２０２０年）	４月	①水質基準項目における水質基準値の変更 ・六価クロム化合物（0.02mg/L） ②水質管理目標設定項目の追加 ・ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）（※暫定目標値） ③農薬類の対象農薬リストにおける目標値の変更 ・カルタップ　・ジクワット　・プロチオホス

令和３年 （２０２１年）	４月	①農薬類の対象農薬リストにおける目標値の変更 ・カルボフラン　・ベンフラカルブ ②要検討項目の追加 ・ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）
令和４年 （２０２２年）	４月	①農薬類の対象農薬リストの追加 ・イプフェンカルバゾン ②農薬類の対象農薬リストの追加（オキソン体濃度測定追加） ・メチダチオン

令和５年度

水 道 水 質 報 告 書

編集・発行　　豊田市上下水道局　上水運用センター

〒471－0062
豊田市西山町 5-2-8
Ｔ Ｅ Ｌ　0565－34－6657
Ｆ Ａ Ｘ　0565－31－3622
E-mail　j-unyo@city.toyota.aichi.jp